


- UWAGI:
1. Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego C12/15, gr.min. 10,0cm.
 2. Zbrojenie ław fundamentowych na długości należy łączyć na zakład min. 60,0cm. Połączenia te powinny być względem siebie przesunięte. Pręty kotwić w ławach poprzecznych.
 3. Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować 2x emulsja asfaltową, do gr. min. 2,0mm.
 4. Posadowienie ław fundamentowych na nienaruszonym gruncie.
 5. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
 6. Przy złączu kablowym należy do zbrojenie podłużnego ław przyspawać płaskownik FeZn 40x4 i wyprowadzić ponad posadzkę.
 7. Izolację wykonać wg opisu technicznego
 8. Po wykonaniu wykopu wezwać geologa lub konstruktora, w celu oceny własności gruntu i ewentualnego przeprojektowania ław i stóp fundamentowych.
 9. Poziom posadowienia fundamentu licząc od poziomu gruntu na poziomie istniejących fundamentów

ŁAWY FUNDAMENTOWE:
Ł-1
przekrój 50x40cm
zbrojone 2#12 górą
zbrojone 2#12 dołem
strzemiona Ø6 co 30cm

Schemat prawidłowegołączenia
prętów zbrojenia ław

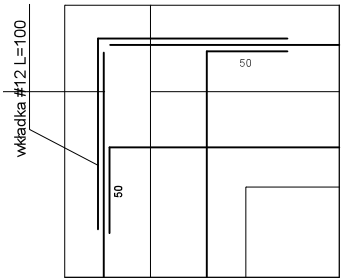

BETON C12/15 podlewka
C16/20 ławy i stopy
STAL A-0 S185 strzemiona
A-III RB400 pręty konstrukcyjne
OTULINA min.5cm

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div><div>P.H.U. - ARCHITEKTURA</div><div>- BUDOWNICTWO</div><div>- TECHNOLOGIE</div></div></div><div><div><div></div><div><div>ABT</div></div></div></div></div></div></div></div>		PRACOWNIA PROJEKTOWA-"ABT" 55-200 Oława, ul. BRZESKA 26	
STADIUM: PB.	INWESTOR:GMINA DOMANIÓW Domaniów 56, 55-216 Domaniów		Data: 03.2017
BRANŻA: KONSTR.	AUTOR PROJEKTU: inż.Tomasz Butwicki upr. nr 124/DOS/03		Podpis:
BRANŻA: KONSTR.	PROJEKTANT: inż.Tomasz Butwicki upr. nr 124/DOS/03		Podpis:
BRANŻA: KONSTR.	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jerzy Pawlak upr. nr 35/DOS/05		Podpis:
BRANŻA: KONSTR.	OPRACOWAŁ: mgr inż. Agnieszka Hrydziusko		Podpis:
SKALA:	OBJEKT:Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej jednostka ewidencyjna 021502_2 Domaniów obręb ew. 0007 Goszczyna, dz. nr 133/7 AM-1		Nr rys.:
1:100	NAZWA RYS.: RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH		1K