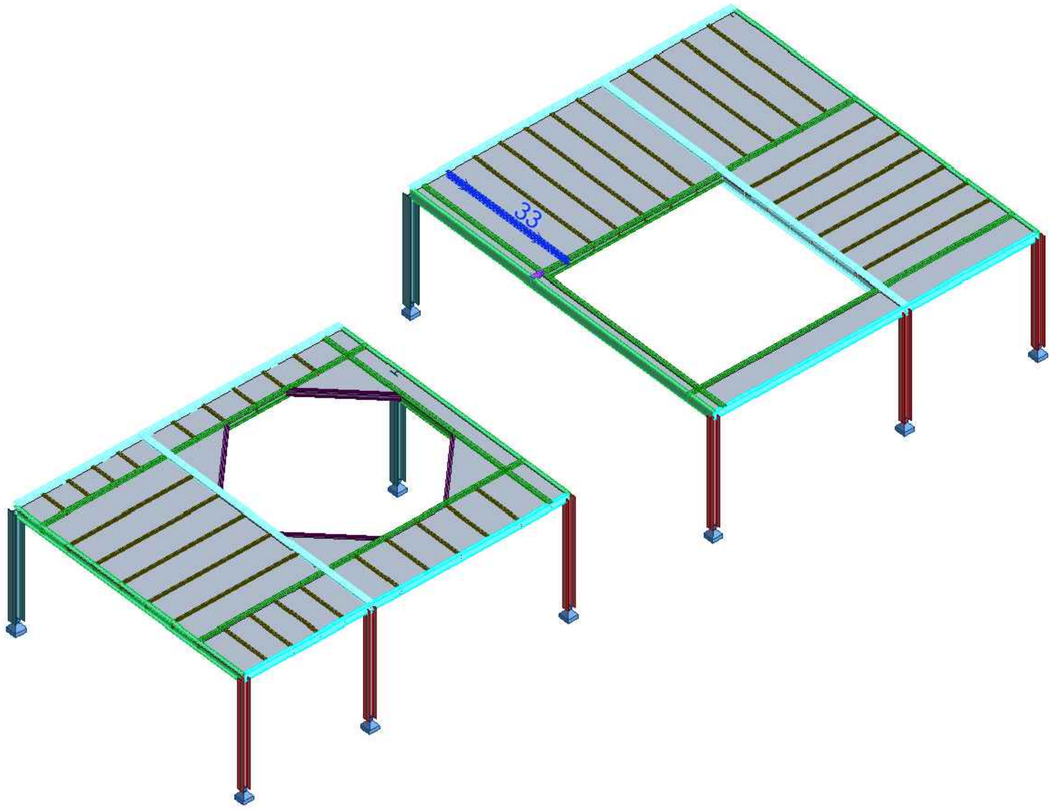

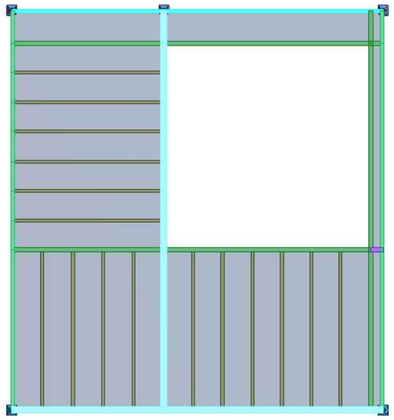

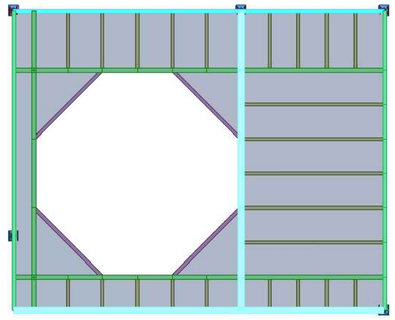

CE 200
CE 240
HEA 200
HEB 240
IPE 140
IPE 160
IPE 220
IPE 240
IPE 330

1 **Konstrukcja zadaszeń wejściowych**

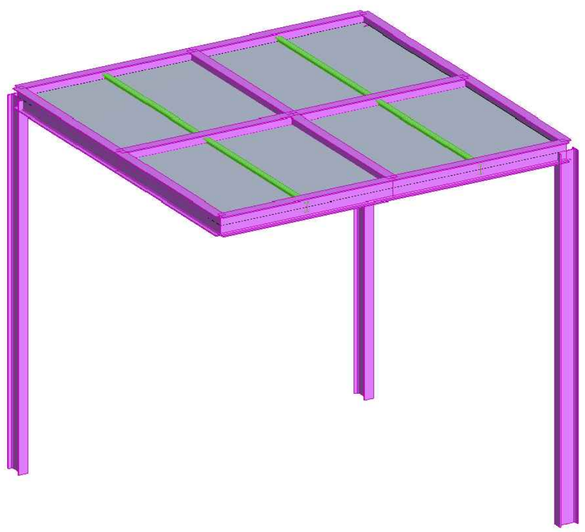

IPE 160
IPE 80

3 **Konstrukcja zadaszenia 2.95x2.95 m**

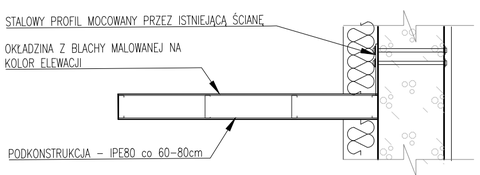

4 **Detal konstrukcji zadaszeń stref wejściowych**
skala 1:20

2 **Konstrukcja zadaszeń wejściowych rzut**

LEGENDA		
SYMBOL		OPIS
	01	Elementy usuwane
	02	Elementy dodane
	03	Elementy dodane – ukryte –rury spustowe mocowane w warstwie izolacji
	4	Elementy dodane – zadaszenie zewnętrzne, pokryte blachą w kolrze elewacji
		Elementy usuwane – okapy dachowe
	F1	Pokrycie dachowe istniejące – Do malowania, kolor do konsultacji z głównym projektantem.
	F2	Pokrycie dachowe projektowane – Dach zielony płaski
	F3	Płyty elewacyjne/cokołowe włókno-cementowe, kolor jasny beton

F1	
POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY, MALOWANA W KOLORZE CZERWONYM LUB JASNO SZARYM	2cm
KONTRLATA	2cm
ŁATA	2cm
WIATROIZOLACJA	2cm
WEŁNA MINERALNA MIN. 0,037 W/(m.K)	15cm
WEŁNA MINERALNA MIN 0,037 W/(m.K) + RUSZTOWE GK	10cm
FOLIA PAROSZCZELNA	
PŁYTA GK X 2" – EI30	2.5 cm

F2	
MATA WEGETACYJNA ROZCHODNIKOWA	ok. 1cm
SUBSTRAT LEKKI	ok. 4cm
MATA DRENAŻOWA	ok. 7.5cm
GEOWŁÓKNINA OCHRONNO–OCHRONNA	
MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA PRZECIWKORZENNA	
STYROPIAN LUB WEŁNA TWARDA MIN. 0,031 W/(m.K) UKŁADANA ZE SPADKIEM – NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI	20cm
PAPA BITUMICZNA LUB FOLIA	
ISTNIEJĄCY STROP	2.5 cm
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	2.5 cm

WSZYSTKIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, DACHY, STROPY ORAZ PRZEGRODY ODDZIELAJĄCE STRFY OGRZEWANE OD NIEOGRZEWANYCH ZOSTAJĄ NA NOWO OCIEPLONE!! ISTNIEJĄCE WARTSWY OCIEPLENIA DO USUNIĘCIA. W DACHACH ISTNIEJĄCE PŁYTY GK, ORAZ FOLIE WIATRO I PARO SZCZELNE DO WYMIANY PO INSTALACJI NOWEJ WARSTWY OCIEPLENIA. WARSTWY OCIEPLENIA ORAZ WYKOŃCZENIA STOSOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTÓW!!

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH demontaz ist. ocieplenia,styropian 20cm lambda min.0,04W/(m.K)
OCIEPLENIE stropu zew. budynku demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.20cm MIN 0,031 W/(m.K)
OCIEPLENIE stropodachów dwudzielnych demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.20cm MIN 0,031 W/(m.K)
OCIEPLENIE nieocieplonych scian wew. demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.15cm MIN 0,041 W/(m.K)
OCIEPLENIE stropodachów skośnych demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.25cm MIN 0,037 W/(m.K)
OCIEPLENIE stropu nad nieocieplaną piwnicą demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.15cm MIN 0,038 W/(m.K)
OCIEPLENIE stropu pod poddaszem nieocieplanym demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.25cm MIN 0,037 W/(m.K)

PRZYPIS:
1. Wszystkie proponowane przeszklenia do wysokości .85m od wys. posadzki na kondygnacjach oprócz przyziemia muszą mieć skrzydła nieotwierane i szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości jak balustrady.
2. Przeszklenia dachów oraz okien połaciowych muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego.
3. Przeszklenia fasadowe, okna i drzwi współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,9 W/m2K, dla okien połaciowych – nie większym niż 1,1 W/m2K
4. Montaż materiałów oraz rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
5. Napotkane ubytki w poszyciu lub elewacji należy uzupełnić. Ściany poniżej poziomu terenu odkopać odcinkami i wykonać hydroizolację
6. Istniejące okapy do demontażu. Istniejący system orynnowania do demontażu. Do instalacji system rynnowy bezokapowy, rynny ukryte za maskownicami malowanymi w kolorze elewacji, rury spustowe systemowe ukryte w warstwie izolacji.
7.Część instalacji odgromowej okapu na odcinanych okapach do przebudowy i przeniesienia nad rynnę.
8. Monitoring na elewacjach do demontażu na czas prac termomodernizacyjnych i ponownego montażu po zakończoneniu prac.
9. Fragmenty elewacji wymagające materiałów izolacyjnych PPOŻ (wykonane w wełnie) zaznaczone na rzutach budowlanych.
10. System ocieplenia ETICS, kolor RAL 9016, wg zaleceń producenta i specyfikacji.
12. Parapety ze stali powlekanej lub aluminium w kolorze budynku.

Uwagi
– rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg projektów branżowych – wszelkie rozbieżności należy zgłosić i uzgodnić z projektantem
– projekt jest chroniony prawem autorskim
– przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem
– wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
– wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi
–kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem
– przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgadniać z projektantem
– wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót
– wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie EIS
– wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentację. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.

projekt
project

Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów, działki nr 142/4 AM-2 w obrębie Domaniów, gmina Domaniów

inwestor
investor

Gmina Domaniów
Domaniów 56,
55-216 Domaniów

grupa projektowa
design team

PORT
Józef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław

tel. +48 690 539 737
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

opracowanie team	mgr inż. arch. Józef Franczok mgr inż. arch. Dominika Rembielak inż. arch. Julia Kochańska inż. arch. Karol Gorczyca inż. arch. Anna Kosmala inż. arch. Kamil Plich
projektant architekt designer	mgr inż. arch. Józef Franczok nr upr. 07/DSOKK/2012
sprawdzający designer	mgr inż. arch. Marcin Kolanus nr upr. 74/DSOKK/2017
projektant konstrukcja designer	mgr inż. Patryk Germata nr upr. 3/DOŚ/15
sprawdzający designer	mgr inż. Piotr Ciesielski nr upr. DOŚ/BO/0240/15

branża range: **ARCHITEKTURA**

stadium stage: **projekt wykonawczy**

rysunek
sheet title:
DETALE KONSTRUKCJA

skala scale: 1:200	nr No.: A_7
data date: Wrocław, 03.2022	