


# Rozdzielnica R5

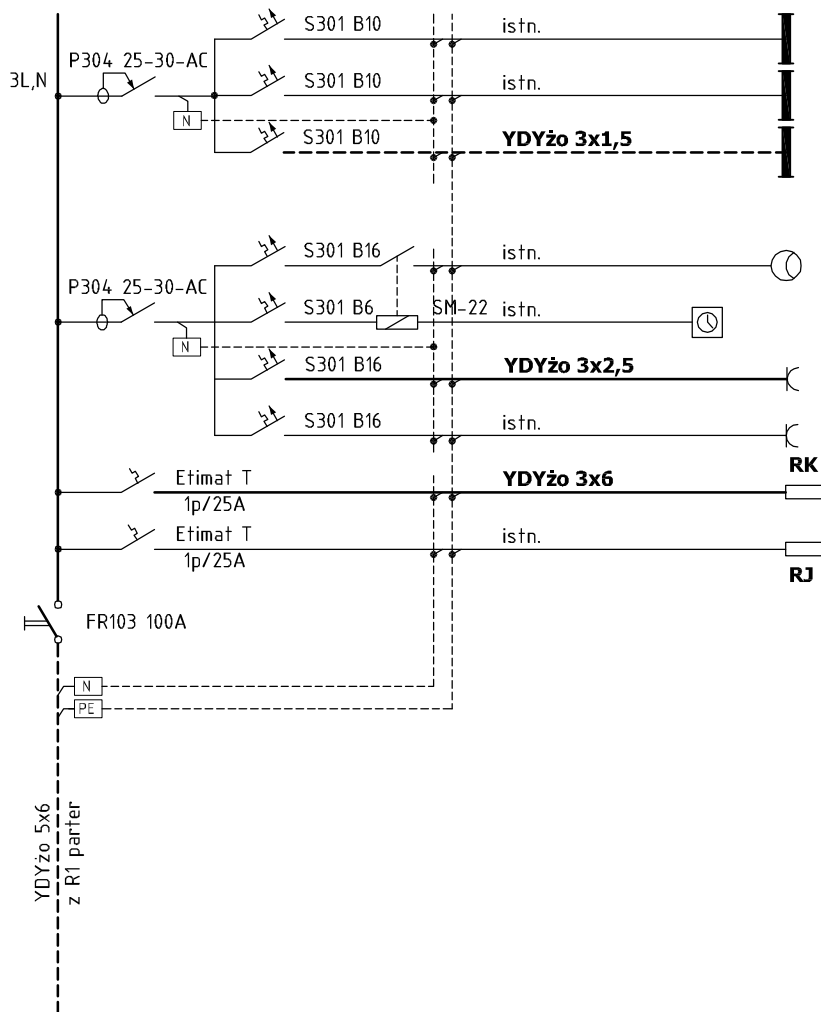

Pom. 2, 3, 4

Pom. 5, 6

**Strych**

Ośw. zewnętrzne

Pom. 2, 3, 4

Pom. 5, 6

Pom. 4

Pom. 5

## UWAGI:

1. Ochrona przed dotykiem po średnim – samoczynne wyłączenie zasilania (TN-S).
2. Obudowa rozdzielnic R5 wewnętrzna IK07, np. RWN 2x12, drzwi metalowe z zamkiem.
3. Wszystkie aparaty o zdolności zwarciowej min. 6kA .

OBIEKT	Główny Zakład Nr 2 w Glińcu, ul. Warszawska 39.		
	PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.		
RYSUJEK	SCHEMAT ROZDZIELNICY R5.		
	Data: 01-07-2010	Skala: ---	Nr rys: 7
AUTOR	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
	Projektant	mgr inż. Jan Kondak	SUW-51/93
Data i podpis			