

Giżycko, 19 maja 2014r.

Nasz znak:

WT.7021.3.11.2014EK

**Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z projektowanego parkingu
przy ul. Warszawskiej w Giżycku
(na skrzyżowaniu z ulicą Bohaterów Westerplatte)**


1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 – ze zmianami), właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może odprowadzać wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
2. Odprowadzenie wód opadowych należy zaprojektować do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej d= 300 mm w ulicy Warszawskiej poprzez sięgacz d=300 mm wyprowadzony na teren parkingu.
3. Włączenie do sieci deszczowej zaprojektować poprzez wcinę do istniejącej studni kanalizacyjnej na sięgaczu jw. (zgodnie z załącznikiem graficznym).
4. Przed włączeniem do miejskiej sieci deszczowej należy opracować dokumentację techniczną, w której należy określić bilans wód opadowych z uwzględnieniem ilości i rodzaju powierzchni, z których odprowadzane będą wody opadowe.
5. Dokumentacja techniczna winna zostać uzgodniona w Wydziale Techniczno- Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku.
6. Na roboty w pasie drogowym należy uzyskać zgodę zarządzających.

Ważność podanych warunków technicznych upływa po 2 latach od daty ich wydania.

up. Burmistrza Miasta
R. Cudzanowska
Róża Cudzanowska
Naczelnik Wydziału
Techniczno-Inwestycyjnego

Urząd Miejski
w Giżycku
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14
tel. 087 732 41 20
e-mail: wt@gizycko.um.gov.pl

Sprawę prowadzi:
Ewa Kuliś – pok. 113
tel. 877324120

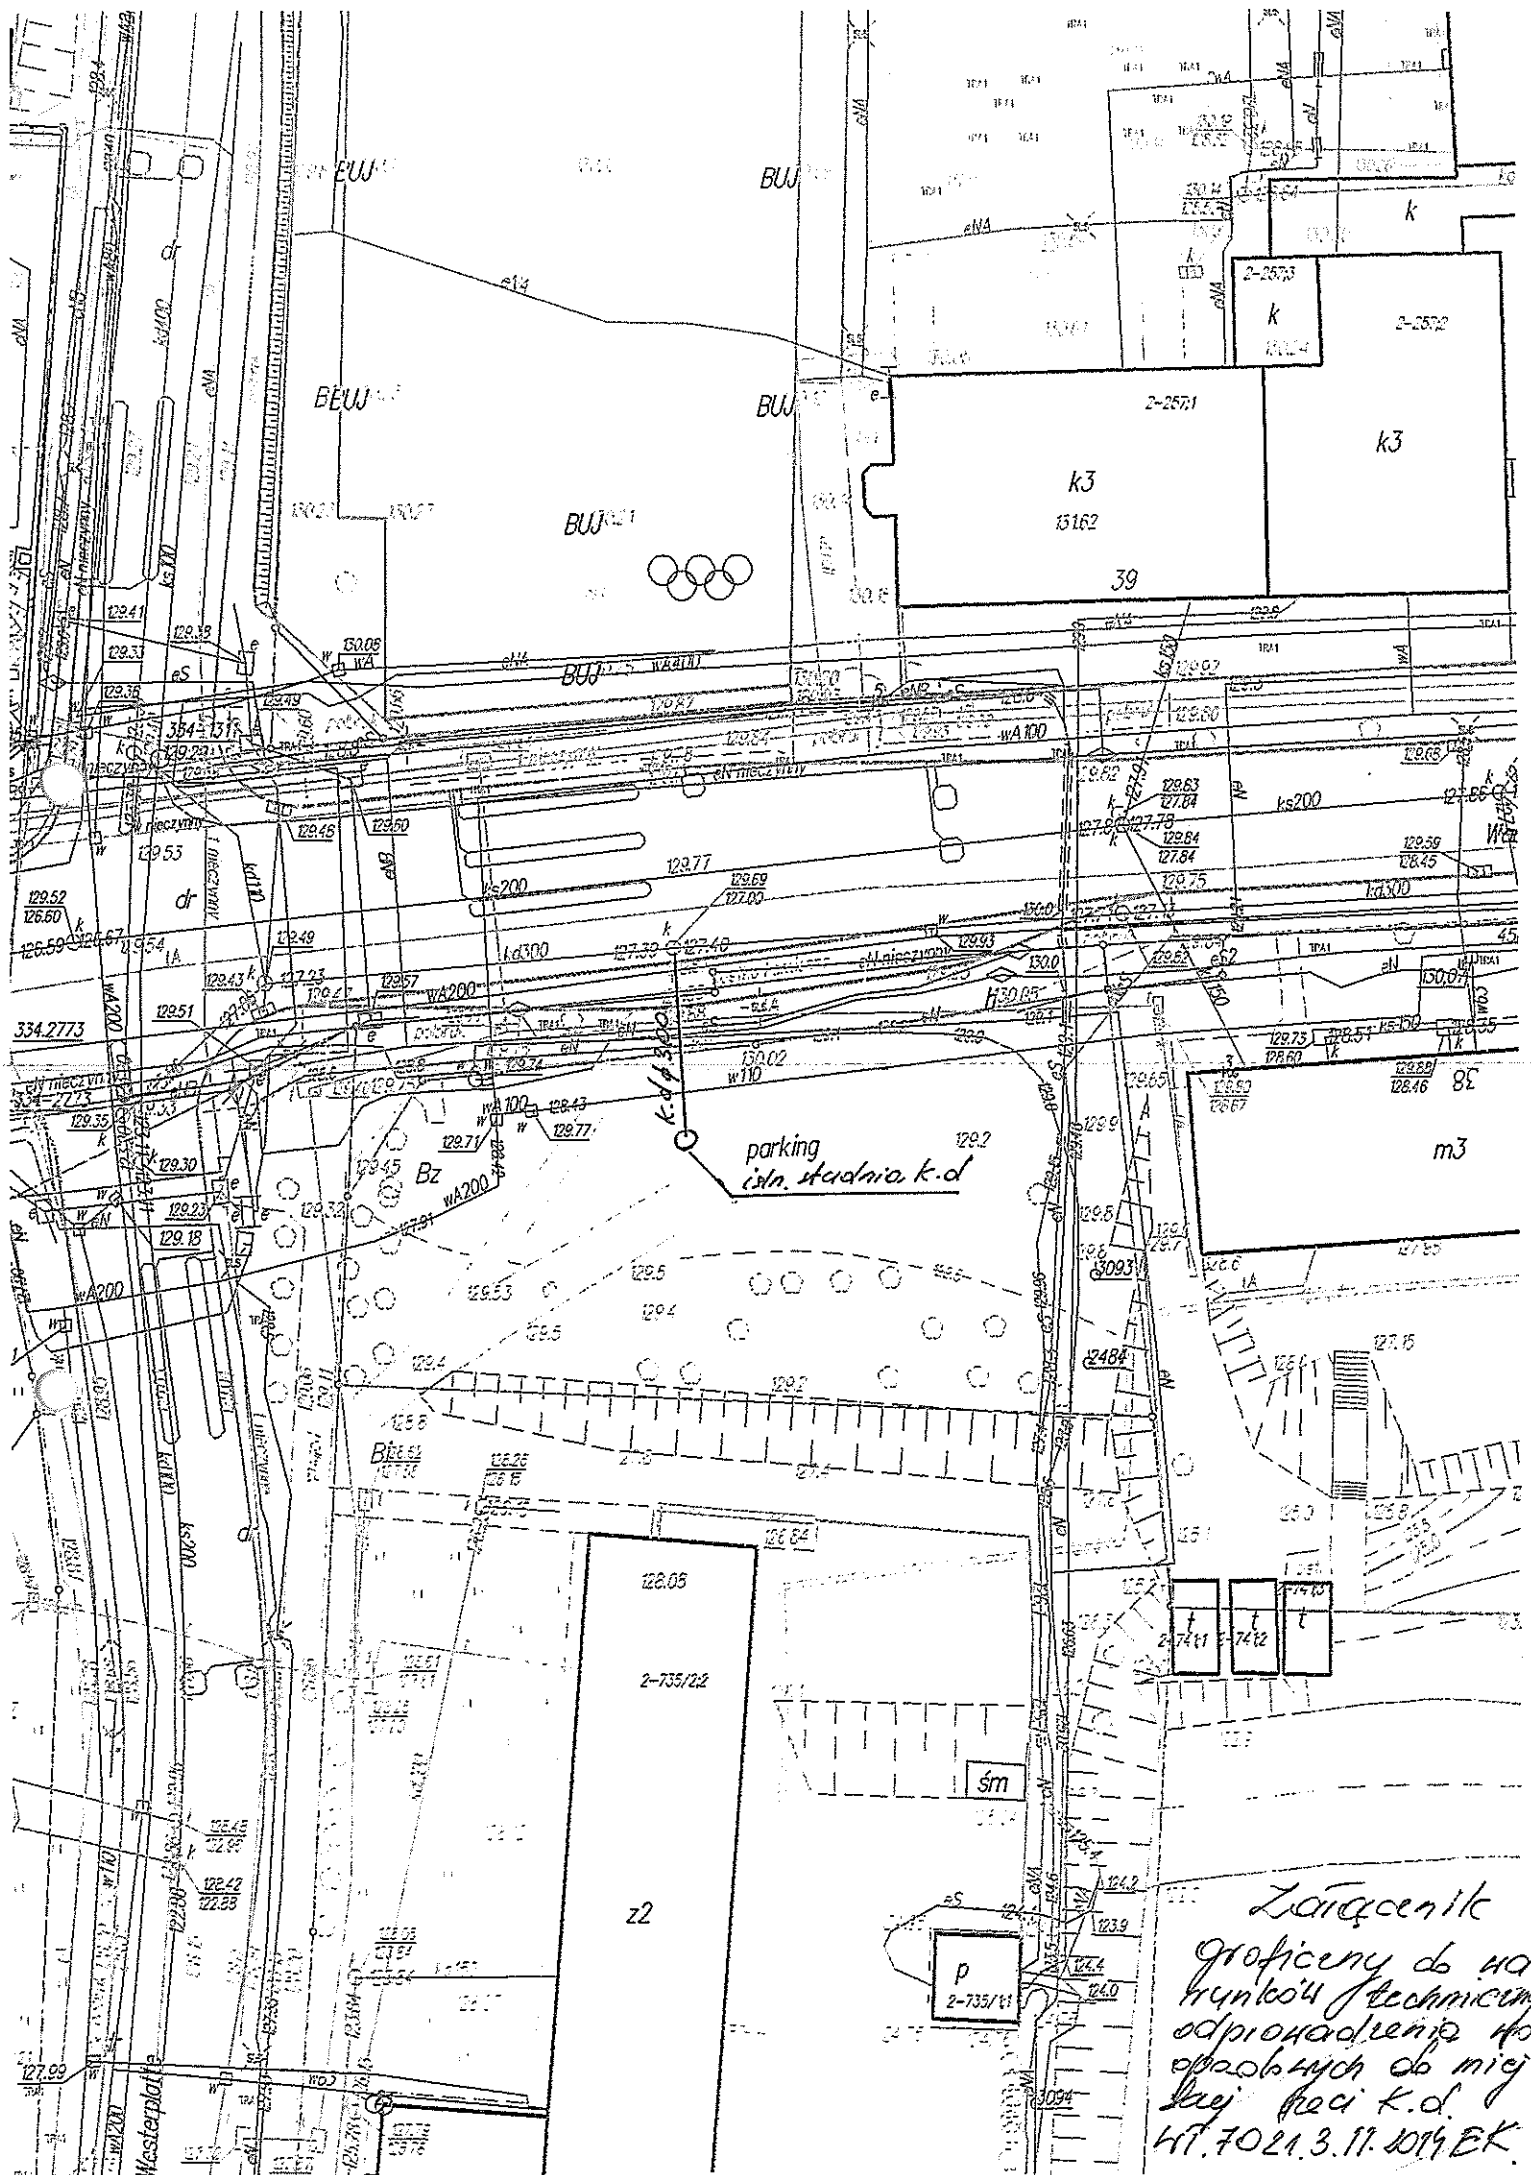



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Elk
19-300 Elk, ul. Sportowa 1
tel.: (85) 676 64 00 , fax: (85) 676 64 09

Elk, 07.07.2014 r.

RE4/RM4-8/K-70/7178/2014

Gmina Miejska Giżycko
Al. 1-go Maja 14
11-500 Giżycko

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

Dotyczy: wniosku w sprawie usunięcia kolizji planowanej budowy parkingu przy ul. Warszawskiej w Giżycku – dz. nr 734/1 i nr 734/2 , z istniejącą na tym terenie siecią elektroenergetyczną będącą własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

1. Miejsce występującej kolizji:
Giżycko ul. Warszawskiej w Giżycku – dz. nr 734/1 i nr 734/2 ,
2. Sieci wchodzące w kolizję z projektowaną budową, będące własnością Spółki:
 - linia kablowa SN-15kV HAKnFta 3x120 relacji stacja tr. nr 8-759 Przychodnia – stacja nr 8-378 Warszawska 2 na odcinku o dł. około 25m,
 - linia kablowa SN-15kV HAKnFta 3x120 relacji stacja tr. nr 8-759 Przychodnia – stacja nr 8-1205 Wodociągowa 2 na odcinku o dł. około 25m,
 - linia kablowa n.n. 0,4kV YAKY 4x120 relacji stacja tr. nr 8-759 Przychodnia do ZE Szkoła Podstawowa nr 2 na odcinku o dł. około 25m,
 - linia kablowa n.n. 0,4kV YAKY 4x240 relacji stacja tr. nr 8-759 Przychodnia do ZE Szpital na odcinku o dł. około 25m,
 - linia kablowa n.n. 0,4kV YAKY 4x240 relacji stacja tr. nr 8-759 Przychodnia do ZE Areszt Śledczy na odcinku o dł. około 20m,
 - linia kablowa SN-15kV HAKnFta 3x120 relacji RPZ Giżycko – stacja nr 8-405 Warszawska 1 biegnąca równolegle do ul. Warszawskiej – kolizja z wjazdem na parking,
 - linia kablowa SN-15kV HAKnFta 3x120 relacji RPZ Giżycko – stacja nr 8-464 1-go Maja 2 biegnąca równolegle do ul. Warszawskiej – kolizja z wjazdem na parking,
 - trzy linie kablowe n.n. biegnące równolegle do ul. Warszawskiej – kolizja z wjazdem na parking,

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń.

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy:

a/ własnym kosztem i staraniem przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji, stosując Wytyczne budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

zmiany trasy przebiegu niżej wymienionych linii kablowych SN i n.n. poprzez ich przełożenie i wyprostowanie oraz zabezpieczenie rurami ochronnymi na odcinku skrzyżowania z projektowanym parkingiem:

- linia kablowa SN-15kV HAKnFta 3x120 relacji stacja tr. nr 8-759 Przychodnia – stacja nr 8-378 Warszawska 2 na odcinku o dł. około 25m,
- linia kablowa SN-15kV HAKnFta 3x120 relacji stacja tr. nr 8-759 Przychodnia – stacja nr 8-1205 Wodociągowa 2 na odcinku o dł. około 25m,
- linia kablowa n.n. 0,4kV YAKY 4x120 relacji stacja tr. nr 8-759 Przychodnia do ZE Szkoła Podstawowa nr 2 na odcinku o dł. około 25m,
- linia kablowa n.n. 0,4kV YAKY 4x240 relacji stacja tr. nr 8-759 Przychodnia do ZE Szpital na odcinku o dł. około 25m,
- linia kablowa n.n. 0,4kV YAKY 4x240 relacji stacja tr. nr 8-759 Przychodnia do ZE Areszt Śledczy na odcinku o dł. około 20m,
- linia kablowa SN-15kV HAKnFta 3x120 relacji RPZ Giżycko – stacja nr 8-405 Warszawska 1 biegnąca równolegle do ul. Warszawskiej – kolizja z wjazdem na parking,
- linia kablowa SN-15kV HAKnFta 3x120 relacji RPZ Giżycko – stacja nr 8-464 1-go Maja 2 biegnąca równolegle do ul. Warszawskiej – kolizja z wjazdem na parking,
- trzy linie kablowe n.n. biegnące równolegle do ul. Warszawskiej – kolizja z wjazdem na parking,

b) wykonać projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą budowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych:

zmiany trasy przebiegu niżej wymienionych linii kablowych SN i n.n. poprzez ich przełożenie i wyprostowanie oraz zabezpieczenie rurami ochronnymi na odcinku skrzyżowania z projektowanym parkingiem:

- linia kablowa SN-15kV HAKnFta 3x120 relacji stacja tr. nr 8-759 Przychodnia – stacja nr 8-378 Warszawska 2 na odcinku o dł. około 25m,
- linia kablowa SN-15kV HAKnFta 3x120 relacji stacja tr. nr 8-759 Przychodnia – stacja nr 8-1205 Wodociągowa 2 na odcinku o dł. około 25m,
- linia kablowa n.n. 0,4kV YAKY 4x120 relacji stacja tr. nr 8-759 Przychodnia do ZE Szkoła Podstawowa nr 2 na odcinku o dł. około 25m,
- linia kablowa n.n. 0,4kV YAKY 4x240 relacji stacja tr. nr 8-759 Przychodnia do ZE Szpital na odcinku o dł. około 25m,
- linia kablowa n.n. 0,4kV YAKY 4x240 relacji stacja tr. nr 8-759 Przychodnia do ZE Areszt Śledczy na odcinku o dł. około 20m,
- linia kablowa SN-15kV HAKnFta 3x120 relacji RPZ Giżycko – stacja nr 8-405 Warszawska 1 biegnąca równolegle do ul. Warszawskiej – kolizja z wjazdem na parking,
- linia kablowa SN-15kV HAKnFta 3x120 relacji RPZ Giżycko – stacja nr 8-464 1-go Maja 2 biegnąca równolegle do ul. Warszawskiej – kolizja z wjazdem na parking,
- trzy linie kablowe n.n. biegnące równolegle do ul. Warszawskiej – kolizja z wjazdem na parking,

- c) uzgodnić dokumentację projektową w Rejonie Energetycznym Elk w zakresie przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
- d) uzyskać pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
- e) uzyskać zgody właścicieli gruntów, na których zostaną usytuowane urządzenia energetyczne, sporządzone w formie umów. Wymagane jest, by załącznikiem do umowy cywilno-prawnej – zgody zawartej z właścicielem działki było uwidocznione usytuowanie urządzeń na działce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,
- f) spowodować ustanowienie własnym kosztem i staraniem dla nieruchomości, na których zostaną usytuowane urządzenia elektroenergetyczne, służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (dla osób fizycznych dodatkowo: „akt notarialny ustanawiający służebność przesyłu musi być zawarty przed demontażem urządzeń”). Służebność powinna być ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreślony. Przy ustanowieniu służebności przesyłu na nieruchomości, integralną częścią aktu notarialnego jest załącznik graficzny z określeniem terenu nieruchomości objętego służebnością.

Służebność powinna obejmować nieodpłatne udostępnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak również do zapewnienia dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do urządzeń stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. znajdujących się na nieruchomości w celu usunięcia awarii, kontroli, przeglądu, modernizacji, rozbudowy oraz dostępu do układu pomiarowo – rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. służebność przesyłu wzdłuż linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej.

Powyższa służebność będzie polegała na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości po 1m od skrajnych przewodów z każdej strony na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie dostępu do niej (prawo dojścia i dojazdu), wraz z niezbędnym sprzętem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodów, jak również konserwacji, przeprowadzania remontów, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądu oraz ewentualnej likwidacji i demontażu urządzeń elektroenergetycznych.

- g) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
- h) zdemontować urządzenia związane z usunięciem kolizji,
- i) pokryć koszty demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji,

- j) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji.
 - k) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.
5. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy o przeniesieniu na Spółkę w drodze nieodpłatnego przekazania lub jako świadczenia za działania na majątku Spółki własności nowo wybudowanych urządzeń lub nakładów inwestycyjnych, poczynionych na urządzeniach Spółki w związku z usunięciem kolizji oraz wydania urządzeń po ich przeniesieniu. Inwestor zobowiąże wykonawcę do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i zabudowane urządzenia elektroenergetyczne.
6. Termin ważności Warunków ustala się na 07.07.2015r.
7. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania do Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A za pośrednictwem Oddziału wydającego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunięcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy pomiędzy Stronami.

..... PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Białystok

Rejon Energetyczny Elk

Zatwierdził
Dyrektor

Grzegorz Terebko

 Zbigniew Chmielewski tel. (085)676-64-62
opracował