

Giżycko, 11.06.2018 r.

Postępowanie znak: ZP.271.1.21.2018.ARPO

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa łodzi i wyposażenia w ramach rozbudowy budynku administracyjno – sanitarnego Ekomarina w Giżycku”.

W zawiązku z otrzymanym zapytaniem Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz., 1579 z późniejszymi zmianami), udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1

Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” – strona 4 oraz 6 – Zamawiający określił umiejscowienie siedziska dwuosobowego oraz konsoli sterowniczej. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby siedzisko dwuosobowe oraz konsola były umiejscowione tak jak przedstawiono na załączonym rysunku schematycznym.

Załączniki:

1) Rysunek łodzi (schematyczny) – Załącznik nr 1.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza, że rozmieszczenie siedziska dwuosobowego oraz konsoli sterowej przedstawione na rysunku schematycznym łodzi jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.


W Opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do SWIZ, pkt. 3. i 4., na stronach 4 oraz 6 Zamawiający określił, że siedzisko dwuosobowe oraz konsola sterowa muszą być umiejscowione następująco:

„ 3. Siedzisko (max. dwuosobowe – jedna osoba za drugą) jako integralna część pokładu **umiejscowione centralnie**, jako osobny element pokładu, **wzdłuż osi podłużnej/wzdłużnej pontonu przy konsoli sterowej**, wyposażone w schowek pod siedzeniem (bakista). Siedzisko wykonane z miękkiego wodoodpornego materiału wraz z regulowanymi oparciami, umożliwiającymi i zapewniającymi oparcie siedząc i stojąc. Pierwsze miejsce siedzące – stanowisko sternika, zlokalizowane bezpośrednio, **przy konsoli sterowej zlokalizowanej centralnie (w osi wzdłużnej/podłużnej pontonu).**

4. Konsola sterowa **zlokalizowana centralnie (w osi wzdłużnej/podłużnej pontonu), (...)**”.

BURMISTRZ
Miejsca Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

ZAŁĄCZNIK NR 1

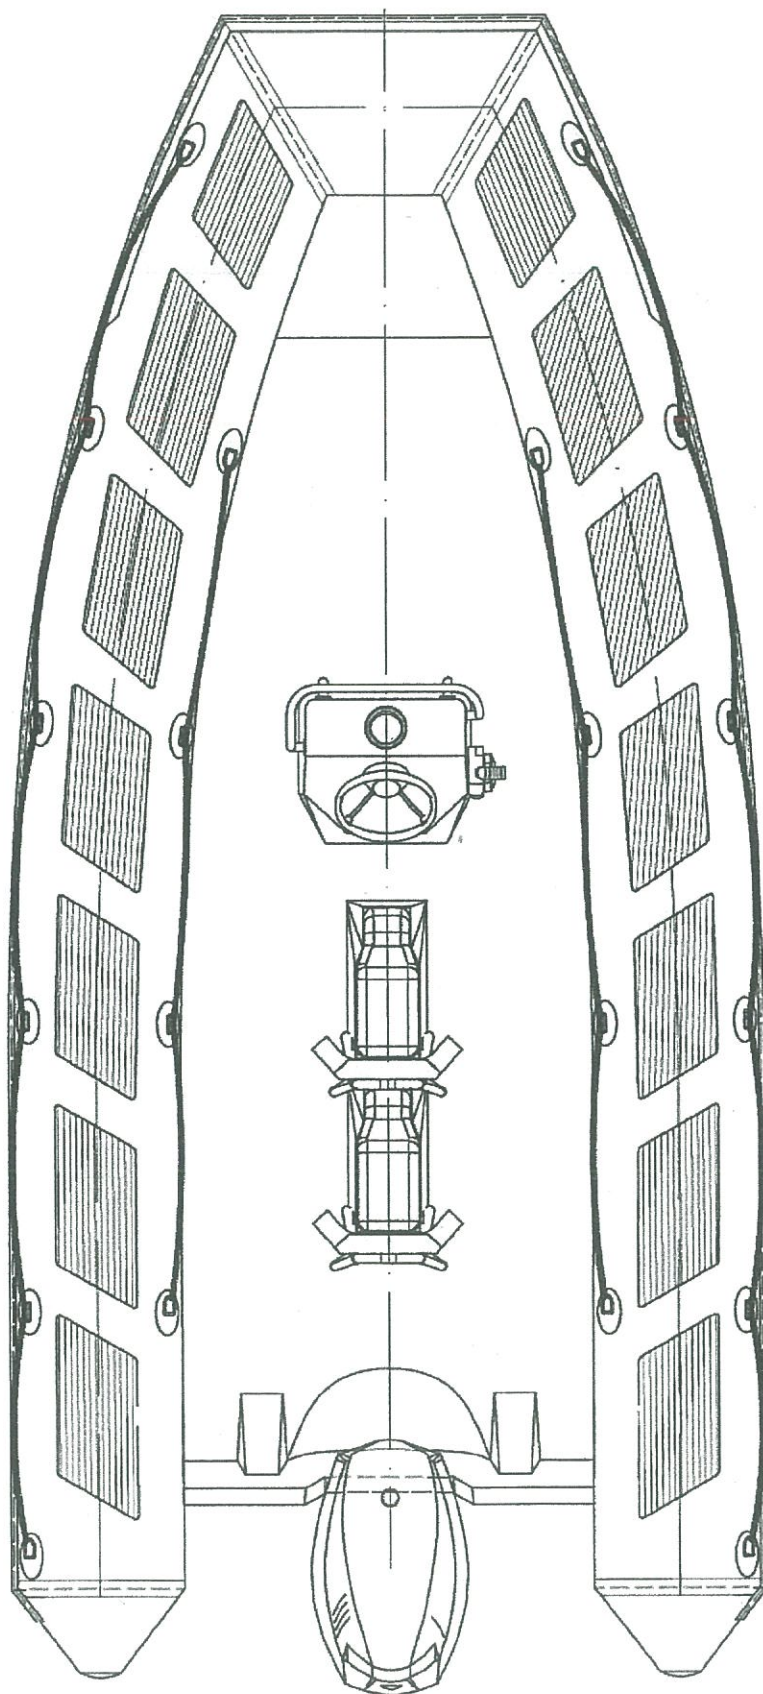

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Woicich Karol Iwaszkiewicz