


RT-D

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza technologiczna

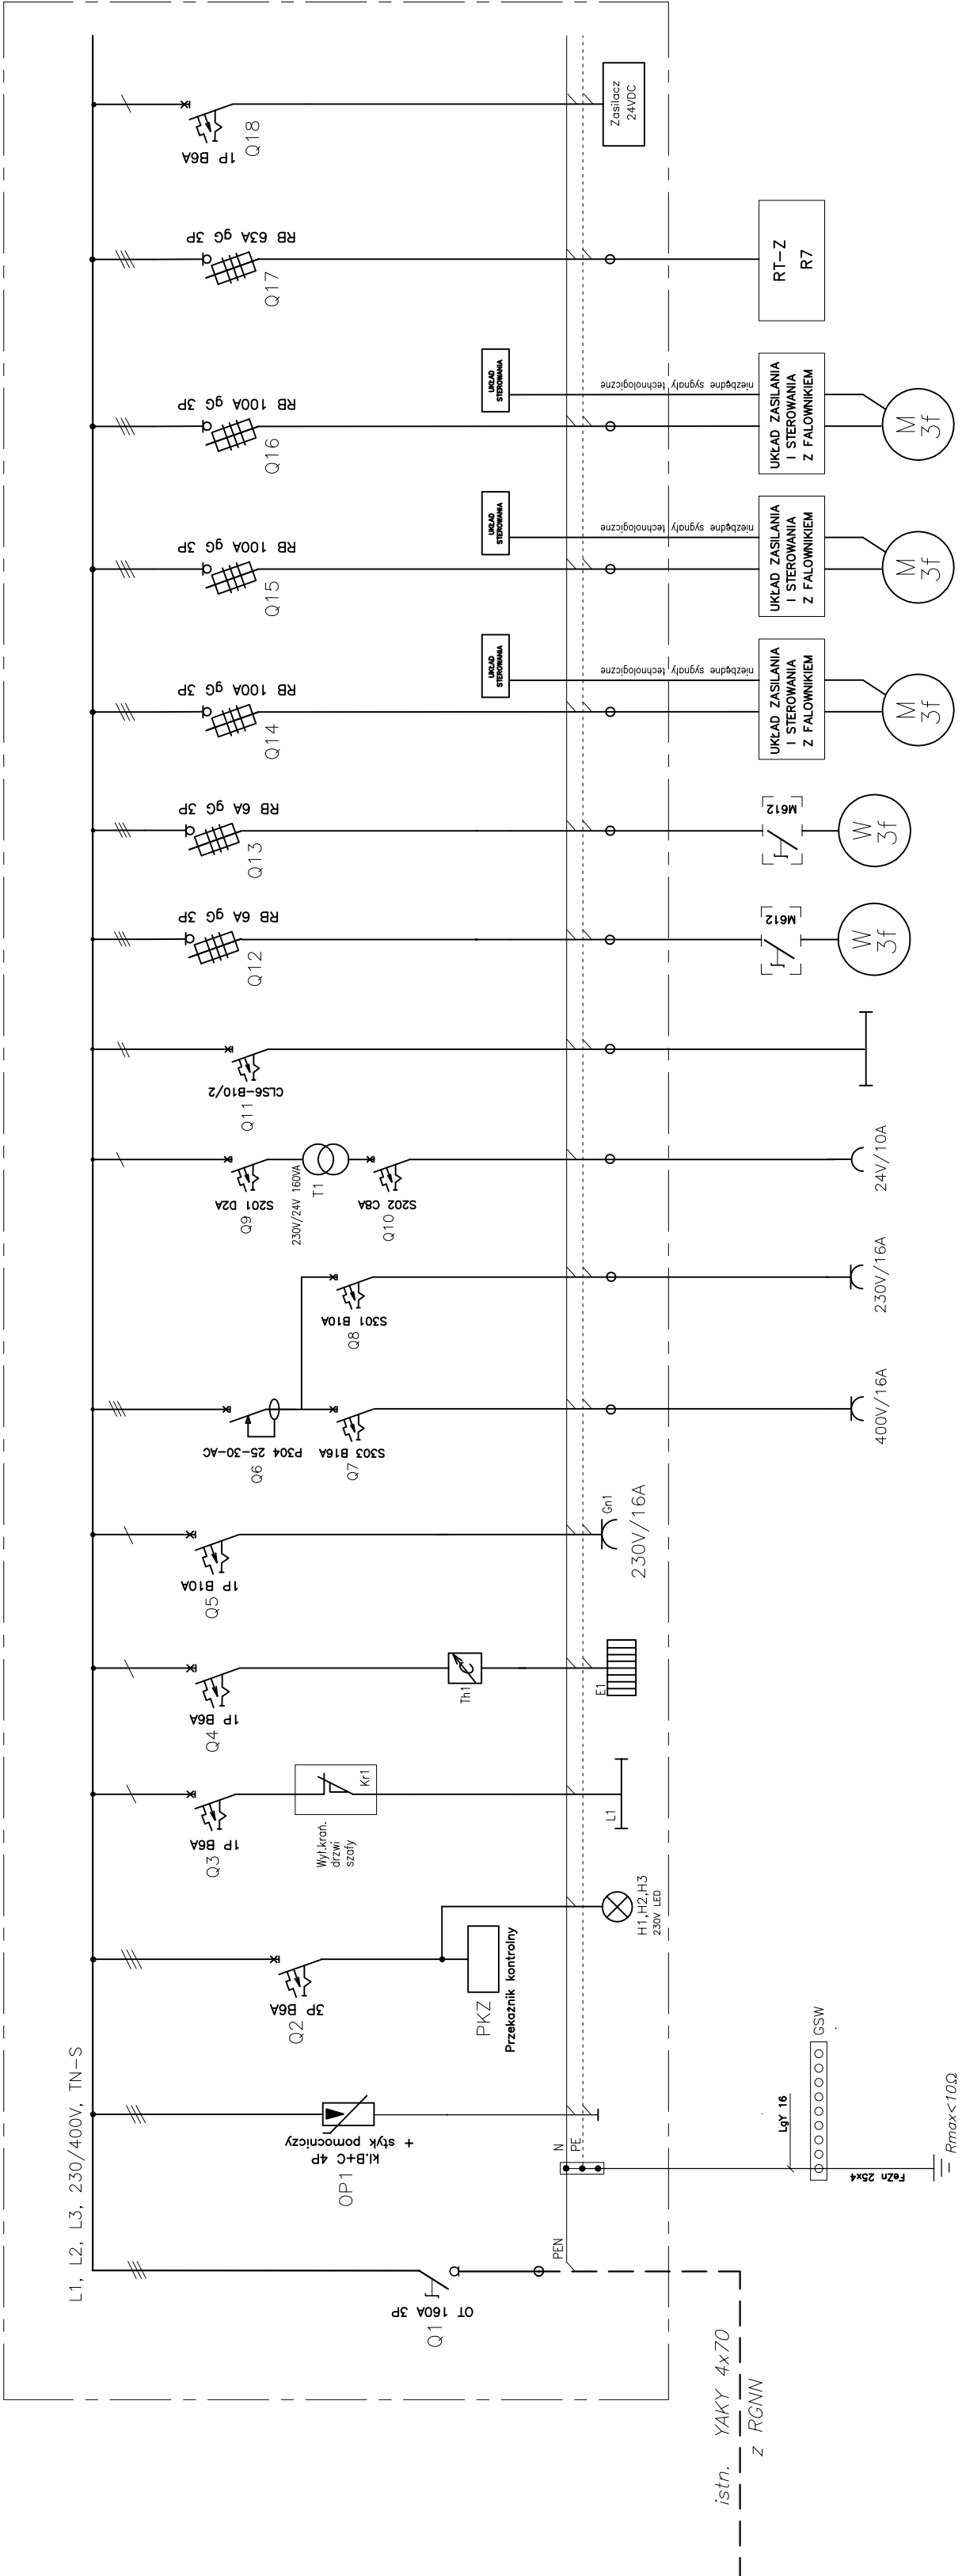

Bilans mocy RT-D:

Pi=91,0 [kW]

Pz=66,0 [kW]

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Nr odpływu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Moc	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5 [kW]	0,5 [kW]	26 [kW]	26 [kW]	26 [kW]	11 [kW]	0,15 [kW]
Prąd	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,9 [A]	0,9 [A]	44,2 [A]	44,2 [A]	44,2 [A]	18,5 [A]	0,7 [A]
Przewód/kabel	–	–	–	–	–	–	p. istniejące	p. istniejące	p. istniejące	p. istniejące	p. istniejące	p. istniejące	YL7zo 5x35	YL7zo 5x35	YL7zo 5x35	istn. YAKY 5x50	–
Długość	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7m	10m	13m	–	–
Lokalizacja	RT-D	RT-D	RT-D	RT-D	RT-D	RT-D	HALA DMUCHAW	HALA DMUCHAW	HALA DMUCHAW	HALA DMUCHAW	HALA DMUCHAW	HALA DMUCHAW	HALA DMUCHAW	HALA DMUCHAW	HALA DMUCHAW	KOMORA ZLEWNA PRZEPONOWA WOD. POOS.	RT-D
Nazwa odbioru	GŁÓWNY WYŁĄCZNIK ZASILANIA	Ochrona przeciwprzepięciowa	Kontrola stanu zasilania rozdzielni	Oświetlenie szafy	Ogrzewanie szafy	Gniazdo serwisowe 230V (na szynę TH)	Gniazdo 400V	Gniazdo 230V	Gniazdo 24V	Oświetlenie hali dmuchaw	Wentylacja hali dmuchaw	Wentylacja hali dmuchaw	Dmuchawa DM1	Dmuchawa DM2	Dmuchawa DM3	RT-Z R7	Zasilacz sterowania i PLC

ESKO CONSULTING Sp. z o.o. ul. Ścieżna 112/38, 53-111 Wrocław BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra tel. (69) 451-85-86 fax (69) 451-85-85 e-mail: sekretariat@esko.org.pl		PROJEKT WYKONAWCZY - część ściągowa	
Objekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM		
Adres obiektu	działki nr 632/5, 631, 632/6, 632/10, 632/11 – obręb 2 Gryfów Śląski 2		
Zadanie inwestycyjne	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim"		
Brandza	ELEKTRYCZNA I AKPIA		
Tytuł rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICY RT-D		
Inwestor	Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski		
Projektował:	mgr inż. Arkadiusz Sadowski	Nr uprawnień	Projektował:
Sprawił:	mgr inż. Andrzej Wróblewski	Upw. bud. nr 150 z dn. 28.02.2015 r. do projektowania i nadzoru inwestycyjnego	11.2015r.
		Upw. bud. nr 1. BS.0006PCE012 z 09.03.2015 r. do projektowania i nadzoru inwestycyjnego	11.2015r.