


MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU SITOPIASKOWNIKA

skala 1:50

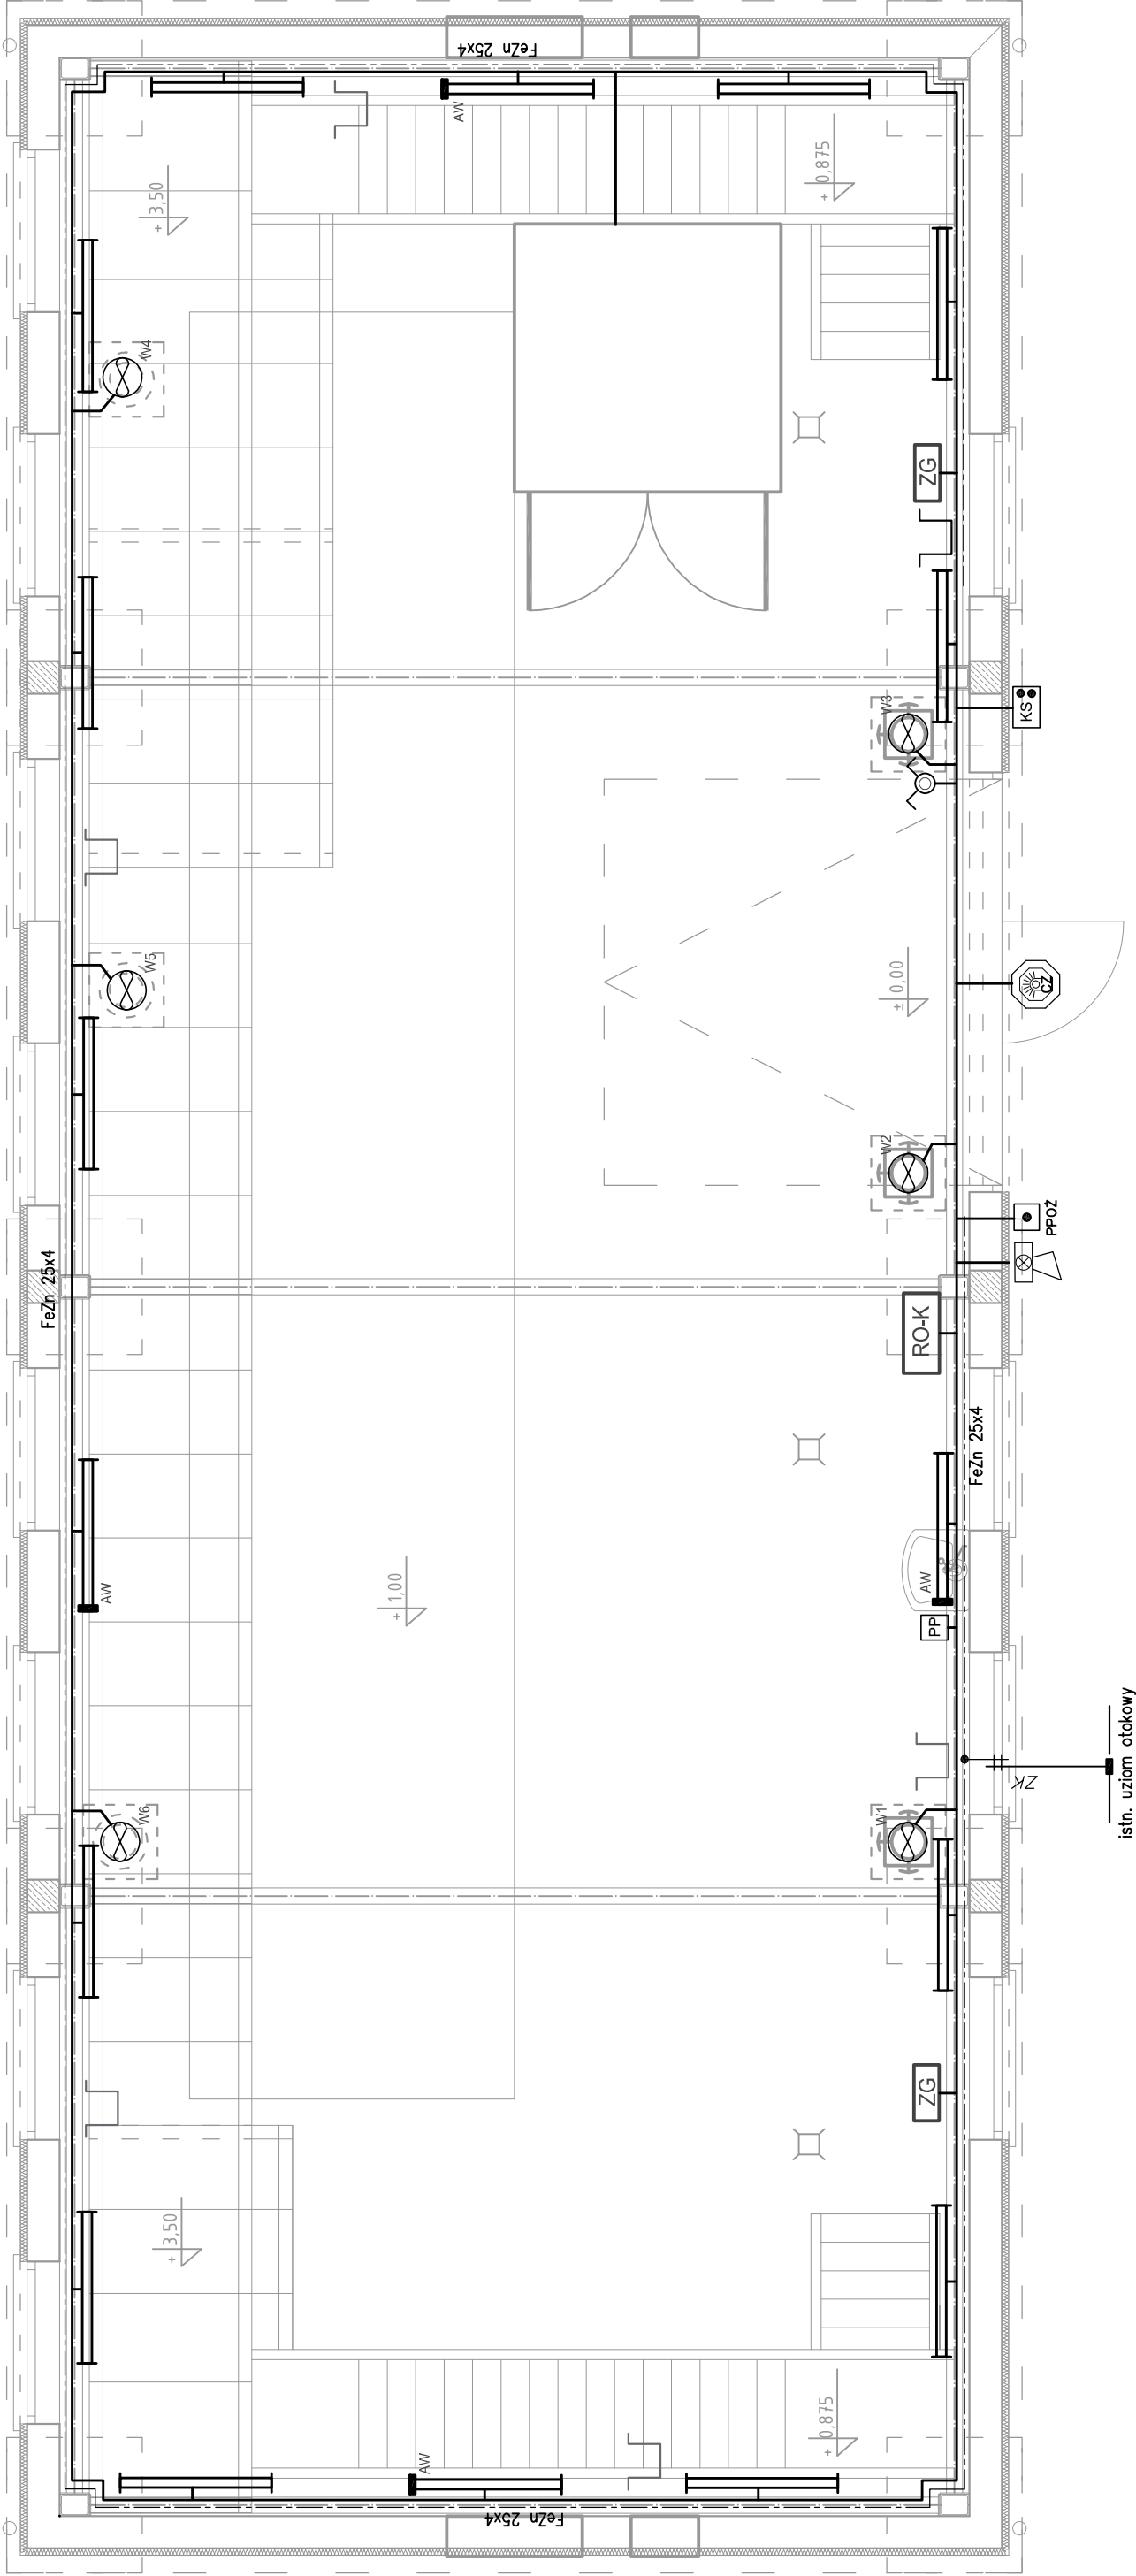

Legenda

- Oprawa świetłkowa z kloszem 2x36W, IP67, EX
- Oprawa świetłkowa z kloszem 2x36W, IP67, EX z modulem oświetlenia awaryjnego, 1-2h
- Centralka alarmowa sżenia gazów
- Korytko ze stali kwasoodpornej K-100, h60 z pokrywą
- Zestaw gniazd wtyczkowych w wersji EX 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, 1x24V/16A
- Rozdzielnica zasilająca obiektowa
- Przewody zasilające i sterownicze
- Instalacja wyrównawcza
- Złącze kontrolne
- Naświetlacz LED z czujką ruchu i czujnikiem zmierzchowym, IP65, 20W
- Łącznik świecznikowy nit IP66 EX
- Kaseta sterownicza wentylacji
- Sygnalizator optyczno-akustyczny
- Przyisk ppoż. zasilania
- Wentylator dachowy
- Puszka przyłączeniowa przepływowego podgrzewacza wody, IP66, EX

UWAGA!

Przewody prowadzić n/t w proj. korytach kablowych oraz rurkach elektroinstalacyjnych Wykonać połączenia wyrównawcze przewodem Lg Y 6 do proj. GSW
W budynku sitopiaskownika stosować osprzęt i instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym

ESKO CONSULTING	
ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. ul. Słężna 112/38, 53-111 Wrocław BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra tel. (68) 451-85-96, fax (68) 451-85-45 e-mail: sekretariat@esko.org.pl	
PROJEKT WYKONAWCZY - część ściekowa	
Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
Adres obiektu	dziaki nr 632/6, 631, 632/6, 632/10, 632/11 – obieg 2 Gryfów Śląski 2
Zakazanie inwestycyjne	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim"
Branda	ELEKTRYCZNA I AKPIA
Tytuł rysunku	INSTALACJE W BUDYNKU SITOPIASKOWNIKA
Inwestor	Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
Imię i nazwisko	Nr uprawnień
mgr inż. Arkadiusz Sadowski	Upz. dek. nr 1309/023 do projektowania i nadzoru nad instalacjami
mgr inż. Andrzej Wroblewski	Upz. dek. nr 1309/023 do projektowania i nadzoru nad instalacjami
Projektował:	11.2015r.
Sprawdził:	11.2015r.