TEREN ZIELONY I NIEUTWARDZONY

trawniki, ogrody itp.

PRZEKROJE PRZEZ WYKOP W STREFIE STUDNI I INNYCH OBIEKTÓW KAN.SANITARNEJ

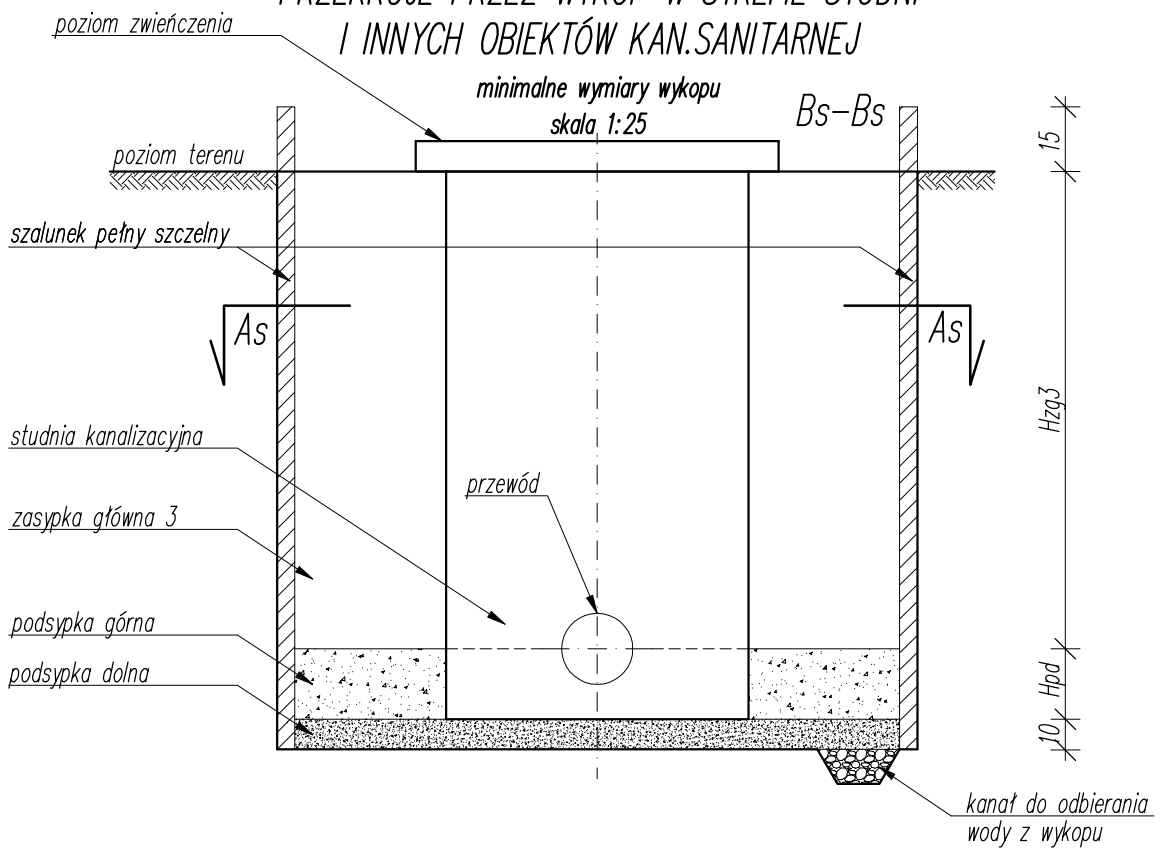



PRZEKRÓJ As – As

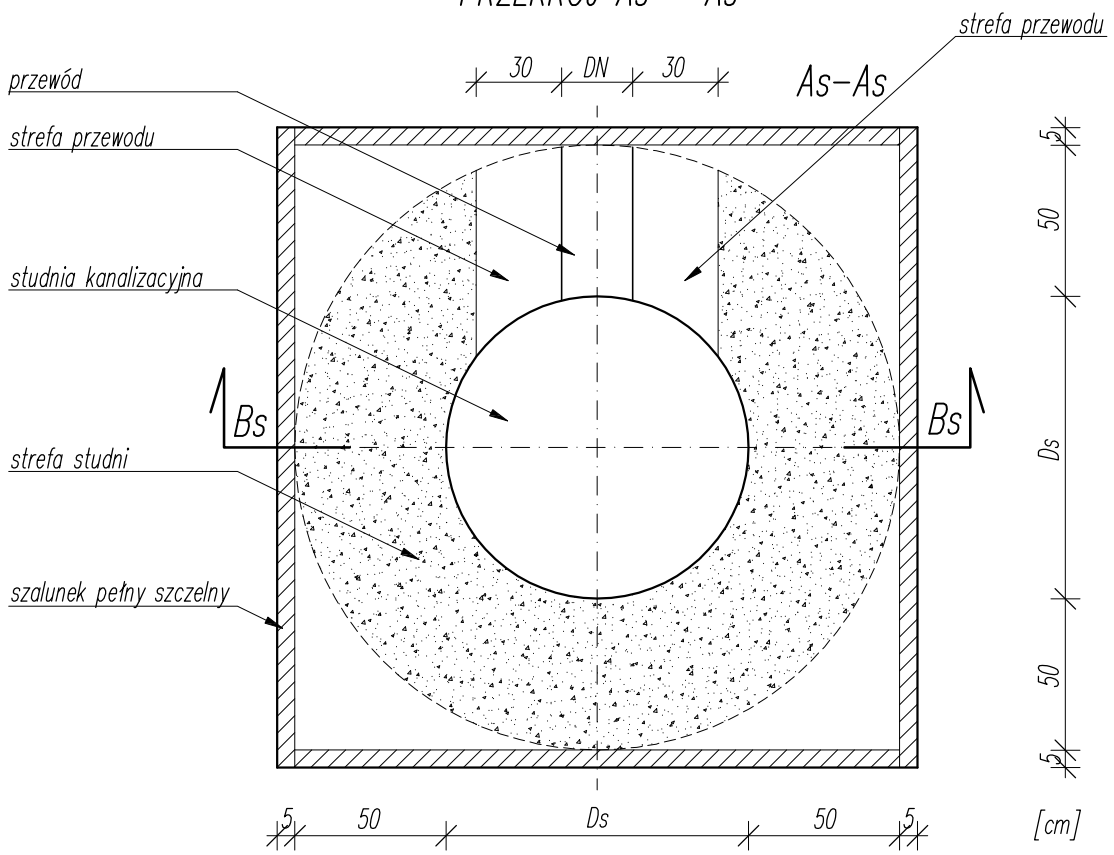

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP W STREFIE STUDNI
(ma zastosowanie do obiektów na rzucie prostokąta)

Zasypka główna 3 – zasypka materiałem sypkim, zagęszczana ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym
Podsypka górna – podsypka materiałem sypkim, zagęszczana ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym
Podsypka dolna – podsypka materiałem sypkim, zagęszczana ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym
Wypełnienie kanału odwodnieniowego – żwir płukany

Ds średnica zewnętrzna studni
DN średnica nominalna zewnętrzna przewodu (DN/OD) włączonego w studnię
Hpd wysokość liczona do najwyżej włączonego w studnię przewodu
Hzg3 wysokość warstwy zasypki głównej 3 – w zależności od rzędnej posadowienia studni (odczytana z rysunku profilu)

Rysunek czytać razem z opisem technicznym

TEREN ZIELONY I NIEUTWARDZONY

trawniki, ogrody itp.

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP DO PRZYŁĄCZY WOD–KAN

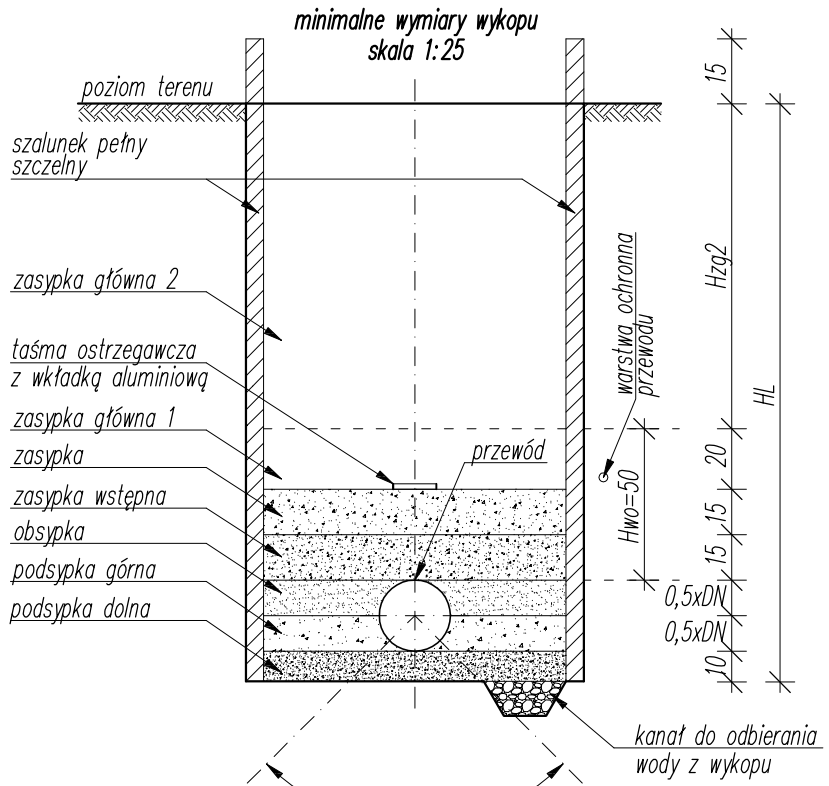

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP POD PRZEWÓD

Zasypka główna 2 – zasypka materiałem sypkim, zagęszczana mechanicznie
Zasypka główna 1 – zasypka materiałem sypkim, zagęszczana mechanicznie
Zasypka – zasypka materiałem sypkim, zagęszczana ręcznie
Zasypka wstępna – zasypka materiałem sypkim, zagęszczana ręcznie
Obsypka – obsypka materiałem sypkim, zagęszczana ręcznie
Podsypka górna – podsypka materiałem sypkim, zagęszczana ręcznie
Podsypka dolna – podsypka materiałem sypkim, nie zagęszczana, ułożona z wymaganym spadkiem
Wypełnienie kanału odwodnieniowego – żwir płukany

DN średnica nominalna zewnętrzna przewodu (DN/OD)
BL szerokość wykopu liniowego między szalunkami:
dla DN=<225mm, B=100cm i nie mniej niż DN+2x40cm
dla 225mm<DN=<350mm, B=DN+2x50cm
dla 350mm<DN=<700mm, B=DN+2x70cm
HL wyskość wykopu liniowego całkowita (odczytana z rysunku profilu)
Hzg2 wysokość warstwy zasypki głównej 2 – w zależności od rzędnej posadowienia rurociągu (odczytana z rysunku profilu)
Hwo wysokość warstwy ochronnej przewodu

W każdym wypadku wymagane jest wyprofilowanie dna wykopu w obrębie kąta 90° stanowiącym łożysko nośne rury

W miejscach montażu kolan, złączy, odgałęzień, armatury oraz w innych miejscach gdzie wymagany jest dostęp przez monterów celem wykonania robót wysokość HL i szerokość BL powiększyć, aby było możliwe wykonanie robót w sposób prawidłowy i zgodny z zasad. bhp. Strefę konstrukcyjną przewodu tworzą wszystkie warstwy położone poniżej warstwy zasypki

Rysunek czytać razem z opisem technicznym

© Opracowanie graficzne: Copyright © by PRODOMAR

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

ARCHLINE Pracownia Projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Tytuł rysunku:	PROFIL POPRZECZNY PRZEZ WYKOP I STREFĘ STUDNI - TEREN UTWARDZONY	Skala: 1:25
Temat:	*BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP W GRYFOWIE ŚLĄSKIM*	Branża: Instalacje sanitarne
Inwestor:	*GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI* *RYNEK 1, 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI*	
Obiekt/adres:	*PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SP nr 1* działka nr 151/1 obręb 0002 Gryfów Śląski; 021201_4 GRYFÓW ŚLĄSKI-miasto	Stadium: Pb

	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż.arch. Zbigniew Mickiewicz (spec. architektoniczna) (spec.konstrukcyjno - budowlana)	nr upr. 26/DSOKK/2017 DOIA DS-1850 nr upr. 11/DOŚ/12 *DOIIB DOŚ/BO/0366/12*		02/02/2020
Opracował br. Inst. sanitarna:	mgr inż. Ryszard Sak (spec. instalacyjna sanitarna b.o.)	nr upr. 112/DOS/04 DOIIB DOŚ/IS/0242/01		
Asystował br. inst. sanitarna:	mgr inż. Mariusz Smreczyński			Format: **A3**
Asystował br. inst. sanitarna:	mgr inż. Grzegorz Malmon			Nr rys.: **S5**