



PIWNICA

KLATKA

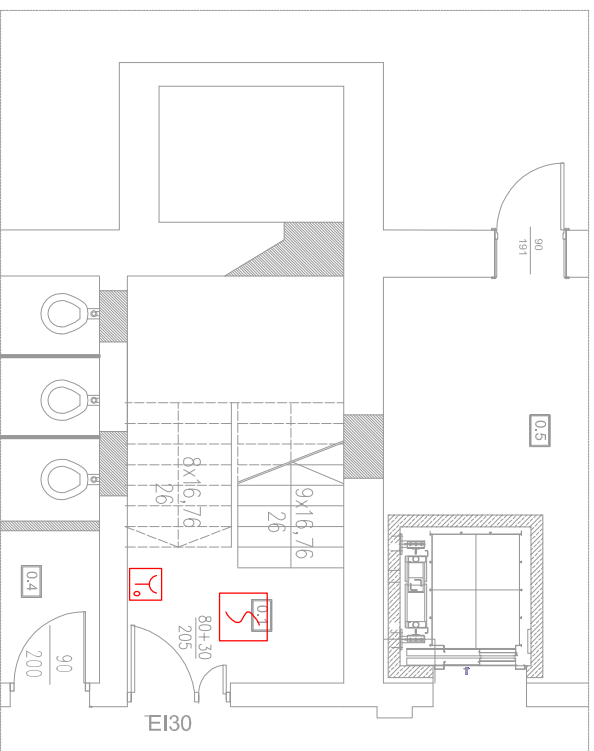

KLATA 2

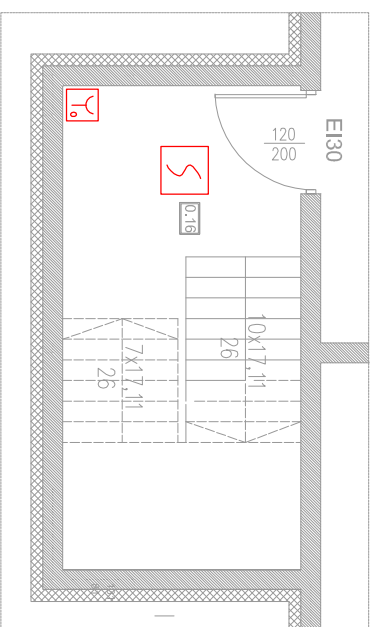

CENTRALA ODDYMIANIA

Danr techniczne:

Zasilanie: ~230 VAC/50 Hz, 240 VA

Wyjście: 24 VDC (21,6 ... 26,4 VDC),

maks. 8 A

Typ pracy: monitorowanie – praca ciągła


alarm/wentylacja – praca krótkotrwała

Stopień ochrony: IP 30

Zakres temp.: od -5 do $+40^{\circ}\text{C}$


KLATKA 1 PARTER

KLATA 2

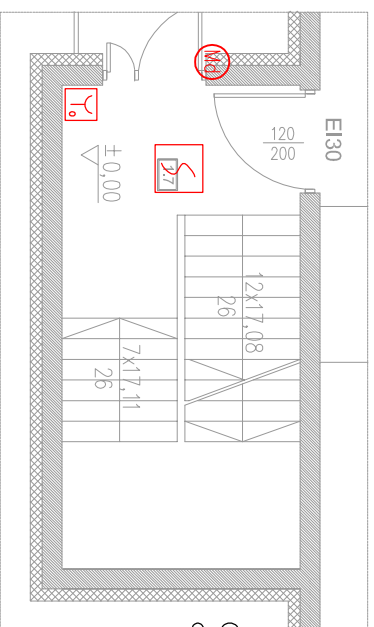


UWAGI :

1. Przyciski oddymiania instalować na wysokości 1,5m nad poziomem gotowej podłogi.
 2. Przyciski przewietrzania instalować na wysokości 1,5m nad poziomem gotowej podłogi.
 3. Nie należy prowadzić okablowania systemu oddymiania razem z instalacjami elektrycznymi.
 4. puszki przyłączeniowe muszą być oznakowane.
 5. Instalację należy wykonać zgodnie DTR przyjętych urzędzeń.
 6. Sposób montażu elementów systemu, jak również sposób wykonania okablowania należy uzgodnić Inwestorem, projektantem.
- A1**
7. Centrale, napędy oraz przyciski oddymiania powinny przejść badania i uzyskać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

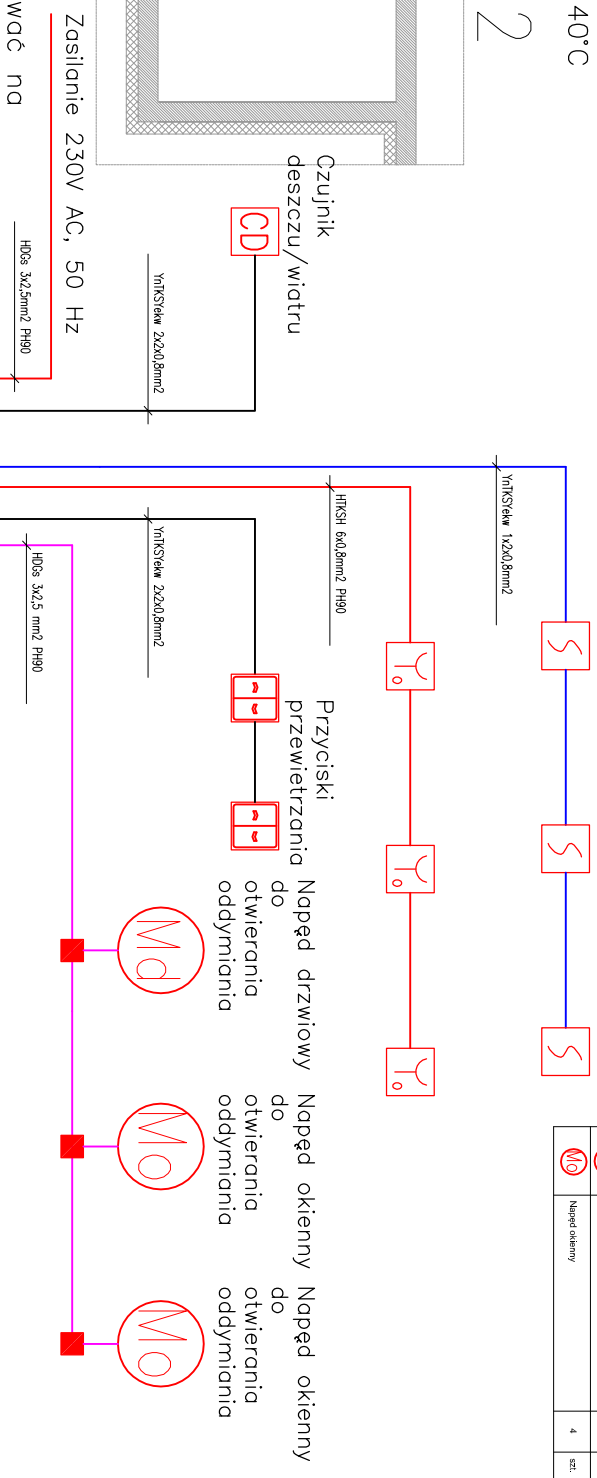






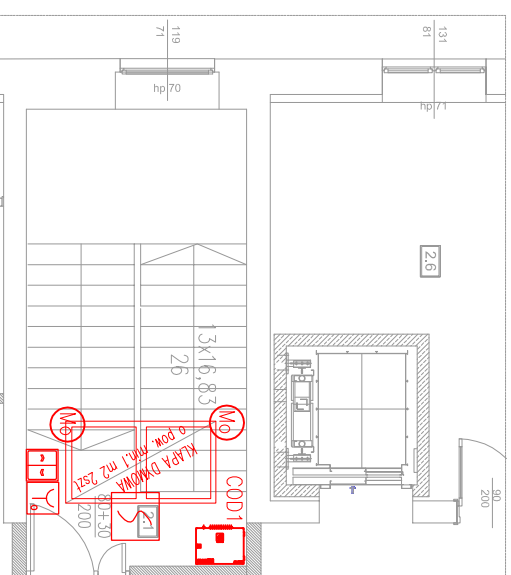


PIETRO

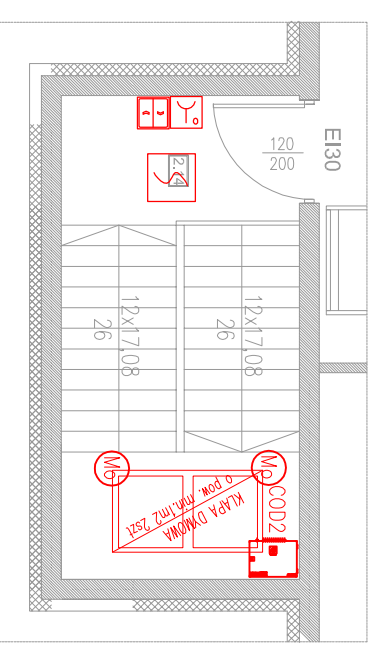
KLATKA



KLATKA 2



SYMBOL	OHIS	ILQIG	1ra.
	Carrito de compra	2	est.
	Cajita personal	6	est.
	Prizak odpravlja	6	est.
	Prizak prevoznika	2	est.
	Cajita dizajna	2	est.
	Napad dronovi	2	est.
	Napad obalnoy	4	est.

 <p>PRAĆOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Młotkiewicz ul. Legnicka 82B, 59-830 Olszyna tel.+48 600 889 328, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl</p>		
Tytuł rysunku: INSTALACJA ODDYMIANIA		Skala: 1:100
Temat: PRZEBUDOWA Z RZOBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO OSRODKA KULTURY		Branża:
Inwestor: GINIA GRZYFÓW ŚLĄSKI Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski		Skądinout:
Obiekt/adress: Budynk Miejsko - Gminno Osrodka Kultury ul.Kolejowa 33a, działka nr 195/ 1, 195/ 2, obręb Gryfów Śląski- 1		PT
Nazwisko: 		Data:
Uprawnienie: 		23/03/2021
Podpis: 		Format:
Opracował: mgr inż. Marek Kleon (spec. instalacyjno - inst. elektryczno)		A3
m. i upr. bud. 261/DOŚ06 DOŁB DOŚ06/007006		
Sprawdzał: mgr inż. Adam Szewczyk (spec. instalacyjno - inst. elektryczno)		Nr rys.: 6E
DOŁB DOŚ06/007006		