PIWNICA

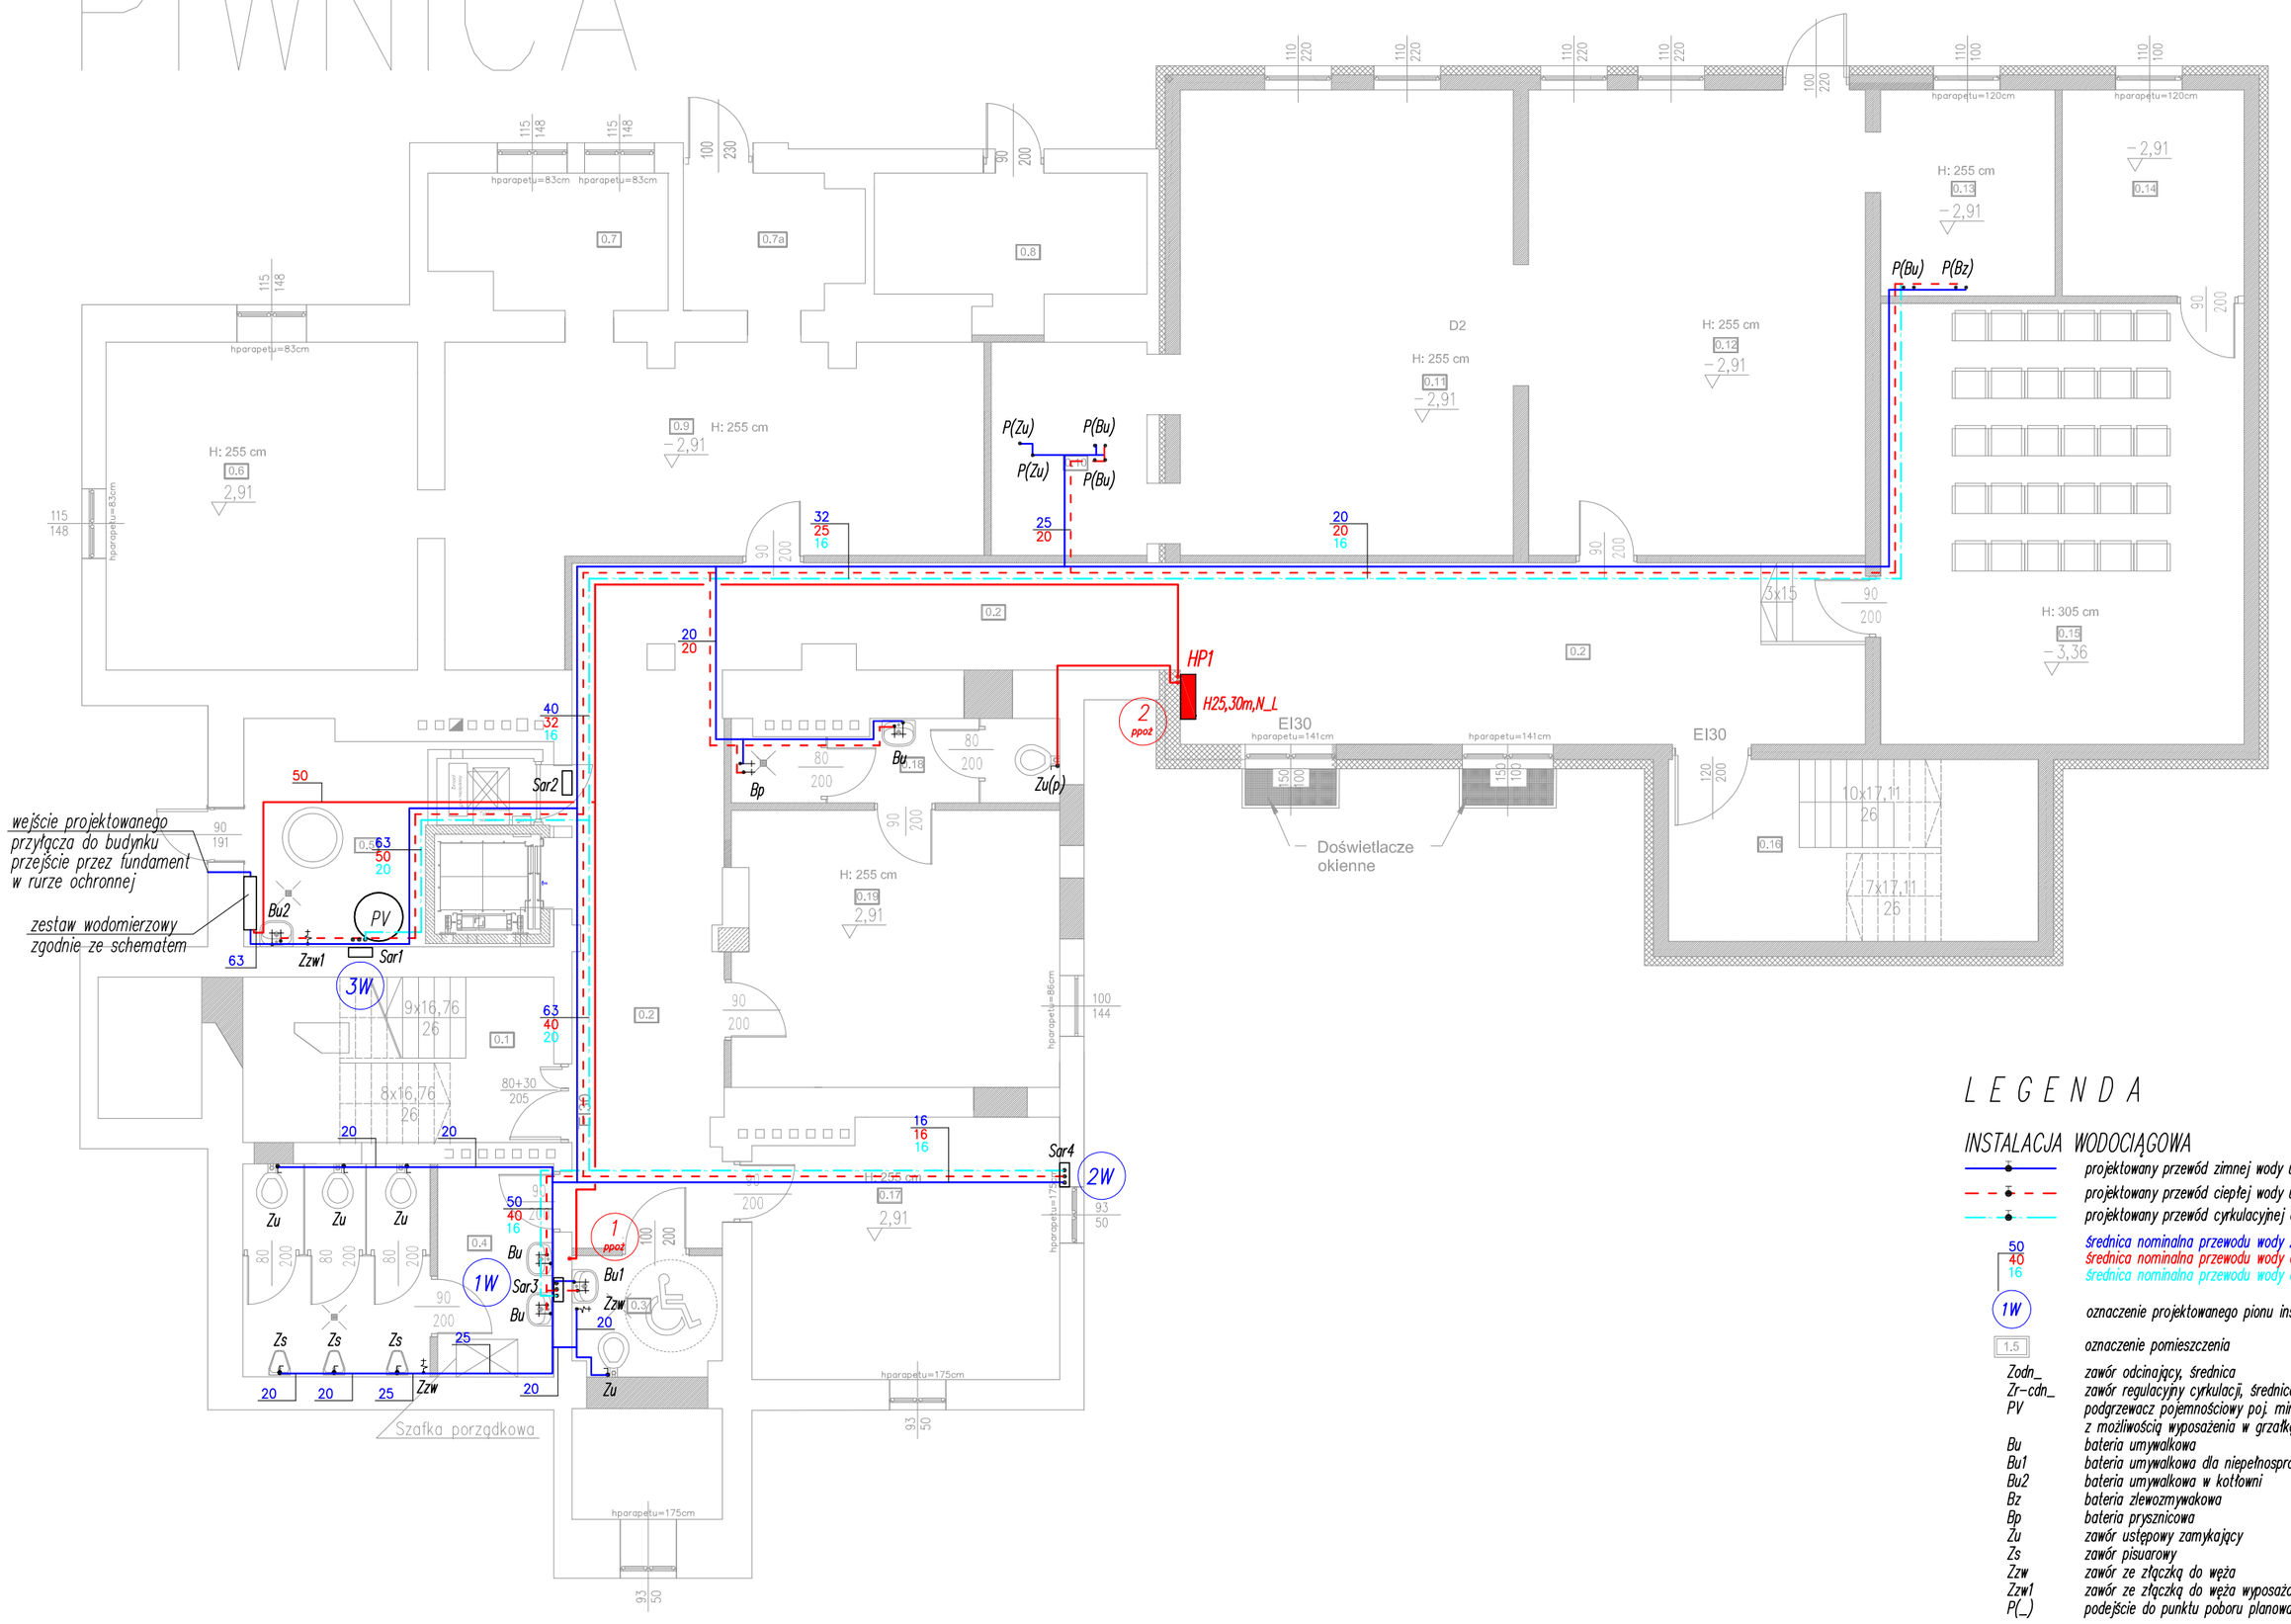

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ- PIWNICA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m2]	POW.UŻYTK.	RODZAJ PODŁOGI
0.1	KLATKA SCHODOWA	9,29 m2	9,29 m2	GRES
0.2	KOMUNIKACJA	74,81 m2	74,81 m2	GRES
0.3	WC DAMSKIE/NPS	4,84 m2	4,84 m2	GRES
0.4	WC MĘSKIE	18,04 m2	18,04 m2	GRES
0.5	KOTŁOWNIA	13,65 m2		GRES
0.6	PIWNICA	27,74 m2		POS. BETONOWA
0.7	PIWNICA	8,32 m2		POS. BETONOWA
0.7a	PIWNICA	6,33 m2		POS. BETONOWA
0.8	POM. GOSPODARCZE	9,00 m2		POS. BETONOWA
0.9	PIWNICA	34,67 m2		POS. BETONOWA
0.10	PIWNICA	9,04 m2		POS. BETONOWA
0.11	PIWNICA	42,18 m2		POS. BETONOWA
0.12	PIWNICA	42,67 m2		POS. BETONOWA
0.13	PIWNICA	9,79 m2		POS. BETONOWA
0.14	ZAPLECZE	10,20 m2		GRES
0.15	SALA KINOWA	43,67 m2	43,67 m2	GRES
0.16	KLATKA SCHODOWA	13,63 m2	13,63 m2	GRES
0.17	SALA PRÓB	21,19 m2	21,19 m2	GRES
0.18	ŁAZIENKA	6,96 m2	6,96 m2	GRES
0.19	GARDEROBA	24,73 m2	24.73 m2	GRES
	RAZEM	430,75 m2	217,16 m2	

LEGENDA

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

- projektowany przewód zimnej wody użytkowej (zwu); odcięcie
- projektowany przewód ciepłej wody użytkowej (cwu); odcięcie
- projektowany przewód cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej (ccwu); odcięcie

50 średnica nominalna przewodu wody zimnej
40 średnica nominalna przewodu wody ciepłej
16 średnica nominalna przewodu wody cyrkulacyjnej

1W oznaczenie projektowanego pionu instalacji wodociągowej

1.5 oznaczenie pomieszczenia

Zodn_ zawór odcinający, średnica
Zr-cdn_ zawór regulacyjny cyrkulacji, średnica
PV podgrzewacz pojemnościowy poj. min. 500dm3 z wężownicą z możliwością wyposażenia w grzałkę elektryczną
Bu bateria umywalkowa
Bu1 bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych
Bu2 bateria umywalkowa w kotłowni
Bz bateria zlewozmywakowa
Bp bateria prysznicowa
Zu zawór ustępowy zamykający
Zs zawór pisuarowy
Zzw zawór ze złączką do węża
Zzw1 zawór ze złączką do węża wyposażony z zawór antyskażeniowy HA
P(_) podejście do punktu poboru planowanego do wykonania w przyszłości; rodzaj punktu poboru

Instalację wodociągową wykonać z rur tworzywowych typu pex łączonych przez kształtki zaciskowe zgodnie z wytycznymi producenta systemu
Kompensacje przewodów i rozmieszczenie punktów stałych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu
Dopuszcza się wykonanie instalacji z innych atestowanych systemow tworzywowych lub z rur miedzianych
Rysunek czytać razem z opisem technicznym
Projekt jest projektem budowlanym i tylko w ten sposób może być rozpatrywany
Przed realizacją zadania należy sporządzić projekt wykonawczo-hydrauliczny instalacji, który będzie stanowił podstawę gwarancji prawidłowej pracy instalacji i sprawnej realizacji robót

INSTALACJA WODNA HYDRANTOWA PPOŻ.

przewód instalacji wodnej hydrantowej ppoż, odcięcie

H25,20m,N hydrant wewnętrzny 25
szafka hydrantowa z zaworem hydrantowym dn25
wężem półsztywnym dn25 dł.20/30m, bębnem, i prądownicą;
N – szafka (skrzynka) niempkowa (naścienna)
P – drzwiczki otwierana na prawo
L – drzwiczki otwierana na lewo

HP_ oznaczenie hydrantu
40 średnica nominalna dn przewodu instalacji ppoż

1 ppoż ** pion instalacji wodnej hydrantowej ppoż

Zzw zawór ze złączką do węża
Us projektowany zawór ustępowy

Instalację wewnętrzną wodną hydrantową ppoż wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint.
Rysunek czytać razem z opisem technicznym

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

ARCHLINE Pracownia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Tytuł rysunku:	INSTALACJA WODOCIĄGOWA I PPOŻ. - RZUT PIWNICY			Skala: 1:100
Temat:	*PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY*			
Inwestor:	GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Rynek 1 , 59-620 Gryfów Śląski			Branża: Instalacje
Obiekt/adres:	Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury ul.Kolejowa 33a, działka nr 195/ 1, 195/ 2, obręb Gryfów Śląski- 1			Stadium: Pb
	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz spec.architektoniczna spec.konstrukcyjno - budowlana	nr upr. 28/DSOKK/2017 DOIA DS-1850 nr upr. 11/DOS/12 DOIIB DOS/BO/0366/12		18/02/2022
Opracował instalacje:	mgr inż. Janusz Głuszek spec.inst.-in3, bez ogran.	nr upr.: 2013/89, 2337/92, 2530/94 w Jeł.Górze DOIIB DOS/IS/0178/01		Format: A2
Asystent:	mgr inż. Grzegorz Małmon mgr inż. Mariusz Smreczyński			Nr rys.: 1S
Sprawdził instalacje:	mgr inż. Andrzej Burdynowski spec.inst.-in3, bez ogran.	nr upr.: 2517/93, 2612/94 w Jeł.Górze DOIIB DOS/IS/0390/01		