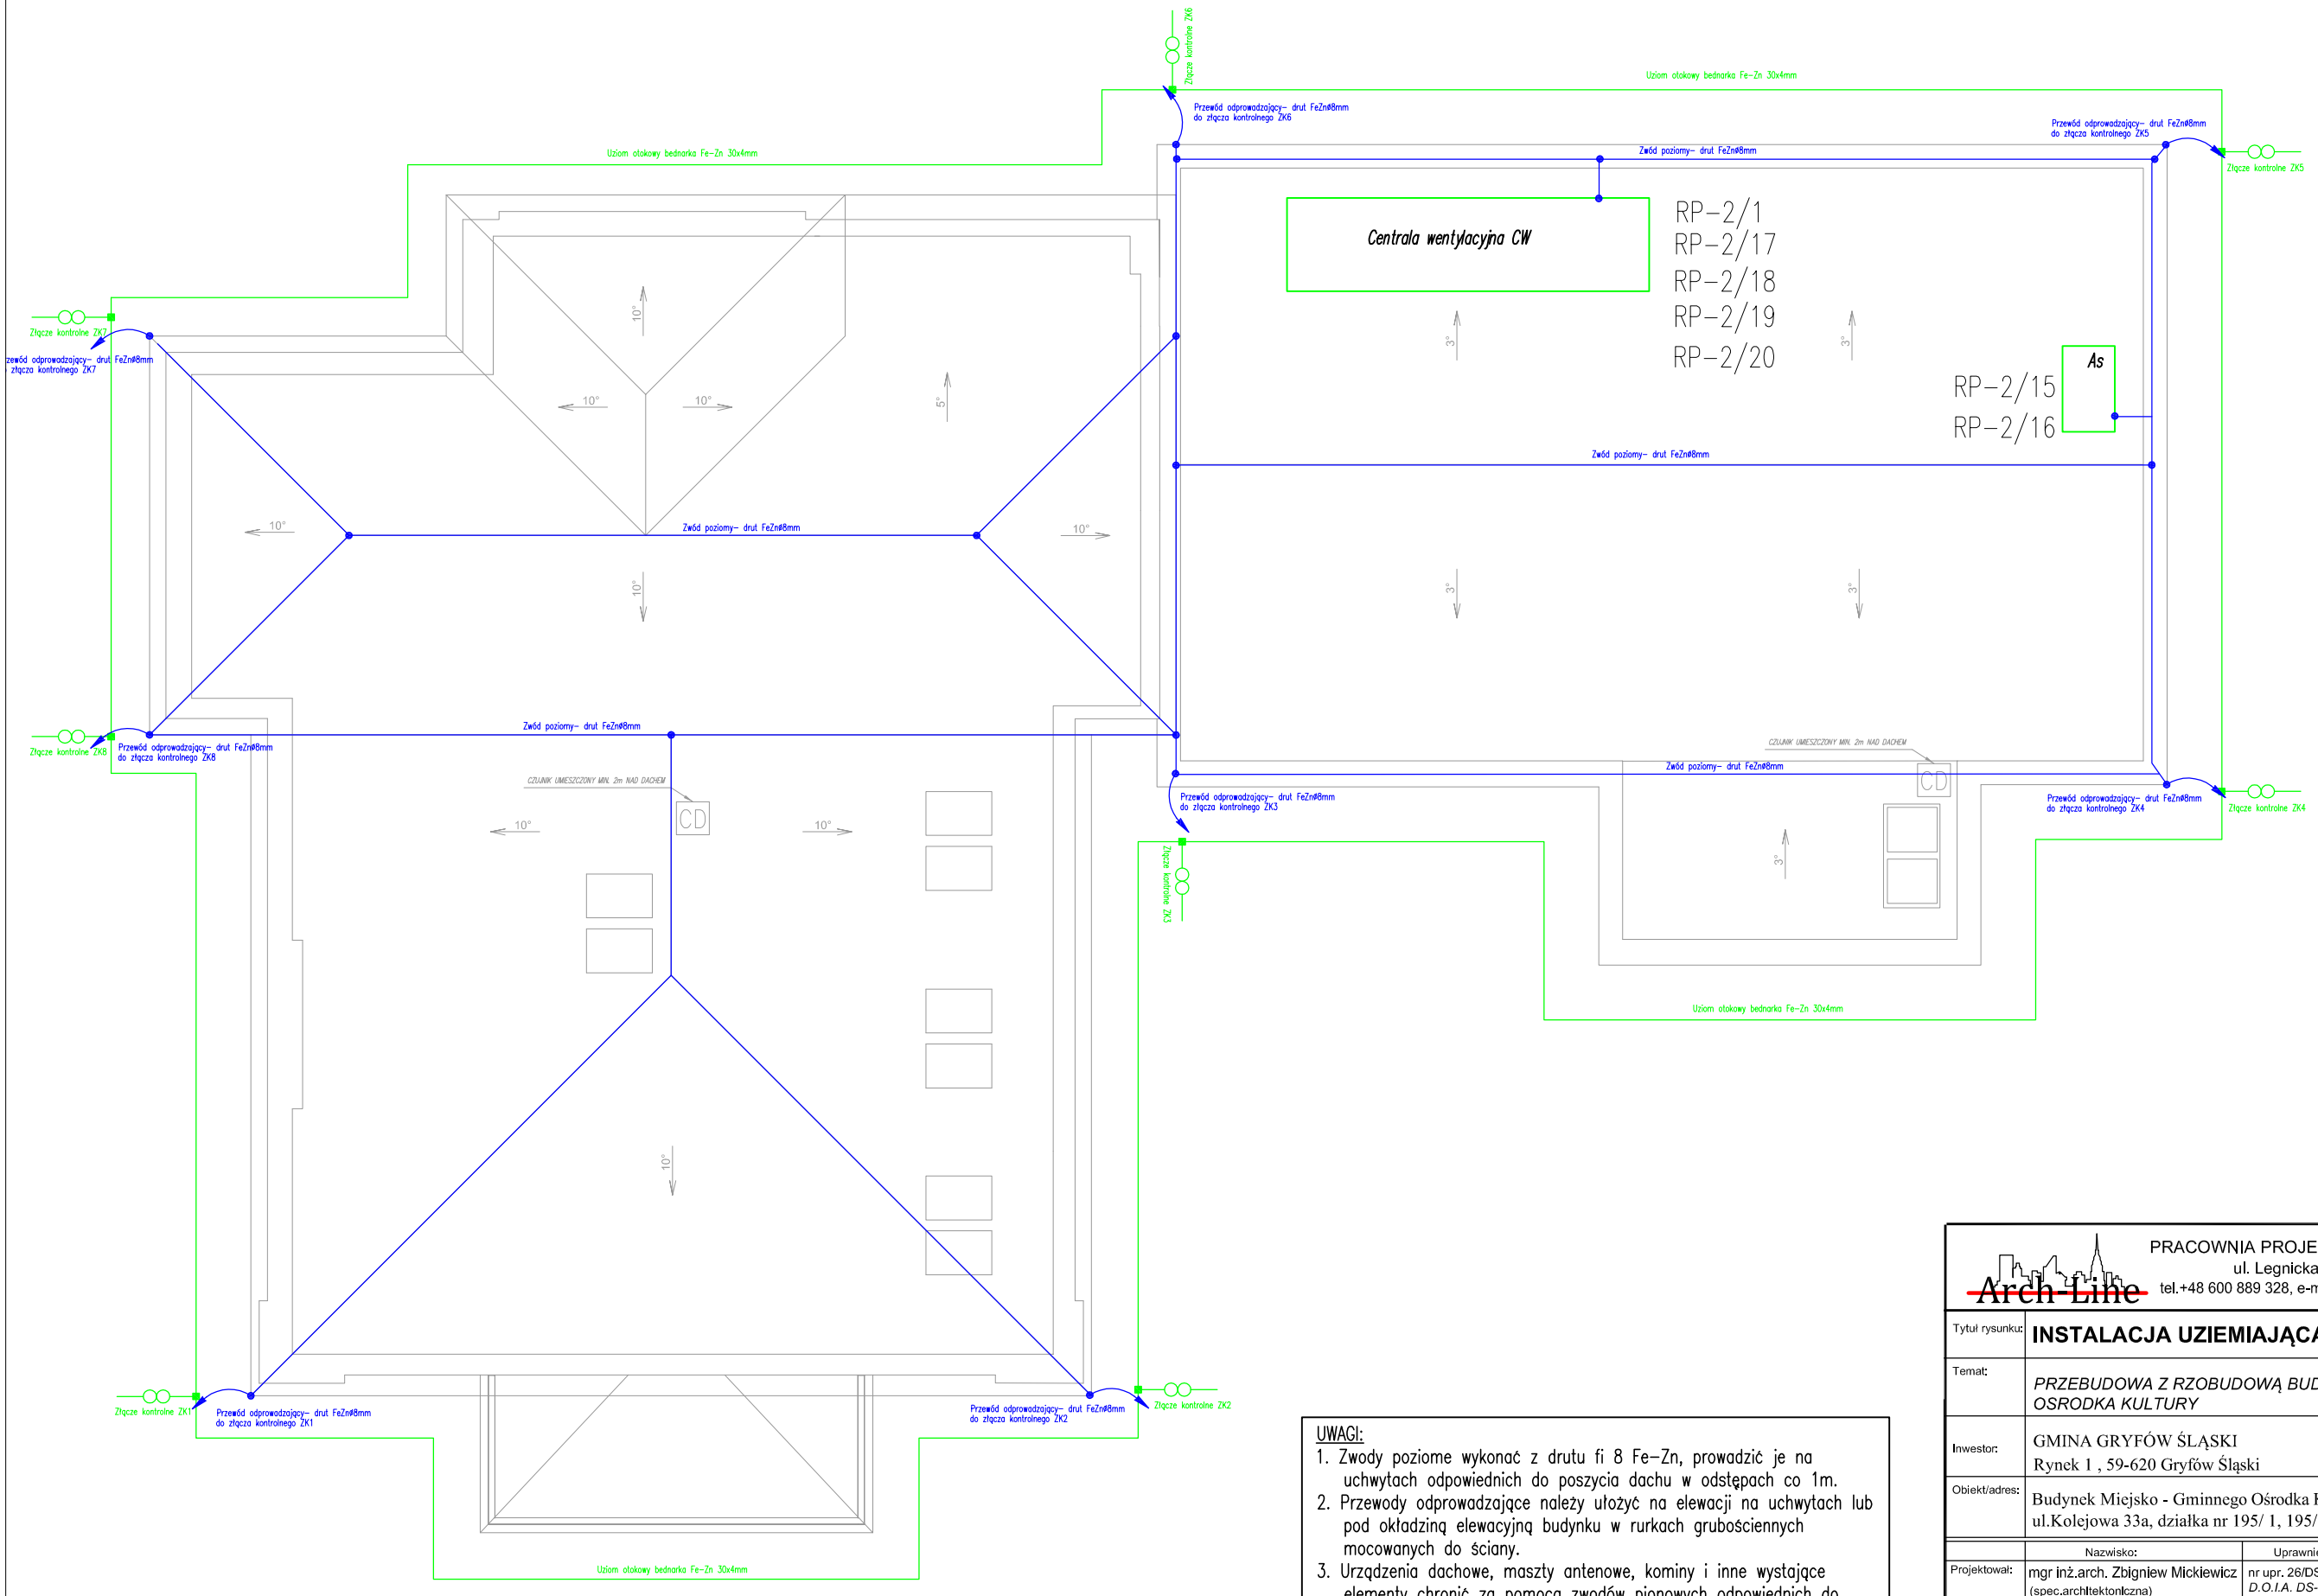

UWAGI:

1. Zwody poziome wykonać z drutu fi 8 Fe–Zn, prowadzić je na uchwytach odpowiednich do poszycia dachu w odstępach co 1m.
2. Przewody odprowadzające należy ułożyć na elewacji na uchwytach lub pod okładziną elewacyjną budynku w rurkach grubościennych mocowanych do ściany.
3. Urządzenia dachowe, maszty antenowe, kominy i inne wystające elementy chronić za pomocą zwodów pionowych odpowiednich do chronionych urządzeń.
4. Uziemić wszystkie metalowe elementy na dachu.
5. Instalacje należy wykonać zgodnie z PN–EN 62305.

Arch-Line

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
ul. Legnicka 82B, 59-830 Olszyna
tel.+48 600 889 328, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Tytuł rysunku:	**INSTALACJA UZIEMIAJĄCA i ODGROMOWA**	Skala: 1:100
Temat:	*PRZEBUDOWA Z RZOBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO OSRODKA KULTURY*	Branża: Elektryczna
Inwestor:	GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Rynek 1 , 59-620 Gryfów Śląski	Stadium: PT
Obiekt/adres:	Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury ul.Kolejowa 33a, działka nr 195/ 1, 195/ 2, obręb Gryfów Śląski- 1	

	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż.arch. Zbigniew Mickiewicz (spec.architektoniczna)	nr upr. 26/DSOKK/2017 *D.O.I.A. DS-1182*		23/03/2022
Opracował:	mgr Inż. Marek Kleroń (spec.Instalacyjna - Inst. elektryczne)	nr.upr.bud.261/DOŚ/05 DOIIB DOŚ/IE/0070/06		Format: A3
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Szewczyk (spec.instalacyjna - inst. elektryczne)	nr.upr.bud.82/DOŚ/04 DOIIB DOŚ/IE/0160/01		Nr rys.: **5E**