


1:100

1:200

Poziom porównawczy 310,00 m n.p.m.

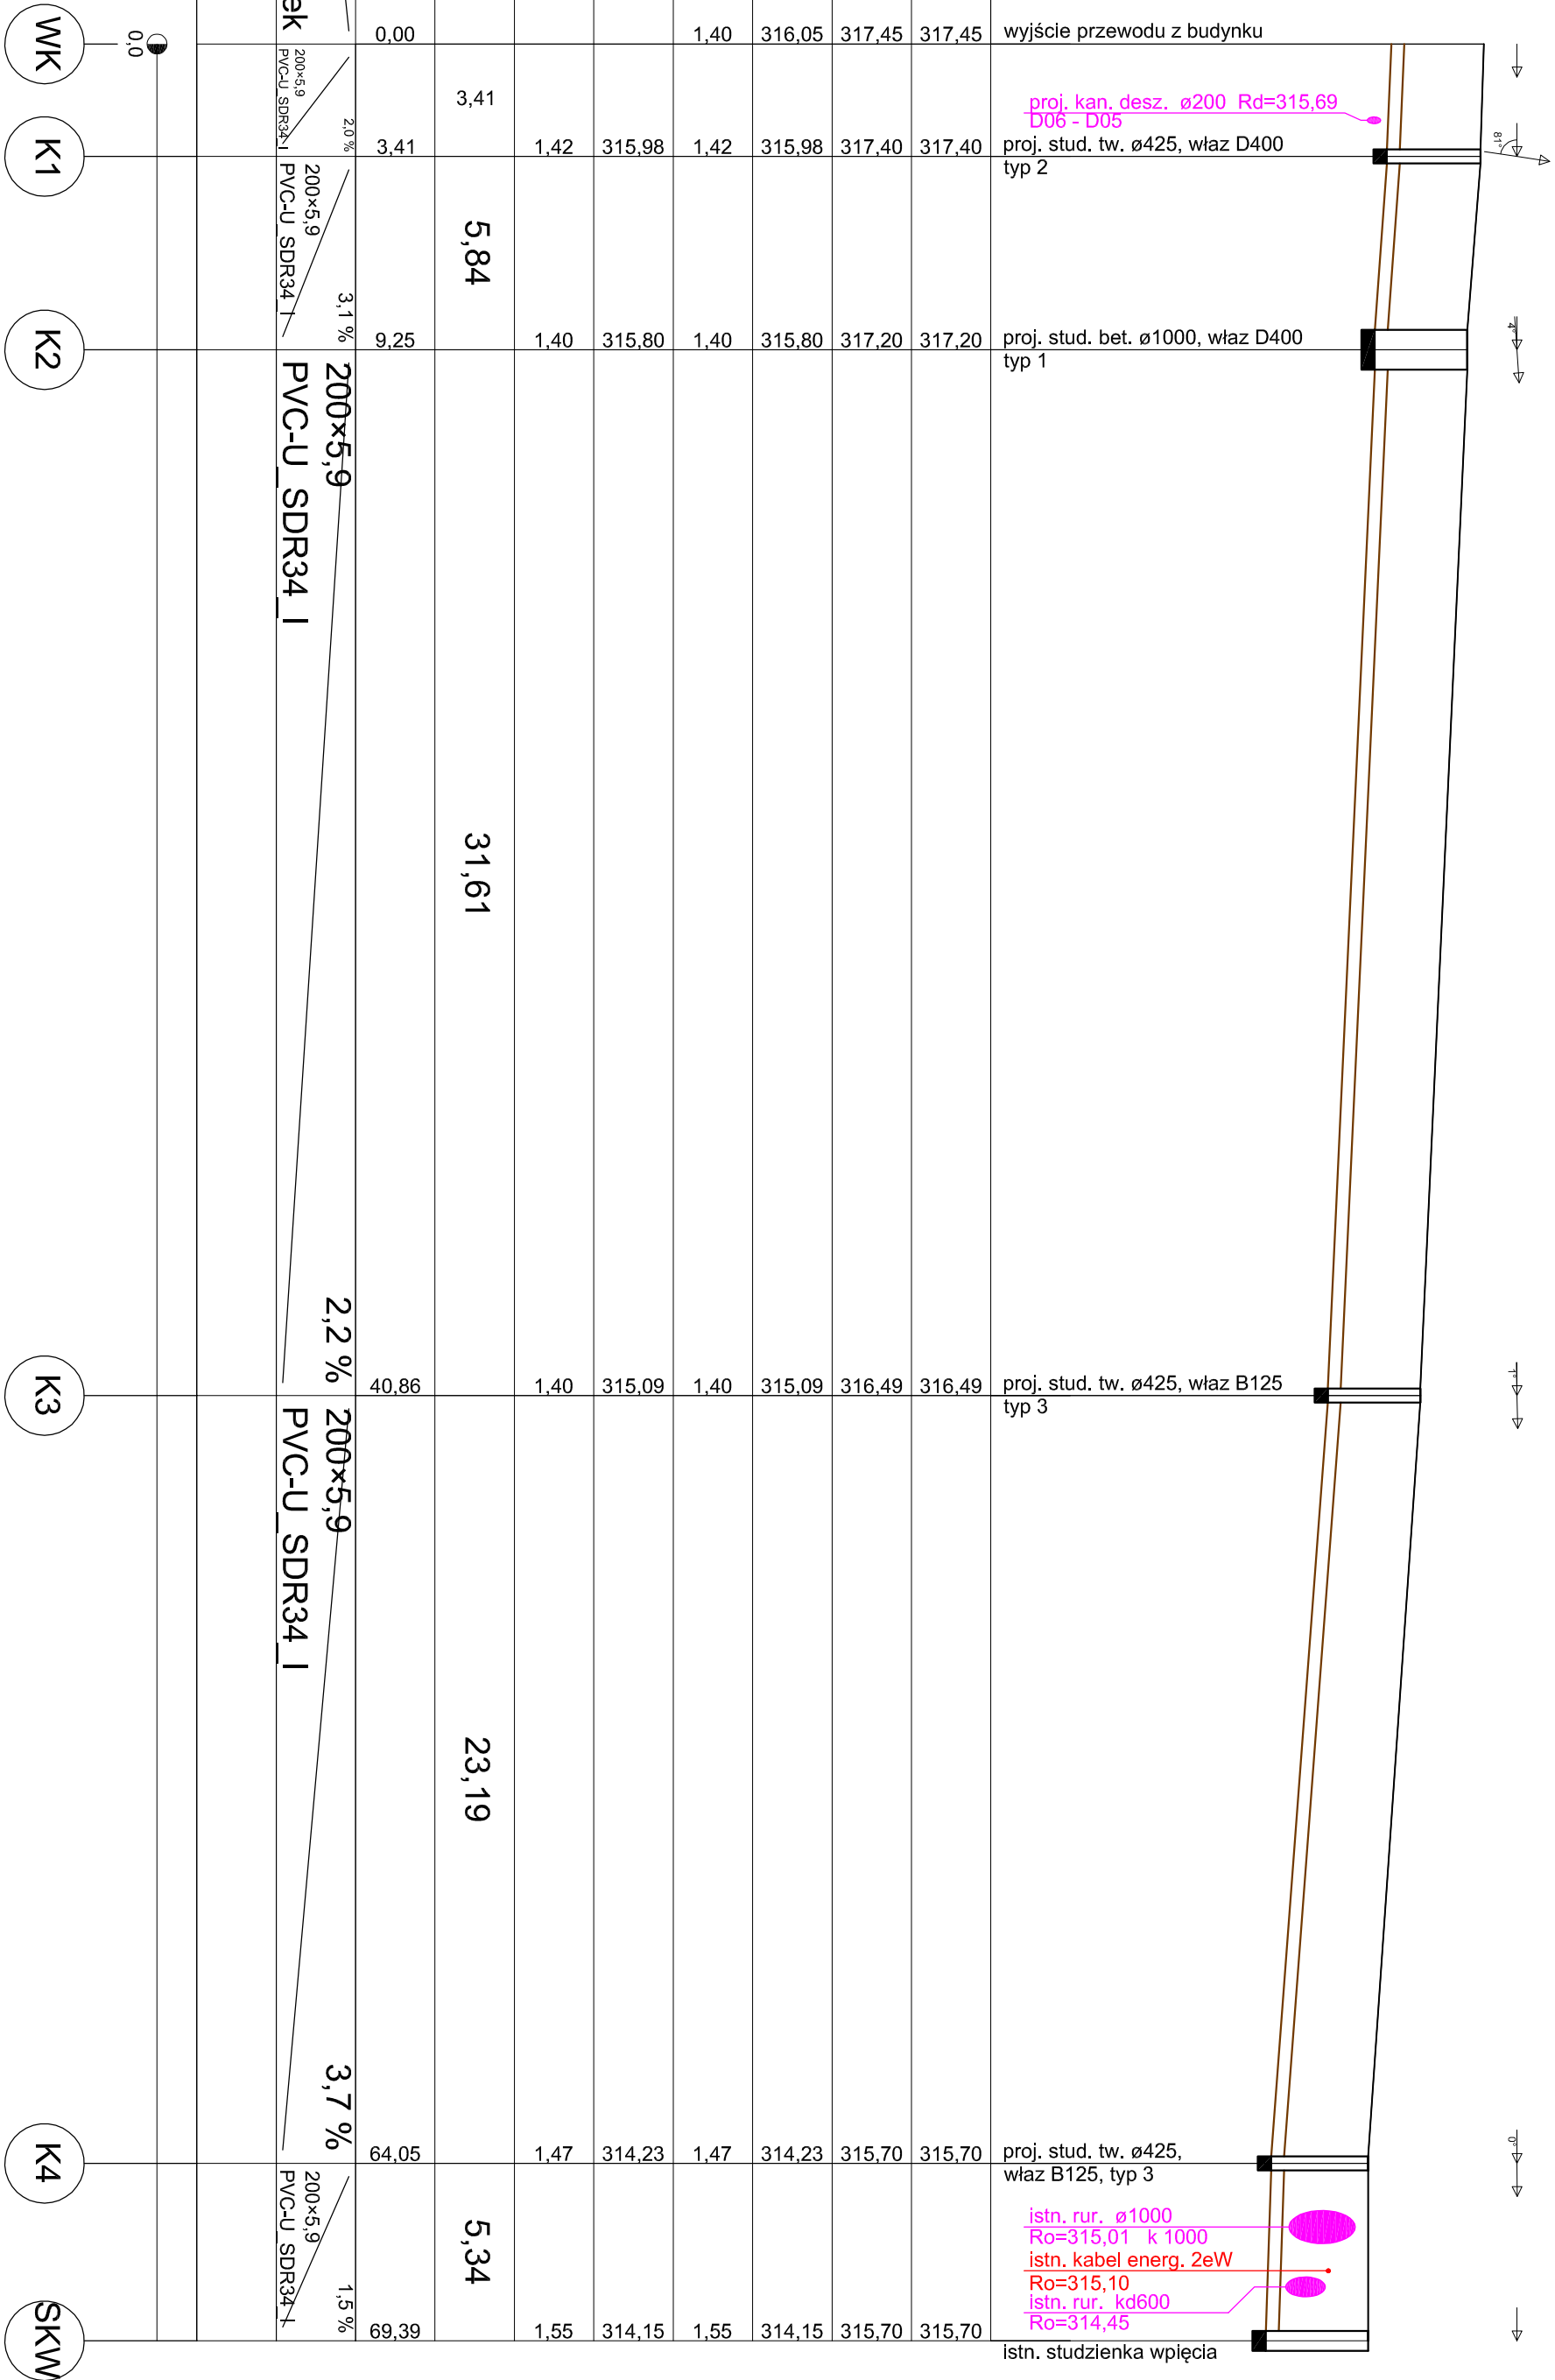

Rzędna terenu projektowanego	317,45						
Rzędna terenu istniejącego	317,45	317,40					
Rzędna dna kanału	316,05	315,98					
Zagłębienie dna kanału [m]	1,40	1,42					
Rzędna dna studzienki		315,98					
Zagłębienie dna studzienki		1,42					
Odległości [m]		3,41	5,84	31,61		23,19	5,34
Długość trasy [m]	0,00	3,41	9,25		40,86		69,39
Srednice, material	Spadek	2,0 % PVC-U_SDR34 I	3,1 % 200x5,9 PVC-U_SDR34 I		2,2 %	3,7 % 200x5,9 PVC-U_SDR34 I	1,5 % 200x5,9 PVC-U_SDR34 I
Rodzaj nawierzchni							

Ro - rzędna orientacyjna

[illegible]