



DACH

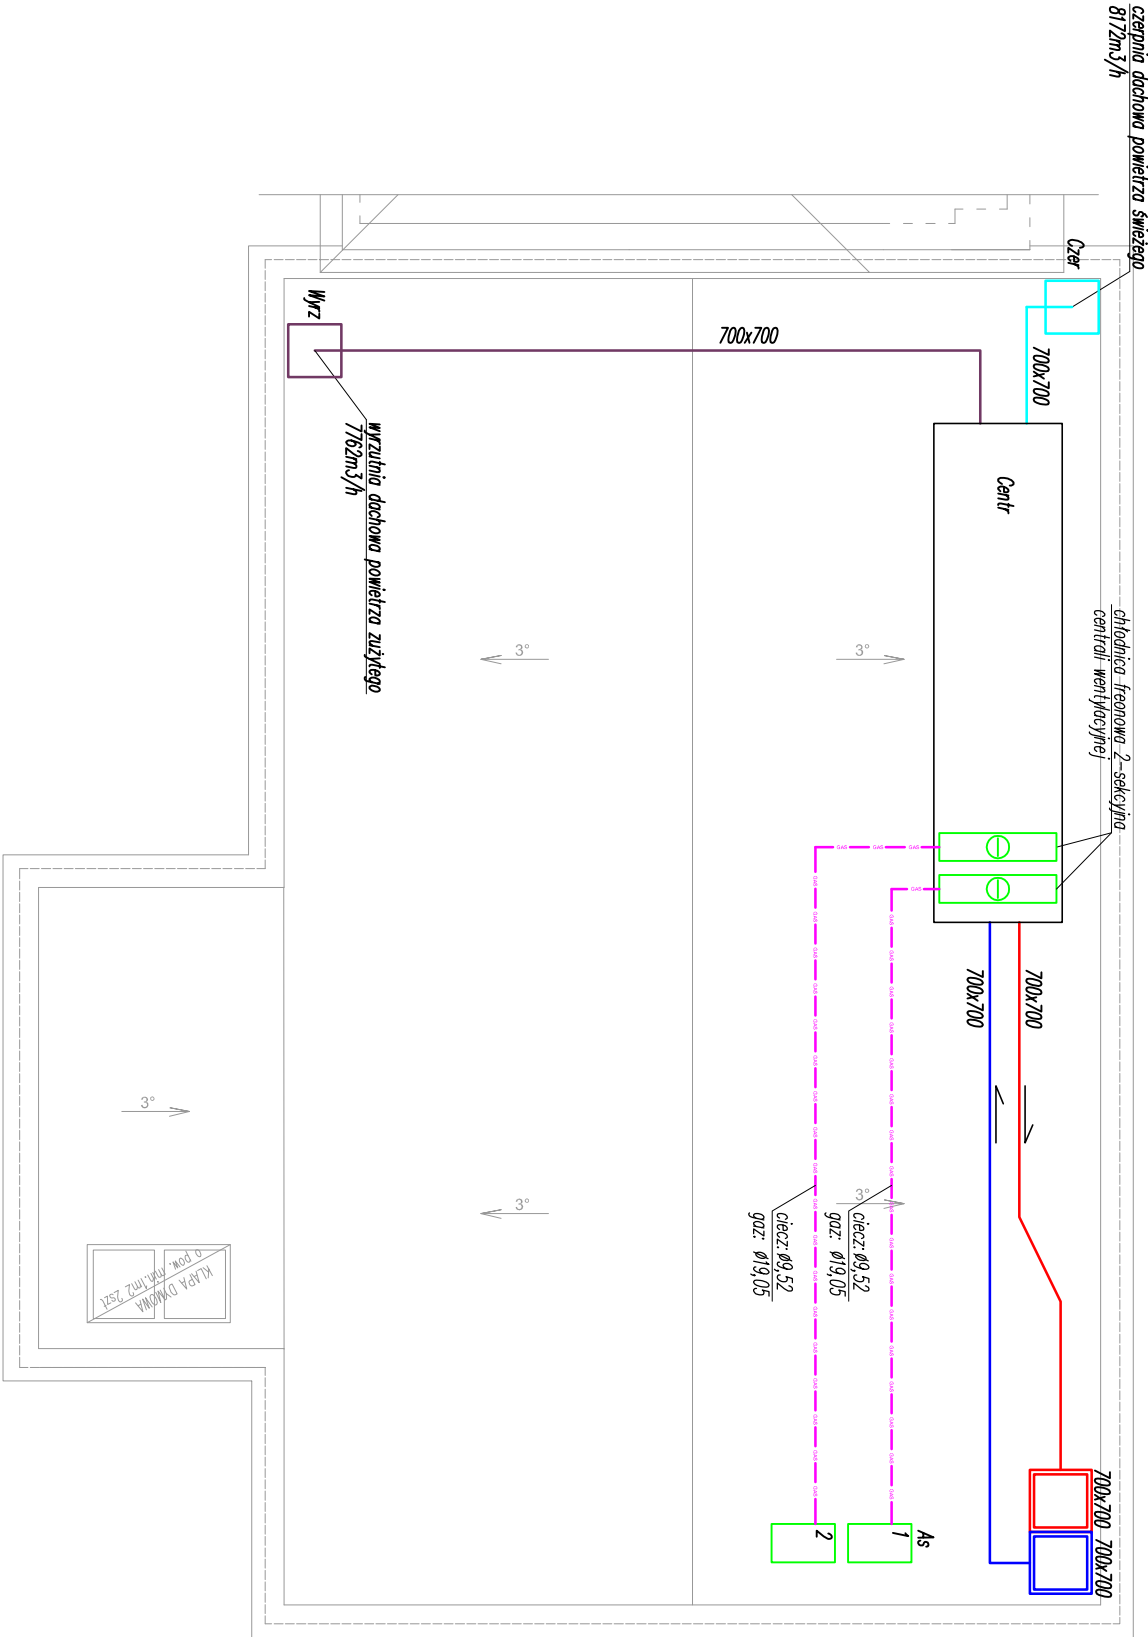

SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI FREONOWEJ

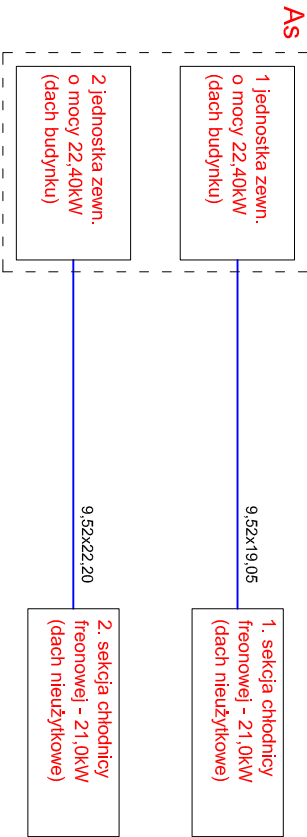

Schemat podłączenia zrealizowano jako przykładowy.  
Dopuszczę się urządzenia równoważne.  
W przypadku stosowania urządzeń równoważnych należy  
przeliczyć średnice przewodów gazowego i cieczowego  
dobórć sposób połączeń urządzeń oraz automatykę.

LEGENDA:

- ciecz: Ø9,52  
gaz: Ø19,05
- INSTALACJA OGRZEWZO-CHŁODNICZA
- projektowana instalacja freonowa z rur miedzianych, średnica cieczy i gazu
- As – kaskada dwóch agregatów skraplających

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.			
ARCHLINE Pracownia Projektowa		PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski tel. +48 757813134, e-mail: biuro@arch-line.pl, www.arch-line.pl	
Tytuł rysunku	INSTALACJA KLIMATYZACYJNA		Skala: 1:100
Temat	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY		
Inwestor	GMINA GRZYFÓW ŚLĄSKI Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski		Branża: Instalacje
Obiekt/adres:	Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury ul. Kolejowa 33a, działka nr 195/ 1, 195/ 2, obręb Gryfów Śląski- 1		Stadium: Pb
	Nazwisko:	Uprawnienie:	Data:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz	nr upr. 26/05/SOK/KZ/2017 DOLiB DS-1650	18/02/2022
	spec. architektoniczna	nr upr. 11/05/OA/12 DOLiB DOS/BO/0866/12	
Opracował instalacje:	mgr inż. Janusz Głuszek	nr upr.: 2013/89, 2337/92, 2530/94 w Jai.Grzez	Format: A3
	spec. inst.- inż. bez opłat.	DOLiB DOS/IS/0178/01	nr rys.: 18S
Asystent:	mgr inż. Grzegorz Mahon		
	mgr inż. Matusz Smreczyński		
Sprawdził instalacje:	mgr inż. Andrzej Burdynowski	nr upr.: 2517/83, 2612/84 w Jai.Grzez	
	spec. inst.- inż. bez opłat.	DOLiB DOS/IS/0390/01	