


DACH

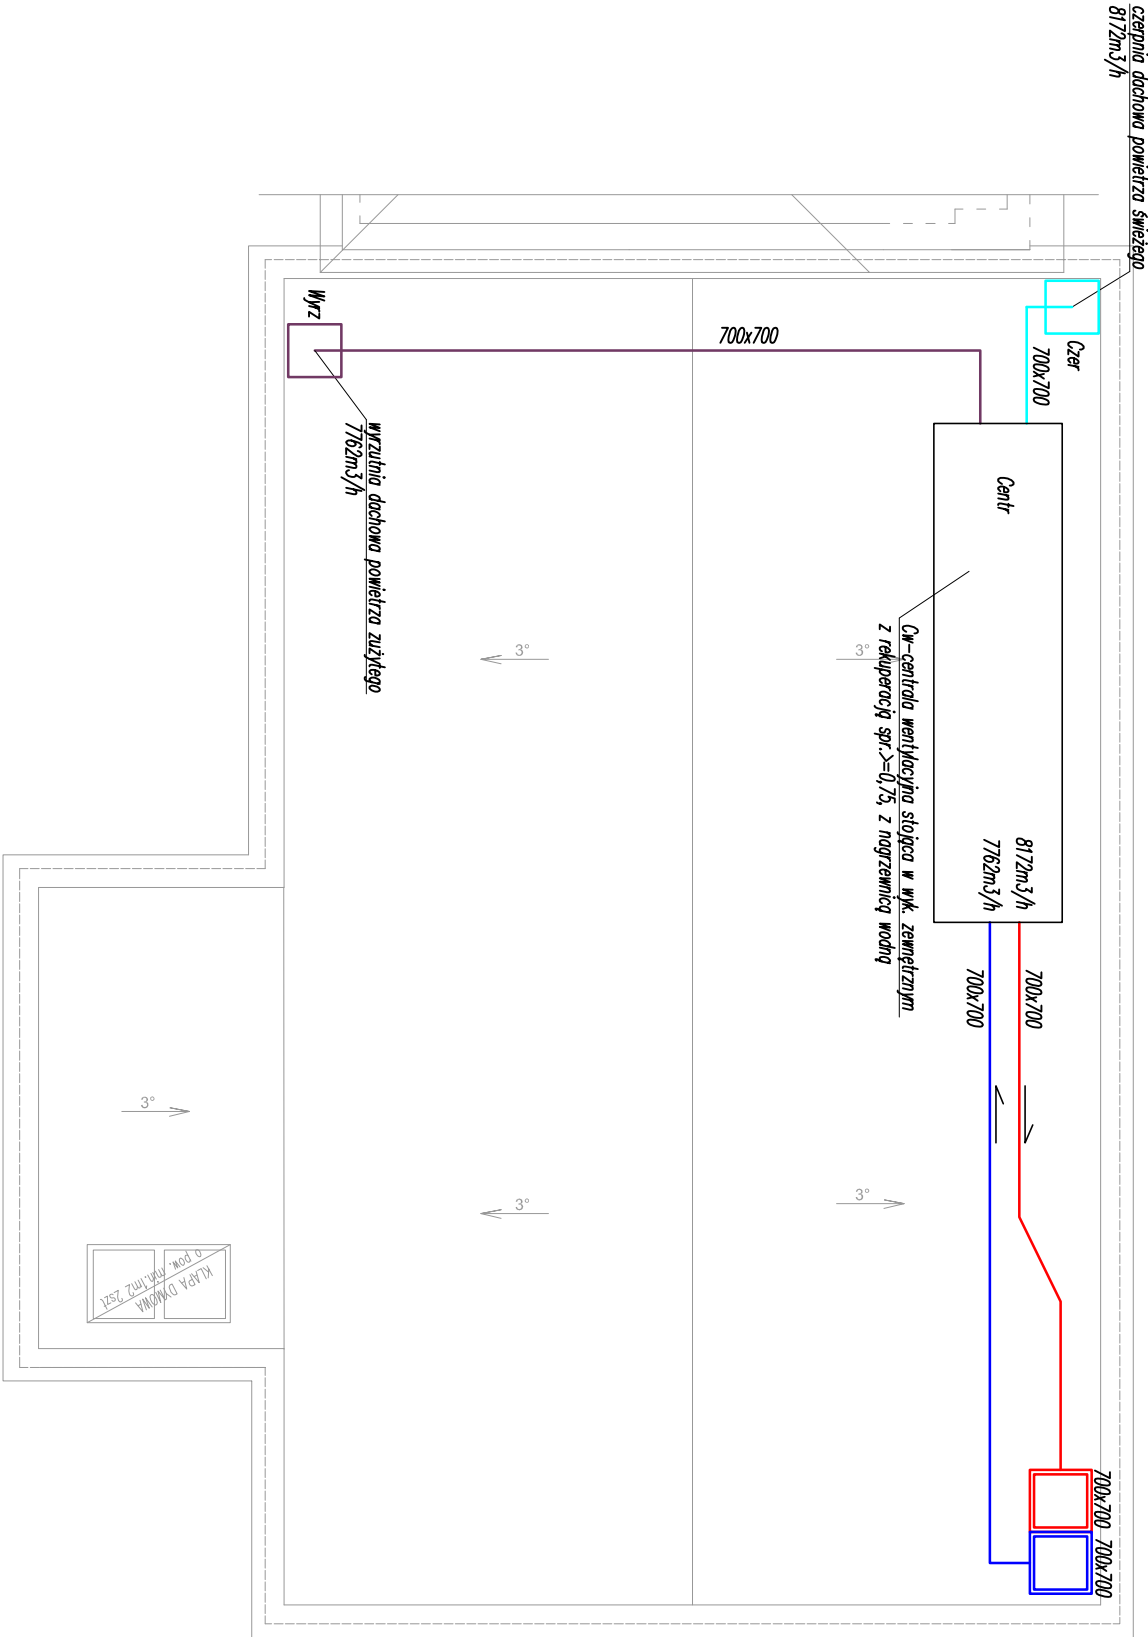

LEGENDA:

- instalacja powietrza do pomieszczeń
- instalacja powietrza zużytego
- instalacja czepnia powietrza zewnętrznego
- instalacja wyrzutowa powietrza zużytego
- przepusznica na kande powietrzym
- przepusznica na kande wywiewnym
- anemostat wywiewny sufitowy wyposażony w przepusznice
- anemostat nawiewny sufitowym wyposażony w skrzynkę rozprężną i przepusznice
- Ww wentylator kandyowy wywiewny 510m³/h, min. spręż 100Pa

Rysunek czytać razem z opisem technicznym
Projekt jest projektem budowlanym i tylko w ten sposób może być rozpatrywany
Przed realizacją zadania należy sporządzić projekt wykonawczo-hydrauliczny instalacji, który będzie sta-
nowił podstawę gwarancji urządzeń, prawidłowej pracy instalacji i sprawnej realizacji robót

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

ARCHLINE Pracownia Projektowa		PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski tel. +48 757813134, e-mail: biuro@arch-line.pl, www.arch-line.pl	
Tytuł rysunku	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT DACHU		Skala: 1:100
Temat	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY		
Inwestor	GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski		Branda: Instalacje
Obiekt/adres:	Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury ul.Kolejowa 33a, działka nr 195/ 1, 195/ 2, obręb Gryfów Śląski- 1		Stadium: Pb
	Nazwisko:	Uprawnienie:	Data:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz	DOI.A.DS-1650 nr upr.: 110050412 spec.architektoniczna	18/02/2022
Opracował instalacje:	mgr inż. Janusz Gluszek	DOI.B.DOSBDO066412 nr upr.: 2013189, 233792, DOI.B.DOS/1017801	Format: A3
Asystent:	mgr inż. Grzegorz Mahon		Nr rys.: 17S
	mgr inż. Matusz Smreczyński		
Supervizor instalacje:	mgr inż. Andrzej Burdynowski	nr upr.: 2517783, 261284 DOI.B.DOS/IS039001	