

Gryfów Śląski, dnia 02.09.2021

OŚWIADCZENIE
dotyczące uzgodnienia przebiegu przyłącza kanalizacyjnego / wodociągowego
na dz. nr 140, AM3, Obręb 0001 Gryfów II
dla potrzeb budynku przy ul. Kolejowej 22

1. My niżej podpisani wyrażamy zgodę Gminie Gryfów Śląski z siedzibą przy ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, na:
- wyprowadzenie przyłącza kanalizacji sanitarnej / wodociągowego na w/w działkę, zgodnie z trasą widoczną na poniższym załączniku graficznym - Projekcie zagospodarowania terenu/;
 - czasowe zajęcie działki, celem wykonania wyżej wymienionych prac budowlanych jednocześnie wymagając, aby Wykonawca robót po wykonaniu zadania **przywrócił teren do stanu pierwotnego**.
2. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: „Modernizacja chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową sieci znajdujących się pod powierzchnią tego chodnika.
- całość kosztów wynikających z budową w/w robót poniesie Gmina Gryfów Śląski;
 - w przypadku zmiany w/w rozwiązań projektowych sporządzone zostanie nowe oświadczenie.
3. Uwagi:

1.

tel. 887-298-646

2.

tel.

/Podpis/


/Podpis/




WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Kolejowa 22
59-620 Gryfów Śląski
NIP 616 155 76 62 REGON 022453204

Załącznik graficzny: **Projekt zagospodarowania terenu,**

skala 1:250

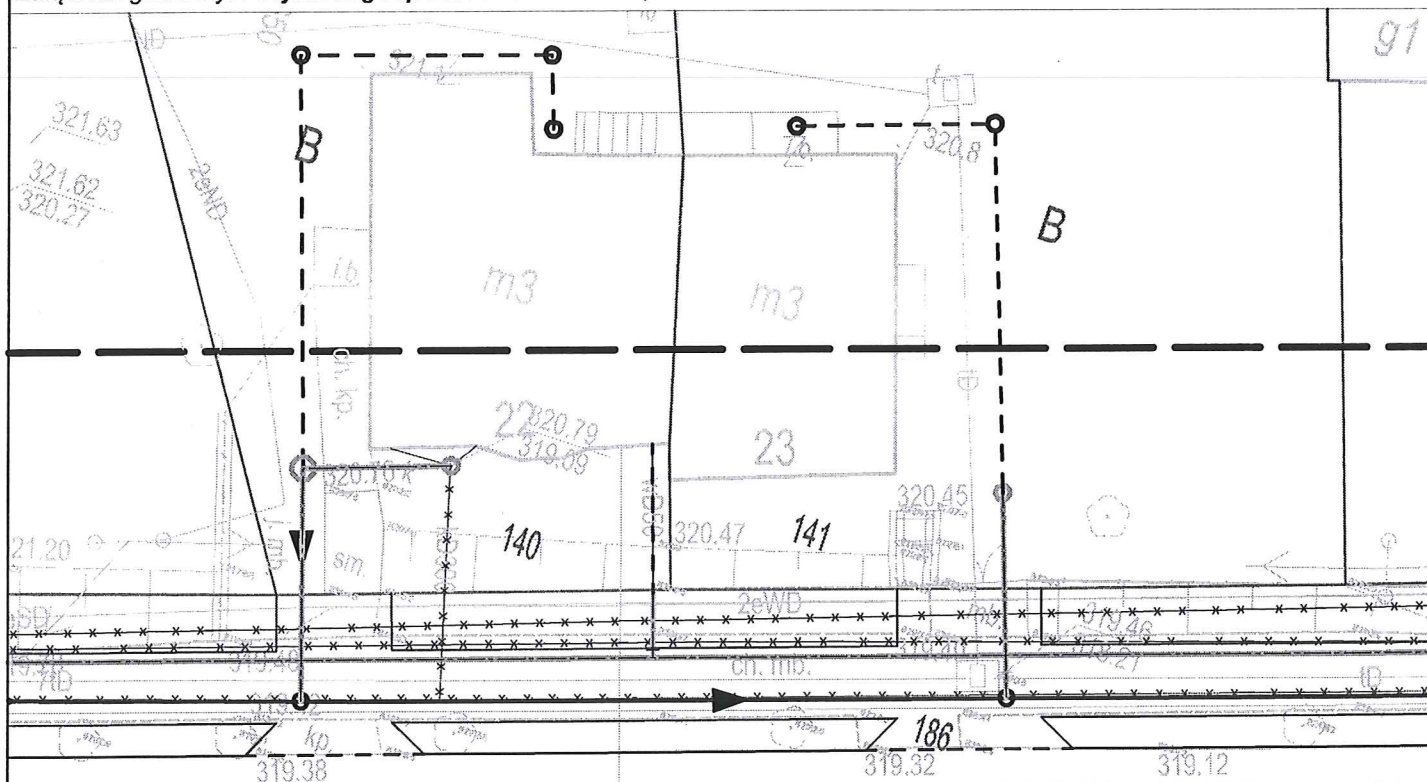

LEGENDA:




Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej;




Projektowane przebiegi istniejącego przyłącza / budowa nowego odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej;




Istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej - do zachowania;



Proponowana trasa przyłącza kanalizacji sanitarnej / Do wykonania przez Właściciela nieruchomości/;




Istniejąca kanalizacja sanitarna - do unieczynnienia / likwidacji;



Granice działek;




Projektowana sieć wodociągowa DN160, PP,




Projektowana zasuwa odcinająca na sieci / przyłączy wodociągowym;




Projektowane przebiegi istniejącego przyłącza wodociągowego/ budowa nowego odcinka przyłącza wodociągowego;



Istniejące przyłącza wodociągowe - do zachowania;



Projektowany hydrant pożarowy nadziemny;



Istniejąca sieć wodociągowa - do unieczynnienia / likwidacji;