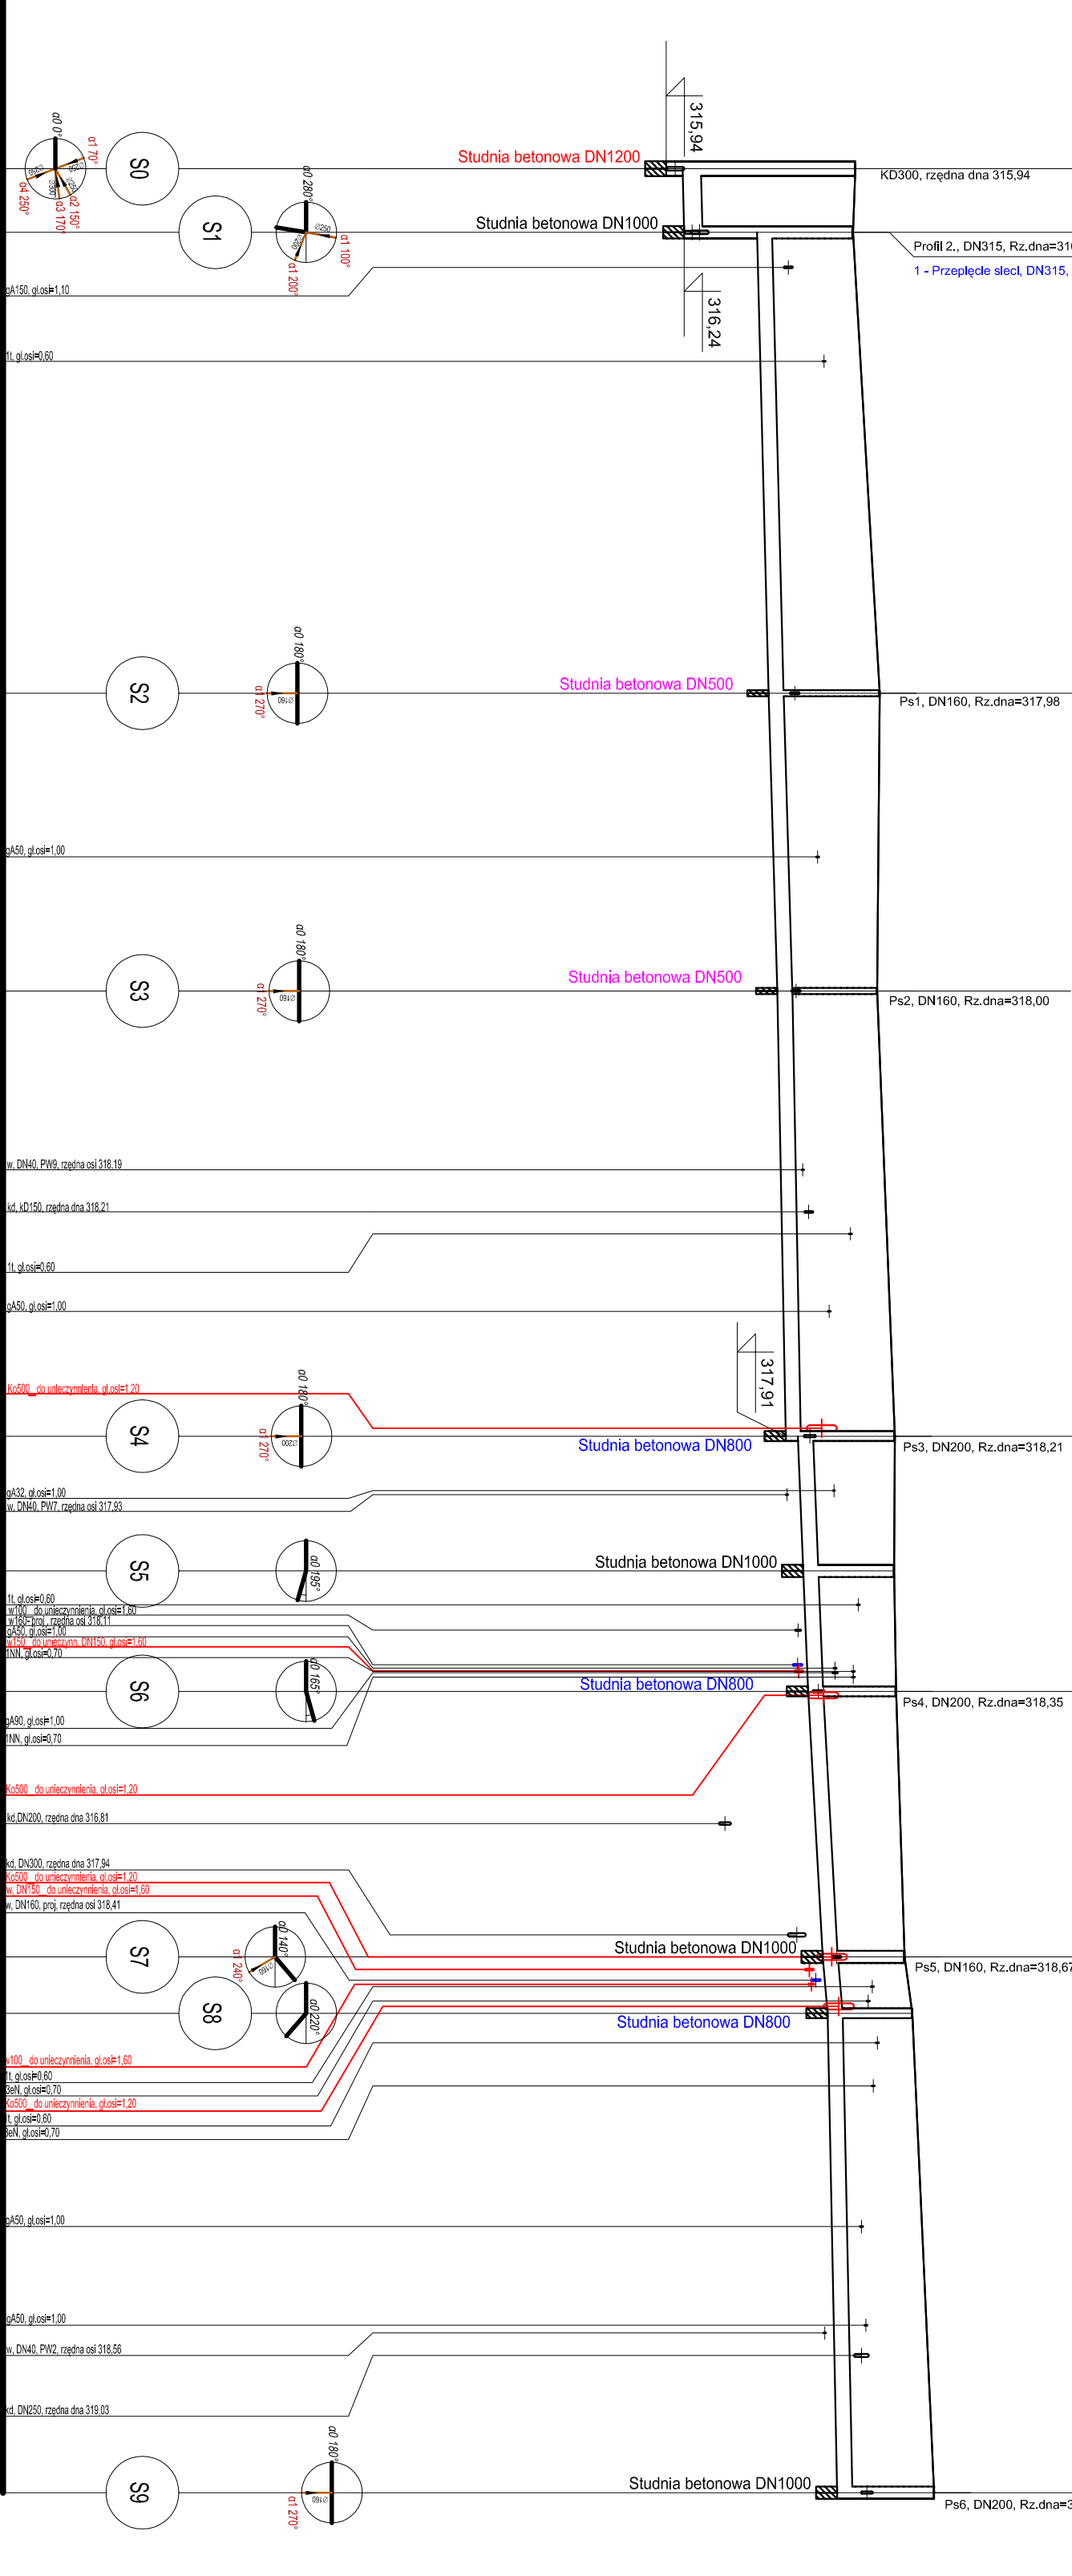
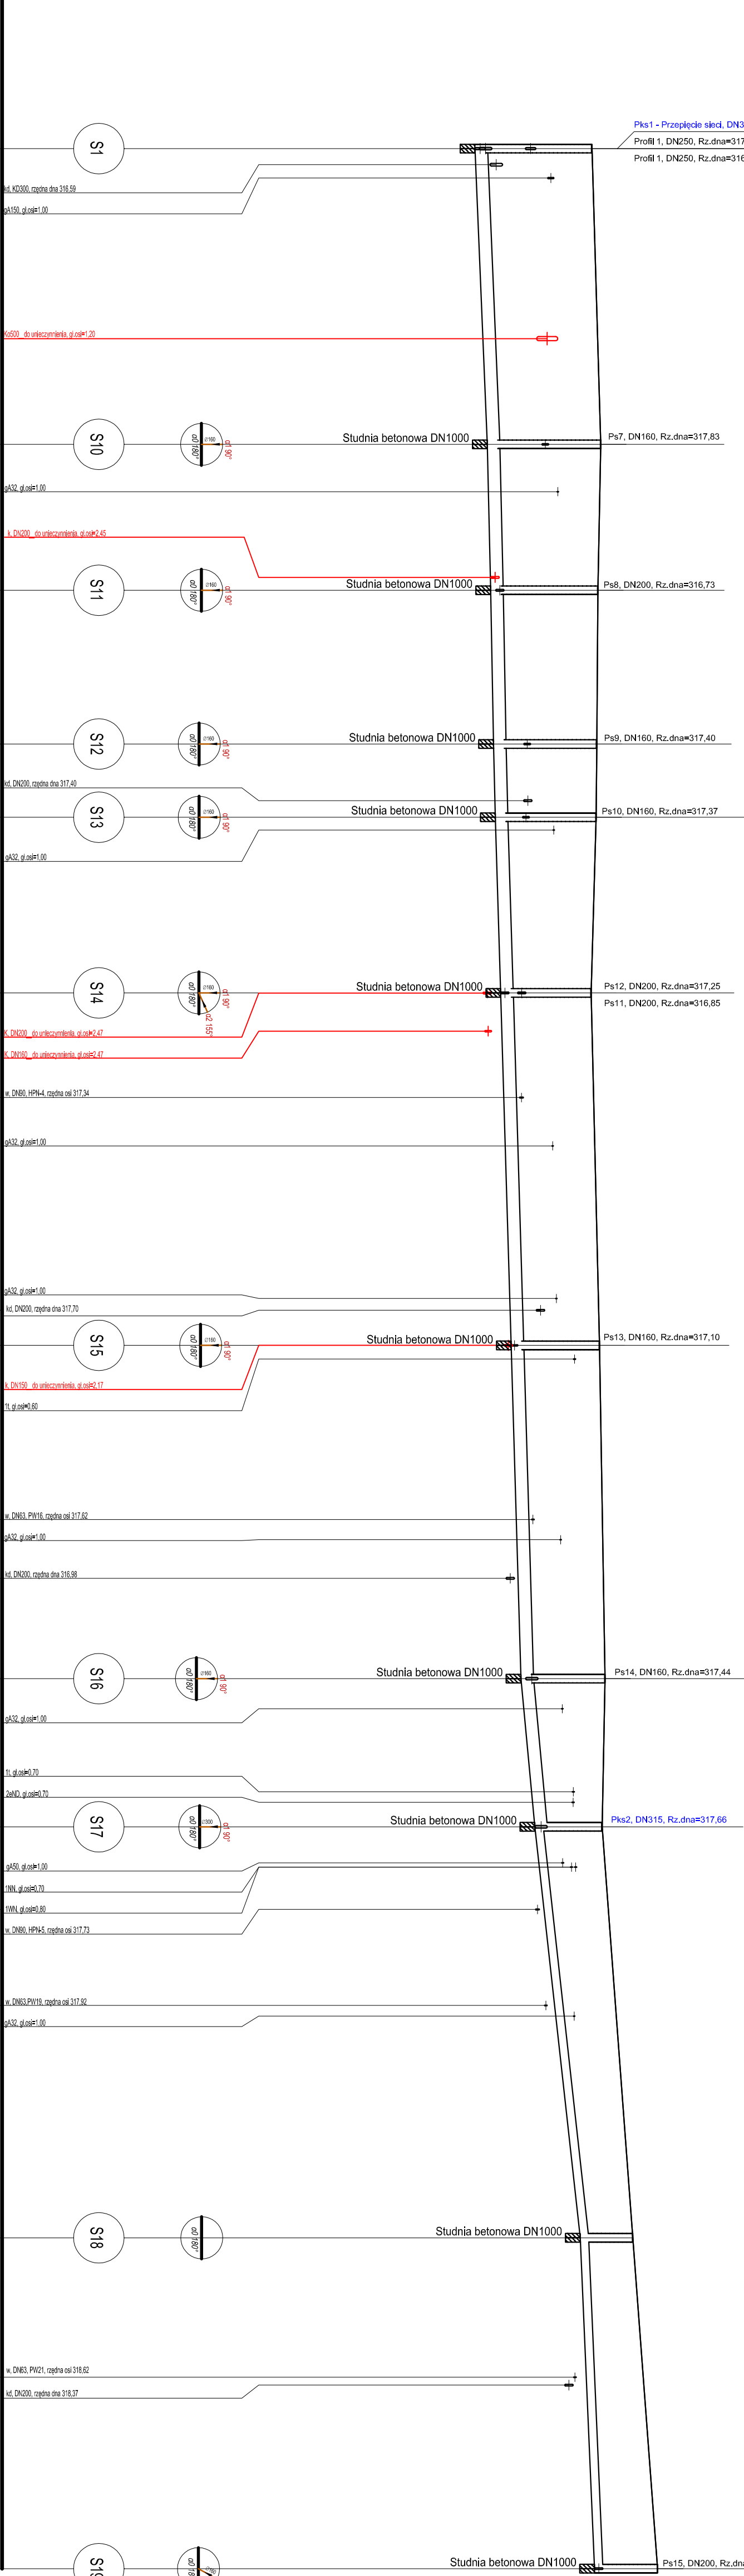


ofili 1 - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ S0-S9  
Podziałka 1:100/500

[illegible]

# Fi 1 - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ S1-S19

## Podziałka 1:100/500


[illegible]

# PROFIL PODLUŽNY ANALIZACJI SANITARNEJ

**Modernizacja /Przebudowa/ chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową sieci znajdujących się pod powierzchnią tego chodnika**

ALA RYSUNKU 1:100/500

e rur w wykopie

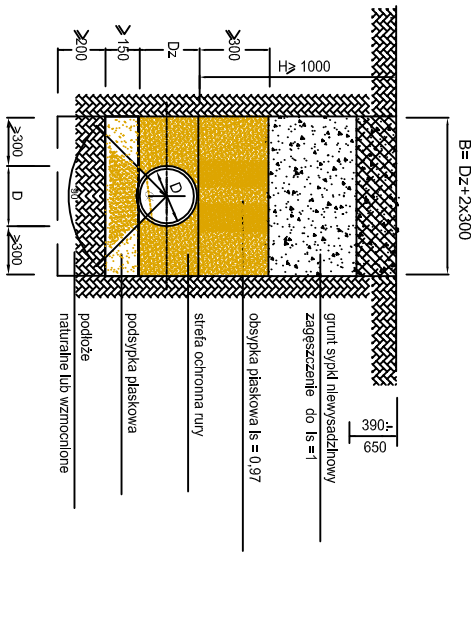

**UWAGA:** Wzrost i cięciwo nie należy podawać, ponieważ nie należy wyłączać z oceny, osoby, która nie posiadała w pełni wykształcenia. Wzrost i cięciwo nie należy podawać, ponieważ nie należy wyłączać z oceny, osoby, która nie posiadała w pełni wykształcenia.

Opisowe i studijne sieci (wzrostki i samonajm)	Opisowe i studijne sieci (wzrostki i samonajm)	Opisowe i studijne sieci (wzrostki i samonajm)	Opisowe i studijne sieci (wzrostki i samonajm)
1	0-0-0	315	5,3
		250	186,5
		315	199,4
2	0-0-0	200	88,1
Razem sieć:		473	9,3

**o Inżynierii Środowiska**  
**Anita Wójciakowska**  
Makulmirk 26.00 58.5601 (data nie dotyczy)

Nr. 692 z 26.897 - 4-miej. w tabeli wyników zgłoszeń www.4446060.pl/4446060_2022/4446060			
<b>Temat</b>	Modernizacja Produktów Chłodniczych przy ul. Wolkowej w Gminie Stalowa Mózga z przebudową oraz napięgnięciem pod powierzchnią brygi ochronna		
<b>Opis zamówienia</b>	Wykonanie robót budowlanych i montażowych		
<b>Investor</b>	Gmina Gminy Stalowa ul. Rynek 1, 39-000 Gmina Stalowa		
<b>Łożyszczo</b>	Gmina Gminy Stalowa ul. Rynek 1, 39-000 Gmina Stalowa		
<b>Projektant</b>	mgr inż. Anna Włodarczyk		
<b>Wzrostła samorząd</b>	Wykonanie robót budowlanych i montażowych		
<b>Rysunek</b>	Profil podłogi przyjeżdża kanalizacji ściekowej		
<b>Stadium</b>	Projekt budowlany		
	<b>Stwierdzenie</b>	<b>Data</b>	<b>Numer projektu</b>
		17/10/2022 r.	<b>9,1/5</b>