


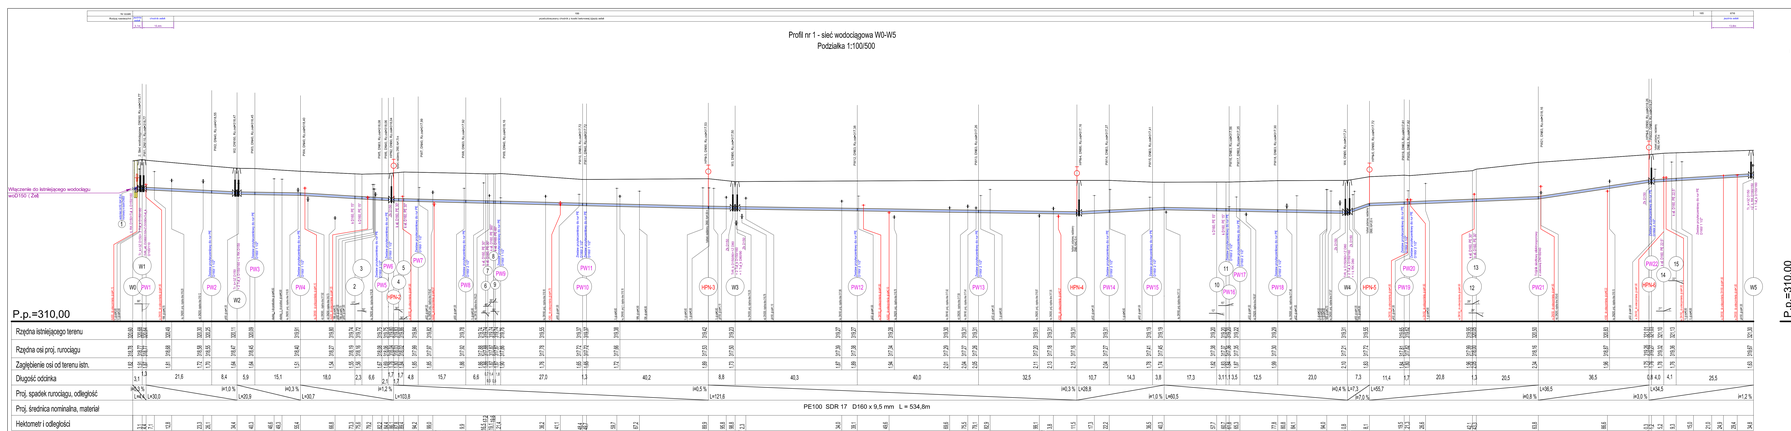


# PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ

**Modernizacja / Przebudowa/ chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową sieci znajdujących się pod powierzchnią tego chodnika**

SKALA RYSUNKU 1:100/500

**Oznaczenia instalacyjne na rysunkach:**
1. Wodociąg rur stalowy DN 100 [ 108 x 3,6 (WS)]
2. Dyscy Ø4 DN 150 do rur stalowych kołnierzy - [3.59.5100]
3. Kształtki żeliwne kołnierzowe PN16 z kołnierzem stalowym - [3.59.5200] ,[3.59.5300]
4. Kurki wodociągowe PE/ECE SZR/ 7 PE/ (ECE) kod CPV: [3.59.200]
5. TUZIK kołnierzowo (montażowo-dylatacyjny) z 2 uszkami z śrubą ocynkowaną DN250, - [3.59.5100]
6. Zasuwy kołnierzowe z śrubą ocynkowaną PE/ECE z klapką uszczelnioną DN 100 - [3.59.5100]
7. Zasuwy kołnierzowe z śrubą ocynkowaną PE/ECE z klapką uszczelnioną - [3.59.5100]
8. Hydranty nadziemne DN 80 - [3.59.5100]
9. Kurki wodociągowe PE/ECE SZR/7 PE/(ECE) kod CPV: [3.59.5100]
10. Trójnik żeliwny kołnierzowy PE/ECE z kołnierzem stalowym DN80 z śrubą ocynkowaną - [3.59.4100,3.59.4200]
11. Zasuwy kołnierzowe z śrubą ocynkowaną PE/ECE z klapką uszczelnioną - [3.59.5100]
12. Taśmy kołnierzowe DN 40 z kołnierzem stalowym DN 80/90 - [Tuz z 3/80/90]
13. Zasuwy kołnierzowe z śrubą ocynkowaną PE/ECE - [3.59.5100]
14. Dyscy Ø4 DN 200 do rur stalowych kołnierzy - [3.59.5200]
15. Hydranty nadziemne DN 80 - [3.59.5100]
16. Kolano żeliwne kołnierzowe DN150, 90° [ 3.4.2.3100, 90°]
17. Trójnik żeliwny kołnierzowy PE/ECE z kołnierzem stalowym DN80 z śrubą ocynkowaną - [3.59.4100,3.59.4200]
18. Dyscy Ø4 DN 125 do rur stalowych kołnierzy - [3.59.5100]
19. Wodociąg rura stalowa DN 100 - [Rur/WS/80]

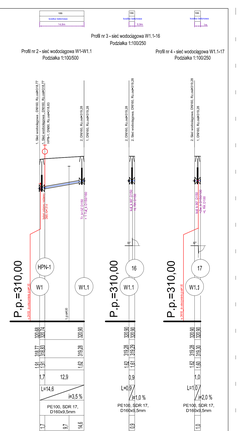Długość wszystkich przewodów: 551,3 [m]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | sieć wodociągowa W1.1-17 | 1.0 | 160 |
| 3 | sieć wodociągowa W1.1-16 | 0.9 | 160 |
| 2 | sieć wodociągowa W1-W1.1 | 14.6 | 160 |
| 1 | sieć wodociągowa W0-W5 | 534.8 | 160 |
| Nr profilu | Nazwa | Długość [m] | średnica [mm] |


**Biuro Inżynierii Środowiska**
**Anita Wójcikowska**
ul. Wrocławska 49, 59-220 Legnica
tel. 606 438 567, e-mail: anita.wojcikowska@gmail.com
NIP 691-244-05-22, REGON: 390754326


| | |
|---|---|
| Temat opracowania: | Modernizacja /Przebudowa/ chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową sieci znajdujących się pod powierzchnią tego chodnika |
| Lokalizacja: | Gryfów Śląski, ul. Kolejowa – droga gminna |
| Inwestor: | Gmina Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski |
| Projektant branża sanitarna: | mgr inż. Anita Wójcikowska<br>upr. budowlane nr DOŚ-RI-7341/2/2009 w specjalności inżynieryjnej sanitarnej | Podpis: |
| Rysunek: | Profil podłużny sieci wodociągowej | Skala rysunku: 1:100/500 | Data: 04.2021 | Numer rysunku: **4.1/S** |
| Stadium: | Projekt budowlany | | | |