



Zestaw złączowo pomiarowy ZZP  
wg. opracowania RDE Jarów Lubelski

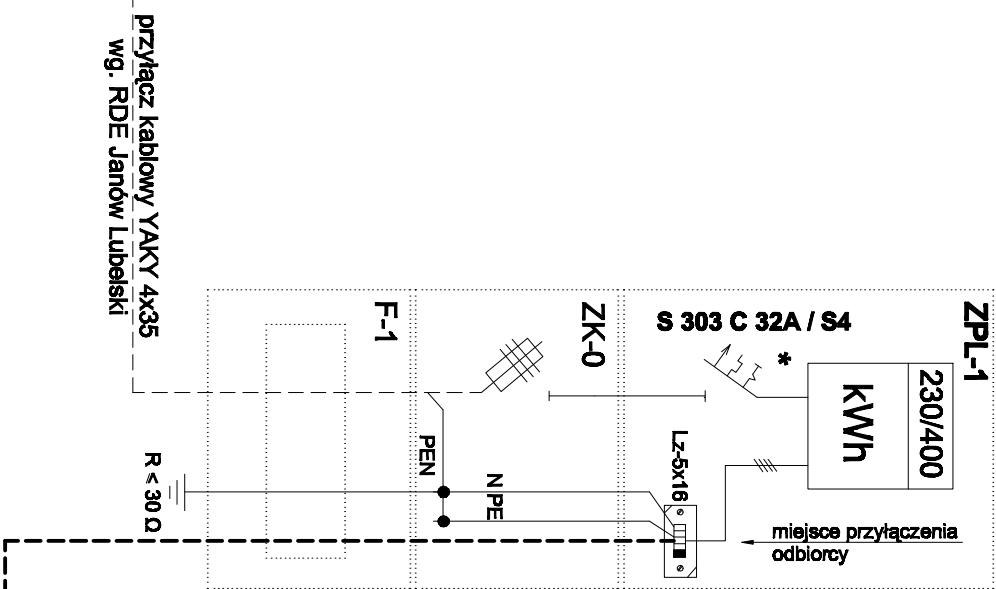

## Tablica TB

rozdz. wewnętrzna Ekinox TX 4x18, prod. Legrand

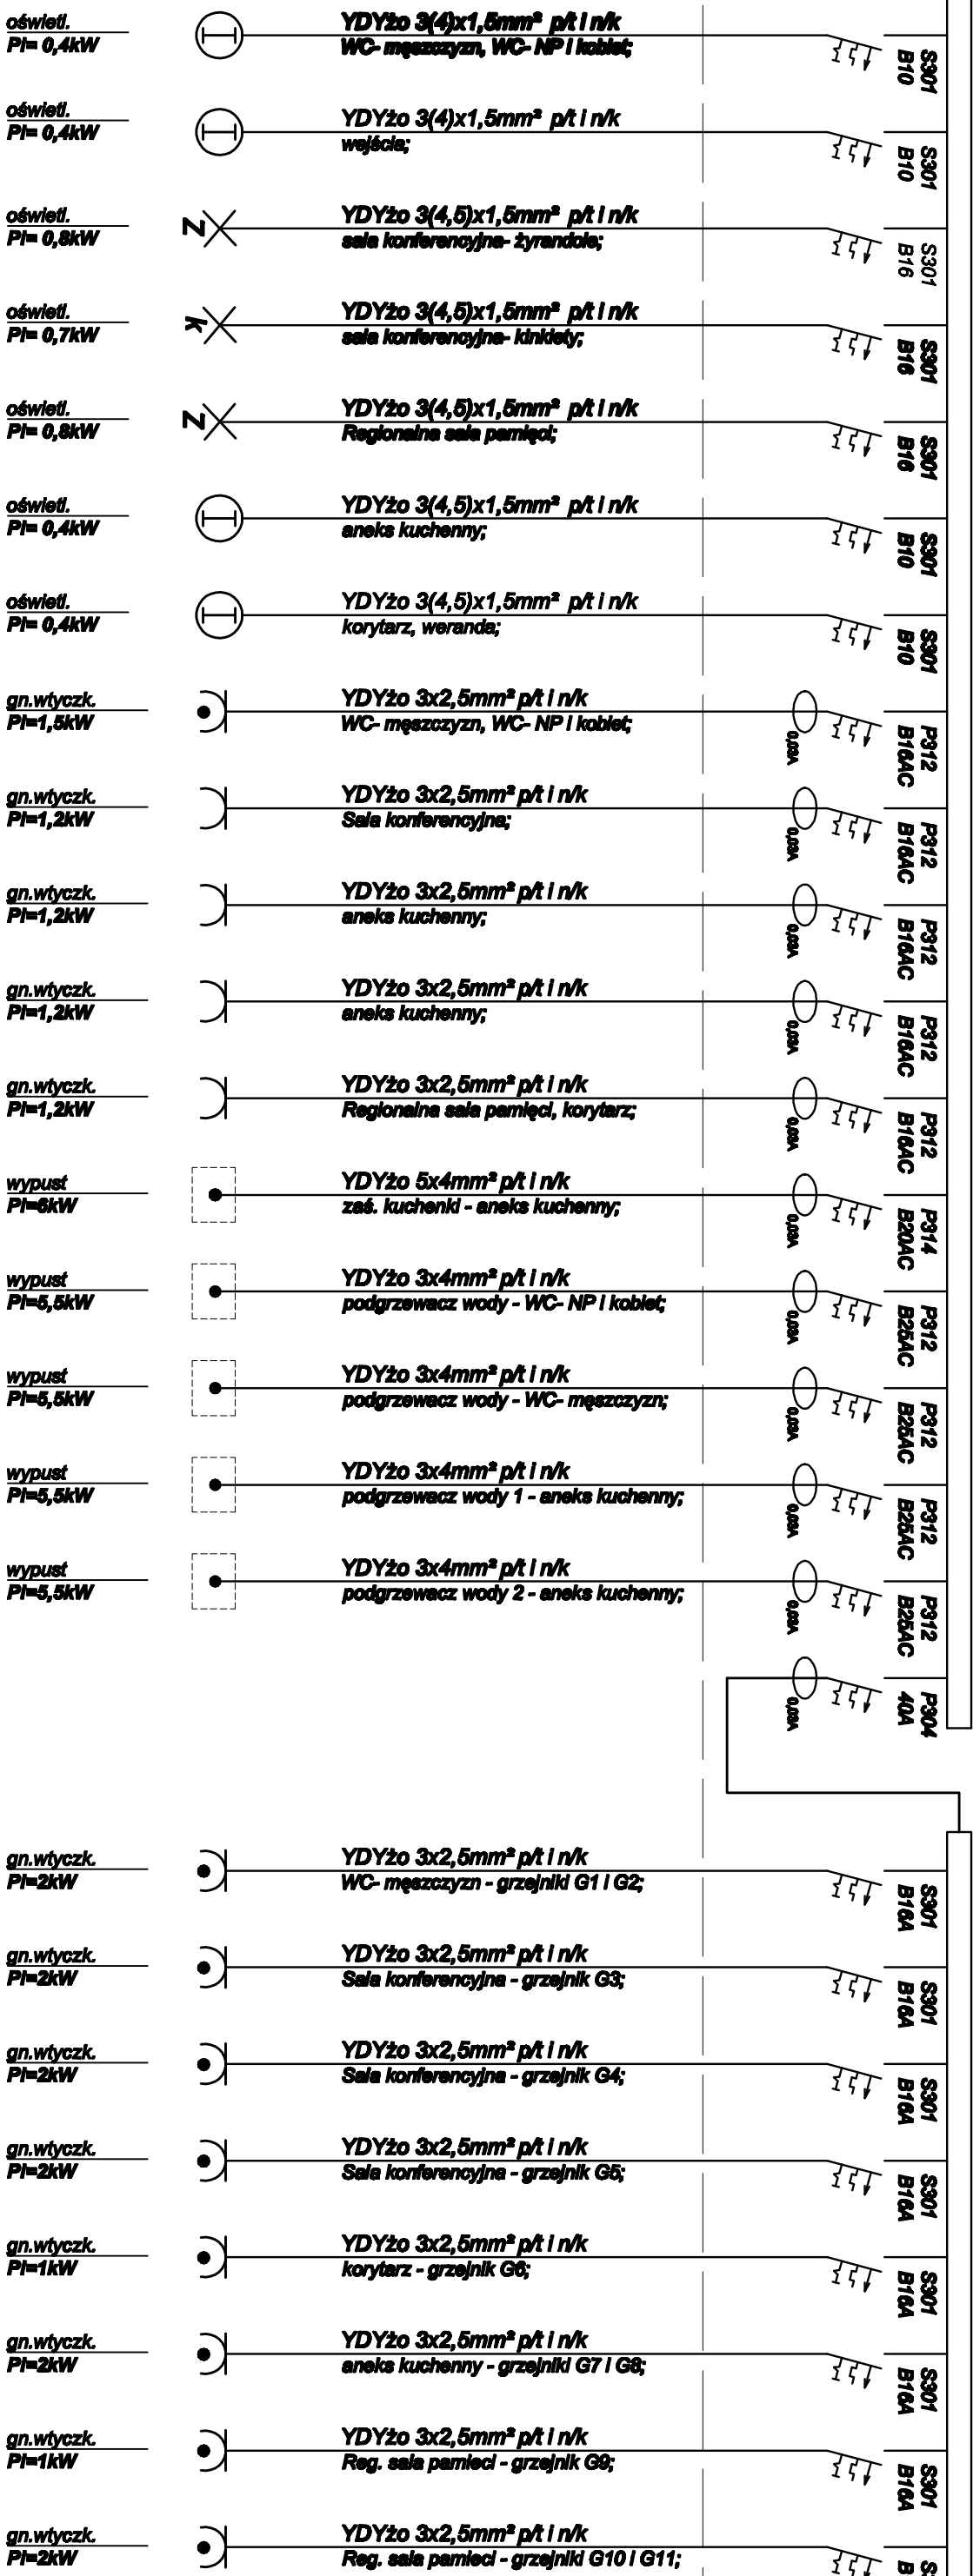

Układ pracy: TN-S

**P<sub>osw</sub>=3,9kW**  
**P<sub>gn</sub>=48,3kW**  
**k<sub>gn</sub>=0,8**  
**k<sub>osw</sub>=0,3**  
**P<sub>u</sub>=18kW**  
**I<sub>n</sub>=30A**

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<				
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Salsowa Wola				
Inwestor:	GMINA HARASIUKI HARASIUKI 112 37-413 Harasiuki			
Adres:	ROGÓŻNIA, GMINA HARASIUKI DZIAŁKA NR EWID.: 83			
Nazwa rysunku:  SCHEMAT INSTALACJI TABLICA TB				
PROJEKTANCI	NR UPRAWNI.	PODPIS	DATA	Nr rys.:
inż. Adam HARA	230/TBG/94		12/2010	7
mgr inż. Marek Woźas			12/2010	Skala: