


Tablica TB

404

702

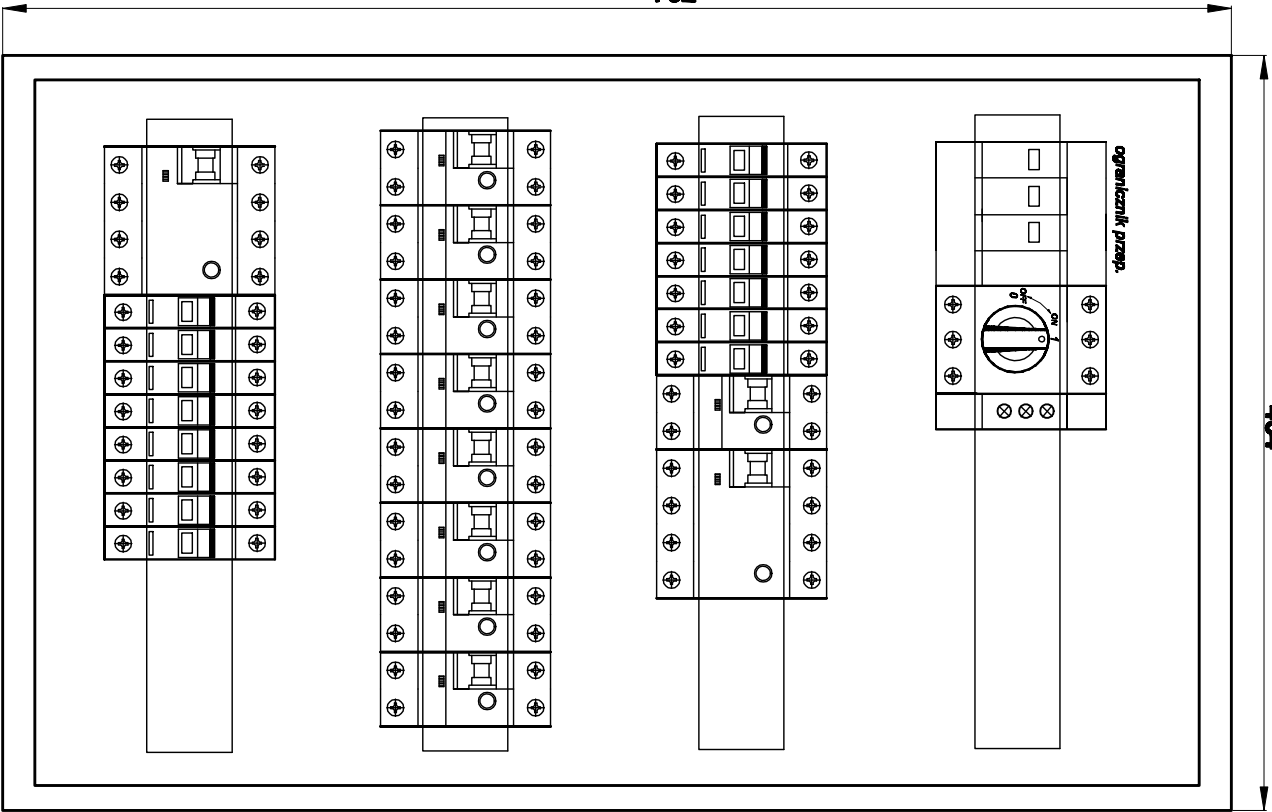

- UWAGI:
- 1. Jako tab. TB wykarzystać rozdzielnicę wnetkowaną Eldrox TX 4x18, nr kat. 6070 68, prod. Legrand.
 - 2. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z oznaczeniem.
 - 3. Wyposażenie jak na schemacie Instalacji.

>> ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS" <<				
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola				
Inwestor:		Obiekt:		
GMINA HARASIUKI		BUDYNEK Z FUNKCJĄ KULTURALNO -		
HARASIUKI 112		REKREACYJNĄ W MIEJSCOWOŚCI ROGÓŻNIA		
37-413 Harasiuki		INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Adres:		ROGÓŻNIA, GMINA HARASIUKI		
		DZIAŁKA NR EWID.: 83		
Nazwa rysunku:				
ZABUDOWA TABLICY TB				
PROJEKTANCI	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr ryl.: 8
Inż. Adam HARA	230/TBG/94		12/2010	Skala:
mgr Inż. Marek Wątras			12/2010	