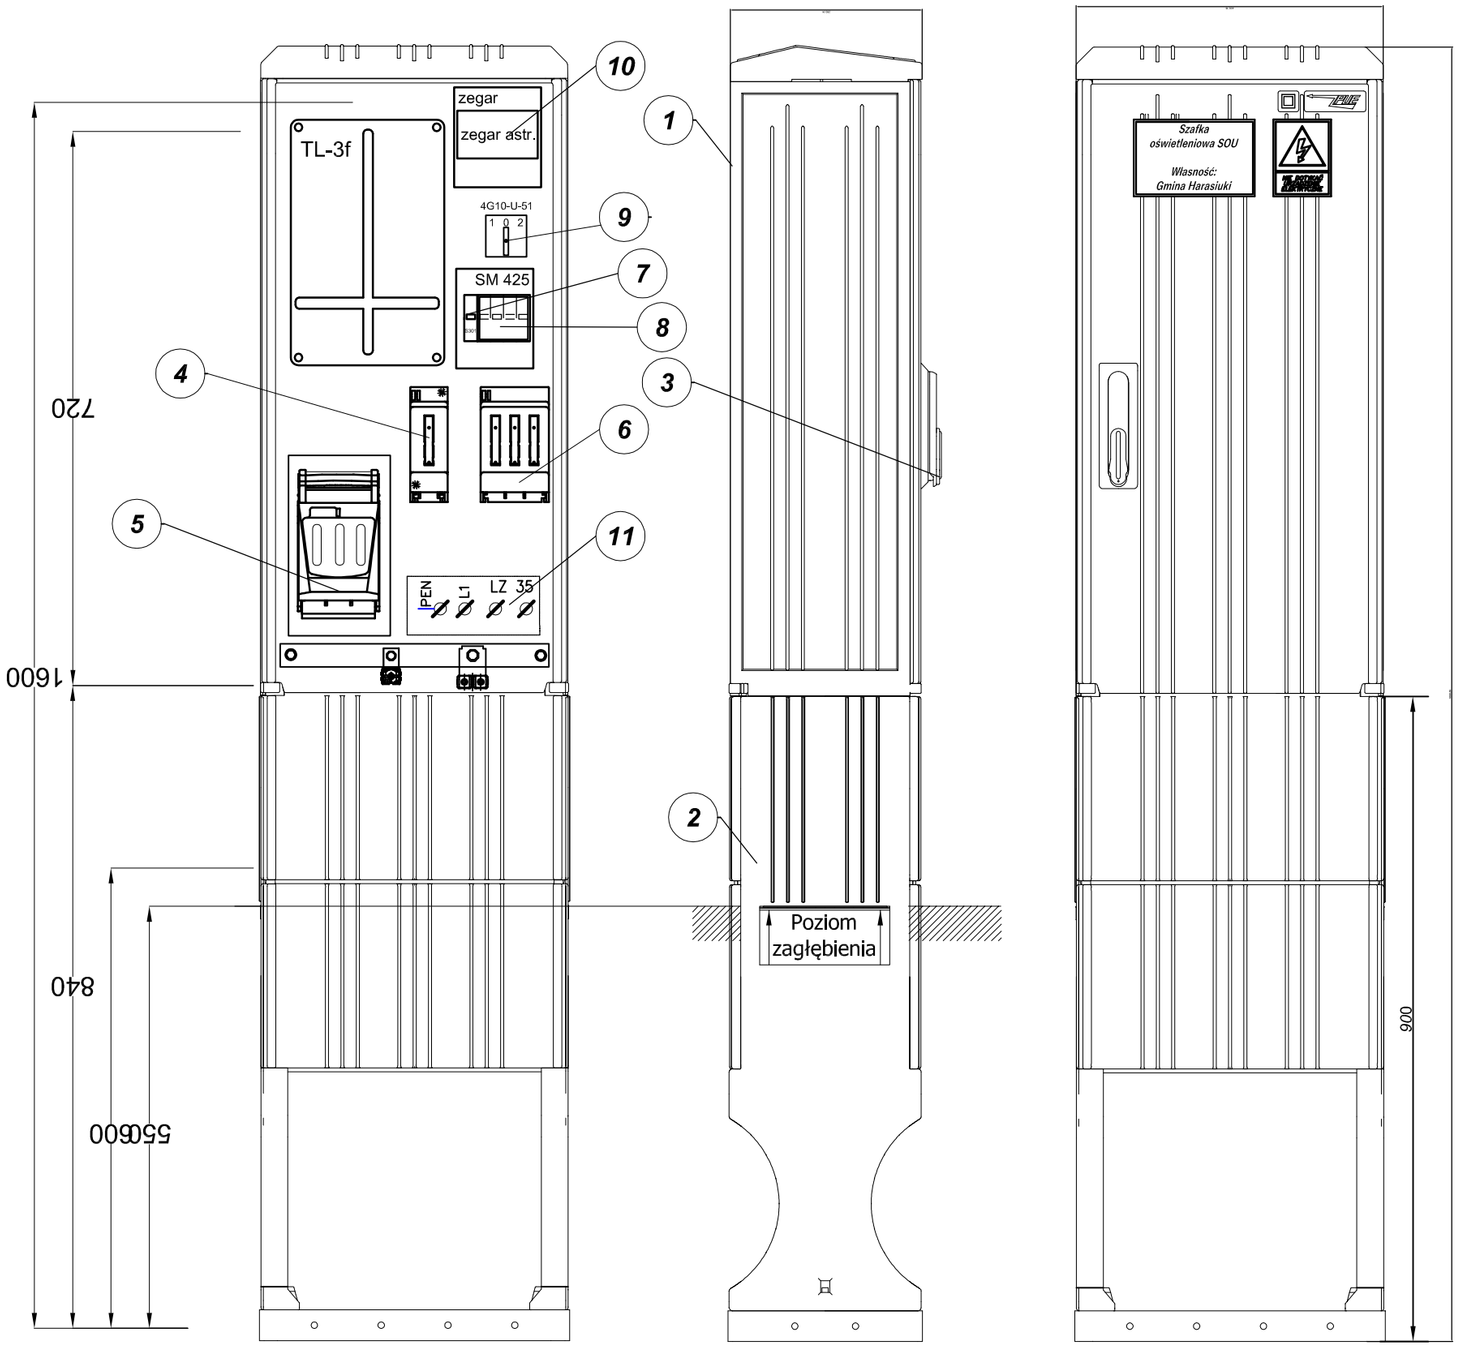

OZN.	Wyszczególnienie - opis
1	Obudowa żebrowana głębogość 250 mm (poliester+włókno szklane) z daszkiem IP 44 IK–10; II klasa ochronności; odporna na promienie UV, lakierowana przez producenta
2	Fundament – lakierowany fabrycznie
3	Zamek typowy na kluczyk trójkątny
4	Wyłącznik nadprądowy 1–biegunowy zabezp. przedliczn. S301C–16A (plombowane)
5	Rozłącznik bezpiecznikowy 3–biegunowy wielkości 00 – 160 A RBK–00
6	Wyłącznik nadprądowy 1–biegunowy S 301B–10A zabezpieczenia obwodowe ośw. drogowego
7	Wyłącznik nadprądowy 1–biegunowy S 301–B6A zab. cewki stycznika
8	Stycznik instalacyjny 4–biegunowy; Ie=25A; Uc=230V AC SM 425 230 4Z
9	Przełącznik 3–położeniowy SS 125 Ster: automatyczne – ręczne (zam.4G10–U–51)
10	Cyfrowy programator astronomiczny przeznaczony do włączania i wyłączania oświetlenia drogowego
11	Listwa zaciskowa 4–biegunowa LZ 4x35 mm

Projektowana szafka oświetlenia drogowego "SOU" - SCHEMAT

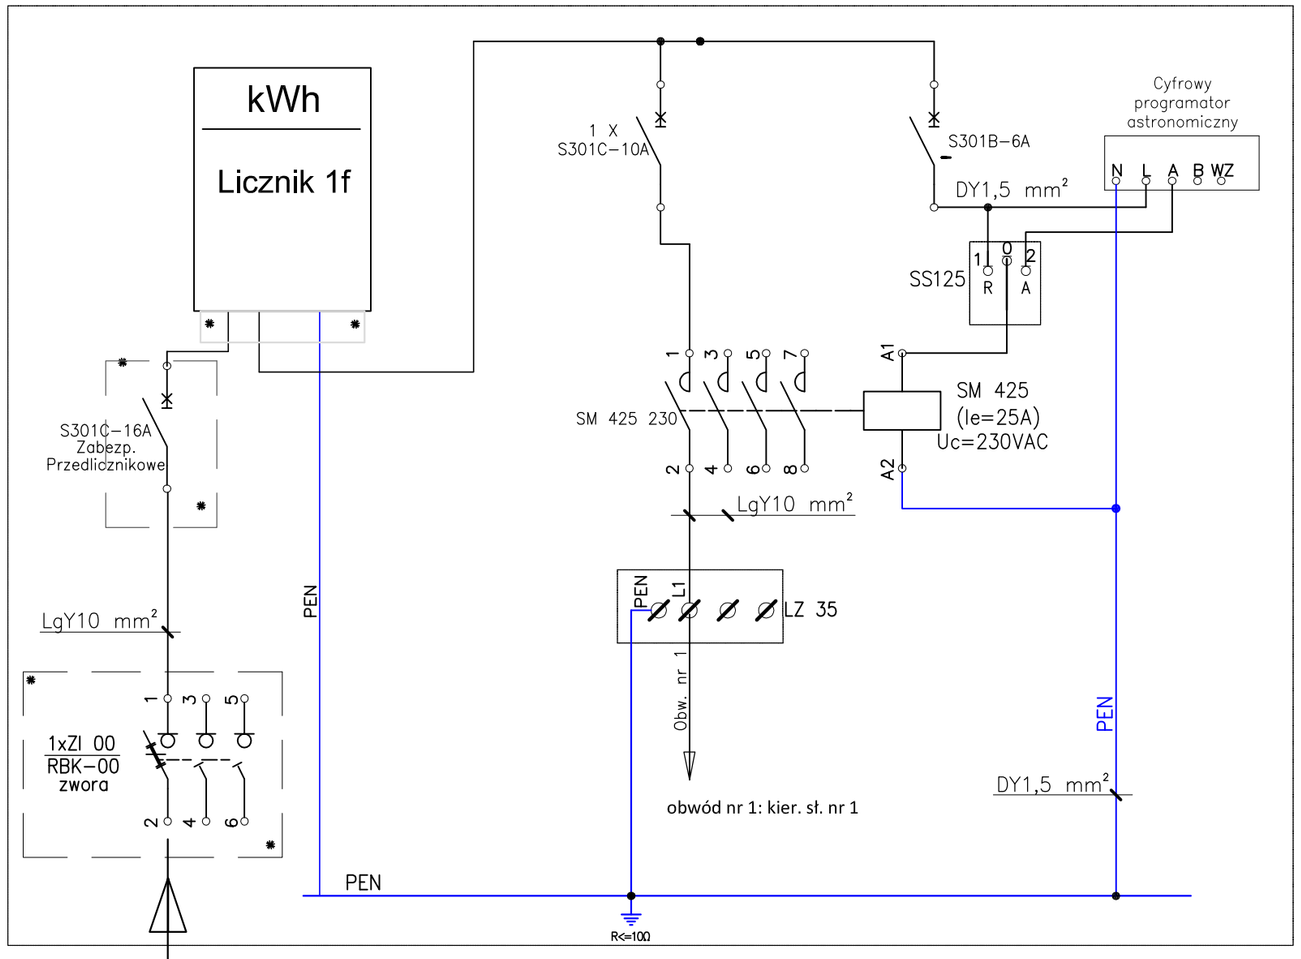

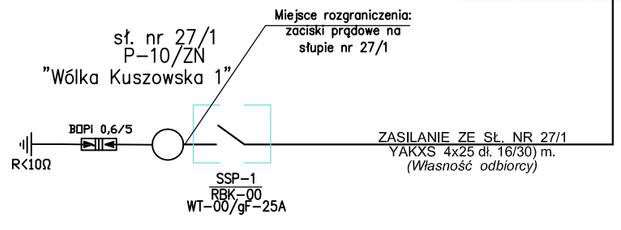

Moc przyłączeniowa: 3 kW, zab. przedliczn. 16A

Ochrona od porażeń:
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C

		Imię i nazwisko:	Nr upr. projekt.	Data:	Podpis:
OŚWIETLENIE DROGI GMINNEJ w m-ści HUCISKO	Projektował	mgr inż. TOMASZ BŻDZIUCH	LUB/0110/PWOE/09	10.2017	
Obiekt: OŚWIETLENIE DROGOWE Linia nN "Wólka Kuszowska 1"	Inwestor: GMINA HARASIUKI Harasiuki 112a, 37-413 Harasiuki				Skala:
Studium: Projekt budowlano-wykonawczy	Branża: ELEKTRYCZNA				Nr rysunku: E-02
Tytuł rysunku: Schemat zasilania - szafka SOU					