


# Studzienka kanalizacyjna dn 400

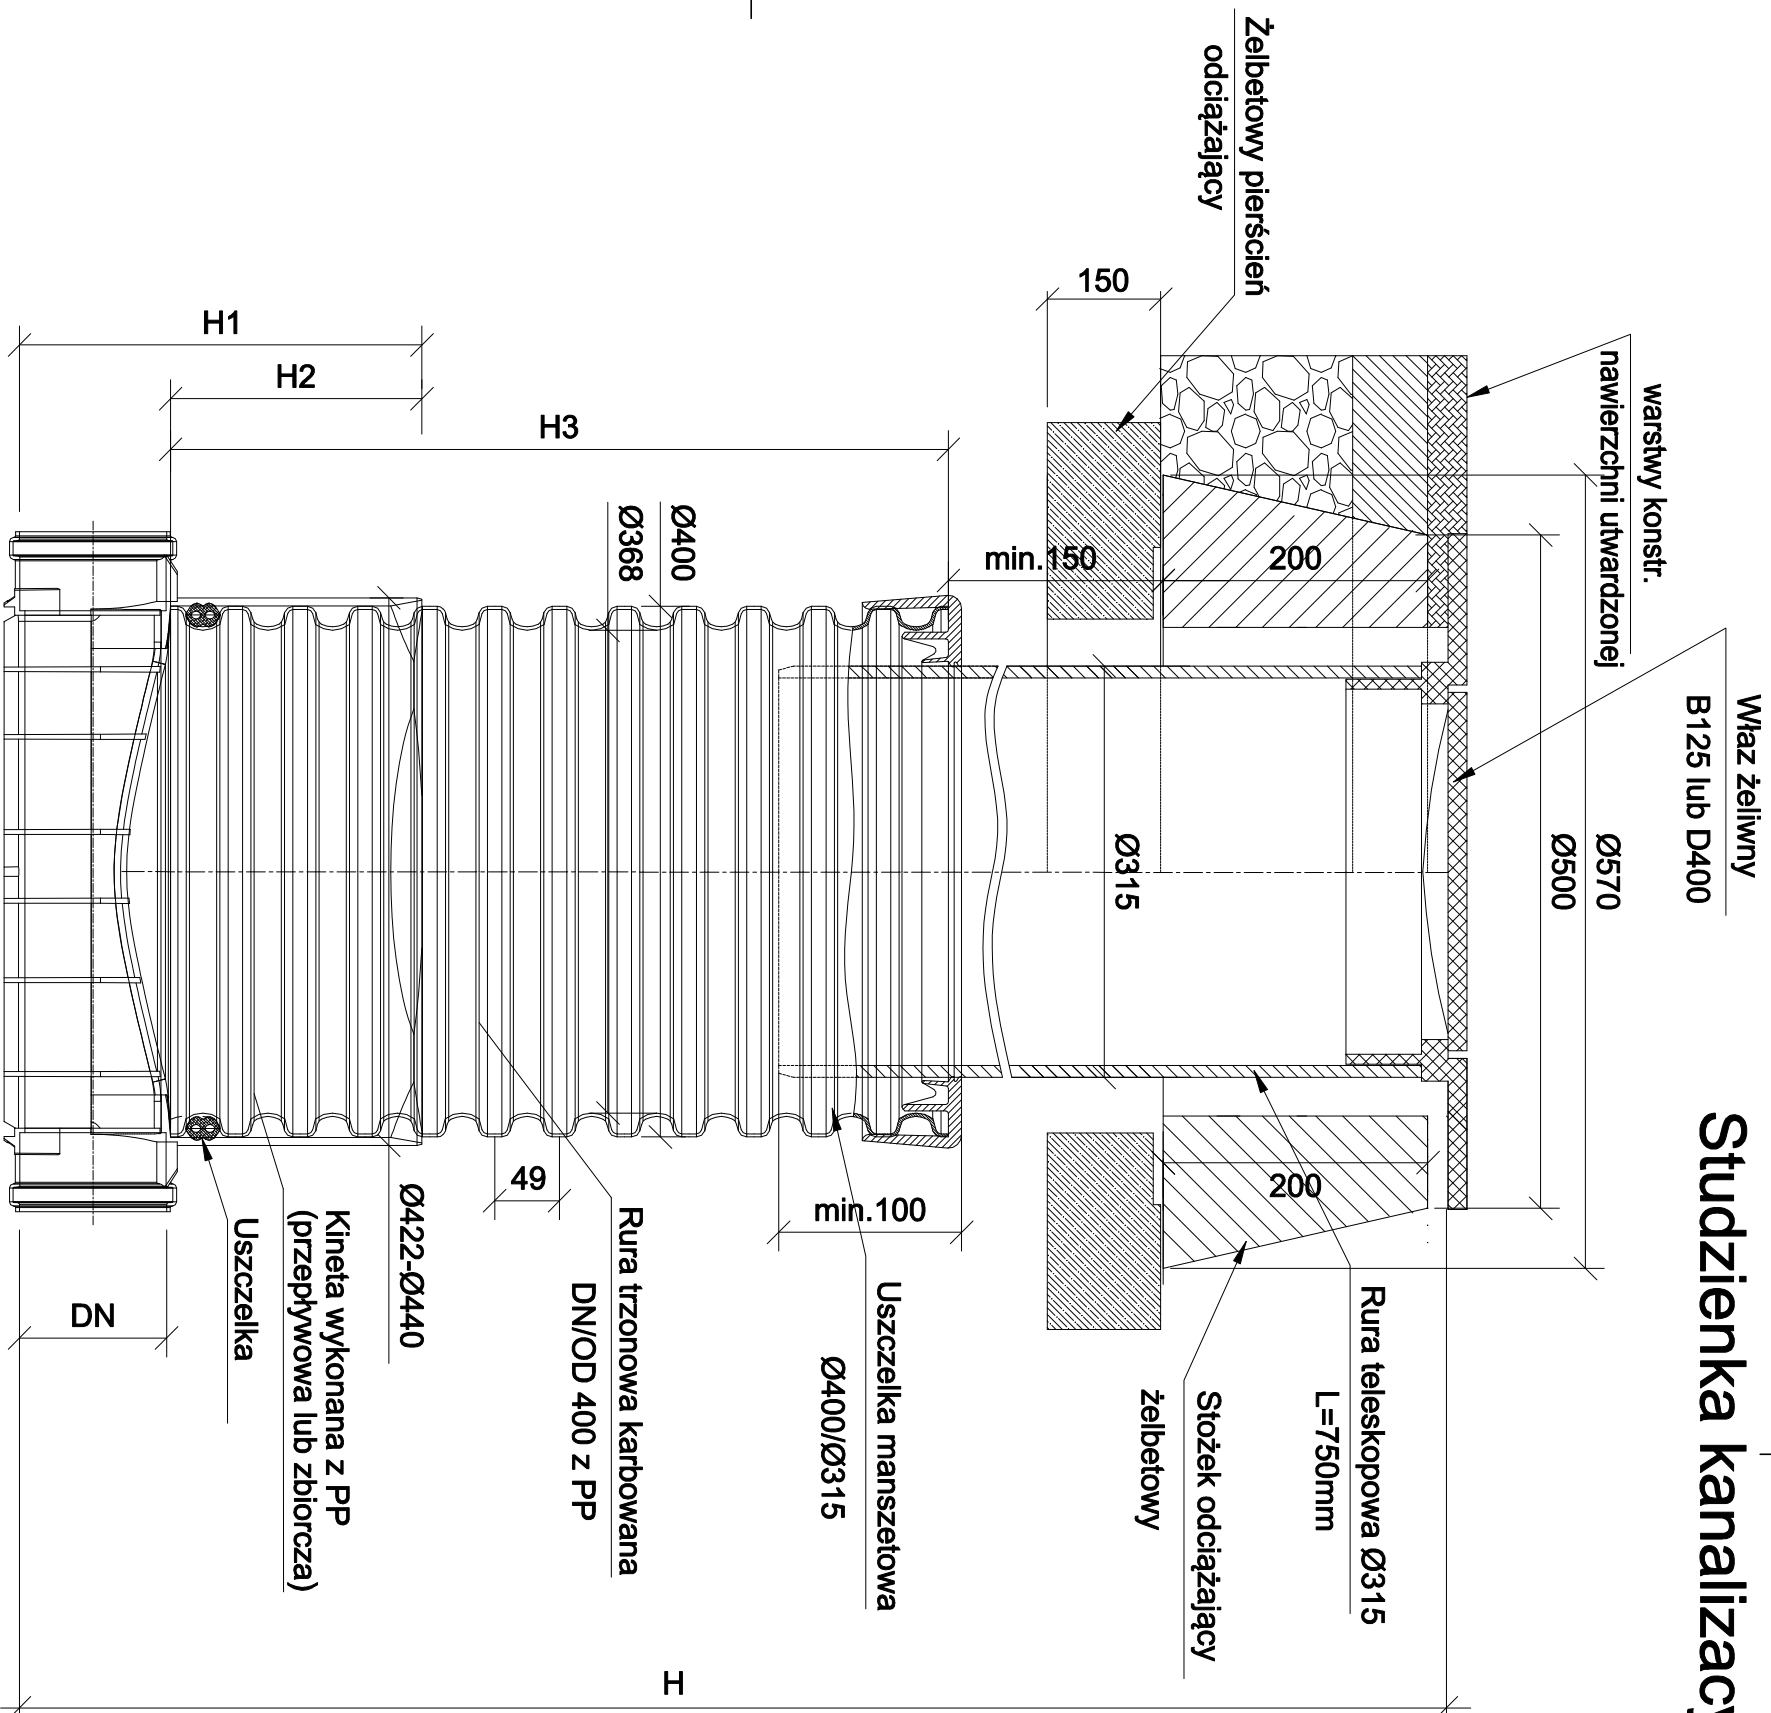

## Studzienka inspekcyjna z rurą trzonową karbowaną DN/OD400

(ze stożkiem odciążającym żelbetowym,

**rurą teleskopową 315 oraz wiazem klasy D400)**

z kinetą przepływową lub zbiorczą

<b>Objekt :</b> Sieć wodociągowa o dł. ok. 150m i sieci kanalizacji sanitarnej dn 200mm o dł. ok. 150m w m. Harasiuki na dz. 229/3,239,243/2,243/1 gm. Harasiuki.		<b>Branża:</b> Sanitarna	
<b>Temat :</b> Rozbudowa sieci wodociągowej dn 110mm o dł. ok. 150m i sieci kanalizacji sanitarnej dn 200mm o dł. ok. 150m w m. Harasiuki na dz. 229/3,239,243/2,243/1 gm. Harasiuki.		<b>Faza opracowania:</b> Projekt techniczny	
<b>Nazwa i adres Inwestora:</b> Gmina Harasiuki ul. Długa 11 ,37-413 Harasiuki		<b>Nr umowy:</b>	
<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Nr uprawnień:</b>	<b>Data:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Projektant:</b> mgr. inż. Adam Szwed	PDK/0063/POOS/06	12.2022	
<b>Sprawdzający:</b> mgr. inż. Arkadiusz Ślęzak	PDK/0043/POOS/12	12.2022	
<b>Nazwa rysunku:</b>		<b>Skala:</b>	<b>Nr rysunku:</b>
Studienka inspekcyjna Dn 400 mm z pokrywą żeliwną D400		-----	4