

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obręb ewidencyjny : HARASIUKI  
Identyfikator obrębu : 181201\_2.0004  
Jednostka ewid. : Harasiuki  
Powiat : Niżański

Mapa : 7.134.34.01.4.2 Układ wsp. 2000/7  
zasadnicza : 7.134.34.01.4.4  
Skala : 1 : 500 Układ wys. Kronstadt 86

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej G.6640.2.2178.2022

„Nie wyklucza się istnienia na terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, nie zgłoszonych do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej „


Mapa w oznaczonym zakresie aktualna na dzień 28.10.2022 r.

OŚWIADCZENIE  
Niniejszy dokument został opracowany w wyniku pracy geodezyjnej zgłoszonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku .  
Operat techniczny uzyskał pozytywny wynik weryfikacji - protokół nr\_G.6640.2.2178.2022\_1  
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Wykonawca  
USŁUGI GEODEZYJNE  
Leszek Bednarz  
37-400 Racławice, ul. Nadjeziorka 2  
kom. 572 285 243  
e-mail: geodetanisko@wp.pl

Sporządził:

GEODETA  
Leszek Bednarz  
upr. 15318 (1.2,5)

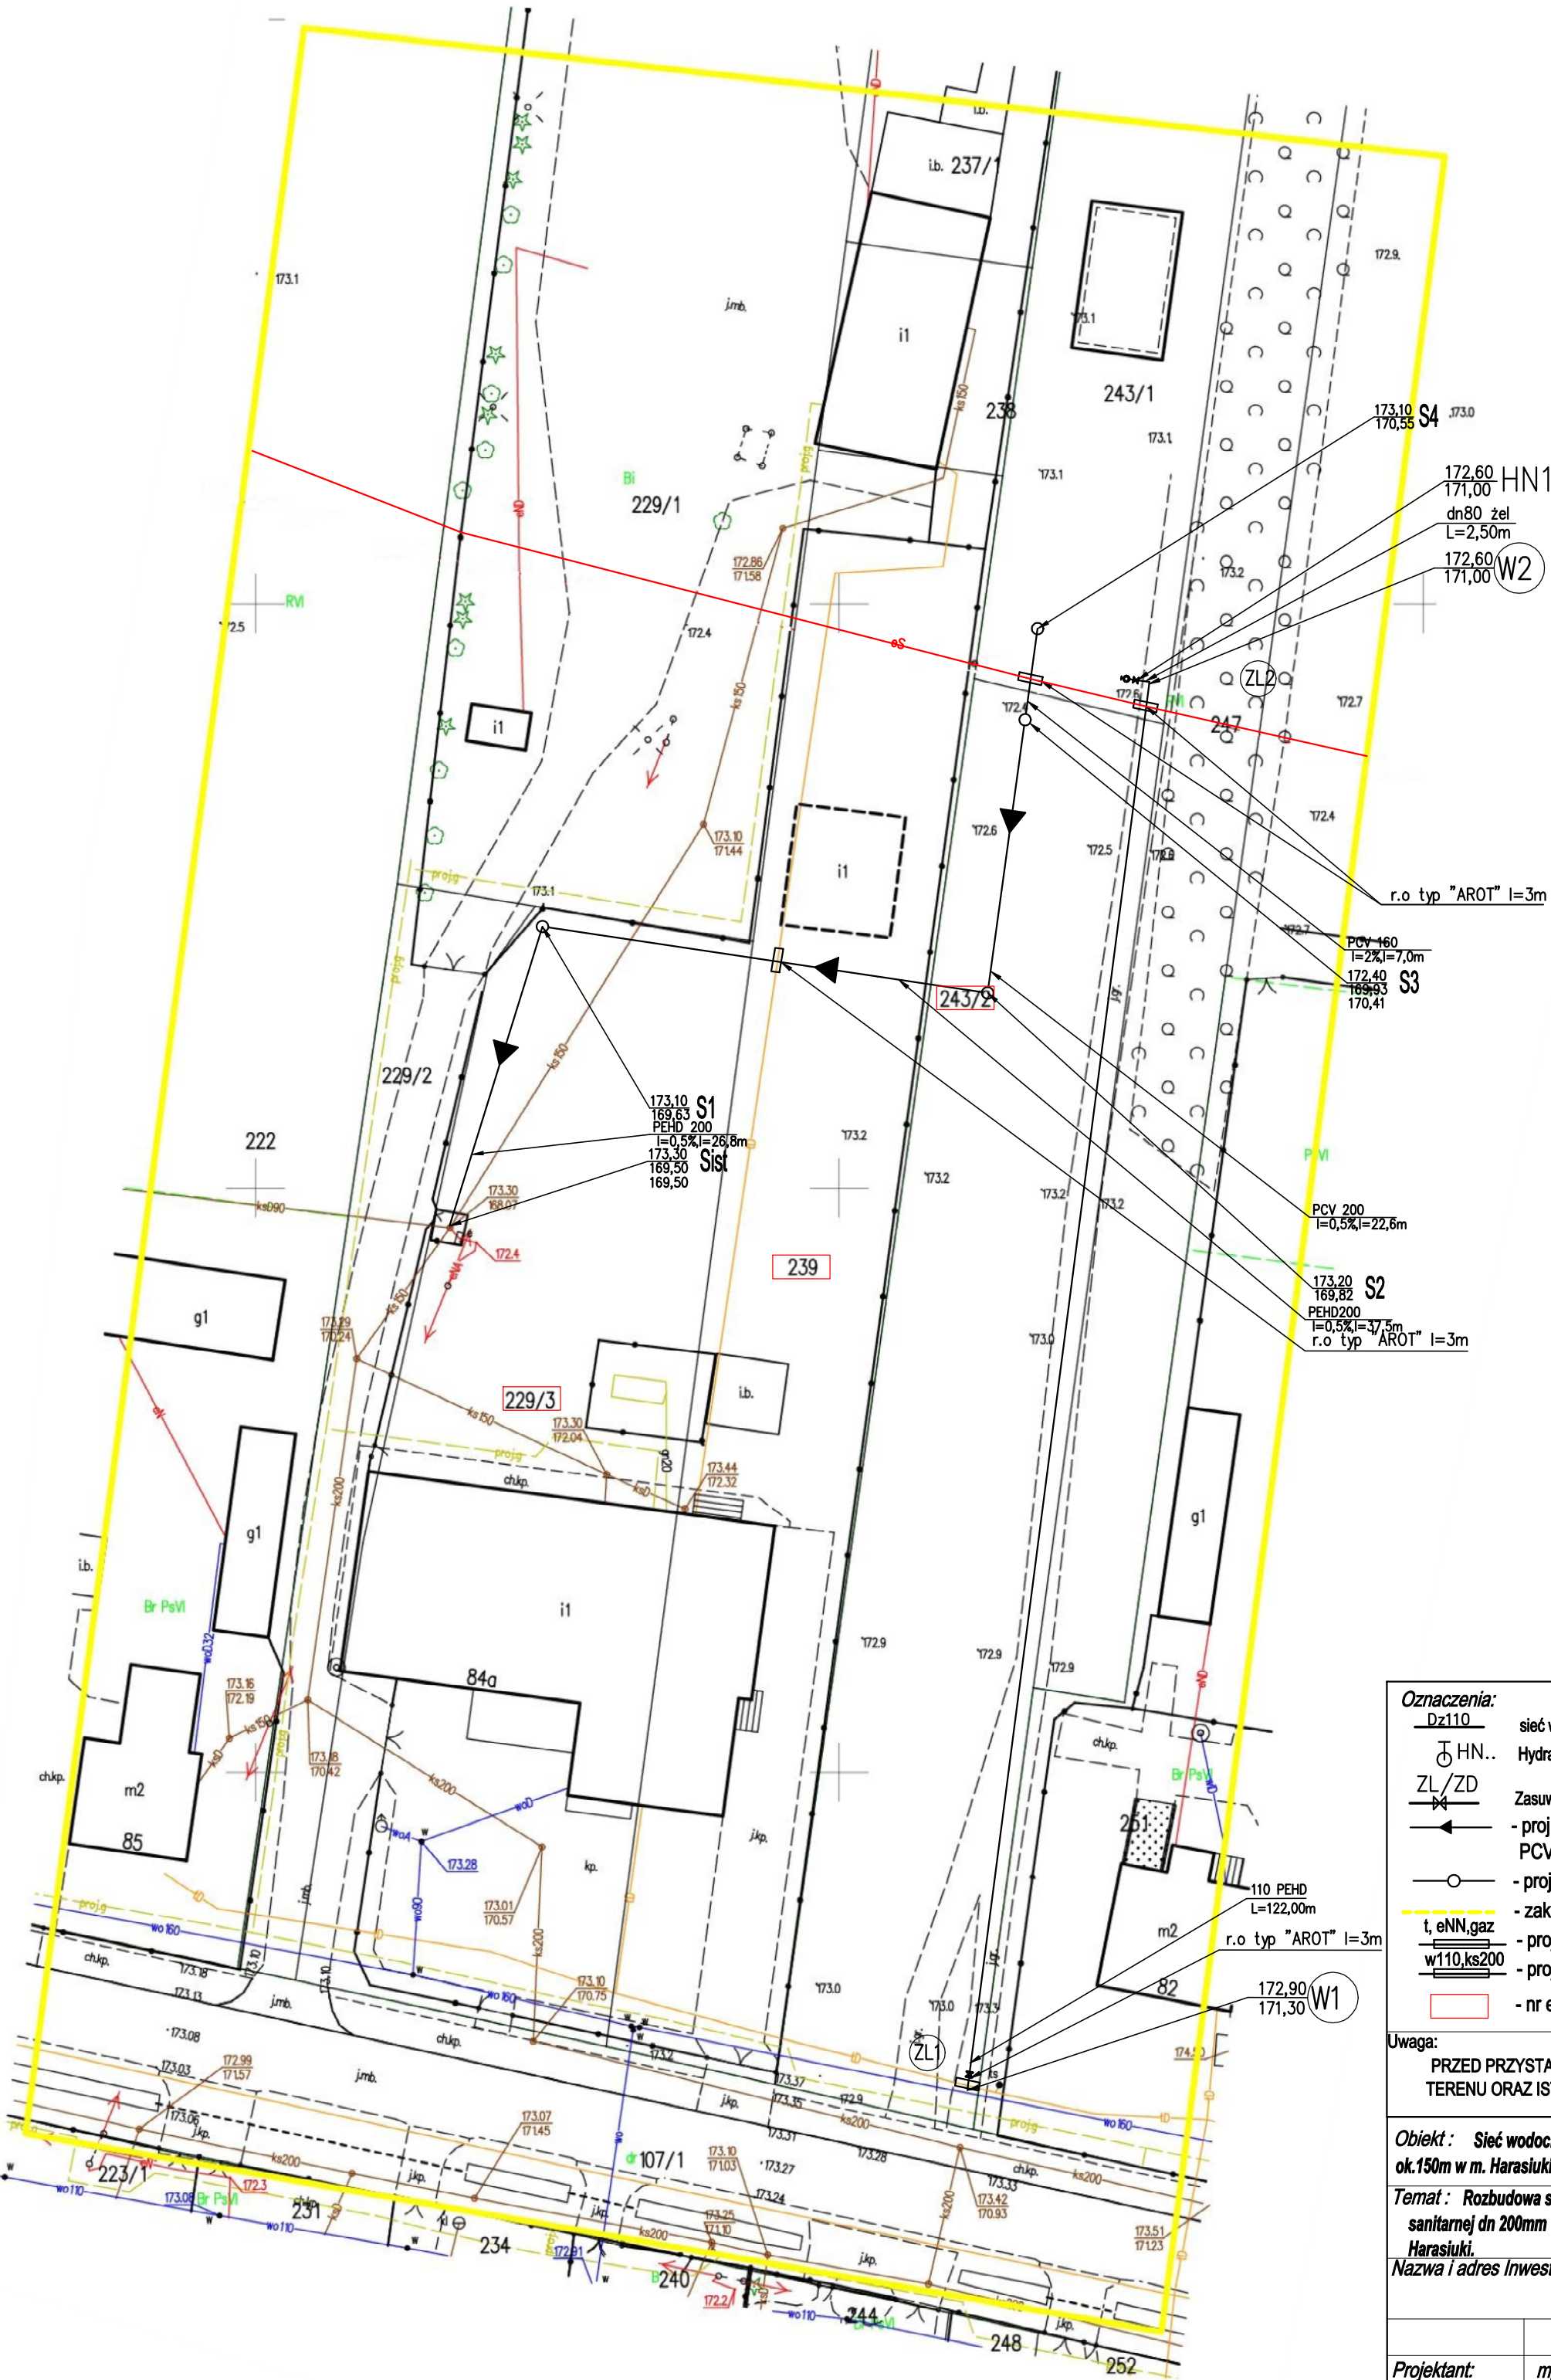

STAROSTA NIŻAŃSKI

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przeprowadzono koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu / przyłączy i sporządzono protokół z narady  
Data zakończenia narady koordynacyjnej:

23 -12- 2022

G.6630.244.2022

Znak sprawy:.....  
Naradę koordynacyjną przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z up. STAROSTY

(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)

Jarosław Wołoszyn

Podinspektor

w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami

/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Oznaczenia:

- Dz110 sieć wodociągowa l=122,0m PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6mm
- HN.. Hydrant nadziemny DN80, 1szt. W.. Punkty na przewodzie wodociągowym
- ZL/ZD Zasuwa odcinająca/domowa
- proj. sieć kanalizacji grawitacyjnej - rurociąg ks PCV160, l=7m; PE100 SDR 17 200x11,9 l=64,3m PCV 200 SN8,l=22,6m
- proj. studnia kanalizacji sanitarnej - systemowa dn 400mm- 3szt.
- zakres
- t, eNN,gaz - proj. rura osłonowa dwudziela typ arot PCV 110 l=2m - tel,gaz ; l=3m gaz
- w110,ks200 - proj. rura ochronna PCV dn 200 ( w 110mm), dn 315 (ks 200) l= 3m
- nr ewid.działki

Uwaga:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ RZĘDNE TERENU ORAZ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA.

Objekt : Sieć wodociągowa o dł. ok.150m i sieci kanalizacji sanitarnej dn 200mm o dł. ok.150m w m. Harasiuki na dz. 229/3,239,243/2,243/1 gm. Harasiuki.

Branża: Sanitarna

Temat : Rozbudowa sieci wodociągowej dn 110mm o dł. ok.150m i sieci kanalizacji sanitarnej dn 200mm o dł. ok.150m w m. Harasiuki na dz. 229/3,239,243/2,243/1 gm. Harasiuki.

Faza opracowania: Projekt techniczny

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Harasiuki  
ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki

Nr umowy:

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektant:	mgr. inż. Adam Szwed	PDK/0063/POOS/06	12.2022	
Sprawdzający:	mgr. inż. Arkadiusz Ślęzak	PDK/0043/POOS/12	12.2022	
Nazwa rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu		Skala: 1:500	Nr rysunku: 1