

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74

☎ fax: (34) 356-32-85

✉ psse.lubliniec@pis.gov.pl

NS-HKiŚ-432-146/2014

Lubliniec, ... 26. LIS. 2014

DECYZJA
- orzeczenie -

P. Zakarewski
28. 11. 2014
8583

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
- art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.),
- § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.),
- załączników do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) nr: 1A; 2 lp. 4; 3A lp. 1; 3B lp.1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
stwierdził

w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, przydatność do spożycia przez ludzi wody z sieci wodociągowej Lisów eksploatowanej przez Gminę Herby, ul. Lubliniecka 33

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014r. wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do strony (zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr NS-HKiŚ-432-146/2014), przeprowadzając kontrolę sanitarną, protokół Nr 581/1211/NS-HKiŚ/2014, obejmującą kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W jej toku pobrano 2 próbki wody do badań w zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym. W tym samym dniu próbki zostały dostarczone do laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu.


Po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody Nr: OL/BW/704/1161/1990/W/14; OL/BW/704/1162/1991/W/14 z dnia 31.10.2014r. wydanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bytomiu, zawierających wyniki badań próbek wody pobranych w toku ww. kontroli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził, iż woda w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniała wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) załączniki nr: 1A; 2 lp. 4; 3A lp. 1; 3B lp.1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15.

Strona została powiadomiona o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania wniosków dowodowych (dowód: zawiadomienie NS-HKiŚ-432-146/14 z dnia 07.11.2014r.)

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § 1 kpa. z uwagi na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, ul. Dworcowa 17, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

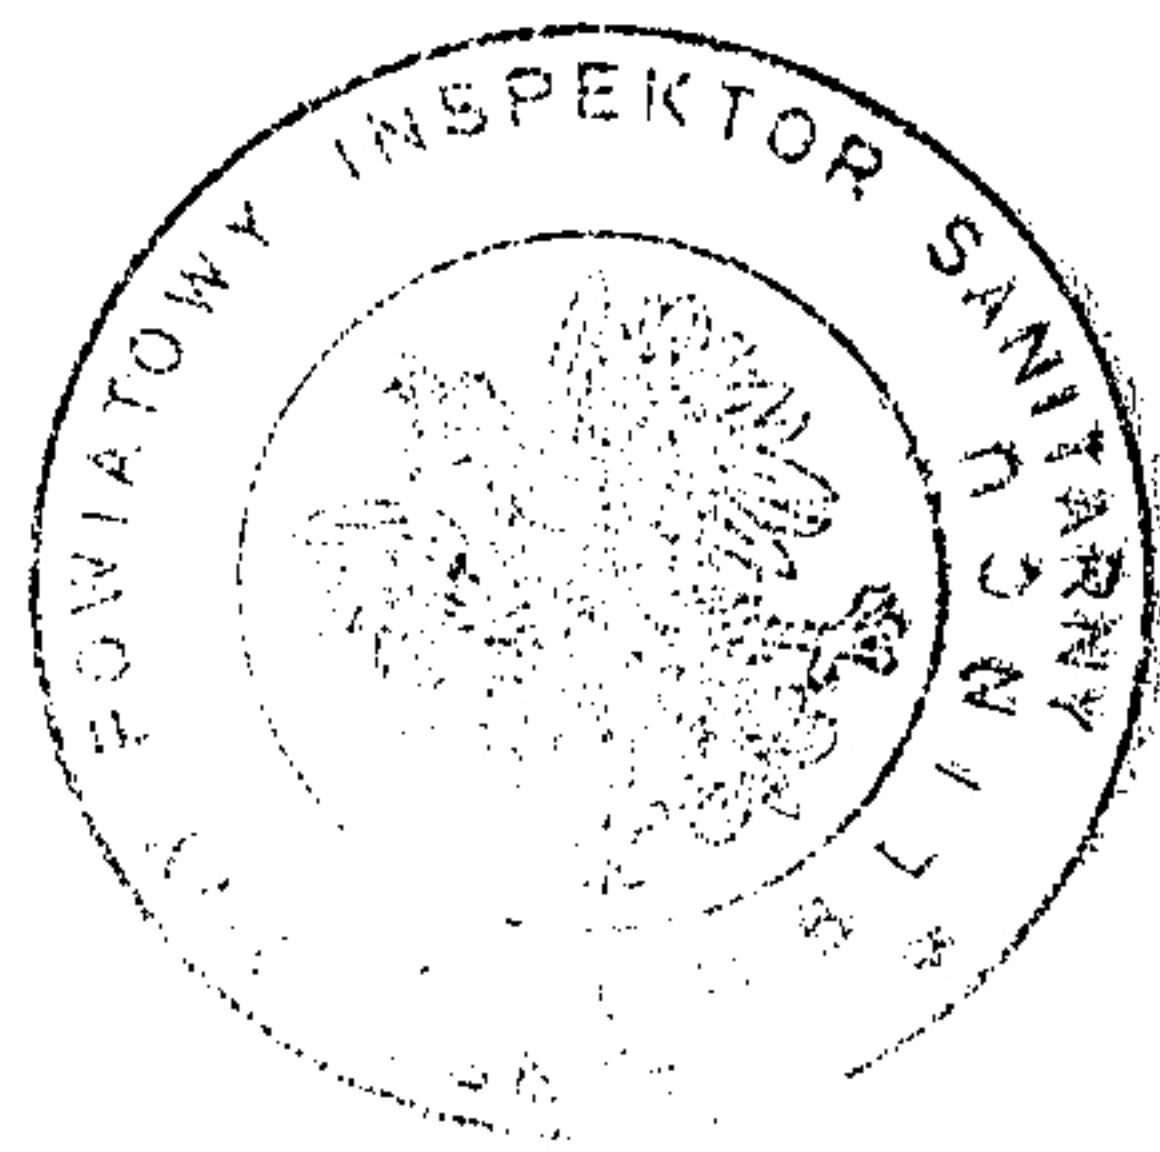

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu
Mieczysław Osinski
lek. med. Mieczysław Osinski

Otrzymują:

1. Gmina Herby
42- 284 Herby, ul. Lubliniecka 33
2. a/a