


WPUST PŁASKI

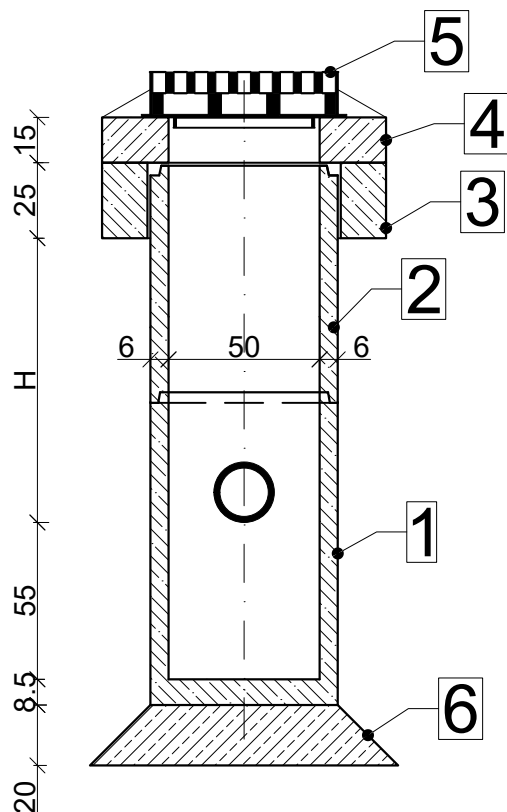

ELEMENTY WPUSTU PŁASKIEGO :

- 1 - podstawa wpustu
- 2 - krąg pośredni
- 3 - pierścień odciażający
- 4 - płyta pokrywowa
- 5 - wpust żeliwny płaski kl. D400
- 6 - grunt stabilizowany cementem (1:10)

UWAGA:

Przyłącza przykanalików należy wykonać jako połączenia elastyczne i szczelne, na wysokości nie wyższej niż 75cm od dna studni
Grunt pod studnią należy zagaęścić do uzyskania $I_s \geq 0,98$

Zasypkę wokół studni należy wykonać warstwami o gr. max 30cm, z piasku różnoziarnistego o wilgotności ok 10%.

Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu:

- do głębokości 1,0m poniżej poziomu nawierzchni $I_s \geq 0,98$;
- powyżej głębokości 1,0m $I_s \geq 1,0$

 MPJ projekt		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
<i>Nazwa i adres obiektu</i>				
Przebudowa ul. Orzechowej w Lisowie				
<i>Tytuł rysunku</i>		Szczegół studni		
<i>Inwestor</i>		Gmina Herby		
<i>Imię i nazwisko projektanta</i>		<i>Podpis</i>		<i>Nr rys.</i>
mgr inż. Rafał Popiołek				6
<i>Nr uprawnień</i>	SLK/7115/PBD/16			
<i>Data</i>	VI.2018r.	<i>Skala</i>		1:25