

LEGENDA:

1 - Kocioł DeDietrich typ GT 226,
moc cieplna Q = 78 kW

1.1 - Palnik gazowy, jednostopniowy Riello typ Guilliver BS2
z rampą gazową MBD405 i połączeniem antywibracyjnym GA20

2 - Szafka gazowa red.-pom., o wymiarach 60x60x25 cm

D - Dwuzłączka

ZO - Zawór kulowy przelotowy


AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJI GAZOWEJ TYP GX FIRMY GAZEX:

3 - Szafka gazowa o wymiarach 60x60x25 cm
- z zaworem odcinającym DN32 oraz
pełnoprzelotowym zaworem odcinającym kłapowym MAG-3,
korpus typ ZBK-50k, DN50, przeciwkolejerze DN32

4 - Detektor gazu ziemnego typ DEX-12 -
- zamontować pod stropem

5 - Moduł alarmowy MD-2.Z

6 - Sygnalizator świetlno-akustyczny

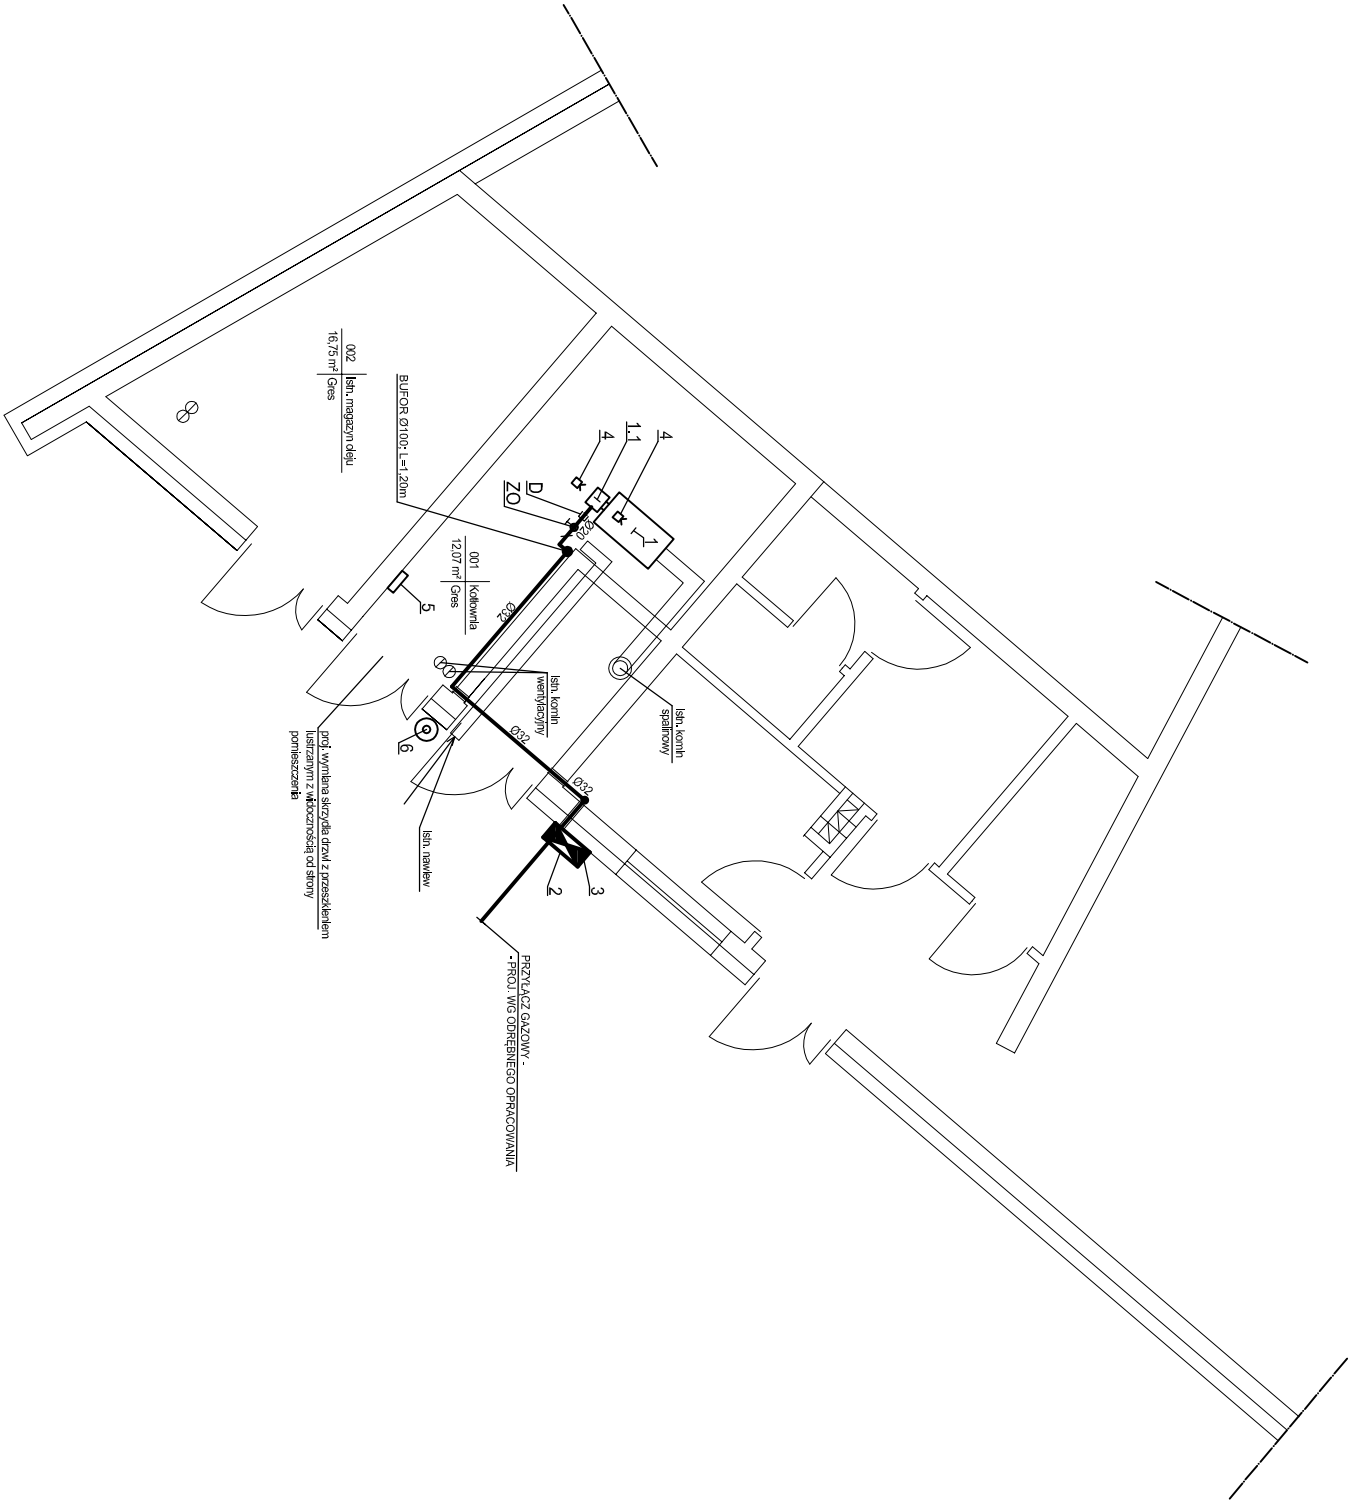

BIURO INŻYNIERSKIE abm Artur Bednarz 35-101 Rzeszów, ul. Kowańska 2a				
Nazwa zadania	Wymiana w istniejącym kole palnika wentylatorowego olejowego na gazowy, wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotła z dostosowaniem do wymogów kotłowni gazowej w budynku Piłalni wód w Parku Źdrojowym w Horyńcu-Źdroju			
Nazwa obiektu	Wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotła w kotłowni wbudowanej w budynku Piłalni wód w Parku Źdrojowym			
Nr ewid. działki	1861/1, 1860/45; obręb 0002 Horyniec - Źdrój			Skala
Adres obiektu	37-620 Horyniec - Źdrój, Aleja Przyjaźni			1:100
Treść rysunku	Instalacja gazowa - rzut partiu			
Inwestor	Gmina Horyniec-Źdrój			
Adres inwestora	37-620 Horyniec-Źdrój, Aleja Przyjaźni 5			
Zespół projektowy		Upr. bud.	Podpis	
mgr inż.	Artur Bednarz	PDK/0128/POSO/07	Faza	
inż.	Marian Bednarz	11/92	PB	
			Data	
			06.2017	
			Nr rys	