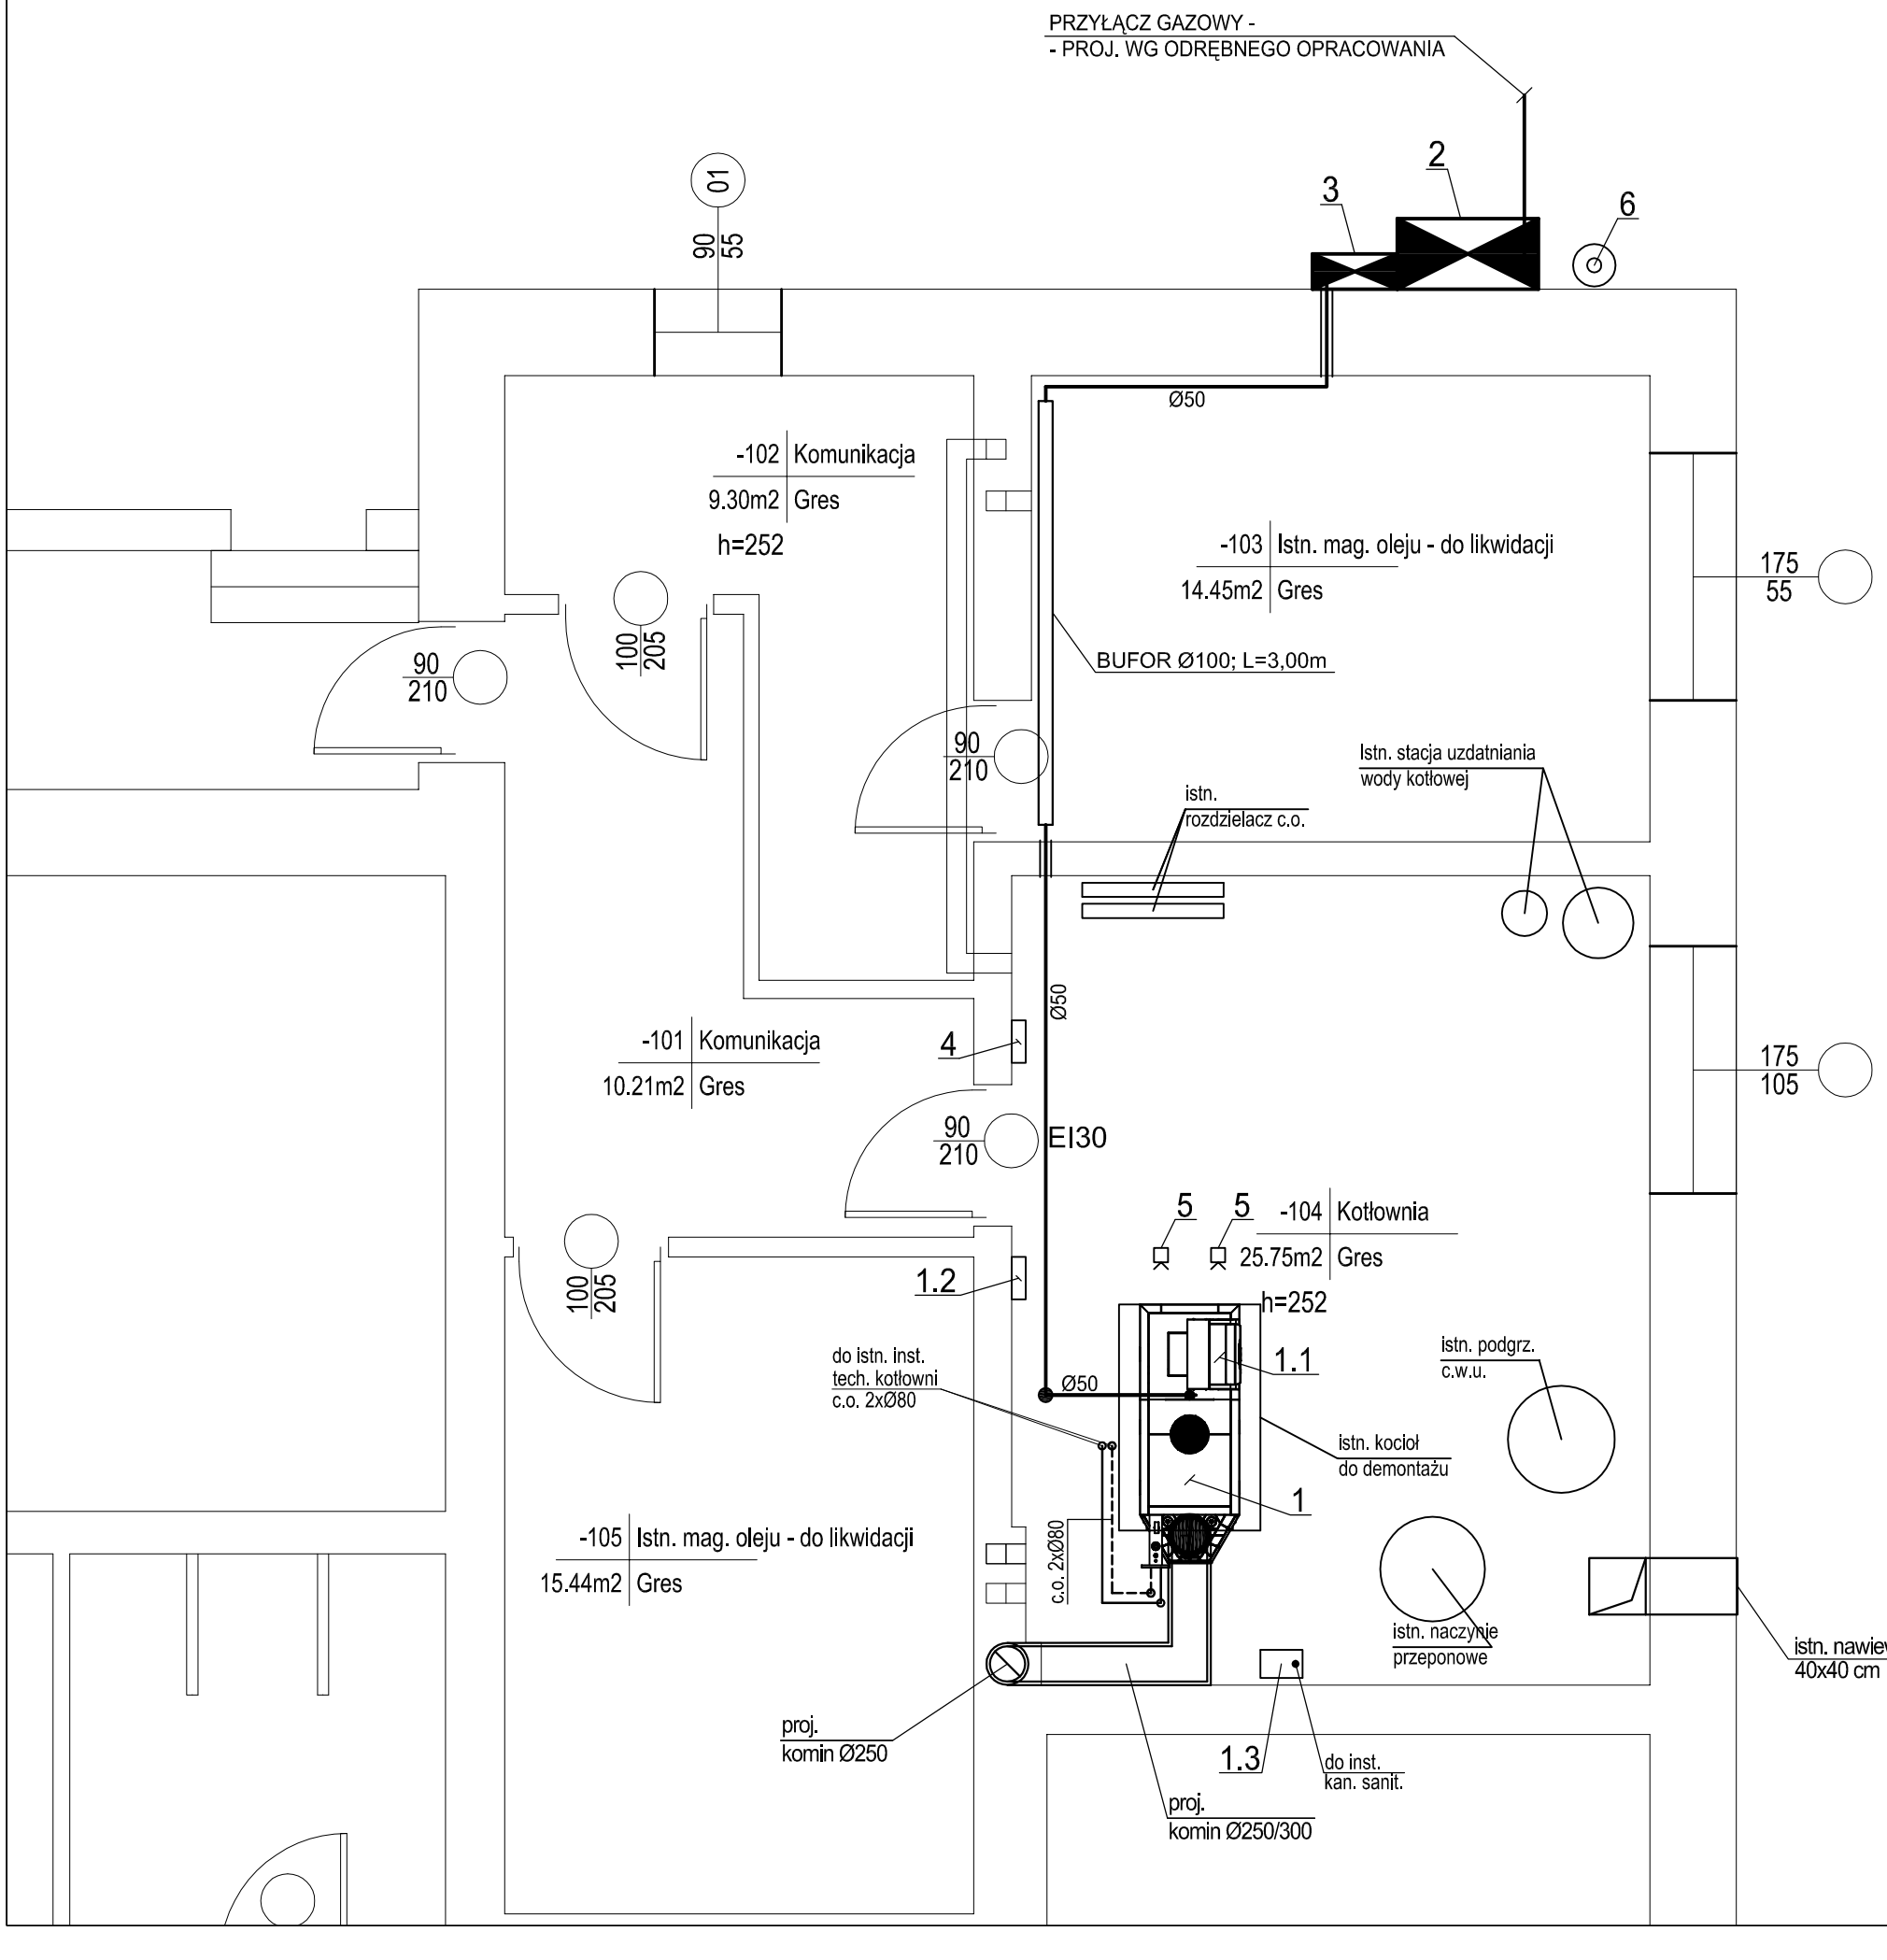

LEGENDA:

1 - Kocioł gazowy kondensacyjny
moc znamionowa Q=279 kW

1.1 - Konsola sterownicza

1.2 - Konsola sterownicza naścienna

1.3 - Neutralizator kondensatu

2 - Szafka gazowa red.-pom. - proj. wg odrębnego opracowania

AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

3 - Szafka gazowa o wymiarach 600x600x300 mm
- z zaworem odcinającymi DN50 oraz pełnoprzelotowym zaworem odcinającym klapowym, korpus ZBk-50k, DN50

4 - Detektor gazu ziemnego typ - zamontować pod stropem

5 - Moduł alarmowy

6 - Sygnalizator świetlno-akustyczny

BIURO INŻYNIERSKIE
abm
Artur Bednarz
35-101 Rzeszów, ul. Kowalska 2a

Nazwa zadania	Wymiana istniejącego kotła olejowego na kocioł gazowy w istniejącej kotłowni w budynku Gimnazjum w Horyńcu - Zdroju			
Nazwa obiektu	Wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotła w kotłowni wbudowanej w budynku Gimnazjum			
Nr ewid. działki	2292/15; obręb 0002 Horyniec - Zdrój			Skala 1:50
Adres obiektu	37-620 Horyniec - Zdrój, ul. Jana III Sobieskiego 2A			
Treść rysunku	Instalacja gazowa i tech. kotłowni - rzut piwnic			
Inwestor	Gmina Horyniec-Zdrój			
Adres inwestora	37-620 Horyniec-Zdrój, Aleja Przyjaźni 5			
Zespół projektowy		Upr. bud.	Podpis	
mgr inż.	Artur Bednarz	PDK/0128/POOS/07		Faza PB
inż.	Marian Bednarz	11/92		
				Data 04.2017
				Nr rys