


**LEGENDA:**

1 - Kocioł Buderus Logano 215 48-58,  
moc cieplna Q = 58 kW

1.1 - Palnik gazowy, jednostopniowy Riello typ Guiliver BS2  
z rampą gazową MBD405 i połączeniem antywibracyjnym GA20

D - Dwuzłączka

ZO - Zawór kulowy przelotowy

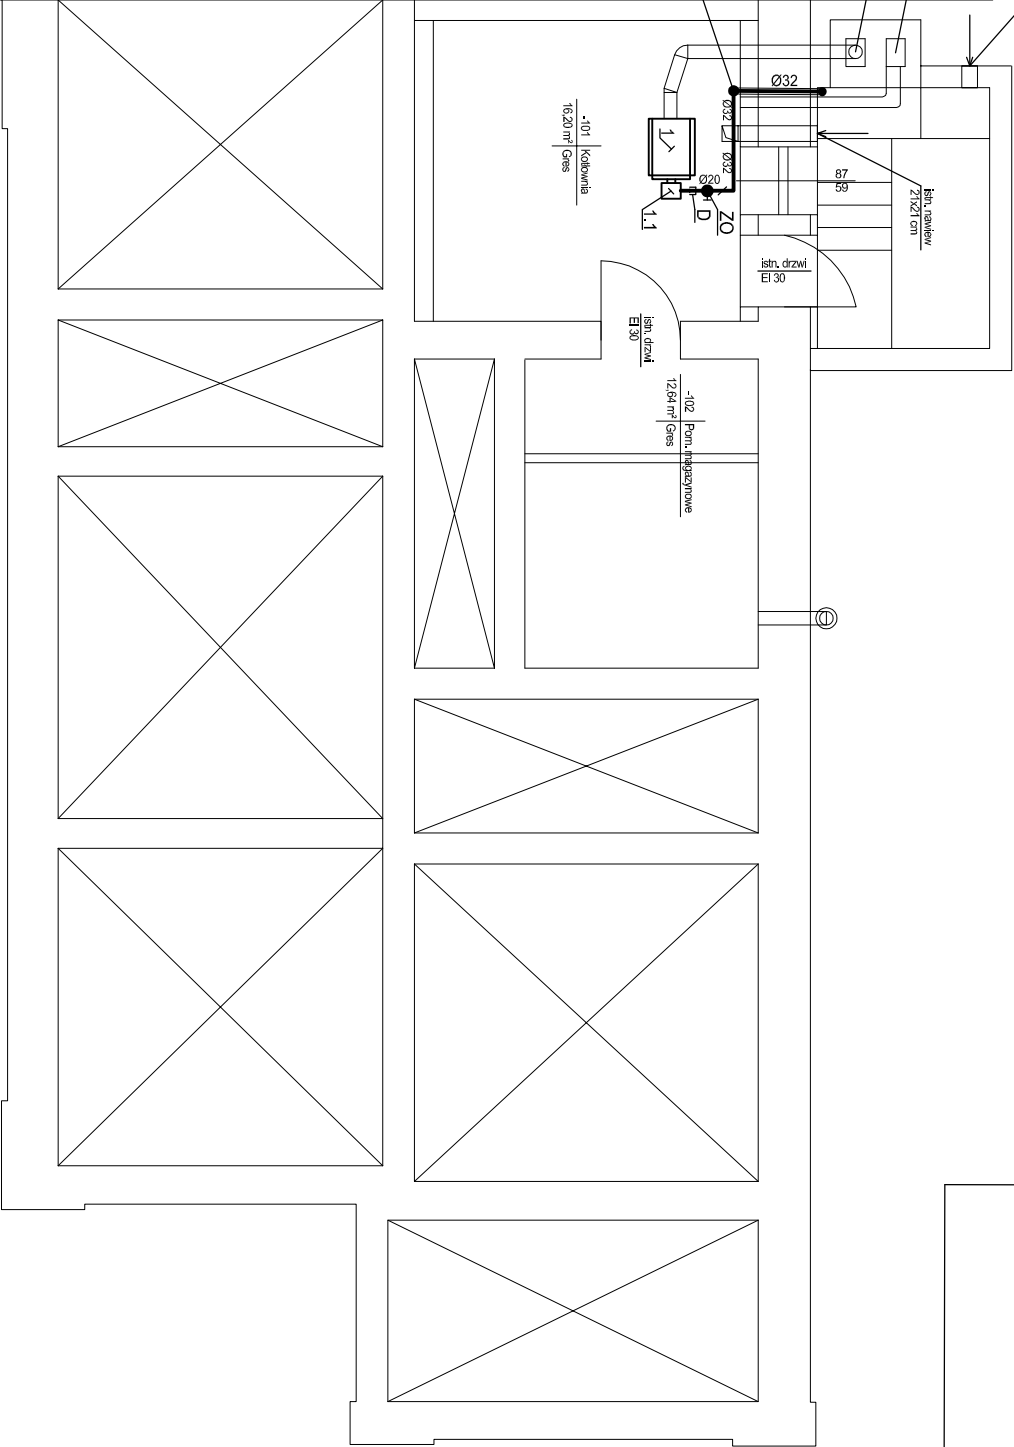

<p style="text-align: center;"><b>BIURO INŻYNIERSKIE</b>  <b>abm</b>  <b>Artur Bednarz</b>  <b>35-101 Rzeszów, ul. Kowańska 2a</b></p>				
Nazwa zadania	Wymiana w istniejącym kole palnika wentylatorowego olejowego na gazowy, wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotła z dostosowaniem do wymogów kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju			
Nazwa obiektu	Wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotła w kotłowni wbudowanej w budynku Urzędu Gminy			
Nr ewid. działki	2287; obręb 0002 Horyniec - Zdrój	Skala	1:100	
Adres obiektu	37-620 Horyniec - Zdrój, Aleja Przyjaźni 5			
Treść rysunku	Instalacja gazowa - rzut pionowy			
Inwestor	Gmina Horyniec-Zdrój			
Adres inwestora	37-620 Horyniec-Zdrój, Aleja Przyjaźni 5			
Zespół projektowy	Upř. bud.	Podpis		
mjr inż.	Artur Bednarz	PDK/0128/POOS/07	Faza	
inż.	Marian Bednarz	11/92	PB	
			Data	
			06.2017	
			Nr rys	