

LEGENDA:

1.1 - Palnik gazowy, jednostronopłowy Riello typ Gulliver BS2  
z rampą gazową MBD405 i połączeniem antywibracyjnym GA20


2 - Szafka gazowa red.-pom., o wymiarach 60x60x25 cm

D - Dwuzłączka

ZO - Zawór kulowy przelotowy

AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA  
INSTALACJI GAZOWEJ TYP GX FIRMY GAZEX:

3 - Szafka gazowa o wymiarach 60x60x25 cm  
- z zaworem odcinającym DN32 oraz  
pełnoprzelotowym zaworem odcinającym kłapowym MAG-3,  
korpus typ ZBK-50k, DN50, przeciwkoinierze DN32

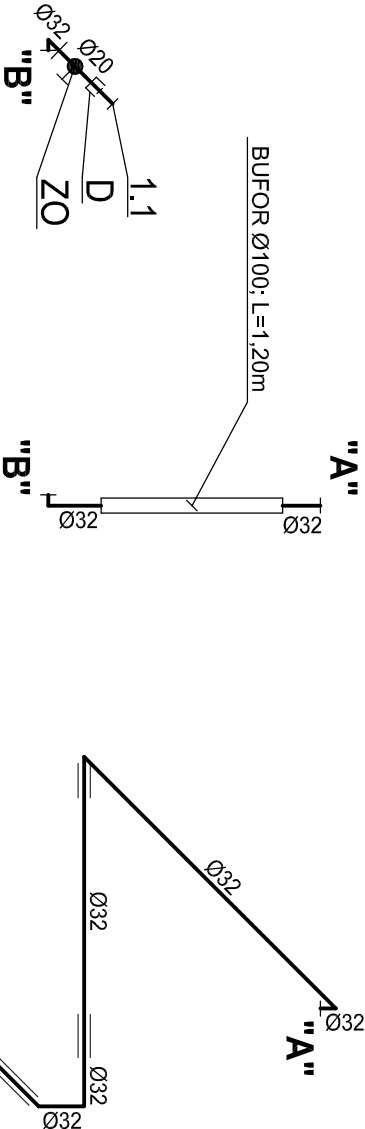

PRZYŁĄCZ GAZOWY -  
- PROJ. WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

BIURO INŻYNIERSKIE abm Artur Bednarz 35-101 Rzeszów, ul. Kowalska 2a				
Nazwa zadania	Wymiana w istniejącym kotle palnika wentylatorowego olejowego na gazowy, wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotła z dostosowaniem do wymogów kotłowni gazowej w budynku Piłalni wód w Parku Źródłowym w Horyncu-Źdroju			
Nazwa obiektu	Wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotła w kotłowni wbudowanej w budynku Piłalni wód w Parku Źródłowym			
Nr ewid. działki	1861/1, 1860/45; obręb 0002 Horyniec - Źdrój	Skala 1:50		
Adres obiektu	37-620 Horyniec - Źdrój, Aleja Przyjaźni			
Treść rysunku	Instalacja gazowa - aksometria			
Investor	Gmina Horyniec-Źdrój			
Adres inwestora	37-620 Horyniec-Źdrój, Aleja Przyjaźni 5			
Zespół projektowy	mgr inż. Artur Bednarz		Upr. bud.	Podpis
inż.	Marian Bednarz	11/92		Faza PB
				Data 06.2017
				Nr rys