

LEGENDA:

1.1 - Palnik gazowy, jednostopniowy Riello typ Guilliver BS2 z rampą gazową MBD405 i połączeniem antywibracyjnym GA20


2 - Szafka gazowa red.-pom., o wymiarach 60x60x25 cm

D - Dwuzłączka

ZO - Zawór kulowy przełotowy

AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJI GAZOWEJ TYP GX FIRMY GAZEX:

3 - Szafka gazowa o wymiarach 60x60x25 cm
- z zaworem odcinającym DN32 oraz pełnoprzelotowym zaworem odcinającym klapowym MAG-3, korpus typ ZBK-50k, DN50, przeciwkoinierze DN32

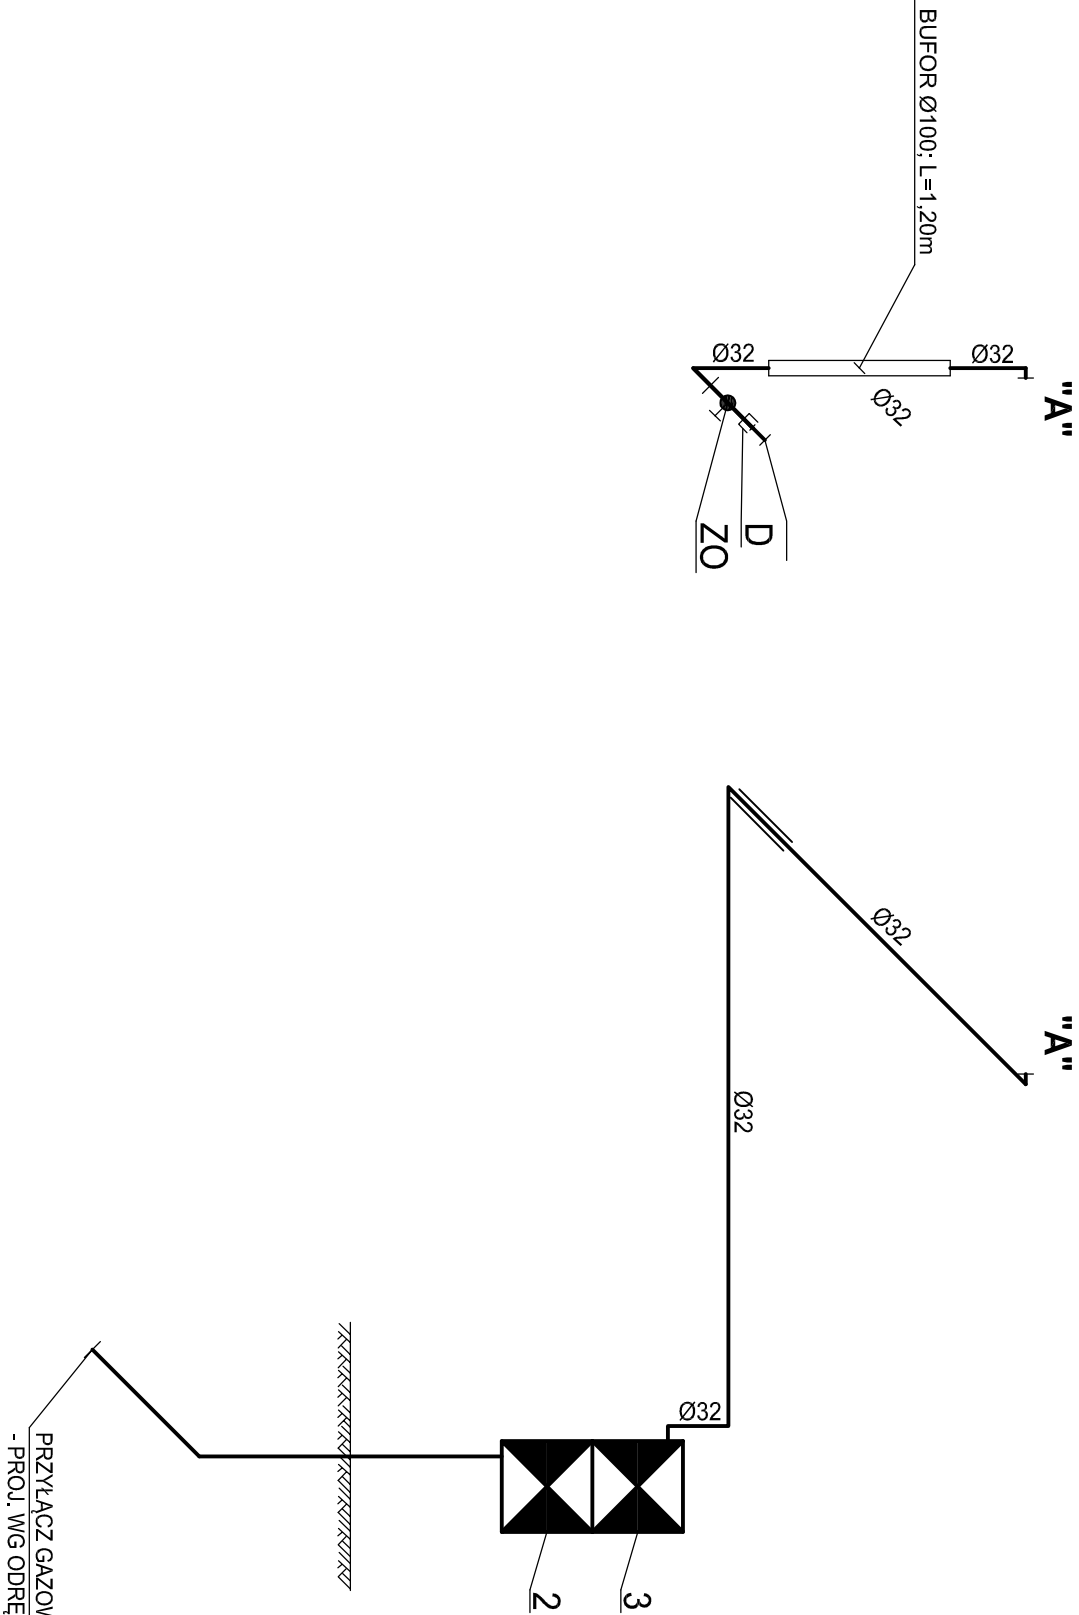

BIURO INŻYNIERSKIE abm Artur Bednarz 35-101 Rzeszów, ul. Kowańska 2a				
Nazwa zadania	Wymiana w istniejącym kole palnika wentylatorowego olejowego na gazowy, wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania koka z dostosowaniem do wymogów kotłowni gazowej w budynku Amfiteatru w Parku Źdrojowym w Horyncu-Zdroju			Skala 1:50
Nazwa obiektu	Wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania koka w kotłowni wbudowanej w budynku Amfiteatru w Parku Źdrojowym			
Nr ewid. działki	1861/1; obręb 0002 Horyniec - Źdrój			
Adres obiektu	37-620 Horyniec - Źdrój, Aleja Przyjaźni			
Treść rysunku	Instalacja gazowa - aksonometria			
Inwestor	Gmina Horyniec-Źdrój			
Adres inwestora	37-620 Horyniec-Źdrój, Aleja Przyjaźni 5			
Zespół projektowy	mgr inż. Artur Bednarz		Upr. bud.	Podpis
inż.	Marian Bednarz	11/92		Faza PB
				Data 06.2017
				Nr rys