

**PROJEKTOWANIE
W BUDOWNICTWIE**
Jacek Cichoński

biuro, korespondencja:
adres do wystawiania faktur:
tel. kom.:
e-mail:
strona www:

ul. Józefa Wolnego 14/33, 40-857 Katowice
ul. Biegusa 72/17, 44-122 Gliwice
601 488 952 • 603 492 790
pracownia@drogi-cichonski.pl
www.drogi-cichonski.pl

PROJEKTY DROGOWE • KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERSKIE • BUDOWLANO-INSTALACYJNE • EKSPERTYZY TECHNICZNE
NIP 631-105-11-61 • REGON 271914483 • KONTO ING Bank Śląski 09 1050 1214 1000 0090 9559 2946

OPINIA TECHNICZNA

**komina zlokalizowanego na terenie starej gorzelni
w Kochcicach przy ul. Ogrodowej 5**



Zamawiający:

Gmina Kochanowice, ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice

Opracował:

inż. Jacek Cichoński

inż. Jacek Cichoński
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
decyzja nr 45/01 wpis do C.Rz.B. nr 187/02/R/C

mgr inż. Paweł Sierka

mgr inż. Paweł Sierka
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, nr ewid. SLK/7538/PBKb/18

Gliwice, maj 2021 r.

SPIS DOKUMENTACJI

Strona tytułowa

Spis dokumentacji

I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
3. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA
4. OCENA STANU TECHNICZNEGO NA PODSTAWIE OGLĘDZIN
5. ANALIZA POMIARU PIONOWOŚCI
6. WNIOSKI
7. ZALECENIA

II. ZAŁĄCZNIKI

1. Operat techniczny z inwentaryzacji pionowości komina
2. Uprawnienia i zaświadczenia

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA


Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna komina zlokalizowanego na terenie starej gorzelni w Kochcicach przy ul. Ogrodowej 5.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna i oględziny.
- Operat techniczny z inwentaryzacji pionowości komina.
- Serwis zdjęciowy.

3. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA


Komin, który jest przedmiotem niniejszego opracowania jest elementem nieczynnej gorzelni, która jest w trakcie remontu. Komin murowany jest z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Wysokość komina wynosi około 30,0 m, do wysokości około 5,0 m przekrój poziomy komina w kształcie kwadratu (wymiar w rzucie około 2,9 x 2,9 m), a powyżej tej wysokości w kształcie koła (średnica w dolnej części około 2,5 m, a w części trzonu około 1,4 m).

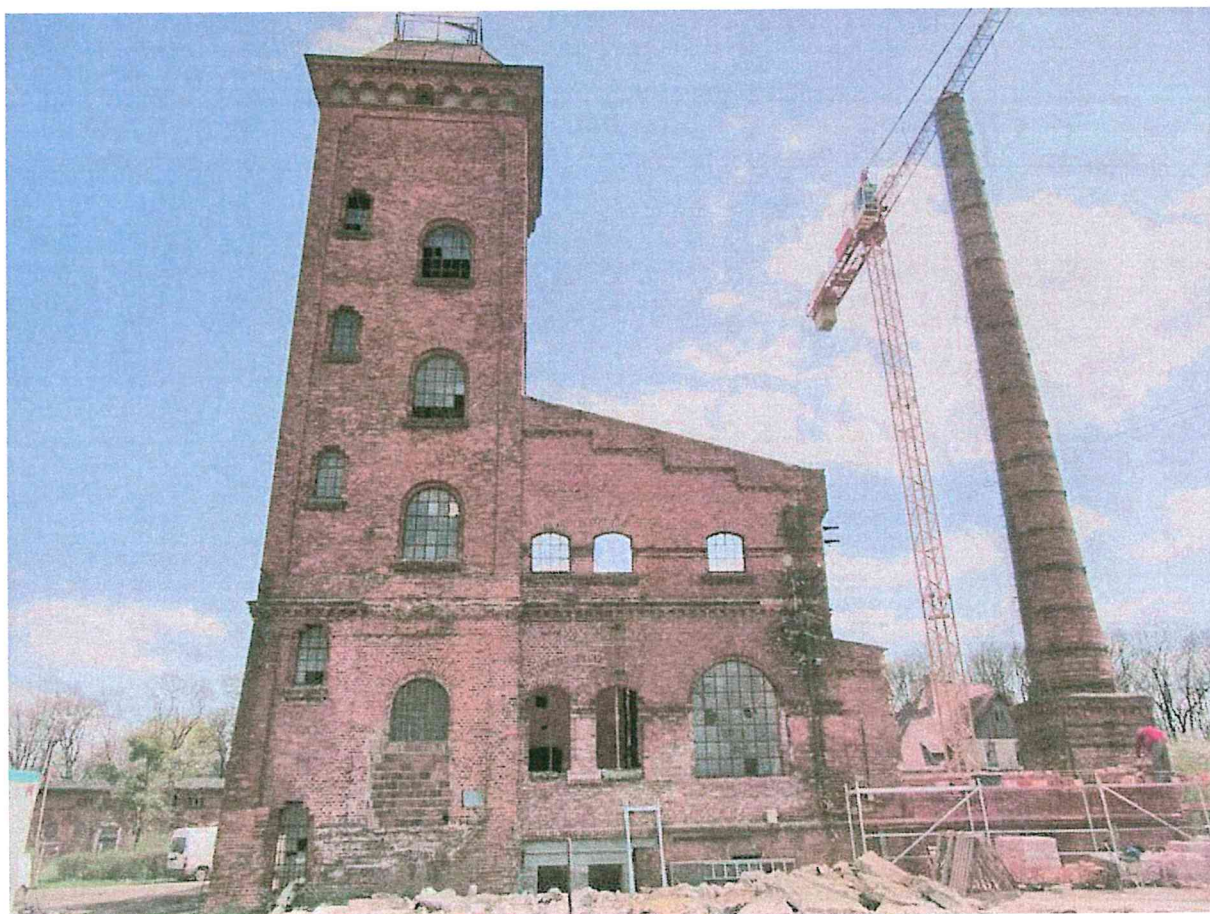

Widok ogólny komina przy starej gorzelni od strony zachodniej.

Komin zabezpieczony jest przed zarysowaniem obręczami stalowymi, które posiadają zamki śrubowe umożliwiające regulację naciągu.

Komin zaopatrzony jest w urządzenia odgromowe tj. otok piorunochronny na głowicy, zwód pionowy i uziom odgromienia.

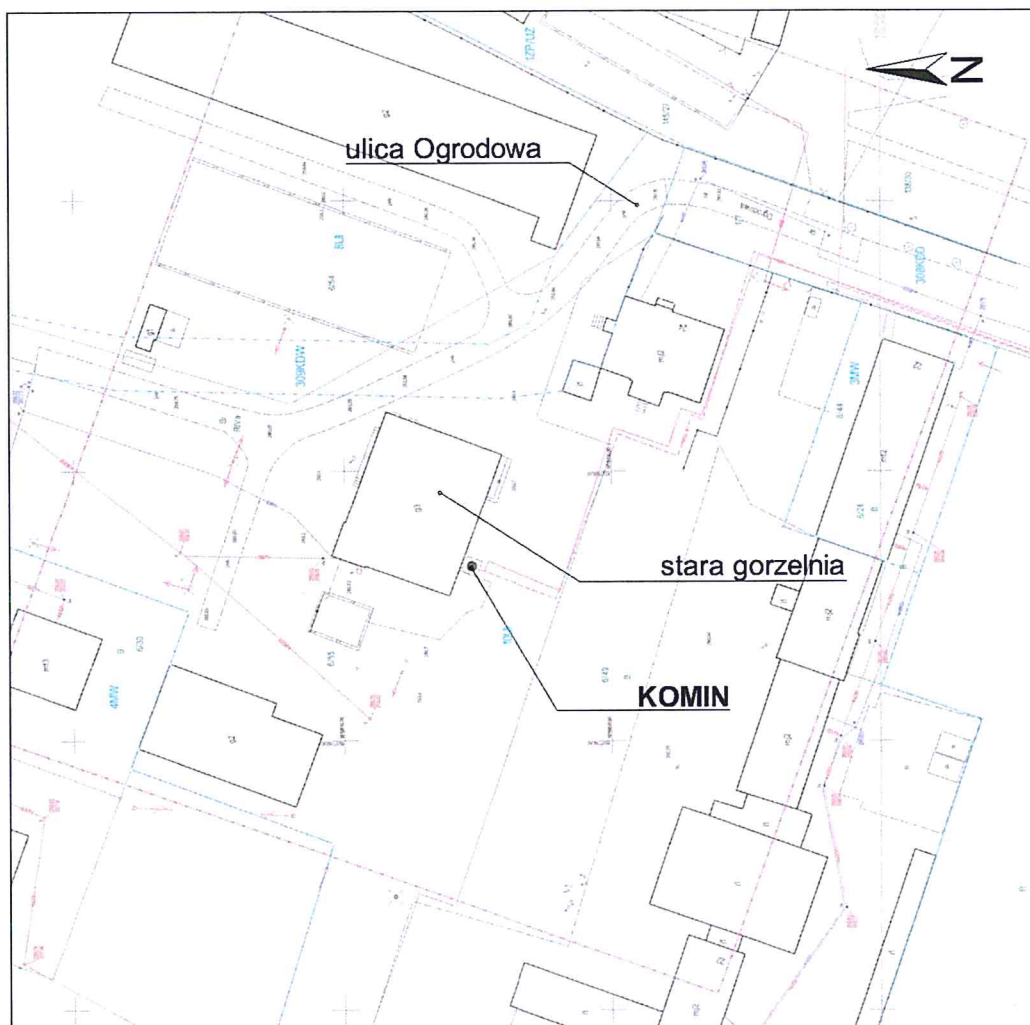

Lokalizacja komina.

Komin wyposażony jest w szczeble włazowe zewnętrzne z prętów stalowych okrągłych, umieszczone poprzez osadzenie w ścianie po stronie zewnętrznej trzonu. Co piąty szczebel otoczony jest szczeblem ochronnym (spoczynkowym). Komin posiada również wewnętrzne szczeble włazowe.

Komin nie posiada w swoim wyposażeniu galerii zewnętrznych i oznakowani ostrzegawczych (nie stanowi przeszkody lotniczej).

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO NA PODSTAWIE OGŁĘDZIN

Podczas oględzin wykonanych w maju 2021 r. wykonano serwis zdjęciowy:



Widok komina od strony zachodniej.



Widok komina od strony południowej.



Widok komina od strony północnej.



Widok komina od strony południowej.



Widok komina od strony wschodniej.



Widok komina z góry



Widok środka komina w dolnej części



Widok dolnej części komina od strony zachodniej.



Widok dolnej części komina od strony południowej.



Widok dolnej części komina od strony wschodniej.



Widok dolnej części komina od strony północno-wschodniej.



Zbliżenie na uszkodzenia w dolnej części komina od strony północnej.



Zbliżenie na dolną część komina od strony zachodniej – rozwarstwienie cegieł.



Zbliżenie na dolną część komina od strony wschodniej – zmurszałe cegły.




Zbliżenie na dolną część komina od strony zachodniej – zmurzałe cegły.




Widoczne ubytki cegieł.




Widok komina od strony południowej.

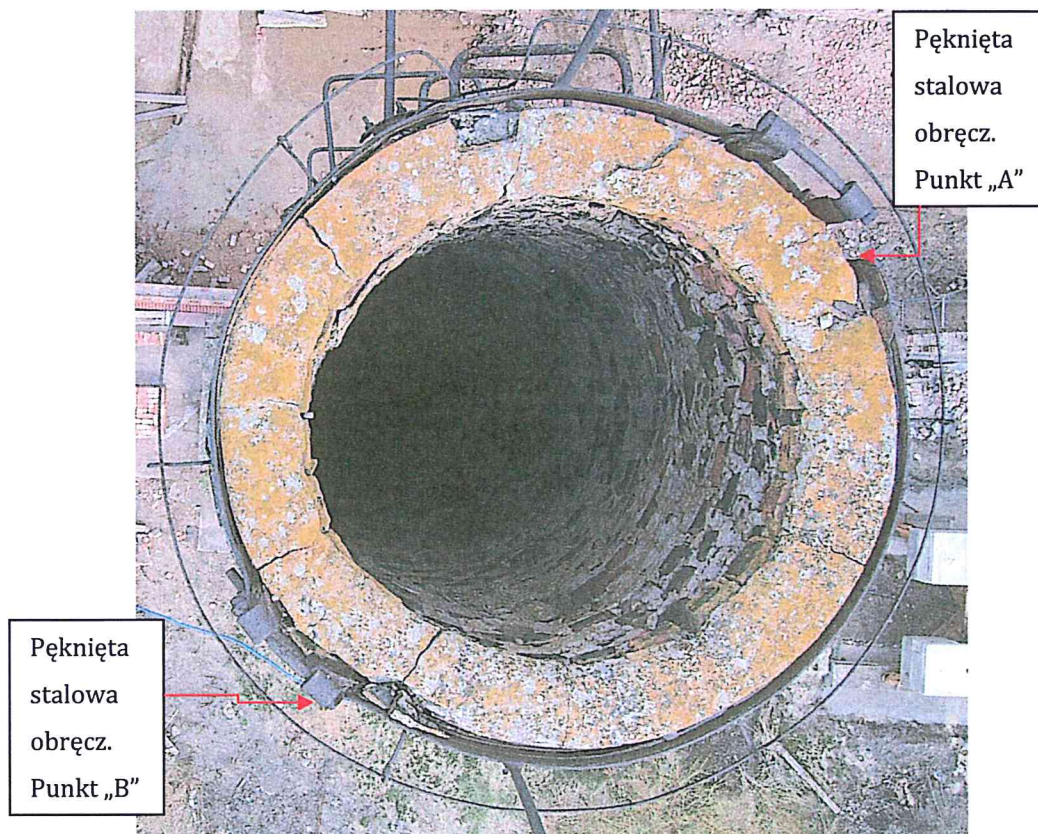


Pęknięcia i rozwarstwienie górnego wieńca komina.

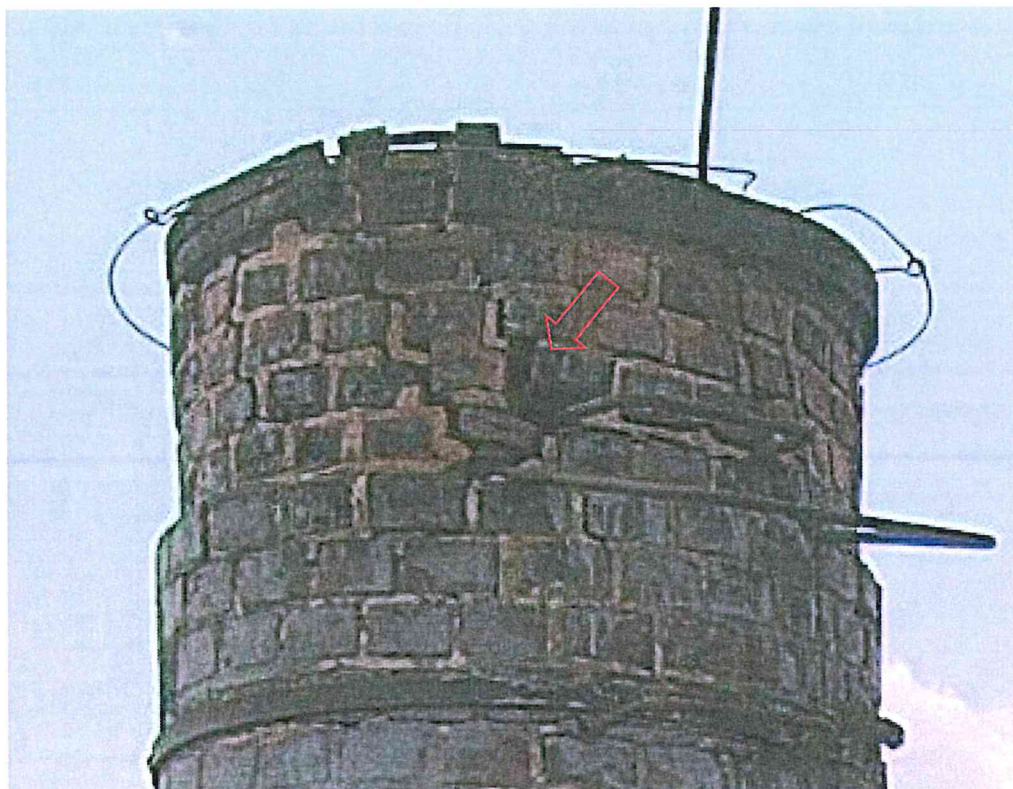

Rozwarstwienie cegieł głowicy komina

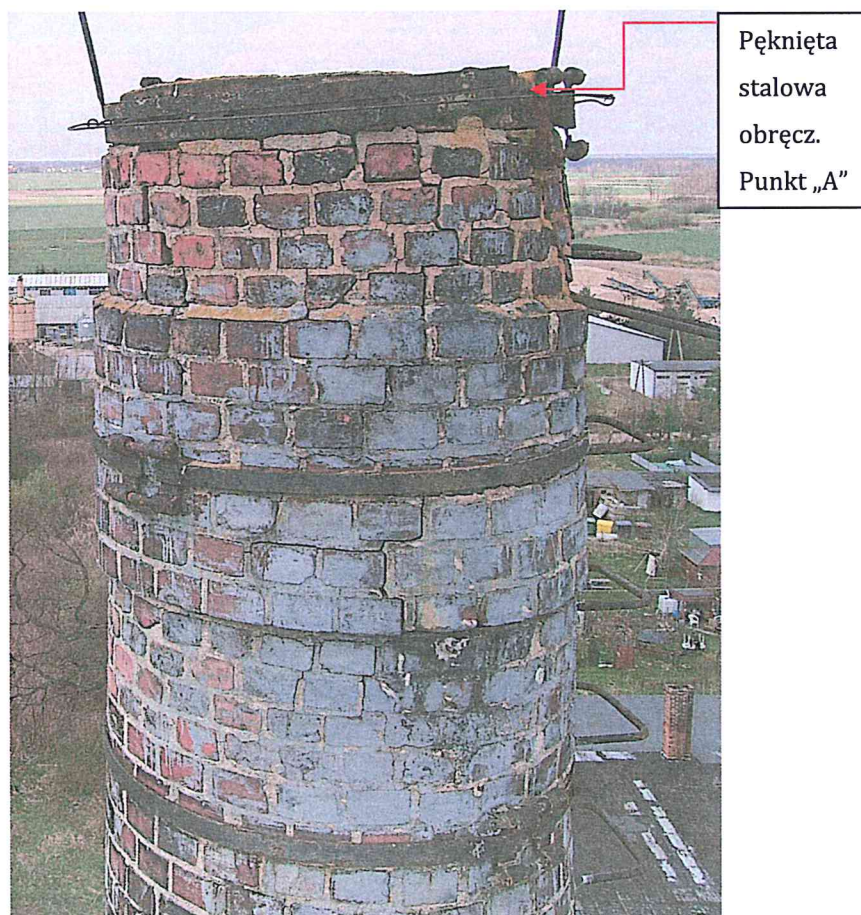

Podwójna stalowa obręcz na głowicy komina jest pęknięta.

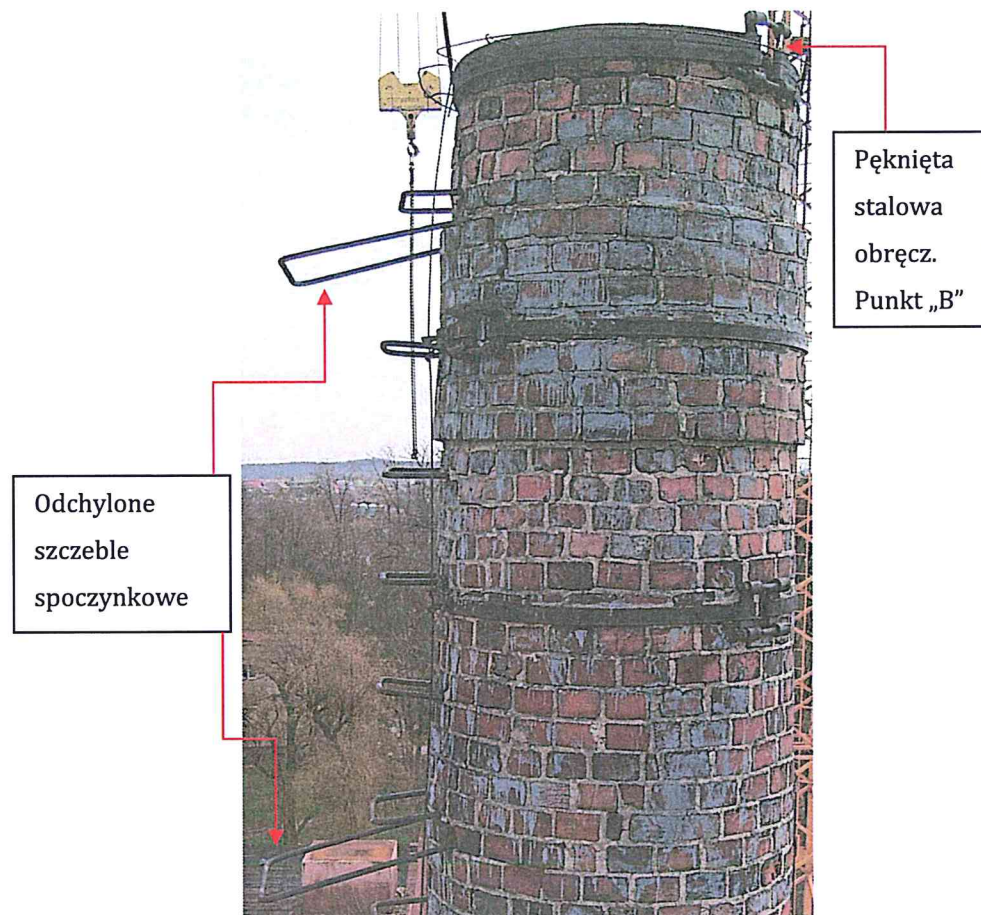

Dwa szczeble spoczynkowe znajdujące się w górnej części komina są odchylone z płaszczyzny poziomej w dół.

Ogólny stan techniczny określono jako niezadowalający.

5. ANALIZA POMIARU PIONOWOŚCI

Na podstawie wykonanych pomiarów pionowości komina wykonano poniższą analizę.


Według pomiarów wykonanych w sposób klasyczny maksymalne wychylenie komina na wysokości 30 m w kierunku południowym wynosi 48 mm, a w kierunku zachodnim 35 mm. Według pomiarów wykonanych przy użyciu skanowania laserowego 3D maksymalne wychylenie komina na wysokości 30 m w kierunku południowym wynosi 49 mm, a w kierunku zachodnim 36 mm.

Dopuszczalne odchylenie osi trzonu komina od linii pionowej wynosi:


$$0,0018 H = 0,0015 \cdot 30 \text{ m} = 0,054 \text{ m} = 54 \text{ mm}$$

Wybrano maksymalną wartość odchylenia i porównano z wartością dopuszczalną:

49 mm < 54 mm – wartość dopuszczalna nie jest przekroczona

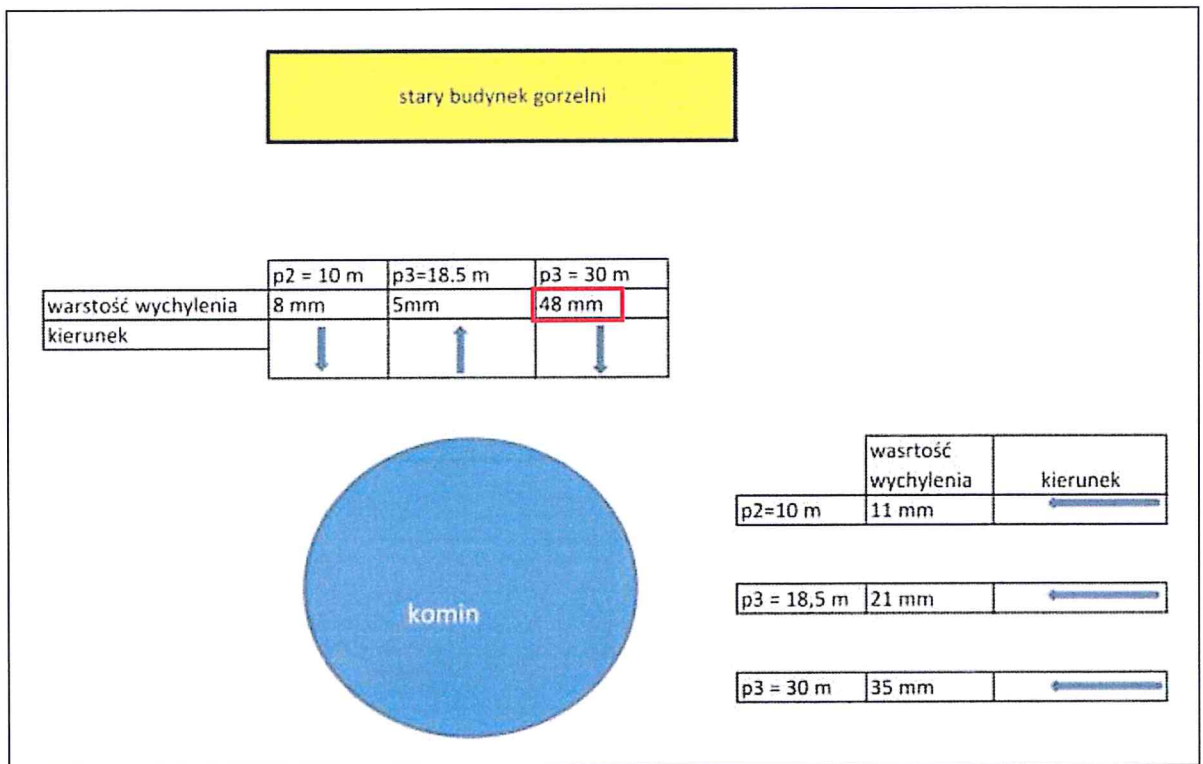

Pomiary wykonane w sposób klasyczny.

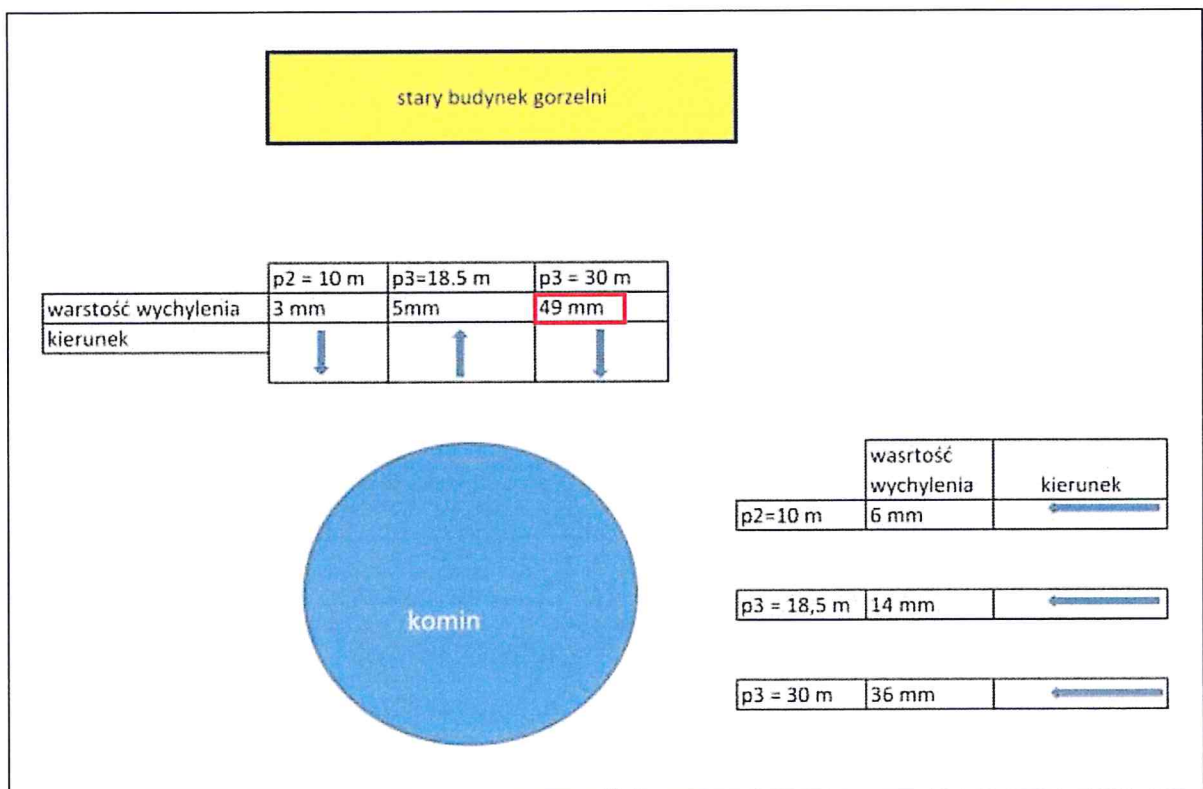

Pomiary wykonane przy użyciu skanowania laserowego 3D.

6. WNIOSKI

Na podstawie wykonanej opinii technicznej przedstawia się następujące wnioski:

- większość uszkodzeń w kominie występuje w rejonie jego głowicy,
- w podwójnej stalowej obręczy na głowicy komina występują dwa pęknięcia, jedno z tych pęknięć spowodowało całkowitą utratę ciągłości obręczy,
- miejscowo występują ubytki w ceglach, określając skalę uszkodzeń to występują zarówno rysy, pęknięcia jak i szczeliny,
- w dolnej części komina cegły są zmurszałe,
- dwa szczeble spoczynkowe znajdujące się w górnej części komina są odchylone z płaszczyzny poziomej w dół,
- górny wieniec komina jest popękany i rozwarstwiony,
- we wszystkich stalowych elementach komina występuje korozja,
- wychylenie komina nie przekracza wartości dopuszczalnych.

7. ZALECENIA

Na podstawie wykonanej opinii technicznej nie zaleca się użytkowania przedmiotowego komina zlokalizowanego na terenie starej gorzelni w Kochcicach przy ulicy Ogrodowej 5.

Zaleca się :

- przy założeniu pierwszego tańszego wariantu - rozbiórkę istniejącego komina co najmniej od około 15 do 30 m wysokości, pozostawiając komin o wysokości 15 m pod warunkiem wykonania prac remontowych wszystkich uszkodzonych elementów oraz przy założeniu, że nie będzie już pełnił funkcji komina, a jedynie pozostanie ozdobą przy remontowanej starej gorzelni.
- przy założeniu drugiego, droższego i bardziej skomplikowanego w wykonaniu wariantu – możliwość pozostawienia komina do wysokości około 25 m (przy rozbiórce 5 m wysokości komina licząc od jego górnej części) zakładając, że do tej wysokości wykonany będzie remont wszystkich uszkodzonych elementów, a głowica komina zostanie prawidłowo zakończona (wykonanie w górnej części wieńca oraz antenek instalacji odgromowej). W tym wariantcie zakłada się również tak jak i w pierwszym wariantcie, że nie będzie on już pełnił funkcji komina, a jedynie pozostanie ozdobą przy remontowanej starej gorzelni.
- w czasie silnego wiatru wstrzymać wszelkie prace w rejonie komina,

- zapewnić bezpieczeństwo osób znajdujących się w rejonie istniejącego komina,
- podczas wszelkich prac remontowo-budowlanych w rejonie komina, które powodują powstawanie drgań gruntu trzeba mieć na uwadze, że z komina mogą spadać luźne elementy tj. kawałki cegieł.

Niniejsza opinia nie stanowi opracowania, na podstawie którego można wykonywać jakiegokolwiek prace remontowo-budowlane i rozbiórkowe.

Nota prawna

Autorzy opinii technicznej dołożyli wszelkich starań, by została ona sporządzona rzetelnie, jednakże w przypadku stwierdzenia, iż warunki rzeczywiste różnią się od tych, które zostały opisane i uwzględnione w niniejszej opinii technicznej należy zwrócić się do jej autora o ponowne przeprowadzenie analizy. Na tym opinię zakończono.

Opinia techniczna może być kopiowana wyłącznie w całości.

Opis opracował:

inż. Jacek Cichoński

inż. Jacek Cichoński
RZECZoznawca BUDowlany
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
decyzja nr 45/01 wpis do C.R.Kz.B. nr 187/02/R/C

mgr inż. Paweł Sierka



Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji



"FORMAT" sp. j.

Adam Szopa, Agnieszka Szopa

Gliwice, dn.30.04.2021

Operat techniczny z inwentaryzacji pionowości komina

Obiekt : Komin na terenie starej gorzelni Kochcice ul.Ogrodowa 5

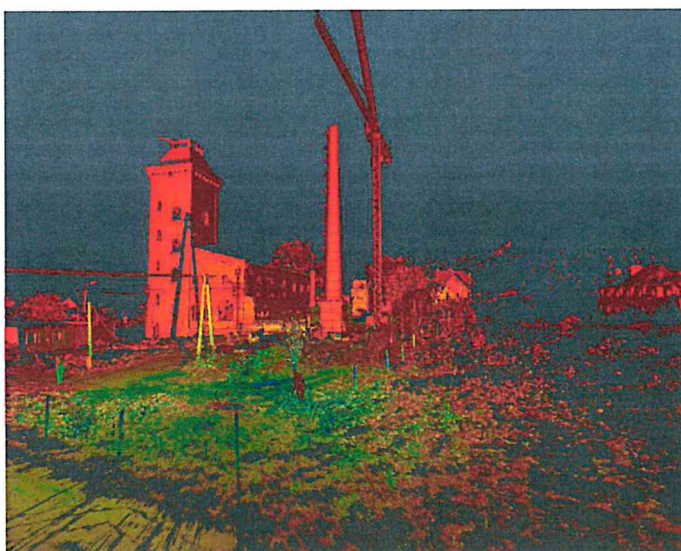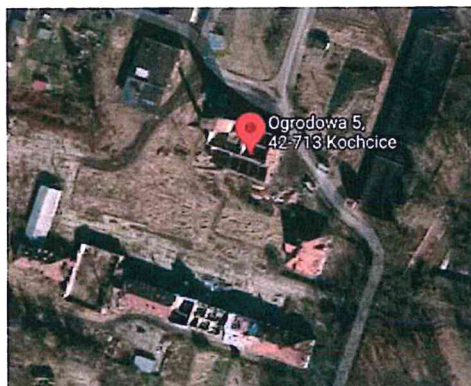

siedziba i adres firmy:
ul. Gen. Sikorskiego 115a
44-103 Gliwice

tel. : 323 702 015
kom. : 501 444 996
e-mail: uav@poiformat.pl

REGON: 240884556
NIP 648-26-66-254
www.poiformat.pl



Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

"FORMAT" sp. j.

Adam Szopa, Agnieszka Szopa

1. Informacje o obiekcie

Komin poddany pomiarom znajduje się w wsi Kochcice, w województwie śląskim.

Obiekt jest na terenie starej gorzelni, obecnie remontowanej.

Data pomiaru : 28.04.2021

2. Cel pomiaru

Celem pomiaru jest sprawdzenie pionowości i stanu komina .

Konstrukcja komina – murowana

3. Sprzęt pomiarowy:


a) Tachimetr elektroniczny Leica ts 06

b) Skaner laserowy Z+F Imager 5010X

4. Technologia pomiarowa

a) Założono ramę pomiarową wokół komina składającą się z 4 punktów pomiarowych.

Rama pomiarowa została wyrównana liniowo i kątowno. Punkty pomiarowe założono w postaci trzpieni metalowych i plastmarków.

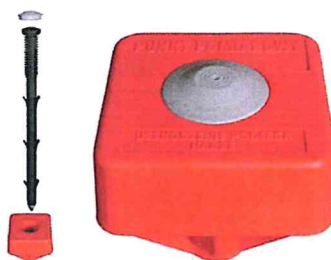

Punkt pomiarowy w postaci plastmarka



Punkt pomiarowy w postaci trzpienia pomiarowego

P.O.I. „FORMAT” sp. j.
GEODETA UPRAWNIONY
Lukasz Hejncelmann
Świadectwo Gł. Geodety Kraju nr 21923




Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

"FORMAT" sp. j.

Adam Szopa, Agnieszka Szopa

Szkic rozmieszczenia punktów pomiarowych

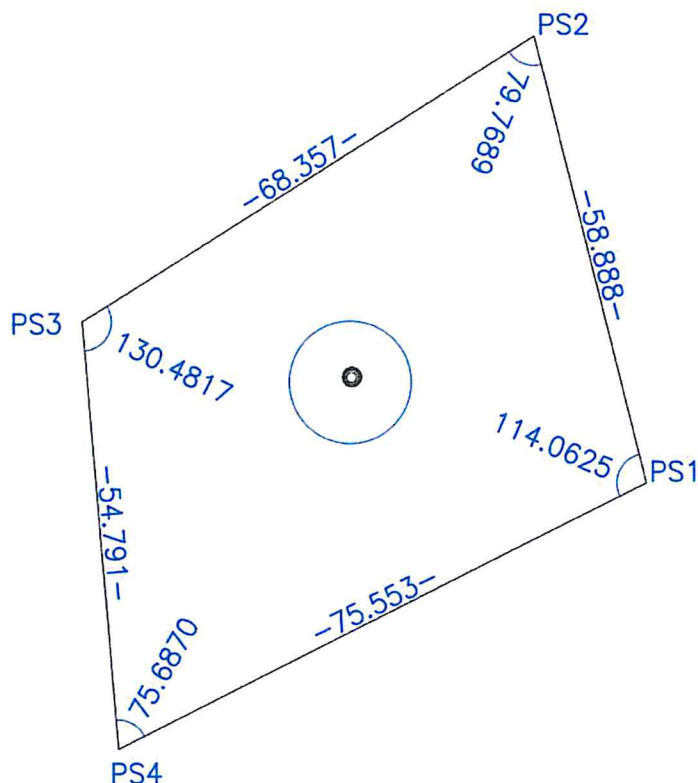

Pomiar wykonano na trzech punktach pomiarowych PS1; PS3 i PS4. Z każdego z punktów pomiarowych pomierzono po jednym punkcie na każdym z poziomów pomiarowych komina – prostopadle do komina – pomiar bezlusterkowy. Punkty charakterystyczne przyjęto jako obręcze metalowe komina.

Poziom 0 = Między pierwszą i drugą obręczą – poziom wyjściowy (6m)

Poziom 1 = piąta obręcz (10 m)

Poziom 2 = dziesiąta obręcz (18,5 m)

Poziom 3 = szczyt komina (30 m)

P.O.I. „FORMAT” sp. j.
GEODETA UPRAWNIONY
Łukasz Hejncelmann
Świadectwo Gł. Geodety Kraju nr 21923

siedziba i adres firmy:
ul. Gen. Sikorskiego 115a
44-103 Gliwice

tel. : 323 702 015
kom. : 501 444 996
e-mail: uav@poiformat.pl


REGON: 240884556
NIP 648-26-66-254
www.poiformat.pl



Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

"FORMAT" sp. j.

Adam Szopa, Agnieszka Szopa

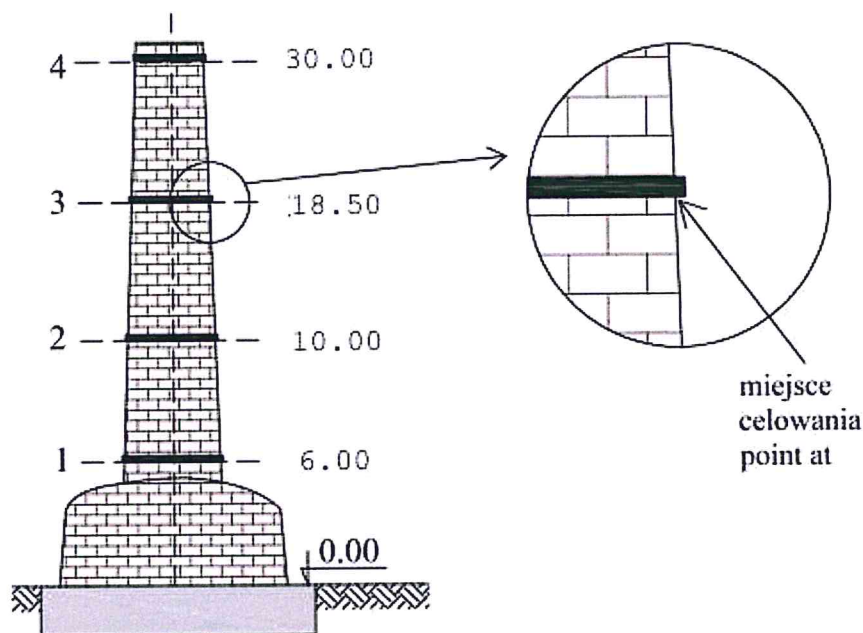

Schemat komina z mierzonymi poziomami


- b) Dla porównania wyników z metody klasycznej wykonana skan laserowy 3D, który pozwolił uzyskać dane przestrzenne komina na całej jego wysokości. Dane ze skanowania laserowego dowiązano do ramy pomiarowej za pomocą tarcz pomiarowych, a następnie wyniki opracowano w oprogramowaniu CAD.

P.O.I. „FORMAT” sp. j.
GEODETA UPRAWNIONY
Łukasz Hejncelmann
Świadectwo Gł. Geodety Kraju nr 21923

siedziba i adres firmy:
ul. Gen. Sikorskiego 115a
44-103 Gliwice

tel. : 323 702 015
kom. : 501 444 996
e-mail: uav@poiformat.pl

REGON: 240884556
NIP 648-26-66-254
www.poiformat.pl



5. Opracowanie wyników pomiaru – pomiar klasyczny

Data 28.04.2021

stary budynek gorzelni

	p2 = 10 m	p3=18.5 m	p3 = 30 m
wartość wychylenia	8 mm	5mm	48 mm
kierunek	↓	↑	↓



	wartość wychylenia	kierunek
p2=10 m	11 mm	←

p3 = 18,5 m	21 mm	←
-------------	-------	---

p3 = 30 m	35 mm	←
-----------	-------	---

6. Opracowanie wyników pomiaru – skanowanie laserowe 3d

Data 28.04.2021

stary budynek gorzelni

	p2 = 10 m	p3=18.5 m	p3 = 30 m
wartość wychylenia	3 mm	5mm	49 mm
kierunek	↓	↑	↓



	wartość wychylenia	kierunek
p2=10 m	6 mm	←

p3 = 18,5 m	14 mm	←
-------------	-------	---


p3 = 30 m	36 mm	←
-----------	-------	---



Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

"FORMAT" sp. j.

Adam Szopa, Agnieszka Szopa

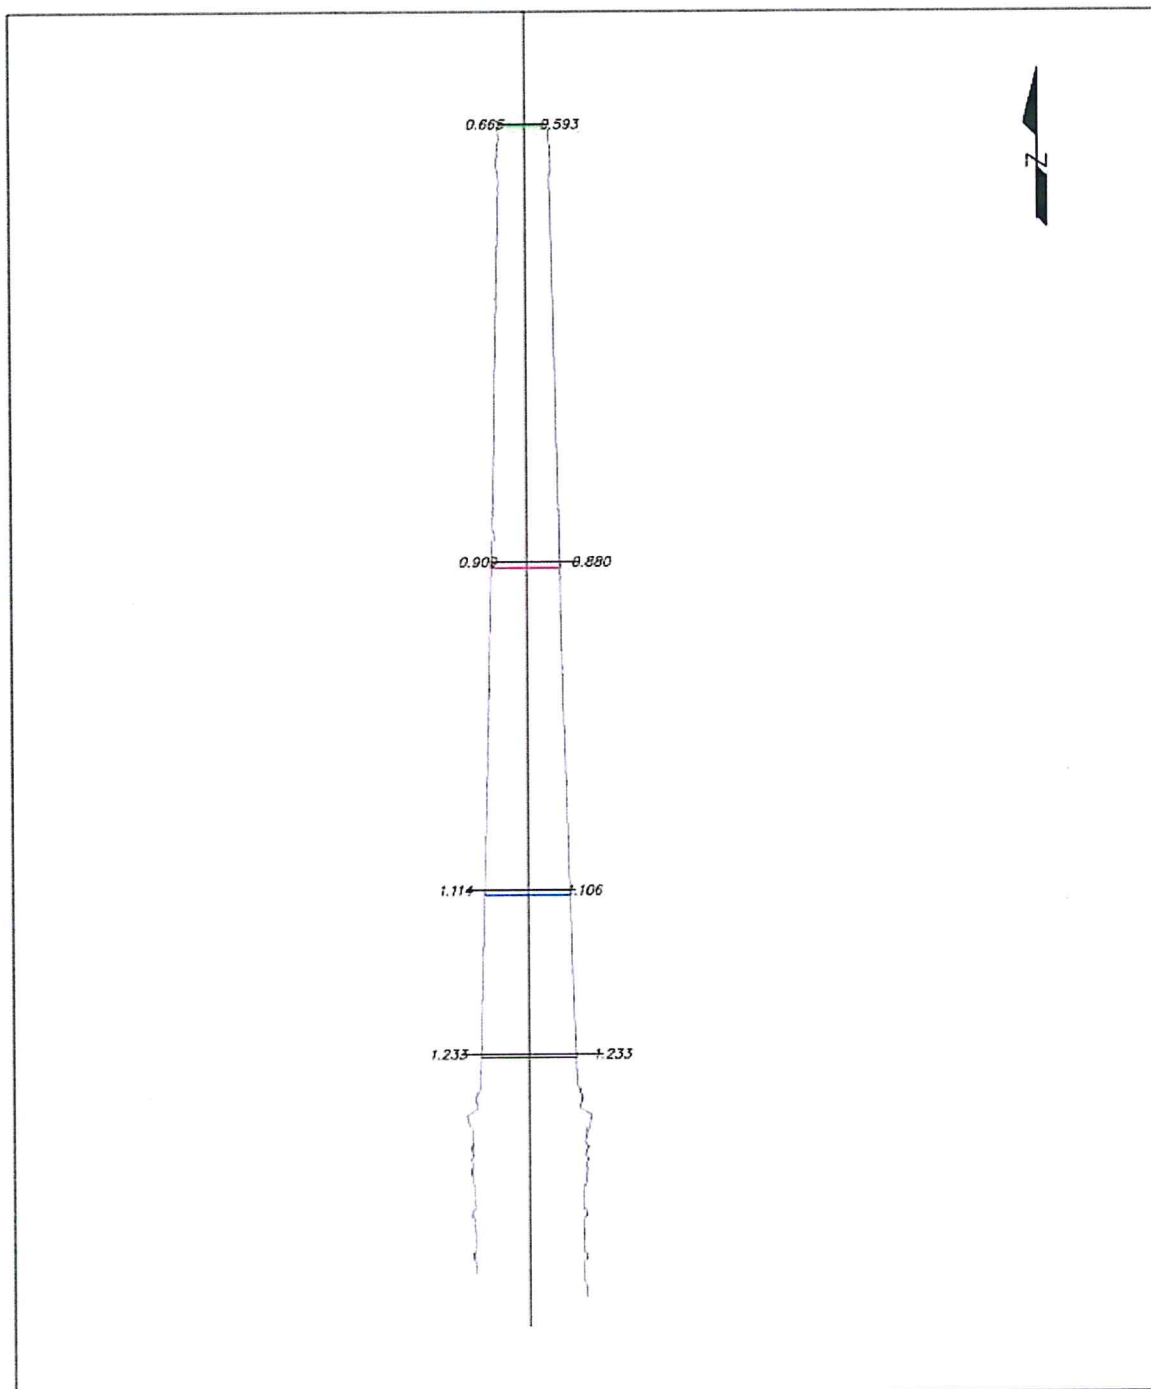

P.O.I. „FORMAT” sp. j.
GEODETA UPRAWNIONY
Łukasz Hejncelman
Świadectwo Gł. Geod. Kraj. nr 21923

Nazwa obiektu Kochcice - stara gorzelnia - pionowość kominu			Rodzaj pracy Inwentaryzacja pionowości kominu
	Data	Imię i nazwisko wykonawcy	Wykonawca Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji "FORMAT" sp. j. ul. Sikorskiego 115A, 44-103 Gliwice tel. 323 702 015, biuro@poiformat.pl
pomierzył	28.04.2021	Sebastian Luczak	
sporządził	28.04.2021	Leszek Balcarczyk	
szkic nr		kilometr	

siedziba i adres firmy:
ul. Gen. Sikorskiego 115a
44-103 Gliwice

tel. : 323 702 015
kom. : 501 444 996
e-mail: uav@poiformat.pl

REGON: 240884556
NIP 648-26-66-254
www.poiformat.pl



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice 17 stycznia 2002 r.
AG.II.4/2/7138/45/01

DECYZJA nr 45/01

Na podstawie art.15 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr.89 z dnia 25.08.1994 r., poz.414) w związku z art.104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Cichoniskiego z dnia 19.12.2001 r. oraz dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę zawodową, opinił dwóch rzeczoznawców budowlanych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji - Zarząd Oddziału Katowice

nadaje
Panu inżynierowi budownictwa Jackowi CICHONISKIEMU
ur. dnia 29 sierpnia 1963 r. w Bytomiu
TYTUŁ

RZECZOWNACY BUDOWLANEGO
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej

obejmującej: projektowanie
wszelkich obiektów budowlanych

z wyłączeniem linii węzłowych i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

Pan inż. Jacek Cichoniski może wykonywać funkcję rzeczoznawcy budowlanego na terenie całego kraju.

Uzasadnienie

Na podstawie przeprowadzonego postępowania administracyjnego, które wykazało, iż Pan inż. Jacek Cichoniski spełnia wszystkie wymagania art. 15 ust.1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.Nr.89, poz.414) to znaczy:

1. korzysta w pełni z praw publicznych
2. posiada dyplom ukończenia wyższej uczelni
3. odbył 5 lat praktyki po uzyskaniu uprawnień budowlanych
4. uzyskał opinię dwóch rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalności,
5. uzyskał opinię właściwego stowarzyszenia,


decyzją Wojewody Śląskiego orzeczono jak na wstępie.

Pouczenie.

Zgodnie z art.15 ust.3 ustawy Prawo budowlane - podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926 Warszawa ul.Krucza 88/42, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Orzeczują:

1. Pan Jacek Cichoniski
ul.św. Wojciecha 58c, 44-105 Gliwice
2. GINB
ul. Krucza 88/42, 00-926 Warszawa 63
3. a/a

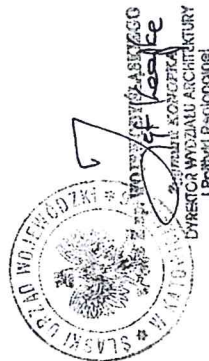

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/Inn/4611/272/02

Warszawa, 2002.03.18

DECYZJA NR 187/02

Na podstawie art. 88a pkt 3 lit. „b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn.zm.) i art. 104 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

inż. budownictwa Jacek Cichoniski

urodzony 29 sierpnia 1963 roku w Bytomiu,
ustanowiony przez Wojewodę Śląskiego
decyzją Nr 45/01 z 17-01-2002 roku

Rzeczoznawcą Budowlanym

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej projektowanie

wszelkich obiektów budowlanych,

z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych
zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych
pod pozycją 187/02/R/C

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego w zakresie określonej wyżej specjalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawnomocnienia się decyzji Wojewody Śląskiego, Nr 45/01 z 17-01-2002 r., znak: AG.II.4/2/7133/45/01, w przedmiocie nadania inż. budownictwa Jackowi Cichoniskiemu tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie wszelkich obiektów budowlanych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych, zgodnej z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń i spełniającej pozostałe wymagania określone przepisami prawa materialnego oraz procesowego, należało orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

- Orzeczują:
1. Pan inż. Jacek Cichoniski
ul. Św. Wojciecha 53 c
44-105 Gliwice
 2. Wojewoda Śląski
 3. aa (RES)



Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU
UPRAWNIEN I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Grzegorz Szustakow-Wilamowski

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.1, § 6 ust.2, § 4 ust.2.....
i § 13 ust.1 pkt.2... rozporządzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46
z późn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza się, że:

Obywatel JACEK C I C H O Ń S K I

..... inżynier budownictwa

urodzony dnia 29 sierpnia 1963 r. w Bytomiu

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta


.....
~~w specjalności konstrukcyjno-budowlanej~~

Obywatel JACEK C I C H O Ń S K I jest upoważniony do :

- / sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydro-technicznych i melioracji wodnych,
- / sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów powtarzalnych in-nych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związa-nych z realizacją tych budynków,
- / w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubatu-rze do 1000 m³ do kierowania, nadzoru i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów bu-dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowla-nych.



WÓJEWODY
[Signature]
dr inż. arch. Zygmunt Honopka
Dyrektor Wydziału Architektury
i Krajobrazu



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FC6-PUB-EBX *

Pan Jacek Cichoński o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2355/01

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Sygn. akt SLK/OKK/7131/7538/17

DECYZJA

Katowice, dnia 25 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Paweł Sierka

mgr inż. budownictwa

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7538/PBKb/18
do projektowania**

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń

Zakres uprawnień:

- sporządzanie projektu architektoniczno – budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sporządzanie projektu zagospodarowania działki lub terenu wyłącznie w zakresie uzyskanej specjalności
- sprawdzanie projektów budowlanych w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej i sprawowanie nadzoru autorskiego
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postępowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych uprawnień budowlanych jest uzasadnione.


Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Informuje się ponadto, że jeżeli w wyniku złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania decyzja uzyska przymioty ostateczności i prawomocności – zamyka to również drogę do zaskarżenia jej do sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1. Pan Paweł Sierka
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a.

Skład orzekający OKK

1. 
mgr inż. Franciszek Buszka
2. 
mgr inż. Jan Spychała
3. 
inż. Zbigniew Herisz



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XHV-IJA-TAG *

Pan Paweł Sierka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0547/18

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.