



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Znak: GIR.271.1.23.2025

Kochanowice, dn. 13.01.2026 r.

TŁÓW
- Kuchnia, 13.01.2026

Informacja dla Wykonawców nr 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn.: „**Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w budynkach użyteczności publicznej**”, znak: GIR.271.1.23.2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp w związku z zadanyimi pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści moduły fotowoltaiczne, dla których:

- prąd w punkcie mocy maksymalnej **Impp (STC)** wynosi **15,08 A** zamiast wymaganego maksymalnego **15,01 A**,
- prąd zwarcia **Isc (STC)** wynosi **15,96 A** zamiast wymaganego maksymalnego **15,89 A**,
mając na uwadze, że wskazane różnice mają charakter **pomijalny technicznie, nie wpływają na prawidłową i bezpieczną współpracę modułów z projektowanym falownikiem**, który jest przystosowany do pracy z wyższymi wartościami prądów wejściowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o przedstawionych w pytaniu parametrach.

Pytanie 2:

Zamawiający „W tabeli wymagań dla zadania wskazano konieczność zastosowania falownika(ów) hybrydowego(ych) o mocy nominalnej min. 45 kW dla dwóch lokalizacji (poz. 7 – Oczyszczalnia ścieków oraz poz. 18 – Szkoła Kochcice). Jednocześnie w PFU brak jest szczegółowych wymagań dla falownika tej mocy. Prosimy o uzupełnienie PFU i jednoznaczne określenie minimalnych parametrów falownika 45 kW.

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada montaż 2 falowników o łącznej mocy minimalnej 45kW. Wymagania dla falowników 20 kW, 25kW i 30 kW przedstawiono w PFU.

Pytanie 3:


Zamawiający dla jednego z zestawów wskazano zastosowanie modułów fotowoltaicznych bezramkowych. Po analizie dostępności rynkowej (hurtownie/dystrybucja w Polsce) wskazujemy, że moduły bezramkowe są obecnie praktycznie niedostępne w standardowych kanałach dostaw, co może istotnie wpłynąć na możliwość złożenia oferty oraz terminową realizację zamówienia.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie modułów ramkowych (takich jak dla pozostałych instalacji), jako rozwiązania równoważnego, przy zachowaniu minimalnej mocy instalacji DC [kWp] oraz kompatybilności z konstrukcją montażową i falownikiem/magazynem energii,

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza moduły z ramkami.

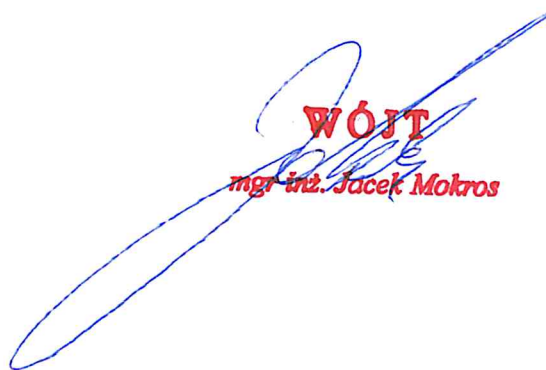

WÓJT
mgr inż. Jacek Mokros