

PARTER
ZESTAWIENIE POW. UZYTEKOWEJ

0.1	HALL	20,3 m²	PLYTKI CERAM.
0.2	SWIETLICA - SALA SPOTKAN	187,5 m²	PARKIET
0.3	ZAPLECZE KUCHENNE	46,1 m²	PLYTKI CERAM.
0.4	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	8,6 m²	PLYTKI CERAM.
0.5	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	4,9 m²	PLYTKI CERAM.
0.6	KOMUNIKACJA	8,3 m²	PLYTKI CERAM.
0.7	MAGAZYN NACZYŃ	5,0 m²	PLYTKI CERAM.
0.8	POMIESZCZENIE PORZADKOWE	2,4 m²	PLYTKI CERAM.
0.9	WC PERSONELU	3,9 m²	PLYTKI CERAM.
0.10	POM. SOCJALNE PERSONELU	6,5 m²	PARKIET
0.11	WC MEZCZYŹN	11,8 m²	PLYTKI CERAM.
0.12	WC KOBIEŃ	7,8 m²	PLYTKI CERAM.
0.13	WC KOBIEŃ + NIEPEŁNOSP.	4,0 m²	PLYTKI CERAM.
0.14	PRZEDSIÓNEK	1,6 m²	PLYTKI CERAM.
0.15	POMIESZCZENIE PORZADKOWE	1,3 m²	PLYTKI CERAM.
0.16	KL. SCHODOWA + SZATNIA	20,4 m²	PLYTKI CERAM.
0.17	PRZEDSIÓNEK	6,3 m²	PLYTKI CERAM.
0.18	SZATNIA SPORTOWCÓW	15,8 m²	PLYTKI CERAM.
0.19	UMYWALNIA + WC SPORTOWCÓW	13,0 m²	PLYTKI CERAM.
0.20	SZATNIA SPORTOWCÓW	15,8 m²	PLYTKI CERAM.
0.21	UMYWALNIA + WC SPORTOWCÓW	13,0 m²	PLYTKI CERAM.
0.22	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	5,6 m²	PLYTKI CERAM.
0.23	PRZEDSIÓNEK	1,9 m²	PLYTKI CERAM.
0.24	KOTŁOWNIA	11,2 m²	PLYTKI CERAM.
0.25	SKŁAD OPALU	8,1 m²	POSADZKA BETON.
RAZEM:		431,1 m²	

LEGENDA:

- V11-60-11
1128W } - Grzejniki płytowe typu: "V" zasilane odpodłogowo
- C11-60-11
1128W } - Grzejniki płytowe typu: "C" zasilane gałązkami bocznymi
- } - Przewody c.o.
- ① - ⑮ } - Piony instalacji c.o.

UWAGI:


- Rury "PE-AL-PE" układać w warstwie posadzki, bruzdach wykutych w ścianach lub listwach maskujących.
- Rury i kształtki c.o. zaizolować termicznie.
- Wszystkie przepusty o średnicy powyżej 4cm w stropach i ścianach oddzielenia pożarowego wykonać w klasie EI60, oprócz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublinie
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Wydział Budownictwa i Architektury

OBJAŚNIENIA

- K - Kocioł c.o. Fenix - 30 kW
Firma: "hef" Lubliniec
- C - Podgrzewacz c.w. typ: S500 - V=500l
- SH - Sprzęgło hydrauliczne Dn 100; H = 700
- S - Studzienka schładzająca V = 120 l
- Pb - Pompa zatapialna do wody brudnej Q=5m³/h; H=1,5m

TEMAT:	DOM SPOTKAŃ WIEJSKICH		
ADRES:	RUSINOWICE UL. PIASKOWA; DZ. NR 500		
INWESTOR:	URZĄD GMINY KOSZĘCIN; KOSZĘCIN UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 10		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	INSTALACJA C.O.
PROJEKTANT:	INŻ. JACEK BIELA	SKALA:	715/01
SKALA:	1:100	DATA:	05.2008
RZUT PYZIEMIA			RYŚ. NR. 5

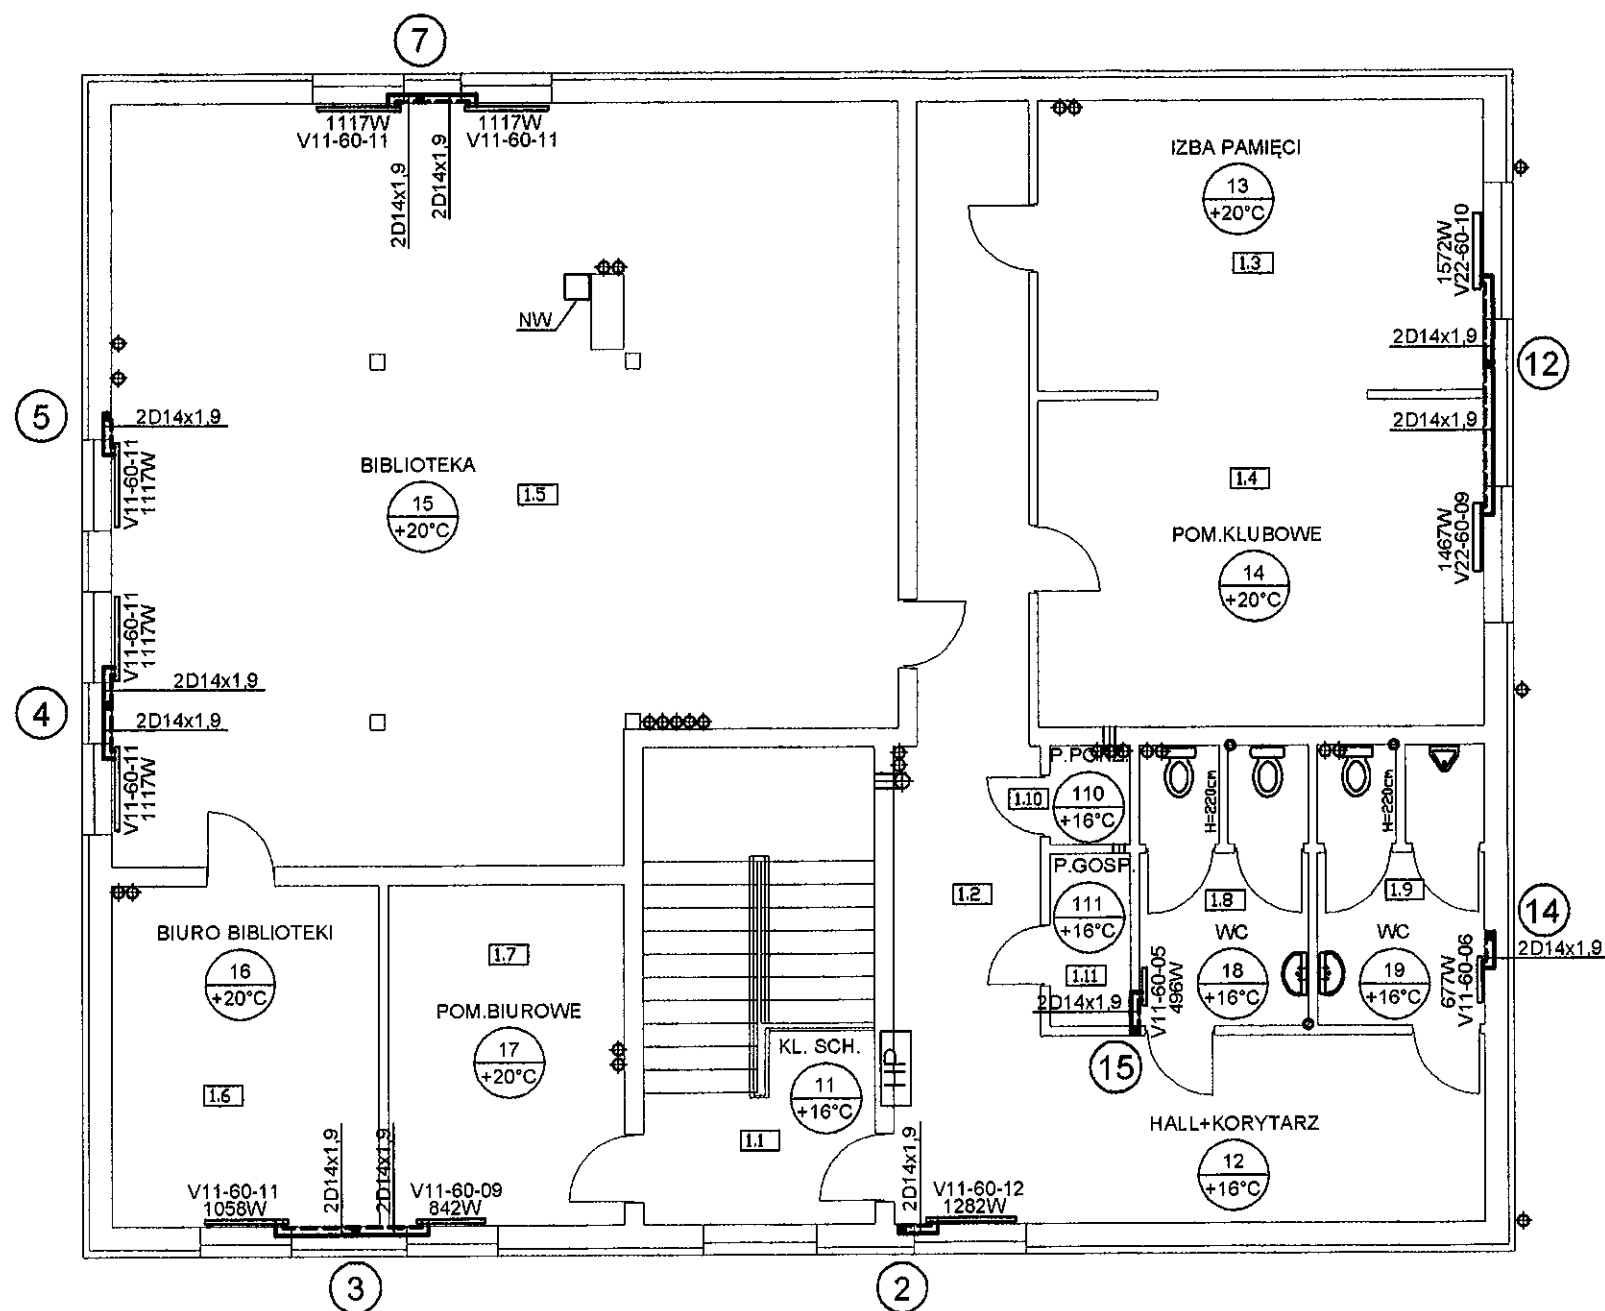

PARTER
ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ

1.1	KL. SCHODOWA	20,4 m²	PLYTKI CERAM.
1.2	HALL+KORYTARZ	39,6 m²	PLYTKI CERAM.
1.3	IZBA PAMIĘCI	22,4 m²	PARKIET
1.4	POMIESZCZENIE KLUBOWE	25,3 m²	PARKIET
1.5	BIBLIOTEKA	97,7 m²	PARKIET
1.6	BIURO BIBLIOTEKI	15,8 m²	PARKIET
1.7	POMIESZCZENIE BIUROWE	14,0 m²	PARKIET
1.8	WC KOBIEC	7,8 m²	PLYTKI CERAM.
1.9	WC MĘCZYŹN	7,8 m²	PLYTKI CERAM.
1.10	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1,3 m²	PLYTKI CERAM.
1.11	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2,4 m²	PLYTKI CERAM.
RAZEM:		254,5 m²	

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Wydział Budownictwa i Architektury

LEGENDA:

- V11-60-11
1128W } - Grzejniki płytowe typu: "V" zasilane odpodłogowo
- C11-60-11
1128W } - Grzejniki płytowe typu: "C" zasilane gałkami bocznymi
- } - Przewody c.o.
- ① - ⑮ } - Piony instalacji c.o.

UWAGI:

1. Rury "PE-AL-PE" układać w warstwie posadzki, bruzdach wykutych w ścianach lub listwach maskujących.
2. Rury i kształtki c.o. zaizolować termicznie.
3. Wszystkie przepusty o średnicy powyżej 4cm w stropach i ścianach oddzielenia pożarowego wykonać w klasie EI60, oprócz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

OBJAŚNIENIA

NW - Naczynie wzburzone Vc = 25 l

TEMAT:	DOM SPOTKAŃ WIEJSKICH		
ADRES:	RUSINOWICE UL. PIASKOWA; DZ. NR 500		
INWESTOR:	URZĄD GMINY KOSZĘCIN; KOSZĘCIN UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 10		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: INSTALACJA C.O.	
PROJEKTANT:	INŻ. JACEK BIELA	GRUPA WYKON.	DATA
		715/01	05.2008
SKALA:	RZUT PIĘTRA		
1:100			

RYŚ. NR:
6