ULICA BRZOZOWA

990/86

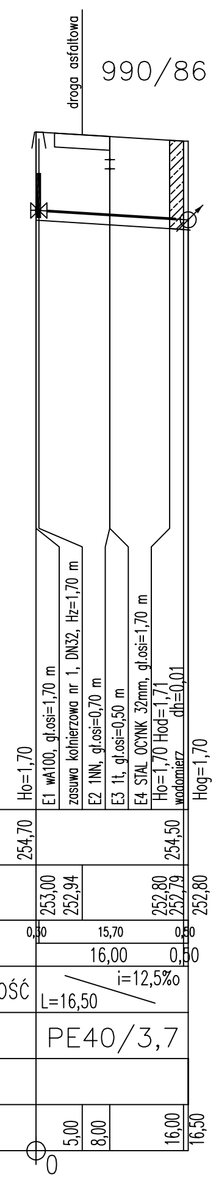

Skala 1:100/500

P.p.=240,00

Rzędna istniejącego terenu	254,70					254,50	
Rzędna osi proj. rurociągu	253,00	253,44				252,70	252,80
Długość odcinka	0,20	15,70				0,80	
		16,00				0,80	
Proj. spadek rurociągu, odległość		L=16,50				i=12,5‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	PE40/3,7						
Prędkość, przepływ							
Hektometr	0	5,00	8,00			16,00	16,50

1024/86

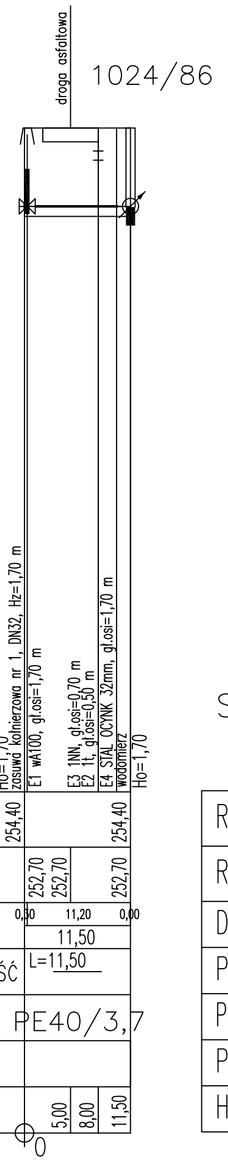

Skala 1:100/500

P.p.=240,00

Rzędna istniejącego terenu	254,40					254,40	
Rzędna osi proj. rurociągu	252,20	252,70				252,70	252,80
Długość odcinka	0,20	11,20				0,80	
		11,50				0,80	
Proj. spadek rurociągu, odległość		L=11,50				i=12,5‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	PE40/3,7						
Prędkość, przepływ							
Hektometr	0	5,00	8,00			11,50	11,60

1029/86

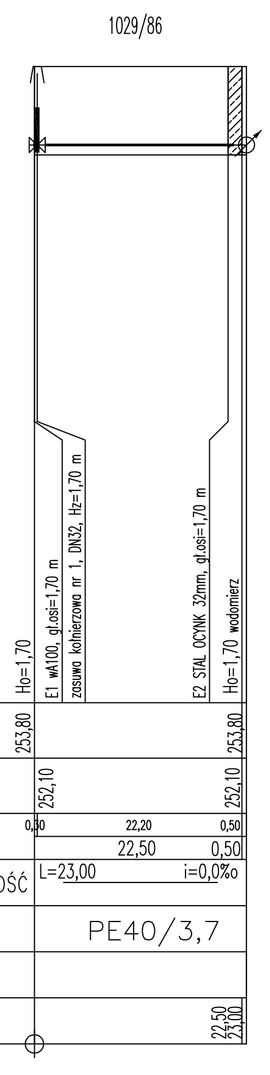

Skala 1:100/500

P.p.=240,00

Rzędna istniejącego terenu	253,80				253,80	
Rzędna osi proj. rurociągu		252,10			252,10	252,20
Długość odcinka	0,30	22,20			0,50	
		22,50			0,50	
Proj. spadek rurociągu, odległość		L=23,00			i=0,0‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	PE40/3,7					
Prędkość, przepływ						
Hektometr	0				21,70	21,80

1036/86

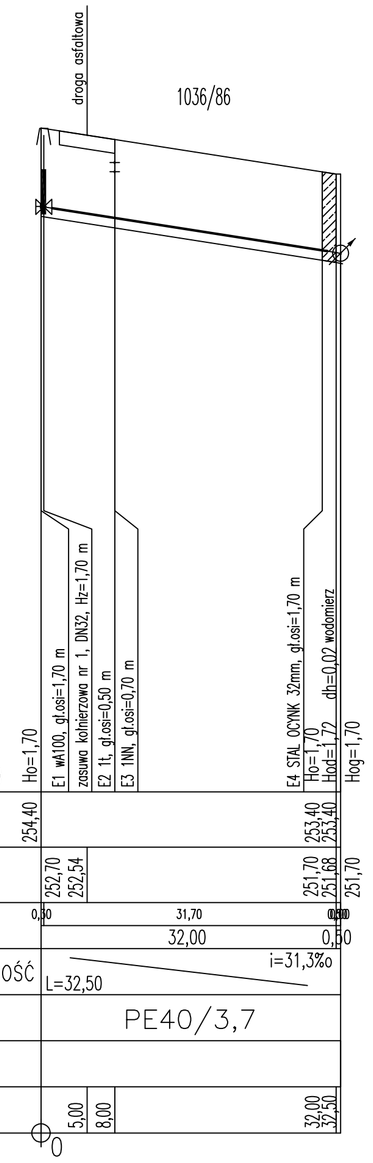

Skala 1:100/500

P.p.=240,00

Rzędna istniejącego terenu	254,40					253,40	
Rzędna osi proj. rurociągu	252,70	252,54				251,70	251,70
Długość odcinka	0,30	31,70				0,80	
		32,00				0,80	
Proj. spadek rurociągu, odległość		L=32,50				i=31,3‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	PE40/3,7						
Prędkość, przepływ							
Hektometr	0	5,00	8,00			32,00	32,50

NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY WODY

NR RYSUNKU: 44

SKALA: 1:100/500

OBIEKT: Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pilka

STADIUM: P.B.

BRANŻA: Sanitarna

NR ZLECENIA

DATA: maj 2009 r.

	Nazwisko	Nr Upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Alojzy Sawicki	19/1966/Kt	
Opracował	mgr inż. Robert Madela		
Opracował	Grzegorz Pawlicki		
Sprawdził	dr inż. Urszula Kępa	SLK/0132/PPOS/03	

"EKOWOD" S.C.
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA