



POSADOWIENIE RURY PE W WYKOPIE

POSADOWIENIE RURY PE
w gruncie piaszczystym
lub dla wykopu nieprzegłębionego

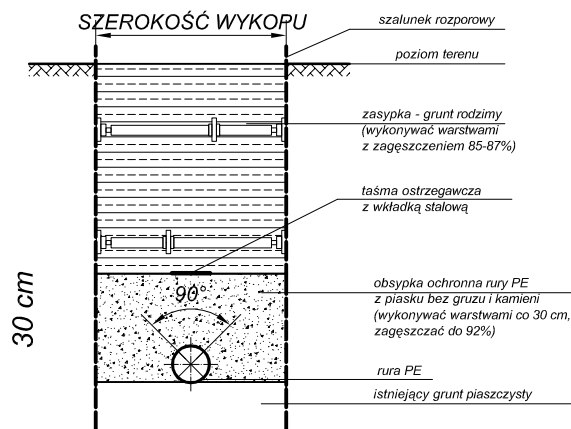

POSADOWIENIE RURY PE
w gruncie gliniastym
lub dla wykopu przegłębionego

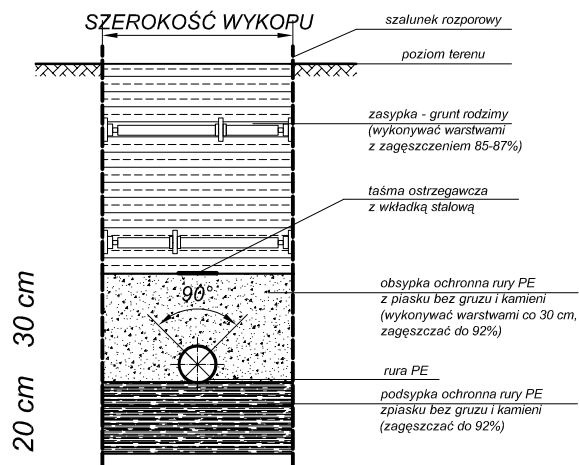

NAZWA RYSUNKU					NR RYSUNKU	
POSADOWIENIE RUR PE W WYKOPIE					71	
OBIEKT					SKALA	
Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Piłka					STADIUM P.B.	
NR ZLECENIA					BRANŻA Sanitarna	
DATA			maj 2009 r.			
Projektant	mgr inż. Alojzy Sawicki	Nr Upr.	19/1966/Kt	Podpis		
Opracował	mgr inż. Robert Madela					
Opracował	Grzegorz Pawlicki					
Sprawdził	dr inż. Urszula Kępa		SLK/0132/PPOS/03			