


# USTAWIENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO NA ODGAŁĘZIENIU Z ZASUWĄ

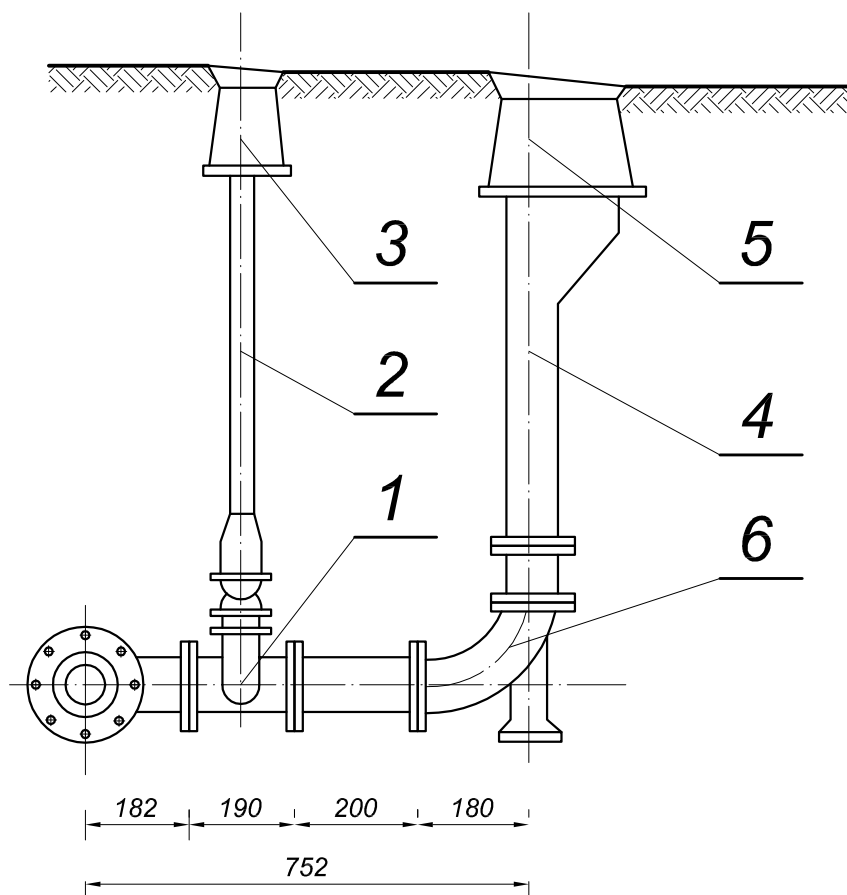

## **OZNACZENIA:**

1. - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø80mm
2. - obudowa do zasuw Ø80mm
3. - skrzynka uliczna do zasuw Ø80/100mm
4. - hydrant podziemny p.poż. Ø80mm
5. - skrzynka hydrantowa
6. - kolano dwukołnierzowe 90° ze stopką Ø80mm

NAZWA RYSUNKU					NR RYSUNKU	
HYDRANT PODZIEMNY					74	
OBIEKT					SKALA	
Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Piłka					STADIUM P.B. BRANŻA Sanitarna	
NR ZLECENIA			DATA maj 2009 r.			
Projektant	mgr inż. Alojzy Sawicki	Nazwisko	Nr Upr.	19/1966/Kt	Podpis	
Opracował	mgr inż. Robert Madela					
Opracował	Grzegorz Pawlicki					
Sprawdził	dr inż. Urszula Kępa					
				SLK/0132/PPOS/03		