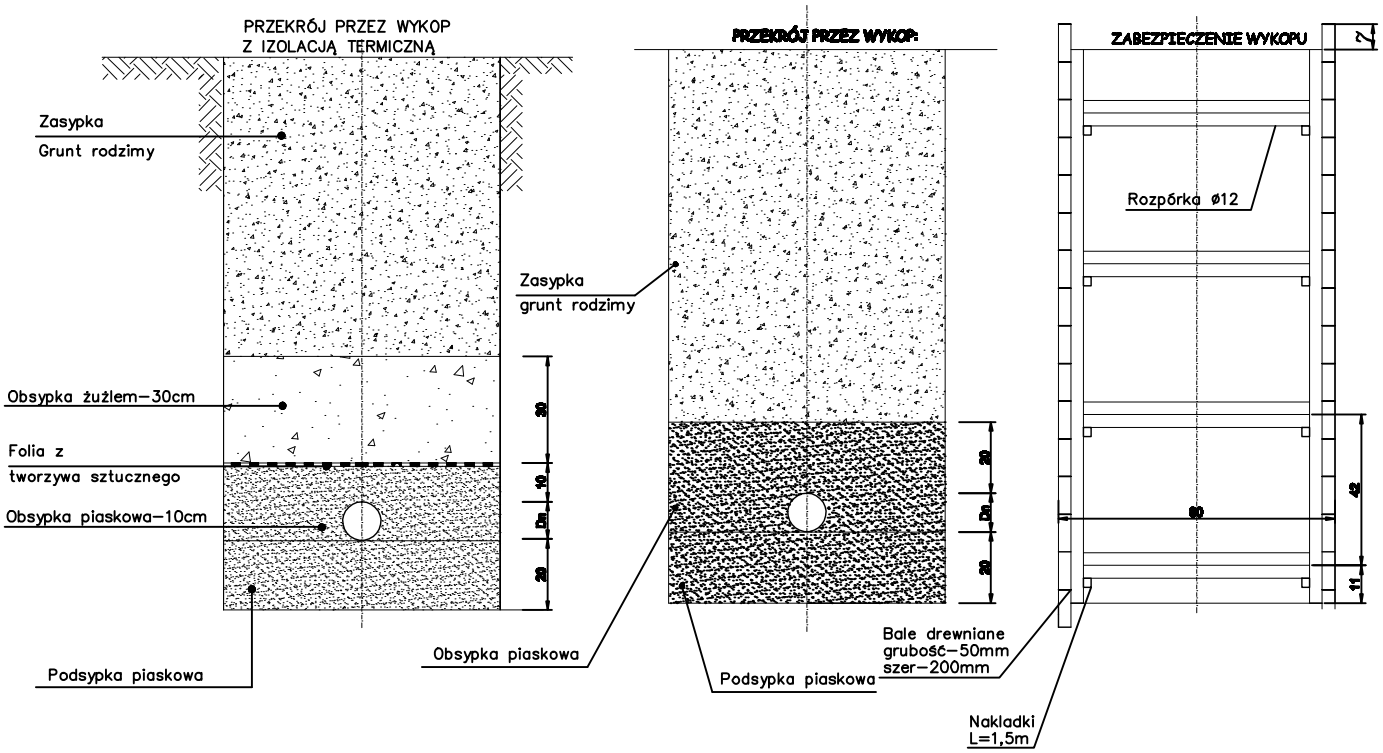

UWAGI

Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna wynosić co najmniej 0,8 m

Jeśli głębokość wykopu wynosi więcej niż 1,0 m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy o ścianach pionowych muszą posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się odeskowanie szalunkowe

Ostatnia deska obudowy powinna wystawać ponadpowierzchnię terenu conajmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu.

Projektant: euro projekt

43-200 CZĘSTOCHOWA UL. ŁOKIETKA 13
TEL./FAX. (34) 3728005; 3698648
NIP 573-100-86-52;
BOŚ oddział w Częstochowie
60154016142001730387110002

Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin
ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin

Temat: Projekt wykonawczy przyłącza wody oraz kanalizacji deszczowej do działek (2955/671, 2770/671, 2772/671) położonych w Koszęcinie pomiędzy ul. Zamkową a ul. Powstańców Śląskich

Adres: dz. 2955/671, 2770/671, 2772/671, obr. Koszęcin, k.m. 1-6 i 1-7 Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich, ul. Zamkowa

Tytuł rys.:

ZABEZPIECZENIE WYKOPU

Autor opracowania:	mgr inż. Wojciech NOWAK	**Nr uprawnień** –	**Podpis**
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	**Nr uprawnień** SLK/1059/PWOŚ/05	**Podpis**
Sprawdził:	–	**Nr uprawnień** –	**Podpis**

Skala:	**Data:**	**Faza:**	**Branża:**	**Nr rys.:**	**Rewizja:**	**Kod projektu:**
-	11.2010	P-W	SANITARNA	5	A	

MODYFIKACJE/REWIZJE: