PRZEKRÓJ A-A

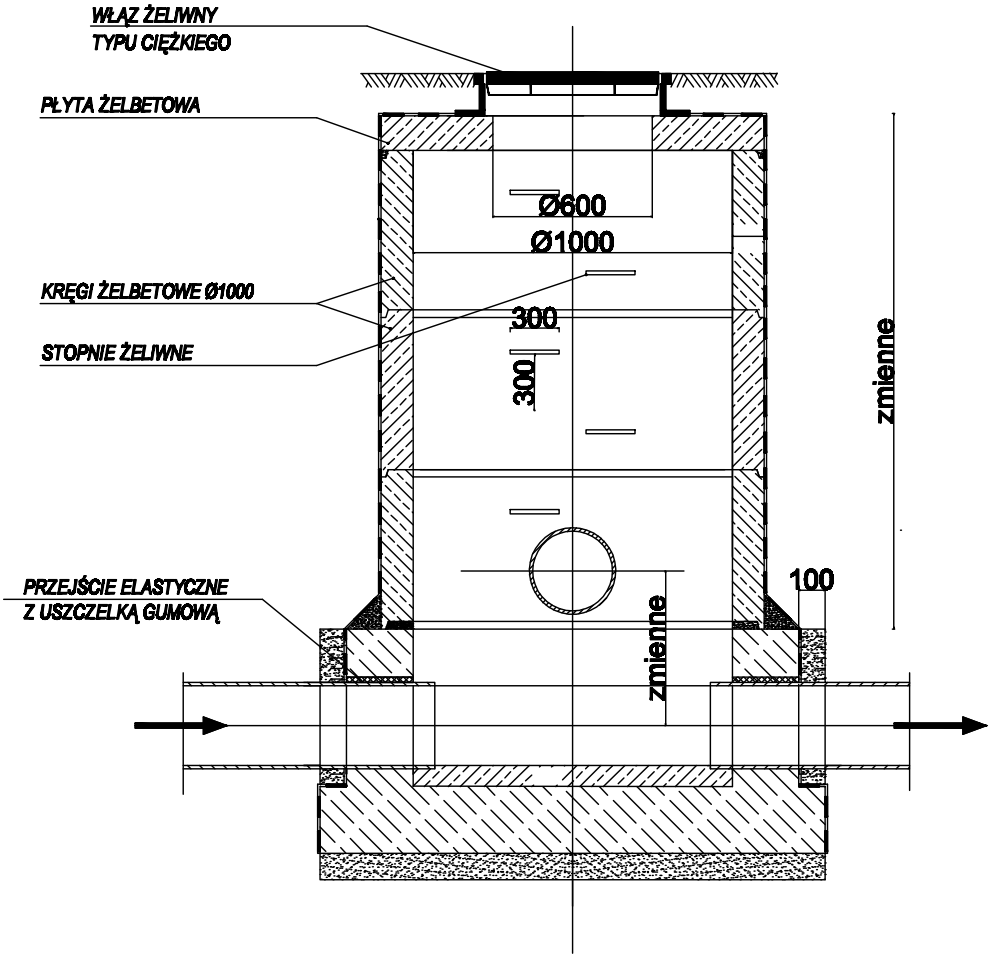

Studnie wykonać z kręgów żelbetowych Ø1000 i Ø1200
i wyposażyć we właz żeliwny osadzony na płycie żelbetowej
Zewnętrzną pow. wszystkich elementów betonowych
pomalować 3 razy abizolem R+P
Połączenia poszczególnych za pomocą zaprawy wodoszczelnej
Połączenie między płytą a kręgami (pierścieniem odciążającym) uszczelnić kitem lub inną masą plastyczną.

Projektant: euro projekt

43-200 CZĘSTOCHOWA UL. ŁOKIETKA 13
TEL./FAX. (34) 3726958; 3666648
NIP 573-100-56-52;
BOŚ oddział w Częstochowie
60164010140001736007110002

Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin
ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin

Temat: Projekt wykonawczy przyłącza wody oraz kanalizacji deszczowej do działek (2955/671, 2770/671, 2772/671) położonych w Koszęcinie pomiędzy ul. Zamkową a ul. Powstańców Śląskich

Adres: dz. 2955/671, 2770/671, 2772/671, obr. Koszęcin, k.m. 1-6 i 1-7 Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich, ul. Zamkowa

Tytuł rys.:
STUDNIA TYPOWA INSPEKCYJNA

Autor opracowania:	mgr inż. Wojciech NOWAK	Nr uprawnień –	Podpis
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOŚ/05	Podpis
Sprawdził:	–	Nr uprawnień –	Podpis

Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Nr rys.:	Rewizja:	Kod projektu:
-	11.2010	P-W	SANITARNA	6	A	

MODYFIKACJE/REWIZJE: