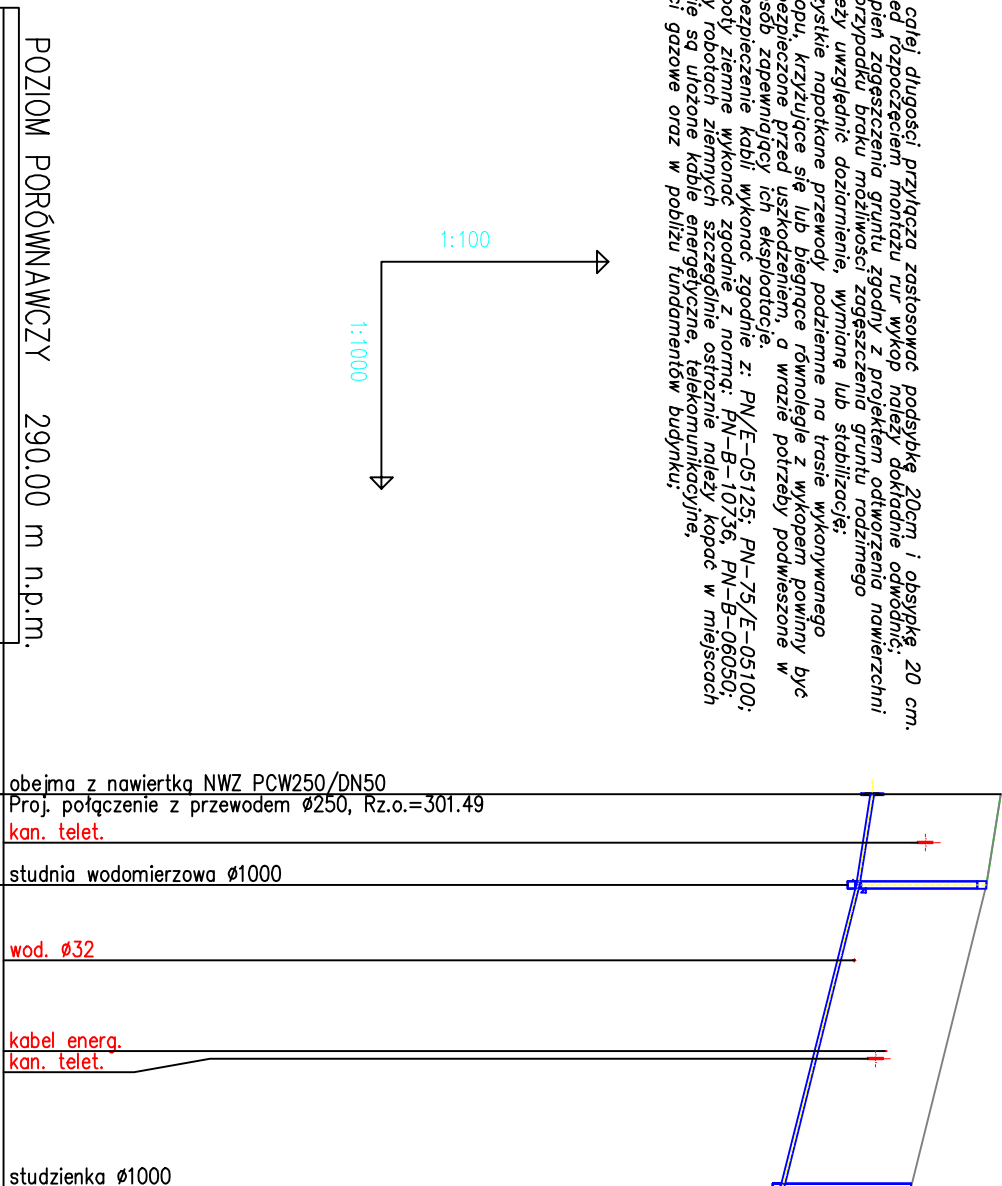




Na całej długości przyłączy zastosować podsyłak 20 cm.  
Przed rozpoczęciem montażu rur wykopać dokładnie obszar.  
Stopień zagęszczenia gruntu zgodny z projektem odwarzenia nawierzchni  
W przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego  
niezależy uwzględnić doziarnienie, wymiome (lub stabilizację;  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego  
wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być  
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w  
sposób zapominający ich eksploatację.  
Zabezpieczenie kabli wykonąć zgodnie z: PN/E-05125; PN-75/E-05100;  
Roboty ziemne wykonąć zgodnie z normą: PN-B-107356, PN-B-06050,  
Przy robotach ziemnych szczególnie ostrożnie należy kopnąć w miejscach  
gdzie są ułożone kable energetyczne, telekomunikacyjne,  
linii gazowe oraz w pobliżu fundamentów budynku.

[illegible]

<b>Projektant:</b>			44-800 GZESZCZOKOWA UL. KONCERTA 19 TEL./FAX: (04) 873006; 8000406 NIP: 623-100-45-42 REGON: 141691420/1720007119002	
<b>Inwestor:</b>	Urząd Gminy Koszęcin ul. Powstańców Śląskich 10 42-286 Koszęcin			
<b>Temat:</b>	Projekt wykonawczy przyłącza wody oraz kanalizacji deszczowej do działek (2955/671, 2770/671, 2772/671) położonych w Koszęcinie pomiędzy ul. Zamkową a ul. Powstańców Śląskich dz. 2955/671, 2770/671, 2772/671, obr. Koszęcin, k.m. 1-61 1-7 Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich, ul. Zamkowa			
<b>Adres:</b>				
<b>Tytuł opis:</b>	<b>PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY</b>			