



PRZESKRUJ WYPEŁNIENIA WYKOPU
- PRZEWÓD WODY

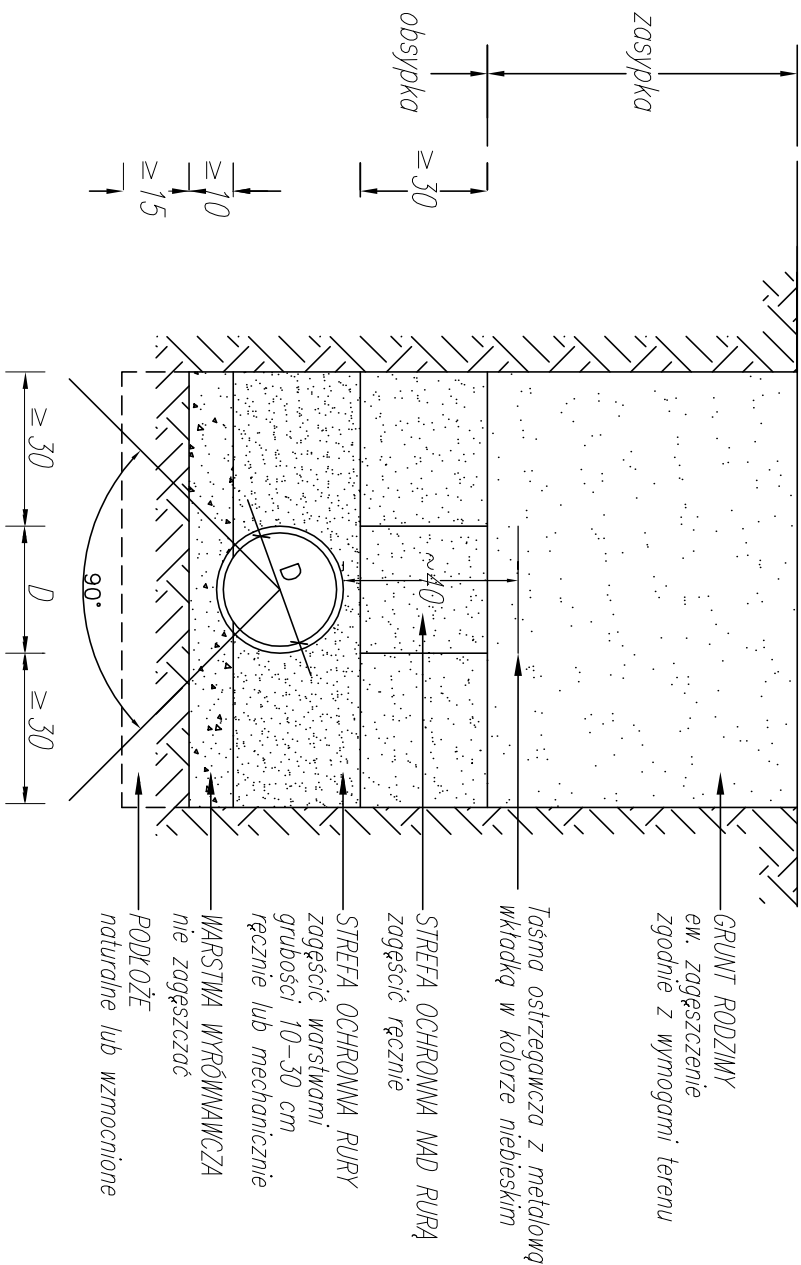

Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić:
- co najmniej 15 cm dla rur $dn < 400mm$
- co najmniej 30 cm dla rur $dn > 400mm$

UWAGA
wymiary podano w cm

PRZESKRUJ WYPEŁNIENIA WYKOPU
- KANALIZACJA

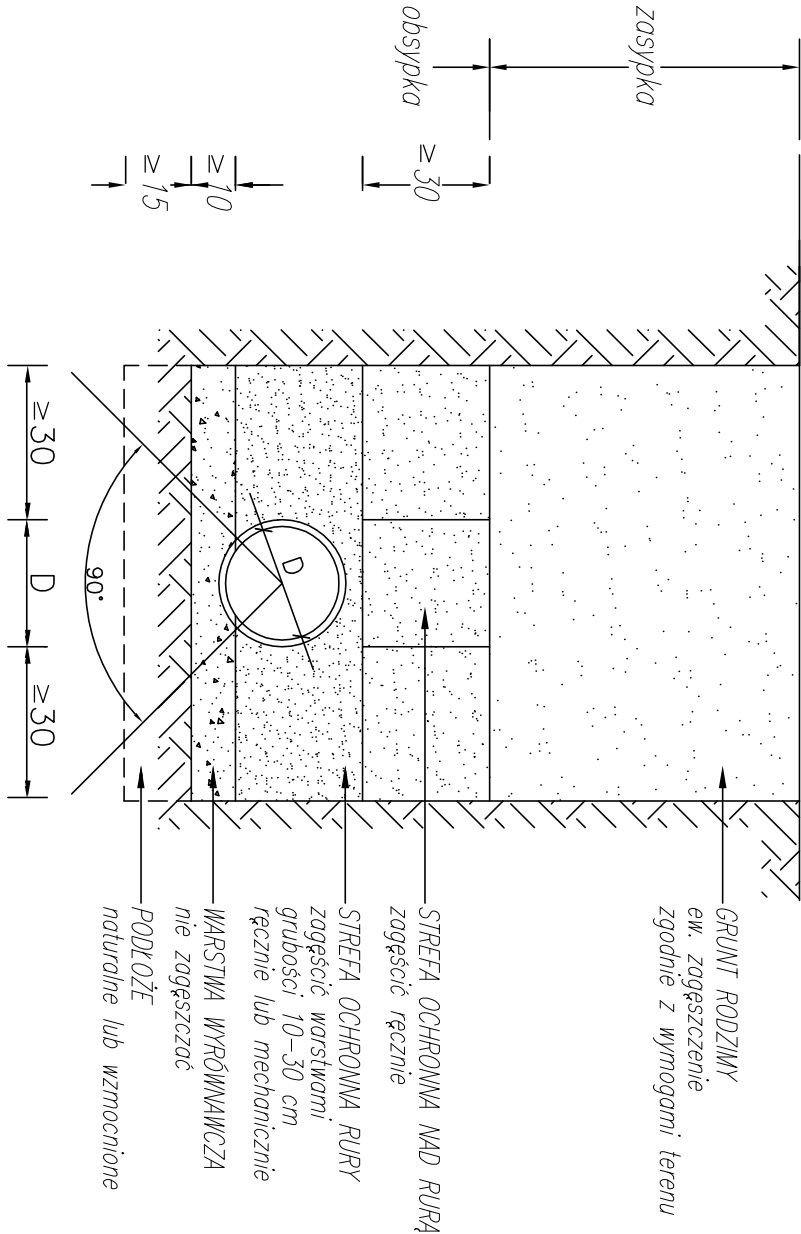

Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić:
- co najmniej 15 cm dla rur $dn < 400mm$
- co najmniej 30 cm dla rur $dn > 400mm$

UWAGA
wymiary podano w cm