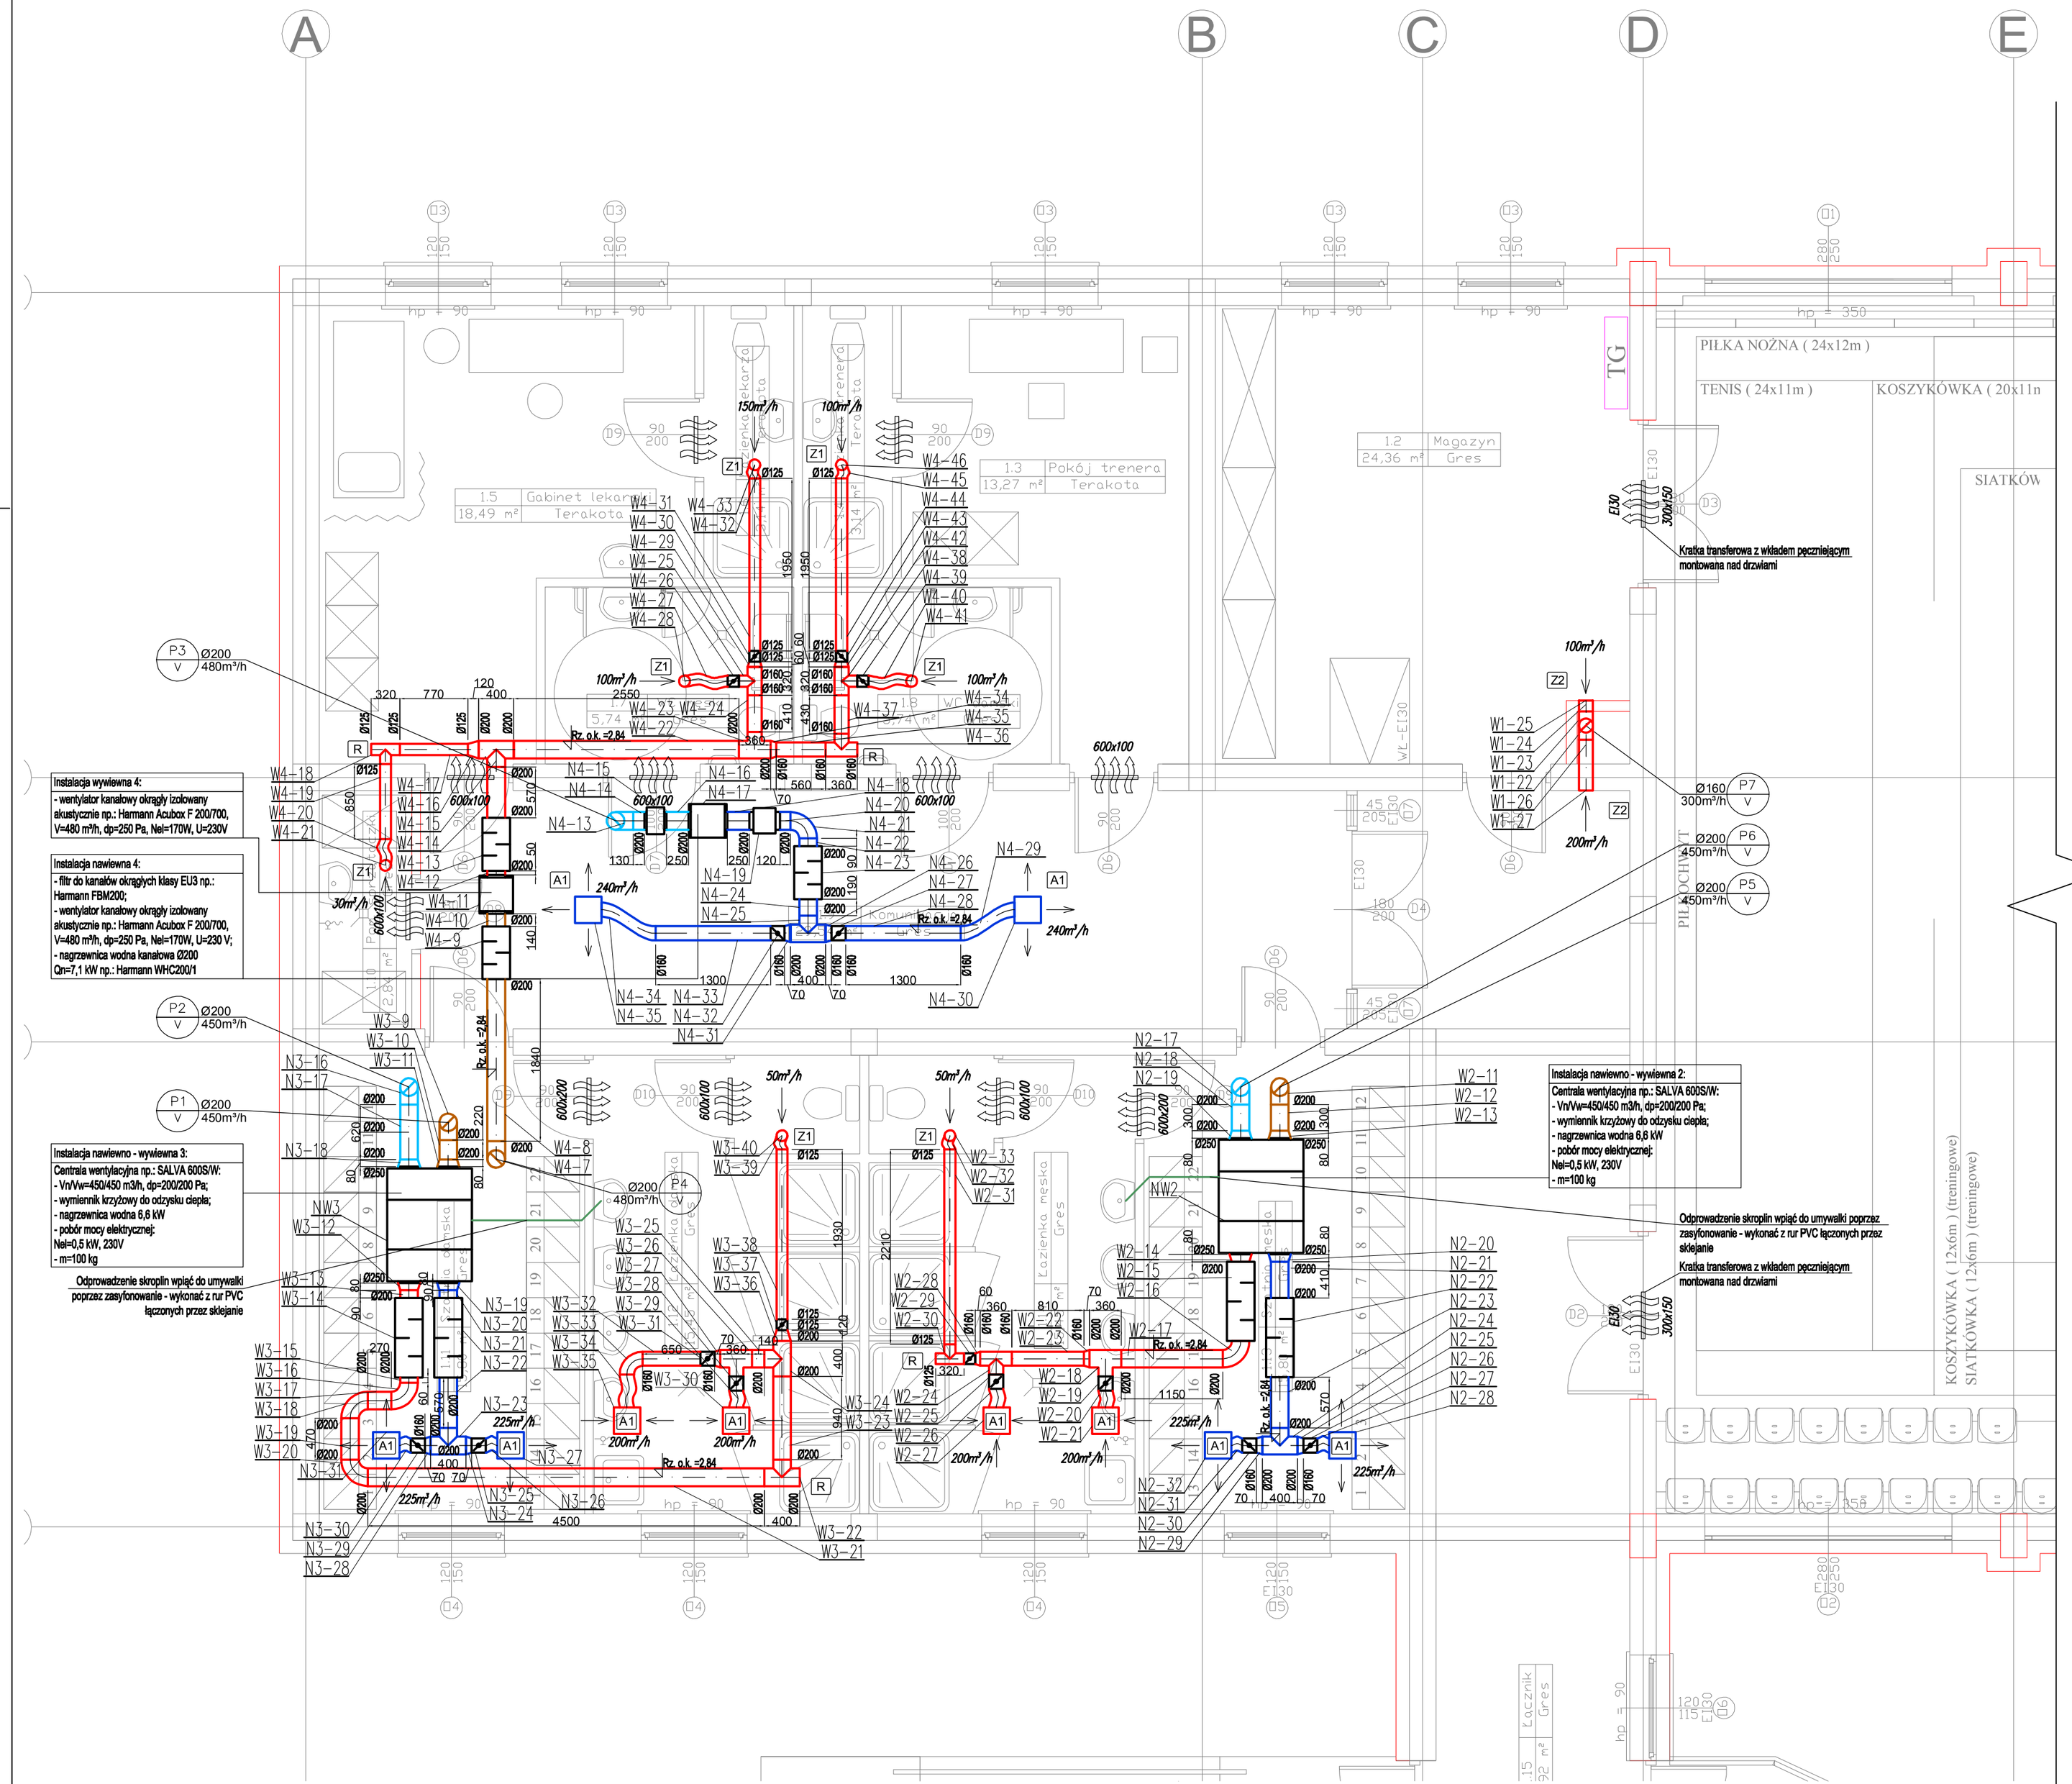

LEGENDA:

- KANAŁ WENTYLACYJNY NAWIEWNY
- KANAŁ WENTYLACYJNY WYWIEWNY
- KANAŁ WENTYLACYJNY CZERPNY
- KANAŁ WENTYLACYJNY WYRZUTOWY
- INSTALACJA ODPROWADZAJĄCA SKROPLINY
- A1 — ANEMOSTAT PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ NP.: SMAY ALDA 301x301 mm
- Z1 — ZAWÓR WYWIEWNY Ø125 mm NP.: SMAY KK125
- Z2 — ZAWÓR WYWIEWNY Ø160 mm NP.: SMAY KK160
- R — REWIZJA
- P1 V Ø200 450m³/h — PION INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- TŁUMIK AKUSTYCZNY
- Rz. o.k. =3.28 — RZĘDNA OSI KANAŁU NAD POZIOMEM POSADZKI
- KRATKA TRANSFEROWA

ZESTAWIENIE KLAP PPOŻ

Pion	Klapa	Uwagi
1	FID PRO KW1 Ø200	Mercor
2	FID PRO KW1 Ø200	Mercor
3	FID PRO KW1 Ø200	Mercor
4	FID PRO KW1 Ø200	Mercor
5	FID PRO KW1 Ø200	Mercor
6	FID PRO KW1 Ø200	Mercor
7	FID PRO KW1 Ø160	Mercor

Wszystkie klapy montować w przebiciach w stropie między parterem a poddaszem

UWAGI:

1. Niniejsza dokumentacja stanowi załącznik do Pozwolenia na Budowę i jest kompletna z punktu widzenia celowi jakiemu ma służyć.
2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
3. Wymiary oraz poziomy na rysunkach należy porównać ze stanem istniejącym i uzgodnić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności fakt ten należy przed rozpoczęciem prac bezwzględnie zgłosić projektantowi. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową. Stwierdzone niezgodności należy zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem robót.
4. Wszystkie pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykład określający standard przyjętych rozwiązań.Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem.
5. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
6. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody wykonać w systemie Promat TOP i Walraven (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
7. Kanały i urządzenia montować wyłącznie do konstrukcji budynku za pomocą rozwiązań systemowych np firmy SIKLA.
8. Na kanałach należy zamontowaa klapy rewizyjne do czyszczenia kanałów.
9. Kanały wentylacyjne należy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej grubości:
   - 40mm - kanały wywiewne wewnątrz budynku do urządzeń z odzyskiem ciepła
   - 80mm - kanały wywiewne na zewnątrz budynku do urządzeń z odzyskiem ciepła.
10. Kształtki przyłączeniowe wykonać po domiarach na budowie, montażu kanału głównego oraz urządzeń.
11. Przewidzieć konstrukcję pod centrale wentylacyjne. Urządzenia mocować do stropu za pomocą rozwiązań systemowych np. firmy Sika.
12. Kanały wentylacyjne oraz kratki wywiewne w sali gimnastycznej zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
13. Kolana wentylacyjne wyposażyć w kierownice.

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Marcin Wesołowski	341/DOŚ/11	
Sprawdził:	inż. Maria Kowalska	113/01/DUW	
Asystenci:	mgr inż. Rafał Zaręba mgr inż. Marcin Rekut mgr inż. Patryk Poprawa mgr inż. Piotr Borowski		

PRIMTECH
Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Lokalizacja: Rusinowice, ul. Lompy
działka nr ewid. 414/4, obręb Rusinowice

Nazwa projektu/Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach ul. Lompy

Inwestor: Gmina Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin

Nazwa rysunku: Rzut parteru – instalacje wentylacyjne

Faza projektu: Projekt budowlano – wykonawczy

Nr rysunku: IS1-01

Data: luty 2014r.

Skala: 1:50

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita