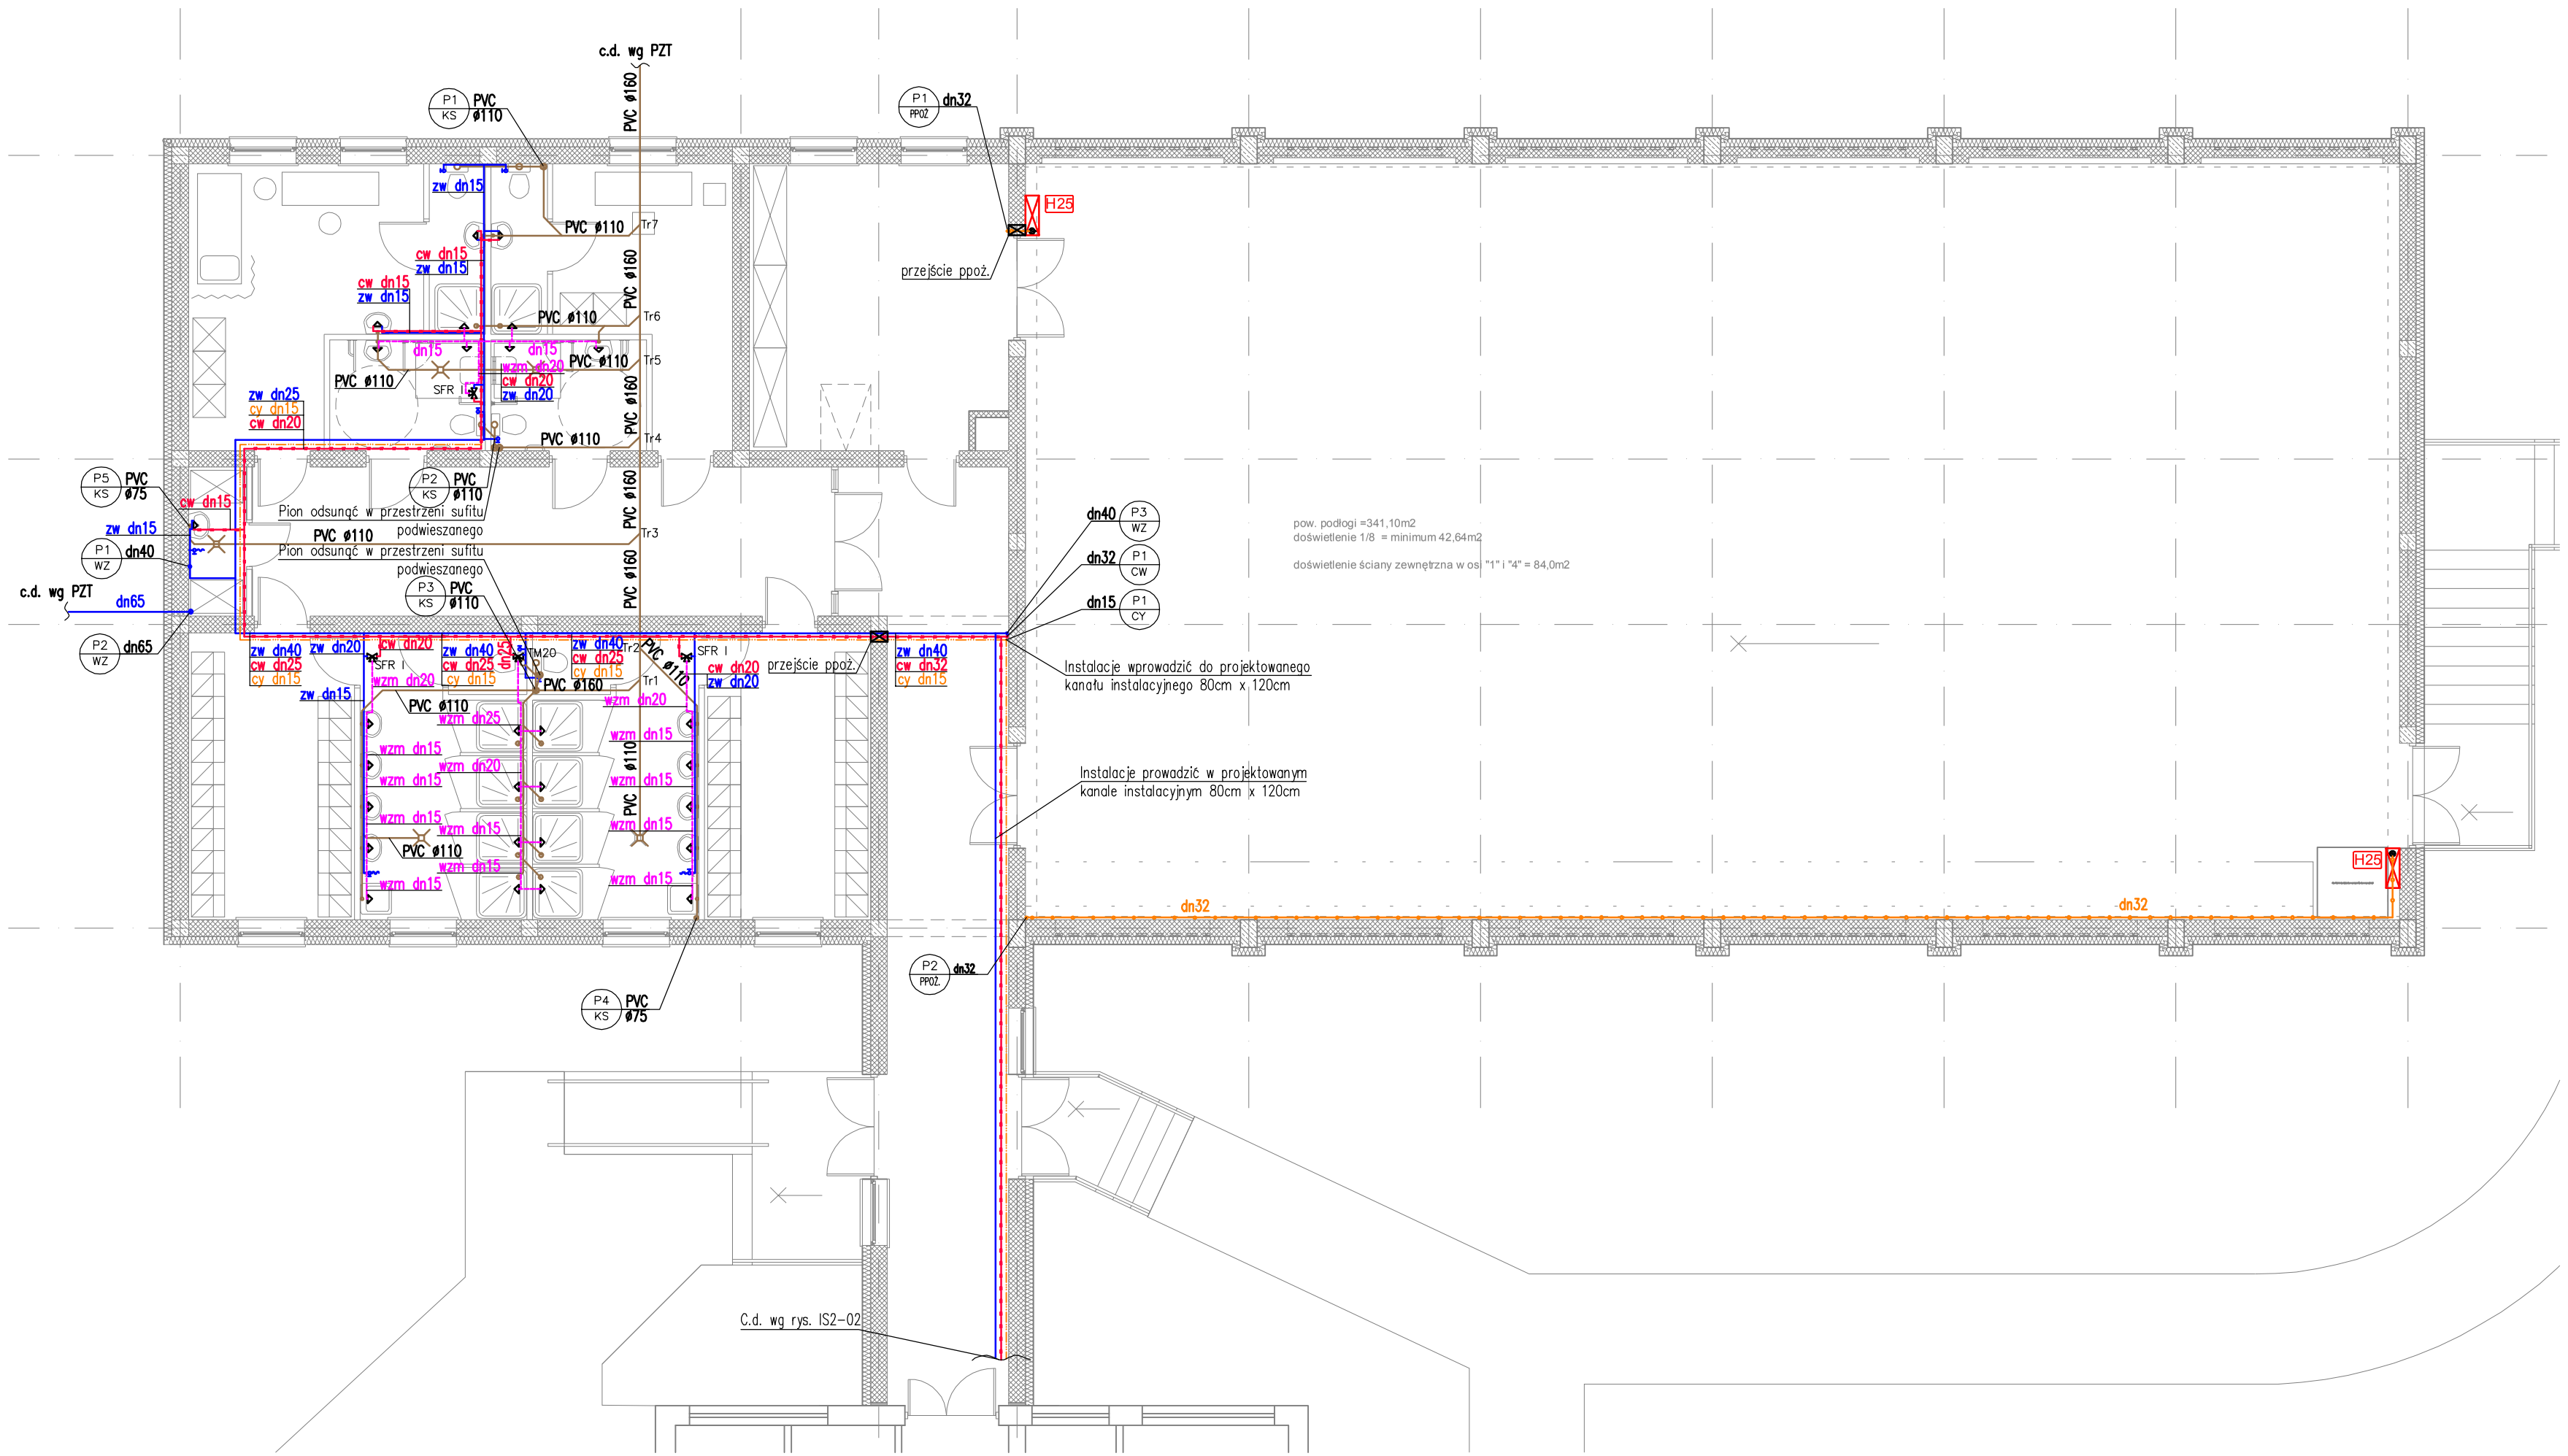

UWAGI:

1. Niniejsza dokumentacja stanowi załącznik do Pozwolenia na Budowę i jest kompletna z punktu widzenia celowi jakiemu ma służyć.
2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalacje, elektryka). Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
4. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa pożoż. i bhp (powinny posiadać odpowiednie atesty i sprobaty).
5. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
6. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standartu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.
8. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika sieci.
9. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody wykonać w systemie np.: FireSeal. Wykonanie przejścia zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
10. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne stosować rury ochronne.
11. Średnice podejść wodnych do przyborów sanitarnych DN15.
12. Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji prowadzona w bruzdach ściennych. W przypadku braku możliwości prowadzenia podtynkowo dopuszcza się możliwość miejscowego prowadzenia instalacji natynkowo. Instalacje prowadzone natynkowo obudować płytami G-K.
13. W piwnicy przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem.

LEGENDA

zw	INSTALACJA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ
cw	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
cy	INSTALACJA CYRKULACYJNA
wzm	INSTALACJA WODY ZMIESZANEJ 38°C
	INSTALACJA HYDRANTOWA
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZK.
TM20	MIESZACZ TERMOSTATYCZNY NP. PRESTO TM20
SFR I	MIESZACZ TERMOSTATYCZNY NP. PRESTO SFR I
P1 CW dn25	PION INSTALACJI CIEPŁEJ WODY
P1 CY dn15	PION INSTALACJI CYRKULACJI
P1 WZ dn40	PION INSTALACJI WODY ZIMNEJ
P3 KS PVC ø110	PION INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
P1 PPOŻ. dn40	PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Marcin Wesołowski	341/D0Ś/11	
Sprawdził:	inż. Maria Kowalska	113/01/DUW	
Asystenci:	mgr inż. Rafał Zaręba mgr inż. Marcin Rekut mgr inż. Patryk Poprawa mgr inż. Piotr Borowski		

PRIMTECH
Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Lokalizacja: Rusinowice, ul. Lompy działka nr ewid. 414/4, obręb Rusinowice

Nazwa projektu/Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach ul. Lompy

Inwestor: Gmina Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin

Nazwa rysunku: Rzut parteru – instalacja wod.-kan., hydrantowa.

Faza projektu: Projekt budowlano – wykonawczy

Nr rysunku: IS3-01

Data: luty 2014r.

Skala: 1:100

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita