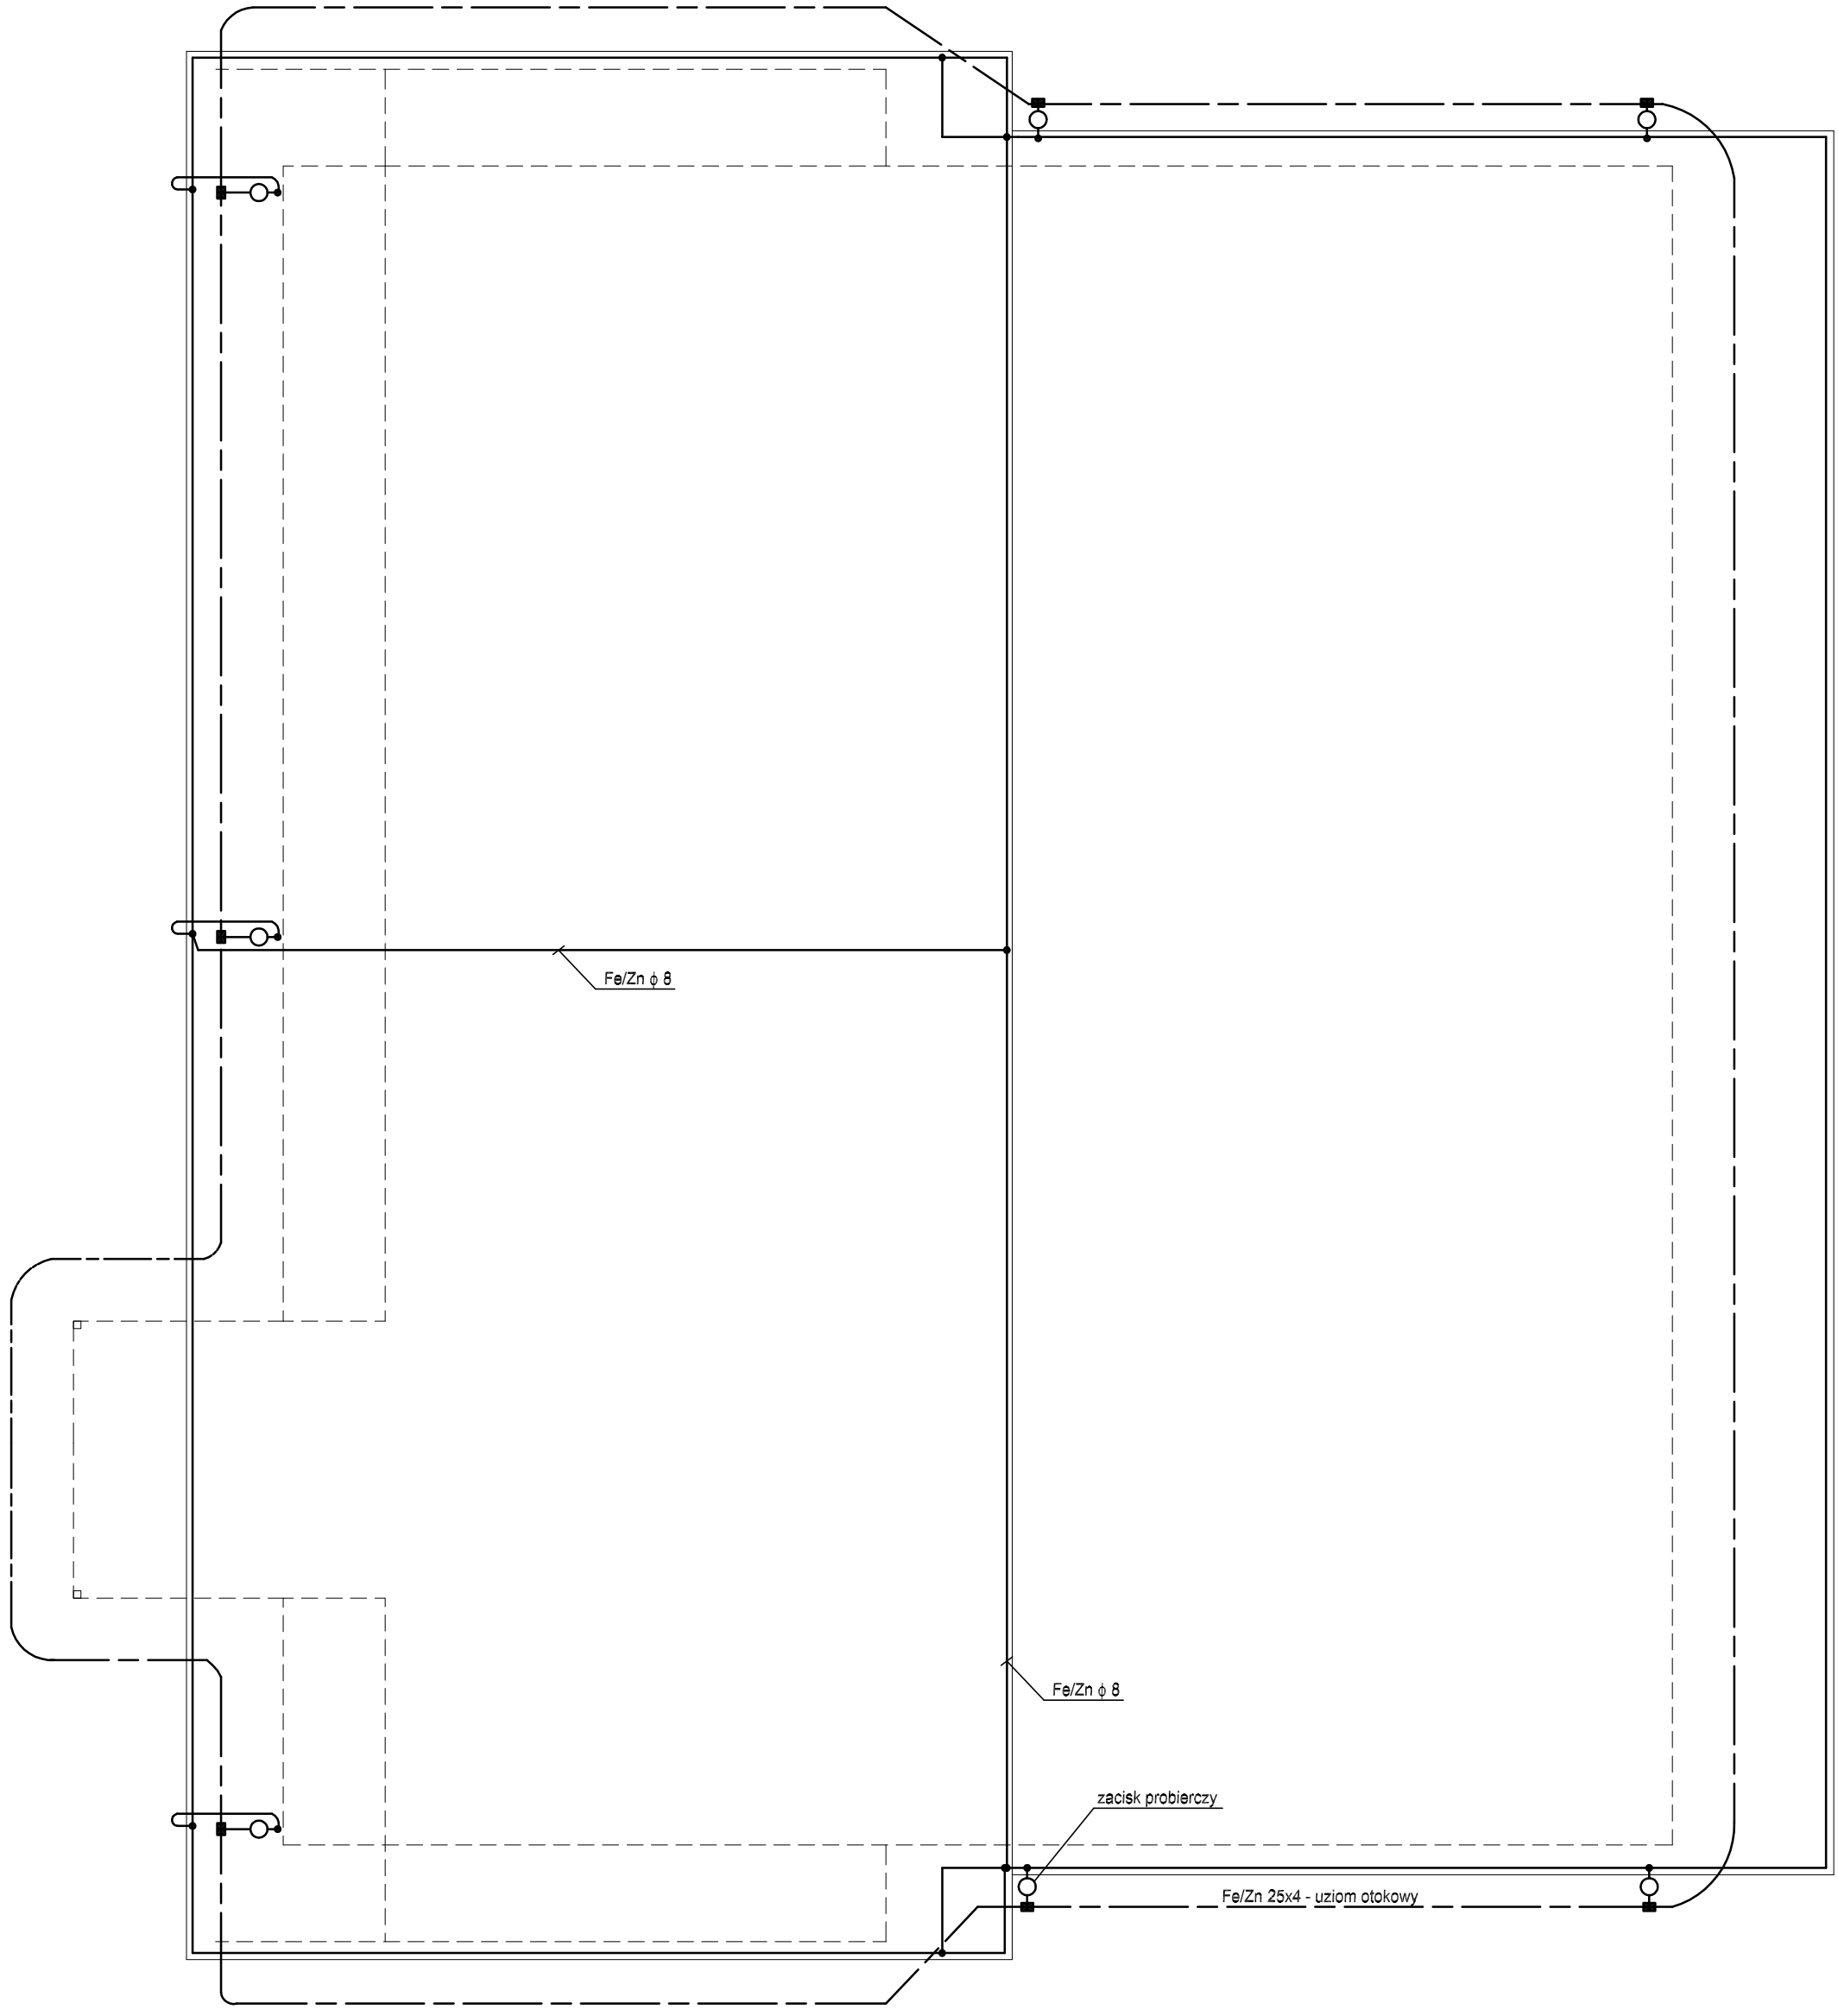

UWAGI

1.Zwody poziome wykonać drutem Fe/Zn o średnicy 8mm.
2.Przewody odprowadzające wykonać drutem Fe/Zn o średnicy 8mm, prowadzonym na uchwytach, na tynku.
3. Do zwodów poziomych na dachu dołączyć za pomocą drutu Fe/Zn o średnicy 8 mm metalowe elementy wystające ponad dach (drabiny, wyłazy dachowe, barierki, itp.)
4.Połączenie instalacji odgromowej z uziomem otokowym wykonać jako trwałe, spawane.
5.Uziom otokowy wykonać płaskownikiem Fe/Zn 25x4 na gł. 0,80 m, w odległości 1,0 m od budynku.

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowa 17/1, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

Karpla konsulting

INWESTOR: GMINA KOSZĘCIN, 42-286 42-286, KOSZĘCIN, UL. POWSTAŃCÓW 10		EDYCJA: 080822	DATA: 11.2008r
LOKALIZACJA: Działki nr: 363/47, 51, 2482/20 j.e. Koszęcin gmina Koszęcin przu ulicy Sportowej w Koszęcinie		BRANŻA: EL	FAZA: PB/W
PROJEKT: PROJEKT BUDOWY KĄPIELISKA SEZONOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 363/47, 51, 2482/20 OBR. KOSZĘCIN, UL. SPORTOWA W KOSZĘCINIE		SKALA: 1:100	NR RYS.: E-5
TEMAT RYS.: INSTALACJA ODGROMOWA - BUDYNEK TECHNICZNY			
PROJEKTANT: inż. Tadeusz Szmidt, upr. nr FT-83861/105/1552/82	SPRAWDZAJĄCY: inż. Mirosław Stanior, upr. nr 809/73/Kt	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)