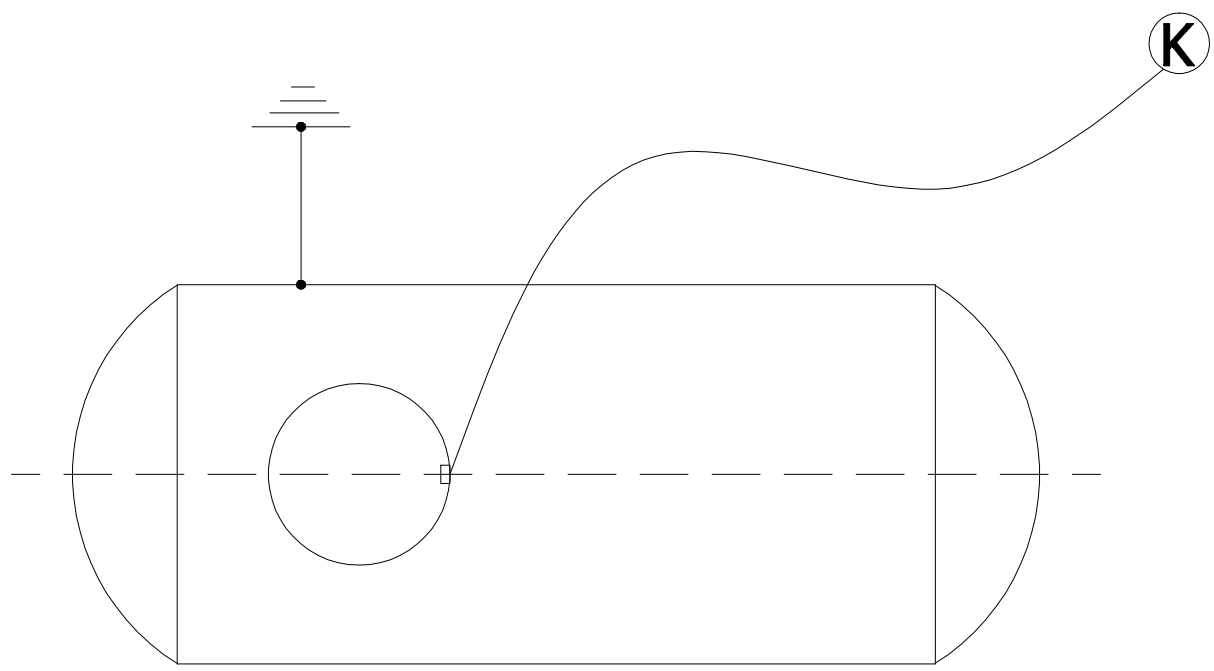

UWAGA!!
Płaskownik należy zamocować metalicznie z podporą zbiornika - uziemić za pomocą sondy pionowej (uziemienie szpilkowej).
Pojemnik z substancją aktywną (K) zakopać na krańcu zbiornika na głębokości 1,20 m w odległości 1,50 m od płaszcza zbiornika. Połączyć metalicznie z puszką pomiarową i zbiornikiem, pod włazem kontrolnym.

Projektant: euro projekt
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ŁOKIETKA 13
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. WAZÓW 29a
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. OLIMPIJSKA 28
42-284 HERBY UL. LUBLINIECKA 36
TEL./FAX. (34) 3725055; 3666648
NIP 573-180-95-52;
TEL./FAX. 660456041;

Inwestor: Gmina Koszęcin
ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin

Temat: Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku wielofunkcyjnego OSP w Sadowie

Adres: 42-700 Sadów, ul. Leśna, dz. nr 465/2

Tytuł rys.:
INSTALACJA GAZU- POSADOWNIENIE ZBIORNIKA

Autor opracowania:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05	Podpis
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej FRYMUS	Nr uprawnień SLK/1174/PWOS/06	Podpis

Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Nr rys.:	Rewizja:	Kod projektu:
—	12.2014	P-B	SANITARNA	16	A	14_125

MODYFIKACJE/REWIZJE: