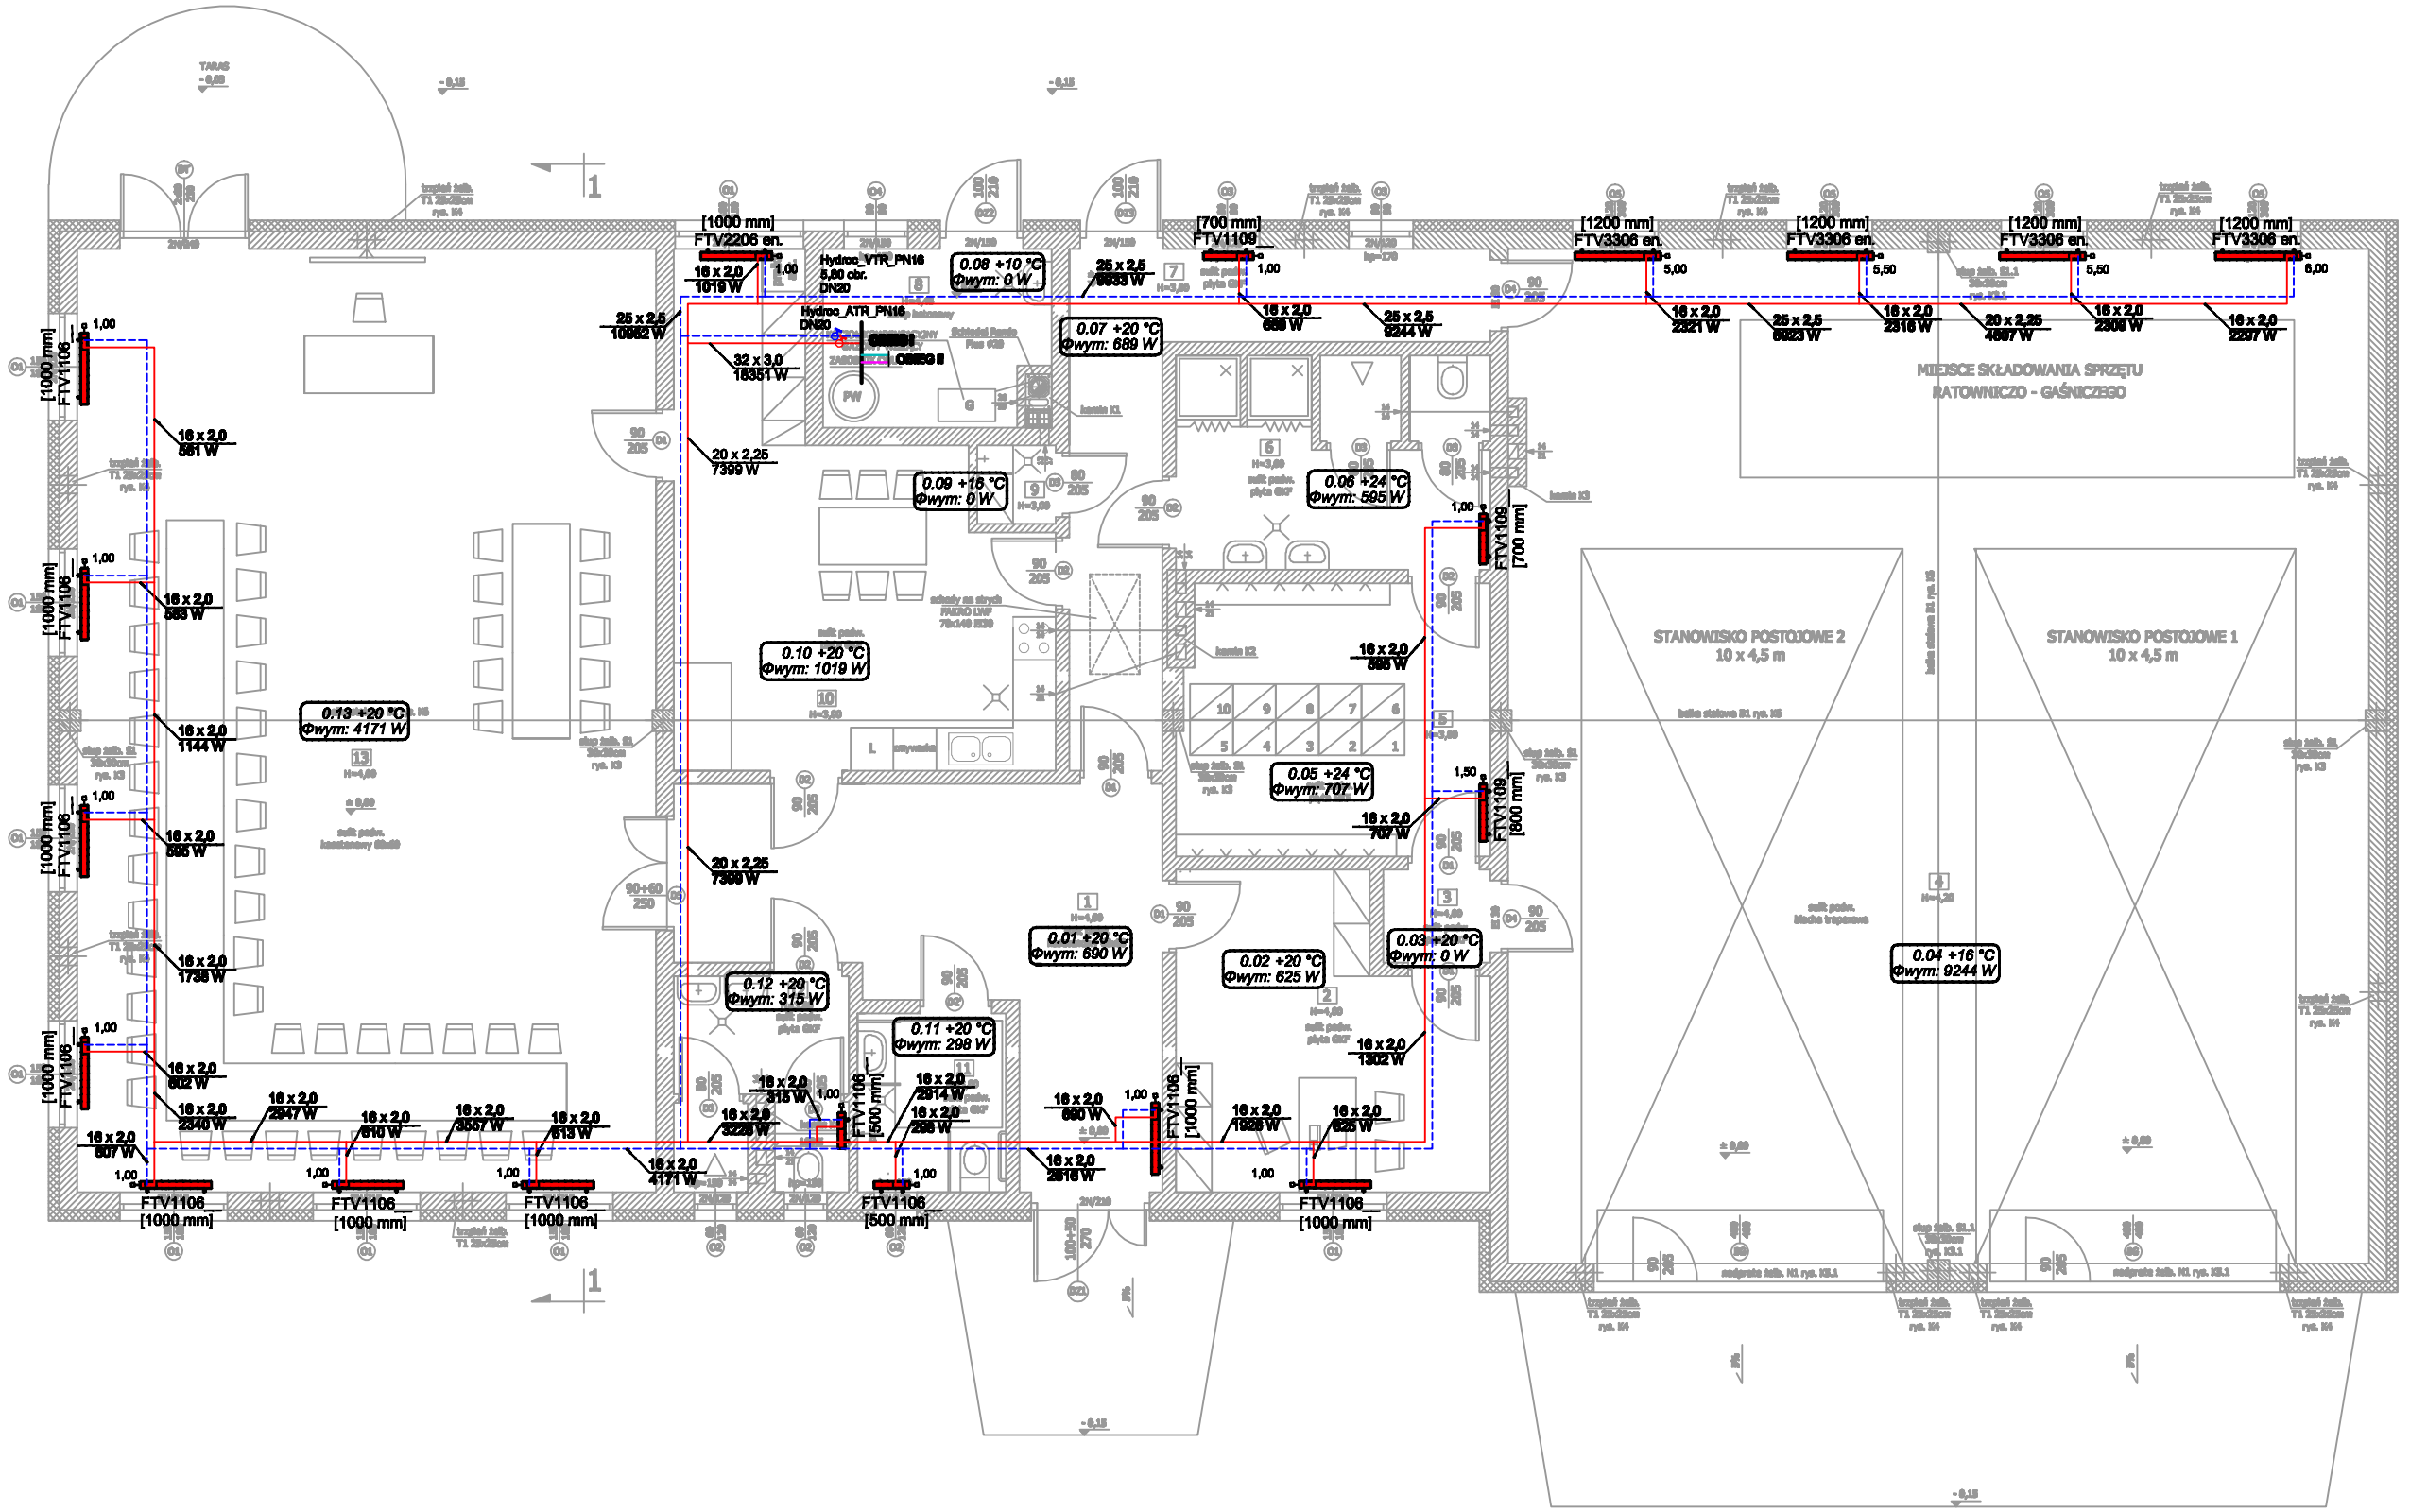

LEGENDA:

- Instalacja c.o. grzejniki - zasilanie rura Tigris Aluper firmy WAVIN
- Instalacja c.o. grzejniki - powrót rura Tigris Aluper firmy WAVIN
- Instalacja c.o. nagrzewnica - zasilanie rura BOR Plus PN20 stabi firmy WAVIN
- Instalacja c.o. nagrzewnica - powrót rura BOR Plus PN20 stabi firmy WAVIN

0.06 +24 °C Φwym: 595 W — Numer pomieszczenia, temperatura, zapotrzebowanie na moc

1,00 FTV2206 en. [600 mm] — Grubość, wysokość, długość, nazwa grzejnika

WYKAZ POMIESZCZEŃ

L.p.	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Posadzka
1	Hall	24,88	Płytki gresowe
2	Biuro / dyżurka	17,25	Płytki gresowe
3	Korytarz	1,85	Płytki gresowe
4	Garaż	121,10	Płytki gresowe
5	Szatnia	18,88	Płytki gresowe
6	WC dla potrzeb OSP	13,10	Płytki gresowe
7	Korytarz	15,46	Płytki gresowe
8	Kotłownia	7,58	Płytki gresowe
9	Pom. czystościowe	1,21	Płytki gresowe
10	Jadalnia	27,88	Płytki gresowe
11	WC niepełnospr./damskie	5,20	Płytki gresowe
12	WC męskie	7,22	Płytki gresowe
13	Sala konferencyjna	108,82	Płytki gresowe
		416,21	

Projektant: euro projekt
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. KOŚCIUSZKI 13
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. WAŁOWA 28b
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. OLIMPIJSKA 28
42-224 HERBY UL. LUBLINIECKA 36
TEL./FAX. (34) 3722880; 3668648 TEL./FAX. 695-668041;
NIP 575-100-95-52

Inwestor: Gmina Koszęcin
ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin

Temat: Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku wielofunkcyjnego OSP w Sadowie

Adres: 42-700 Sadów, ul. Leśna, dz. nr 465/2

Tytuł rys.: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PARTERU

Autor opracowania:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1058/PWOS/05	Podpis
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1058/PWOS/05	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej FRYMUS	Nr uprawnień SLK/1174/PWOS/06	Podpis

Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Nr rys.:	Rewizja:	Kod projektu:
1:100	12.2014	P-B	SANITARNA	5	A	14_125

MODYFIKACJE/REWIZJE: