UWAGI

Przed przystąpieniem robót należy wykonać przekopy kontrolne istniejących rzędnych uzbrojenia w przypadku rozbieżności należy zaktualizować projekt.

Rzędne gór węzłów należy czytać łącznie z projektem drogowym i architekturą

Na całej długości zastosować podsypkę 20cm i obsypkę 20 cm.

Przed rozpoczęciem montażu rur wykop należy dokładnie odwodnić;

W przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego należy uwzględnić doziarnienie, wymianę lub stabilizację;

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a wrazie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z: PN/E-05125; PN-75/E-05100;

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą: PN-B-10736, PN-B-06050;

Przy robotach ziemnych szczególnie ostrożnie należy kopać w miejscach gdzie są ułożone kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe oraz w pobliżu fundamentów budynku;

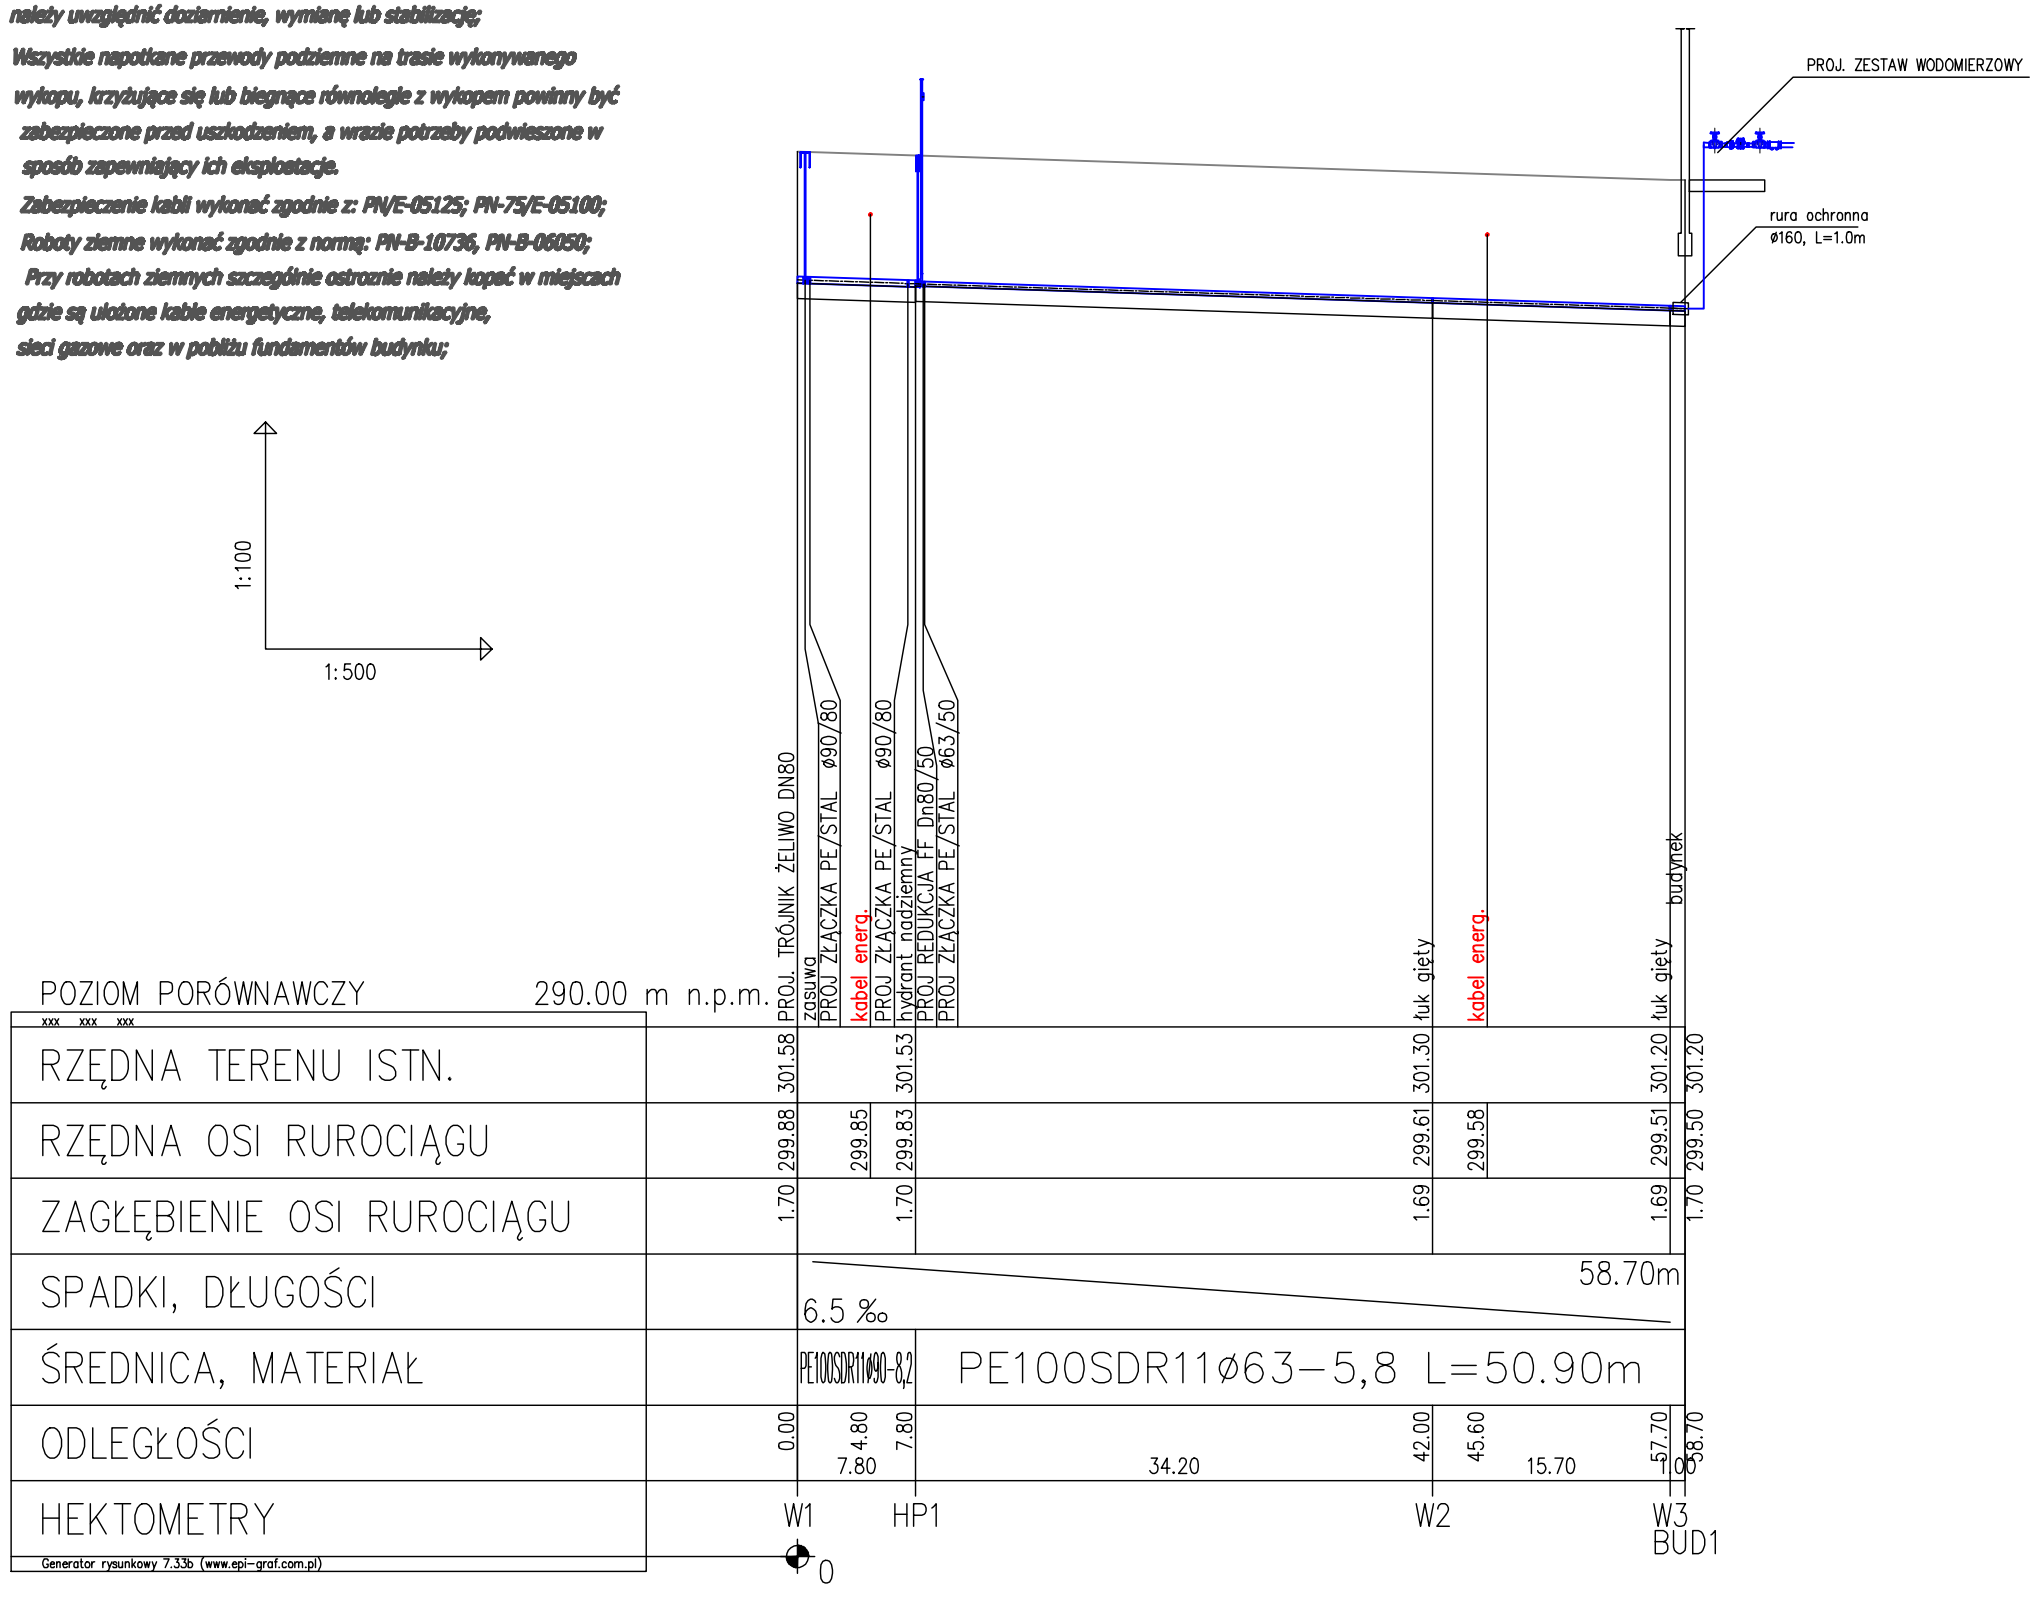

Projektant: euro projekt

42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ŁOKIETKA 13
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. WAZÓW 29a
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. OLIMPIJSKA 28
42-284 HERBY UL. LUBLINIECKA 36
TEL./FAX. (34) 3725055; 3666648
NIP 573-180-95-52;
TEL./FAX. 660456041;

Inwestor: Gmina Koszęcin
ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin

Temat: Projekt budowlany przyłącza wody dla budynku wielofunkcyjnego OSP w Sadowie

Adres: 42-700 Sadów, ul. Leśna, dz. nr 465/2

Tytuł rys.:

PRZYŁĄCZE WODY - PROFIL PODŁUŻNY

Autor opracowania:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05	Podpis
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej FRYMUS	Nr uprawnień SLK/1174/PWOS/06	Podpis

Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Nr rys.:	Rewizja:	Kod projektu:
1:100/500	12.2014	P-B	SANITARNA	3	A	14_125

MODYFIKACJE/REWIZJE: