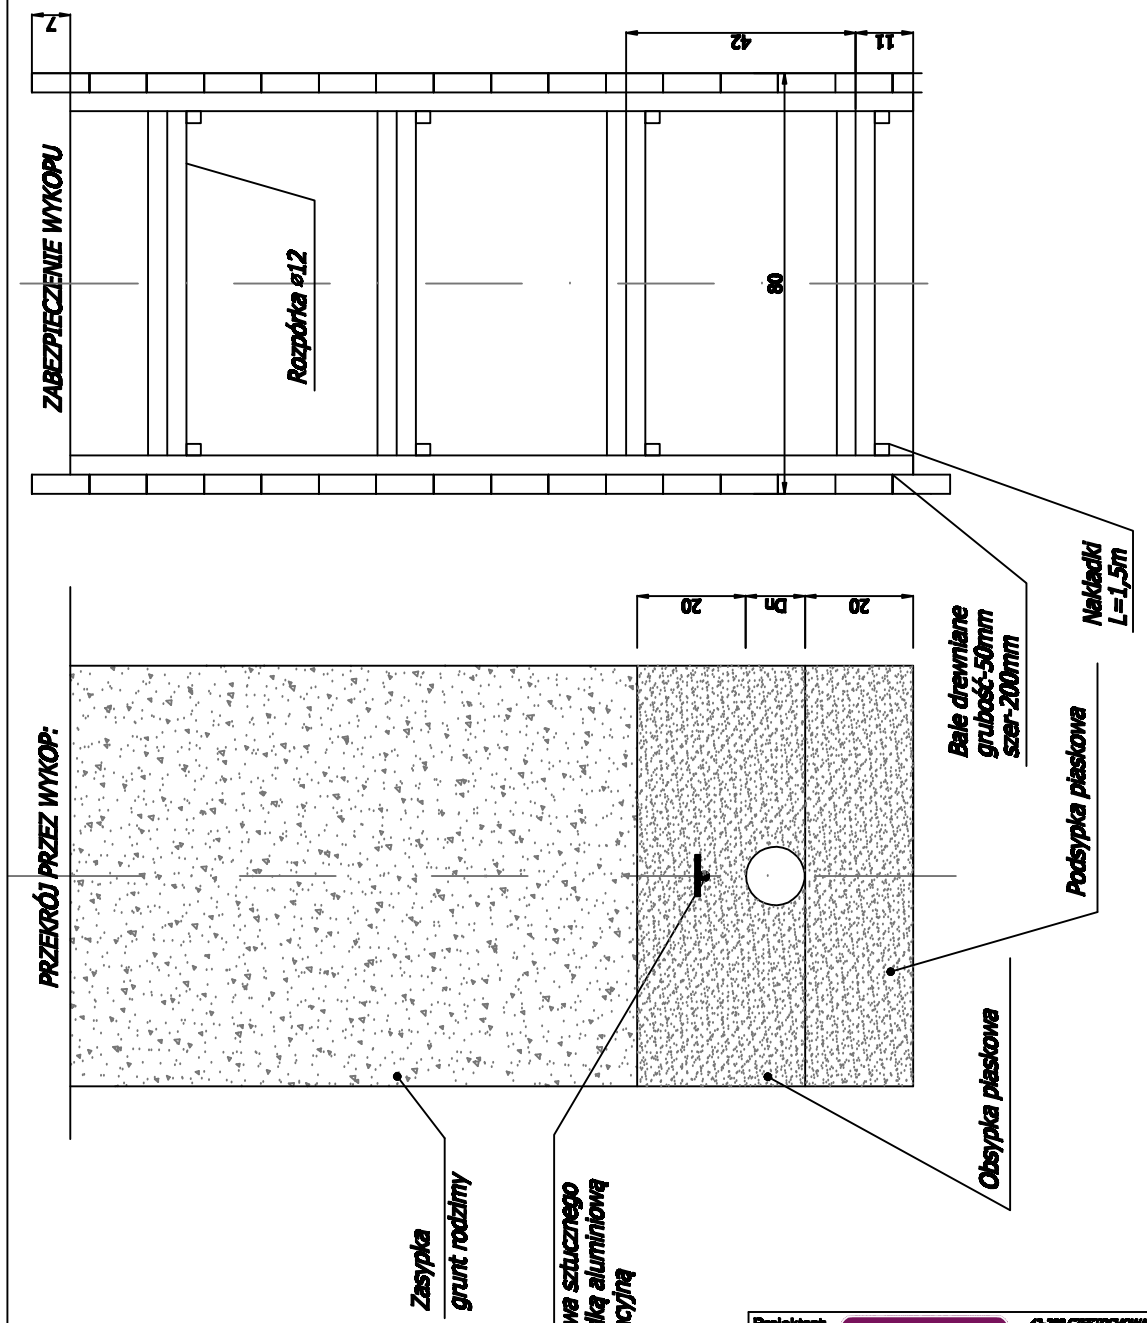


UWAGI
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna wynosić co najmniej 0,8 m
Jeśli głębokość wykopu wynosi więcej niż 1,0 m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy o ścianach pionowych muszą posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się odeskowanie ażurowe
Ostatnia deska obudowy powinna wystawać ponadpowierzchnię terenu conajmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu.

Projektant: euro projekt
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ŁOKIETKA 13
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. WAZÓW 28a
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. OLIMPIJSKA 20
42-224 HERBY UL. LUBLINIECKA 36
TEL./FAX. (34) 3728552; 3680048
REP 573-100-05-52;
TEL./FAX. 609458041;

Inwestor: Gmina Koszęcin
ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin

Temat: Projekt budowlany przyłącza wody dla budynku wielofunkcyjnego OSP w Sadowie

Adres: 42-700 Sadów, ul. Leśna, dz. nr 465/2

Tytuł rys.: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO - ZABEZPIECZENIE WYKOPU / PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Autor opracowania: | mgr inż. Łukasz MIRCZAK | Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05 | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Łukasz MIRCZAK | Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05 | Podpis |
| Sprawdził: | mgr inż. Andrzej FRYMUS | Nr uprawnień SLK/1174/PWOS/08 | Podpis |

| Skala: | Data: | Faza: | Branża: | Nr rys.: | Rewizja: | Kod projektu: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12.2014 | P-B | SANITARNA | 4 | A | 14_125 |

MODYFIKACJE/REWIZJE: