



SCHEMAT ZABUDOWY SEPARATORA SKROPII



- Oznaczenia :
- 1. Zbiornik separatora skropii HD-PE
 - 2. Kosz części stałych
 - 3. Kształce wlotowy z deflektorem
 - 4. Pokrywa gwintowana DN400 mm
 - 5. Układ opóźniania
 - 6. Doprowadzenie wody
 - 7. Kształce wylotowy
 - 8. Otwór montażowy z pokrywą
 - 8. Komora podposadzkowa

Średnica D= 400mm
Przyłącze DN = 110 [mm]
Zgłębienie, B = 610 [mm]
Wysokość, H = 1000 [mm]

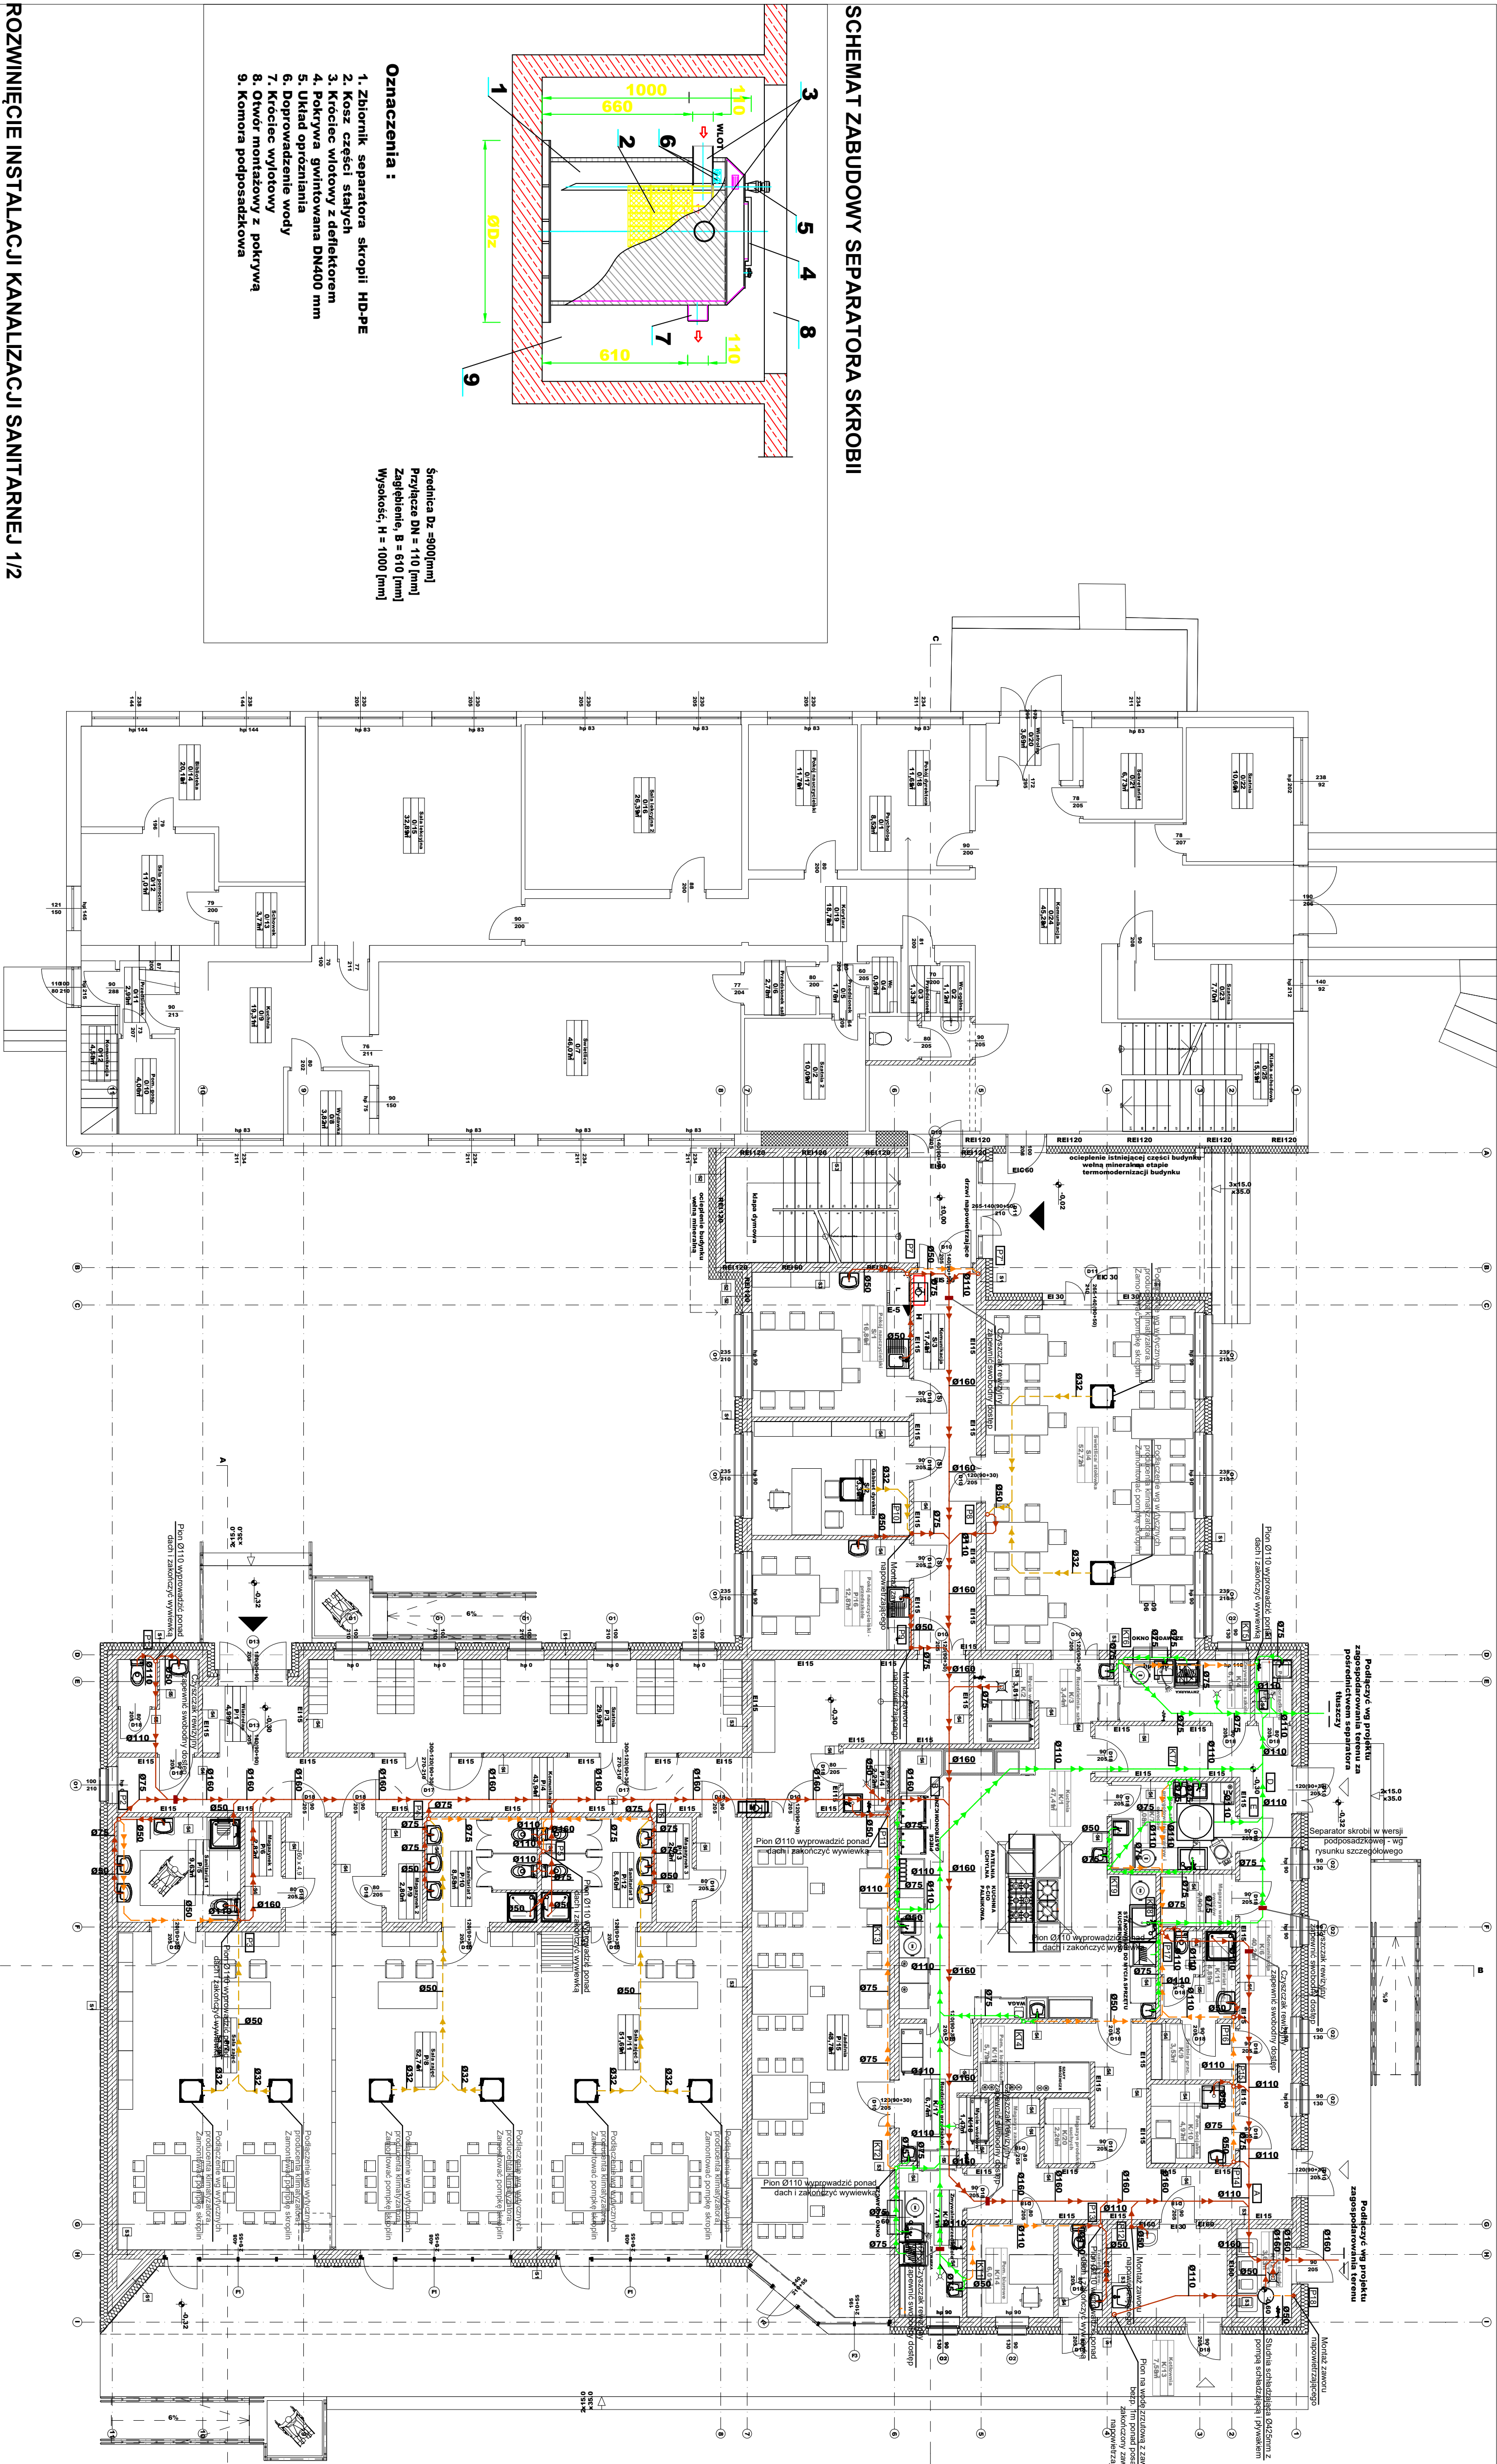


Zestawienie pomieszczeń partenu		
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
K/1	Kuchnia	47,41
K/2	Myje wozków	3,81
K/3	Rozdzielnia - szkoła	3,44
K/4	Zmywalnia - szkoła	6,10
K/5	Pom. porządkowe	1,70
K/6	Komunikacja	40,26
K/7	Pom. ster. jai oraz przygotowania warzyw i owoców	8,08
K/8	Magazyn warzyw i owoców	2,90
K/9	Szafnia prac.	3,53
K/10	Pom. socjalne	4,97
K/11	Sanitarat prac.	4,89
K/12	Pom. na odpady	3,63
K/13	Kotłownia	7,58
K/14	Pom. biurowe	6,01
K/15	Magazyn zasobów	2,26
K/16	Zmywalnia przedszkole	7,11
K/17	Rozdzielnia przedszkole	6,74
K/18	Myje wozków	1,47
K/19	Pom. z lodówkami	5,79
K/20	Magazyn produktów sucznych	2,26
P/1	Wiatrołap	4,99
P/2	Toileta dla np	5,61
P/3	Szafnia	29,99
P/4	Komunikacja	43,94
P/5	Sanitarat 1	9,63
P/6	Magazyn 1	2,82
P/7	Sala zajęć	54,30
P/8	Sala zajęć	52,74
P/9	Magazyn 2	2,80
P/10	Sanitarat 2	8,58
P/11	Sala zajęć 3	51,69
P/12	Sanitarat 3	8,60
P/13	Magazyn 3	2,72
P/14	Pom porz.	2,22
P/15	Jadalnia	48,78
P/16	Pokój nauczycielski - przedszkole	12,87
P/17	Toileta zew.	3,06
S/1	Pokój nauczycielski	16,86
S/2	Gabinet dyrektora	13,36
S/3	Komunikacja	17,48
S/4	Świełca/ stołowa	52,72
S/5	Kiełka szkolowa	19,61


LEGENDA:

- INSTALACJA BYTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
- ODPROWADZENIE SKROPIŃ
- WENTYLACJA KANALIZACJI
- INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

- Uwagi:
- 1. Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać założeń i wytycznych producenta rur oraz stosować oryginalne elementy połączeniowe.
 - 2. Podłączenia do urządzeń wykonywać w brzdach ściennych.
 - 3. Nie przebiegać przez ściany stosować łokieć zewnętrzne.
 - 4. W miejscach przejść przez ściany wykonać na dachu budynku.
 - 5. Centralne wentylacyjne oraz skrajnie zewnętrzne podłączyć do instalacji kanalizacyjnej.
 - 6. Urządzenia podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta i DTR produktu.

ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1/2

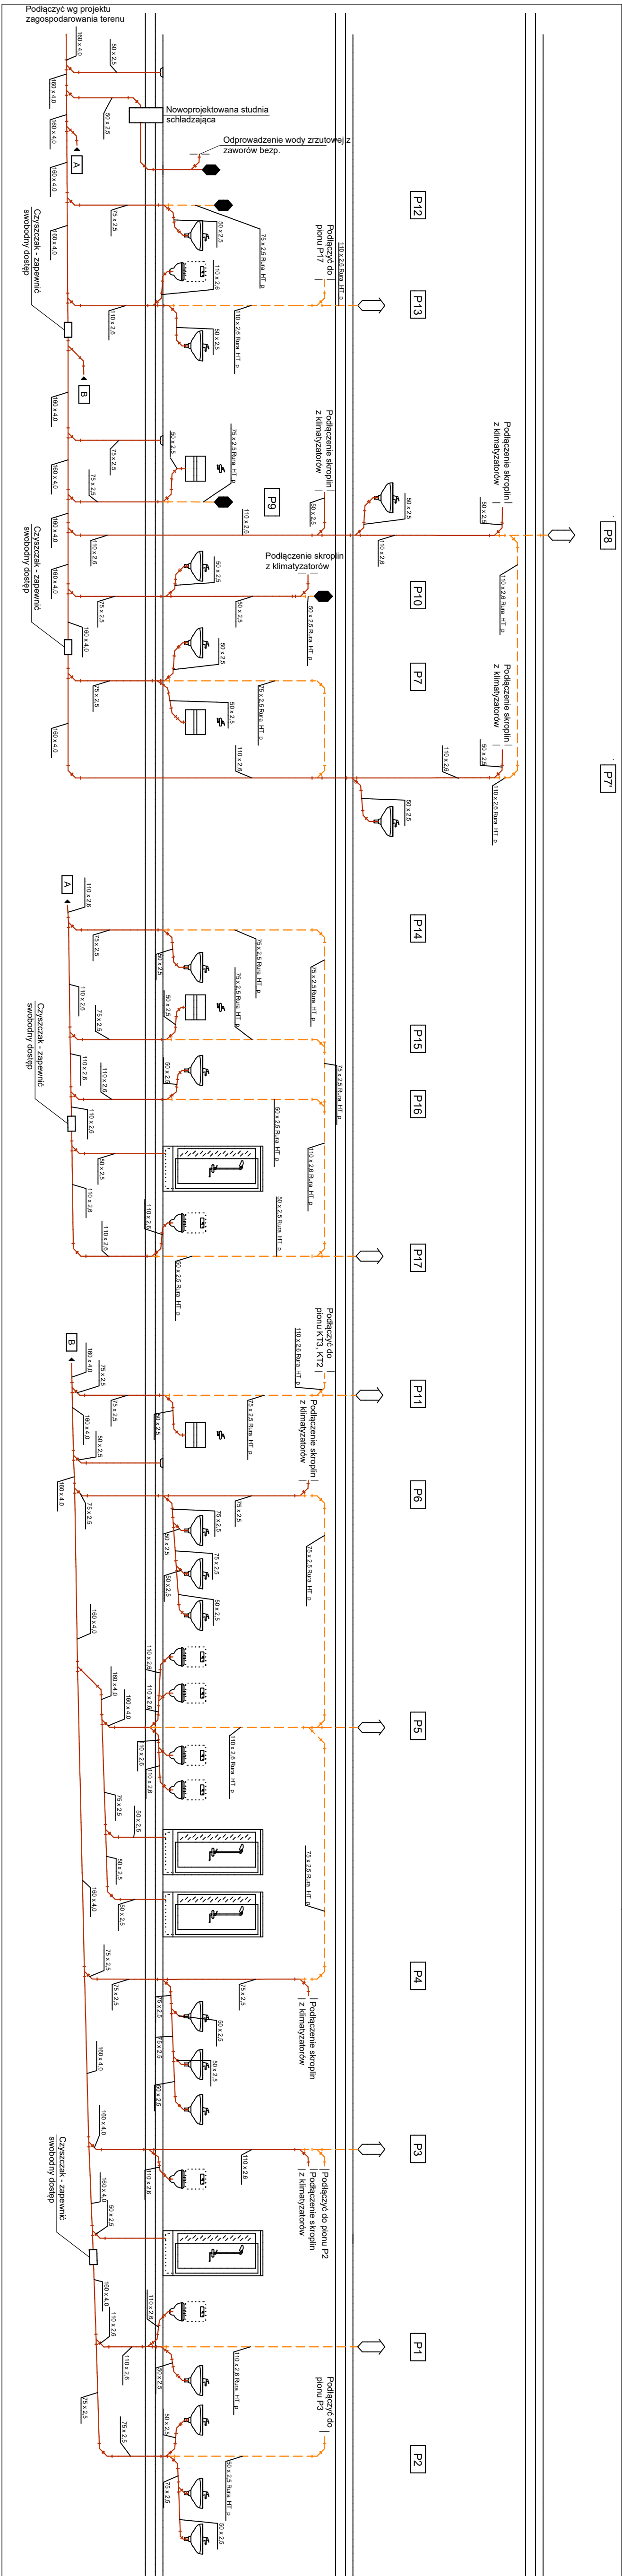



OBŚ - SYSTEM BARTOSZ JĘDRZEJCZYK

ul. Zagłębia 6 97-535 Wierzbieny
NIP: 772-238-89-22 REGON: 38180340
☎ 691 945 987
✉ biuro.dokonyw@pbiel.com

PRZEDSIĘWZIĘCIE: PROJEKTOWANIE I BUDOWA BUDYNKU INWESTYCYJNEGO
ZAKŁADU PRZEMYSŁOWO-PRZETWÓRCZEGO
JEDNOSTKA BUD. 2407/6, 2. 42-288 KOŚCISZYN

INWESTOR: GMINA KOŚCISZYN
UL. POW. 42-288 KOŚCISZYN

NAZWA: BZUŁ PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
FASZCZKA: BZUŁ PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANIE: BZUŁ PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWA: BZUŁ PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

DATA: 2023
L. 1:100
S. 8

PROJEKTOWANIE: BZUŁ PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWA: BZUŁ PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

SPRAWOZDAWCA: BZUŁ PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ