

SCHEMAT 1 - oddzielenie instalacji bytowej od ppoż.

Legenda

- ZK - Zasilna cdyńnica
- EA - Zawór zwrotny antybakteryjowy typ EA
- BA - Zawór zwrotny antybakteryjowy typ BA DN65
- ZP-HC - Zawór przeciwnadciśnieniowy z funkcją redukcja ciśnienia
- M - Membran
- FS - Filtr siatkowy do wody użycowej

Uwagi:

- Zapewnić swobodny dostęp do armatury
- Zdobieg przeciwnadciśnieniową wykonaną jako całościową
- Izolację przeciwnadciśnieniową wykonać ominz w układzie obrotowej || dwukrotnie ogniokowej

PP Ø63x10,5mm

ZK DN65

M

EA DN25

ZK DN25

FS DN65

ZP-HC DN65

ZK DN65

BA DN65

ZK DN65

DN65 STAL OCYNK


III

ZK DN65

Odc. proste

ZK DN65

Podłączyć do węzła wodocięgowego

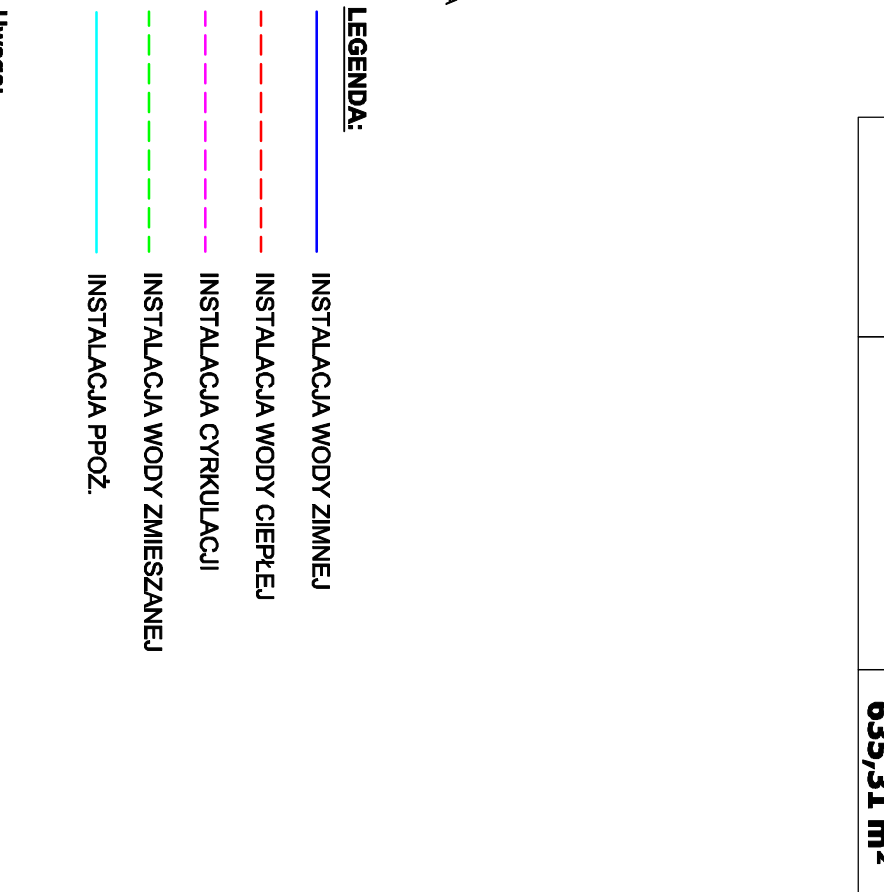

1. Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta oraz stosować oryginalne elementy połączeniowe.
2. Podłączania do urządzeń wykonanych w trudnych warunkach.
3. Na przejściach przez ściany stosować tuleie ochronne.
4. Po wykonaniu całości instalacji wodociągowej należy dokonać płukania oraz wykonać próby ciśnieniowe sprawdzającą szczelność instalacji.
5. Płynny statek, próbny kompensator wykonany ściśle wg wytycznych producenta.

