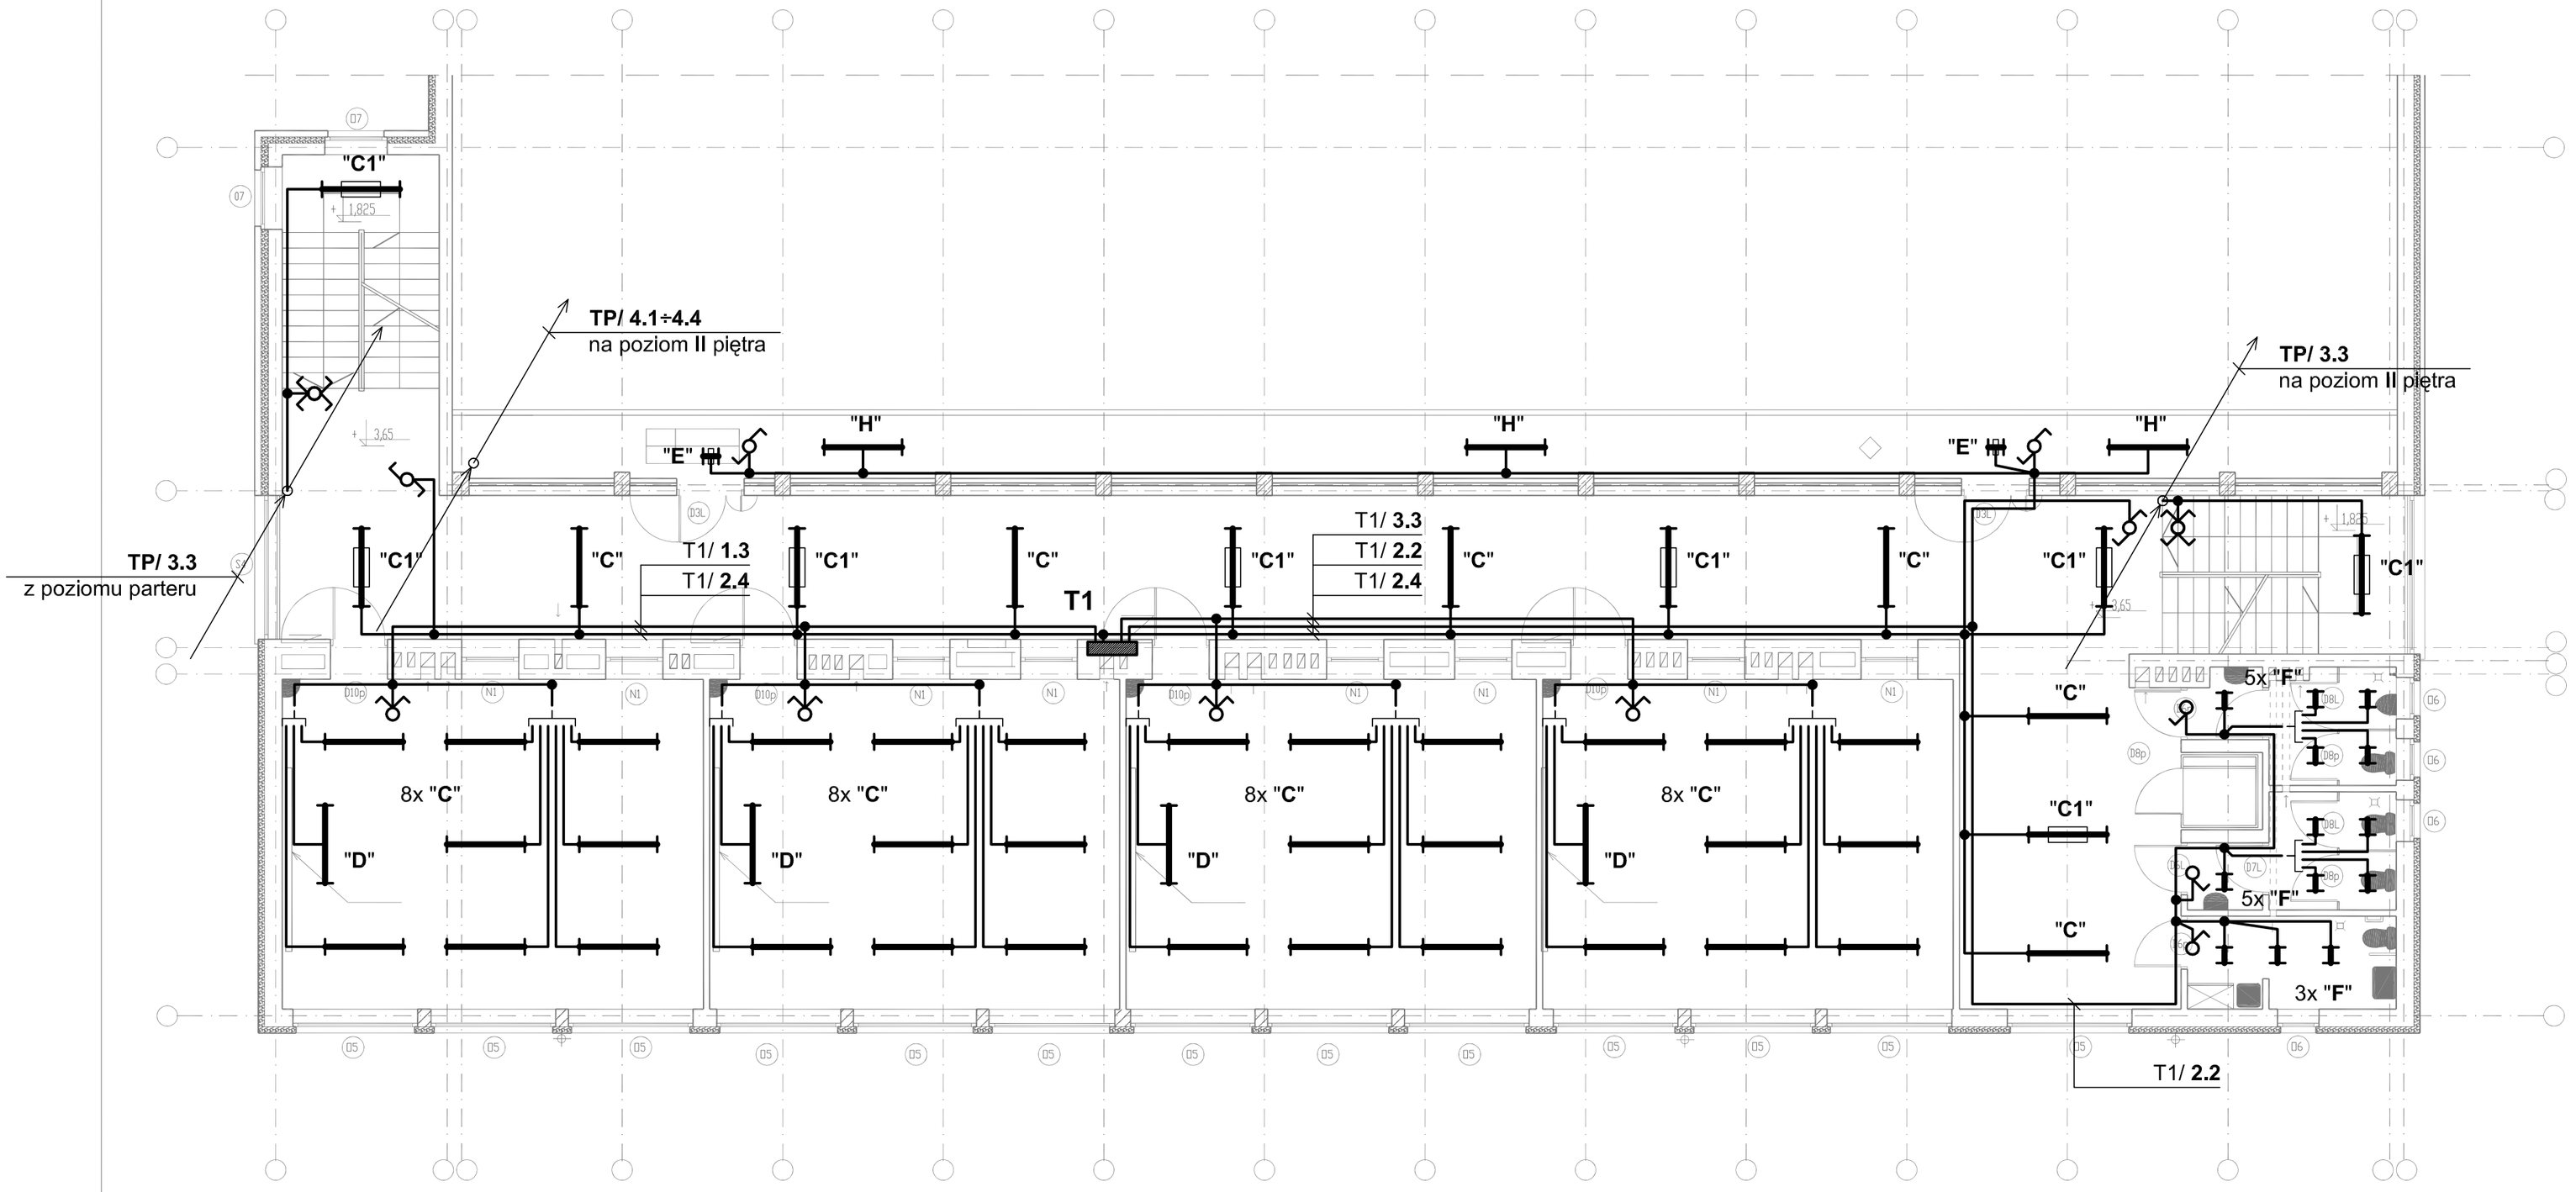

OZNACZENIA:

"**C**" - Jw. lecz typu TCS 160, 2xTL-D36W C5
"**C1**" - Jw. lecz typu TCS 160 Aw z modułem awaryjnym
"**D**" - Jw. lecz typu TCS 160, TL-D36W-A, asymetryczna
"**E**" - Oprawa typu PK211 Aw 1x11W z piktogramem „WYJŚCIE"
"**F**" - Jw. lecz PK211 1x11W
"**H**" - Oprawa typu HP003/01 2xTCD13W, IP40

UWAGI:

1. NUMERACJA OBWODÓW WEDŁUG SCHEMATU STRUKTURALNEGO TABLICY **T1**.

2. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODAMI TYPU **YDYżo** JAKO P/T.

3. ŁĄCZNIKI INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,05m OD POZIOMU POSADZKI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KATOWICE, PÓŁNOCNA 10 V A R I C O M

INWESTOR: URZĄD GMINY KOSZĘCIN, UL. POWSTAŃCÓW 10

OBIEKT: ROZBUDOWA GIMNAZJUM V STRZEBINIU PRZY UL.SZKOLNEJ
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: **PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - POZIOM I PIĘTRA**

RODZAJ PROJEKTU: PBW

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

SKALA: 1:100

PROJEKTOWAŁ: Zbigniew KLUSKA upr. nr 7/79

SPRAWDZIŁ: inż. Zbigniew PADOL upr. nr 644/71/Kt

DATA: STYCZEŃ 2008

NR RYS.: E-13