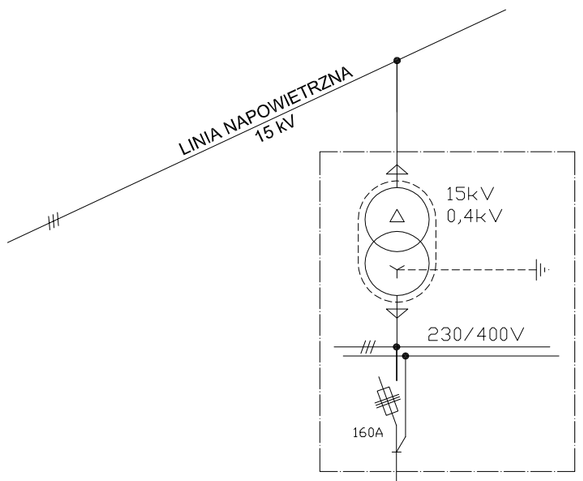

STACJA TRANSF.-ROZDZ. 15/0,4kV
"STRZEBIŃ - PAWILON"

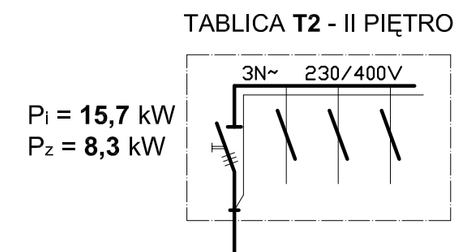

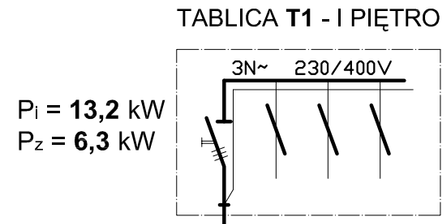

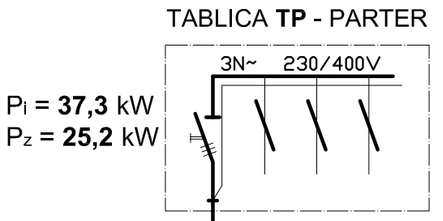

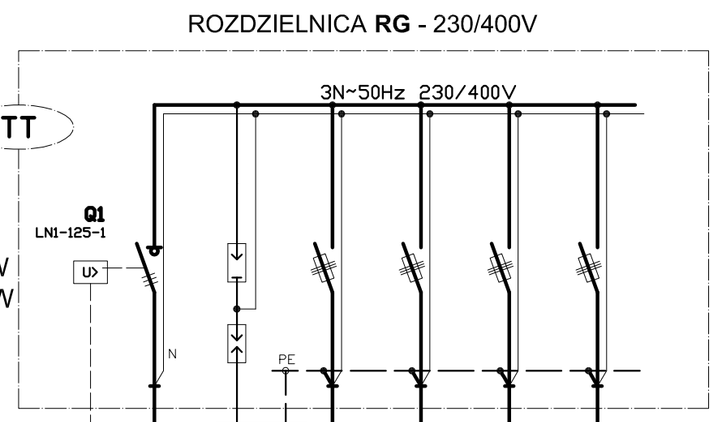





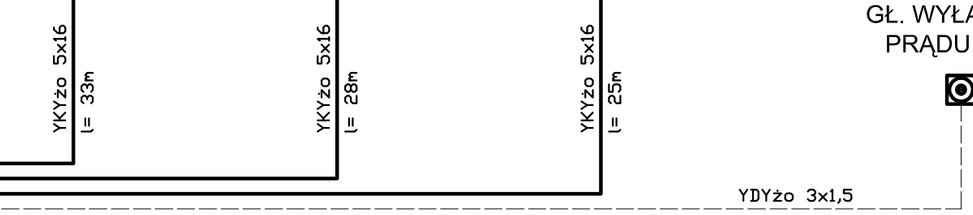

YAKXS 4x120
l= 340m

YKY 4x50
l= 10m

Fe/Zn 20x4

UZIOM OTOKOWY

YKYżo 5x16
l= 33m

YKYżo 5x16
l= 28m

YKYżo 5x16
l= 25m

YDYżo 3x1,5

YKYżo 5x16
l= 20m

UJĘTO W PROJEKCIE
"ZASILANIE OBIEKTU"

VARICOM	PRACOWNIA PROJEKTOWA KATOWICE, PÓŁNOCNA 10 V A R I C O M		
INWESTOR: URZĄD GMINY KOSZĘCIN, UL. POWSTAŃCÓW 10			
OBIEKT: ROZBUDOWA GIMNAZJUM W STRZEBINIU PRZY UL.SZKOLNEJ WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TEMAT: **SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA**	RODZAJ PROJEKTU: PBW BRANŻA: ELEKTRYCZNA SKALA: ---	
PROJEKTOWAŁ: Zbigniew KLUSKA upr. nr 7/79		DATA: STYCZEŃ 2008	NR RYS. E-01
SPRAWDZIŁ: inż. Zbigniew PADOL upr. nr 644/71/Kt			